

Rozvodná soustava NN: 1 NPE AC 50Hz, 231V, TN-S
2 DC 110V, IT(d.c.)

Rozvodná soustava MN: 2 DC 24V, IT(d.c.)




Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)


základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,
automatické odpojení od zdroje

doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

Revize:	Datum:	Popis:

VYPRACOVAL:	Ing. Jaromír Čížmář	ZODP. PROJEKTANT:	Bc. David Kubát	Puttner, s.r.o. ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 038, fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz	
					
MÍSTO STAVBY:	Brno, Bohunice, areál FN	KRAJ:	Jihomoravský		
STAVEBNÍK:	FN Brno, Jihlavská 20				
STAVBA:				ČÍSLO ZAKÁZKY:	017-000202
FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 včetně propojení s TS2 – TS4				STUPEŇ:	DPS
ČÁST:				DATUM:	Září 2017
PS 01 Rozvodna VN v TS1 – technologická část				FORMÁT:	3 x A4
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
SCHÉMA ROZVÁDĚČE 1ANM				-	009

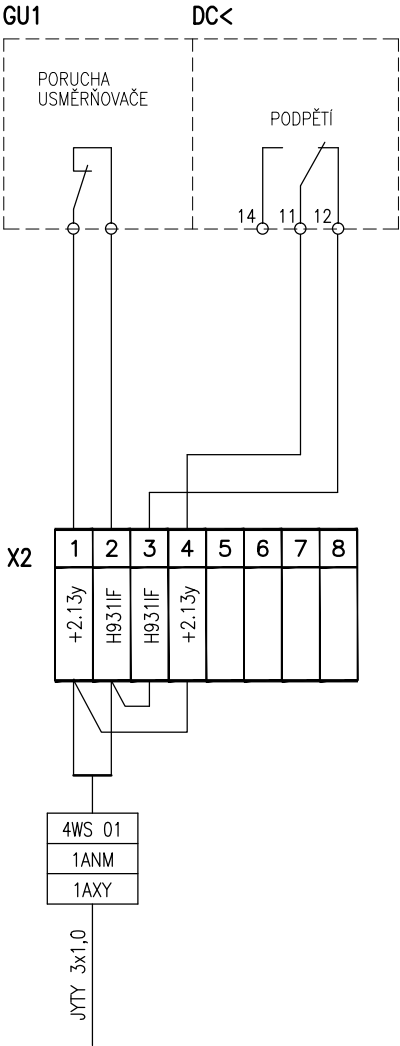

SIGNALIZACE
H931IF PORUCHA USMĚRŇOVAČE, POKLES OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ

ZNAČENÍ ROZVADĚČŮ
4AXY rozvaděč řídicího systému PMDV
4ANM rozvaděč zálohovaného napájení 110VDC

