


PŮDORYS PŘÍZEMÍ
SERVEROVNA

1:50

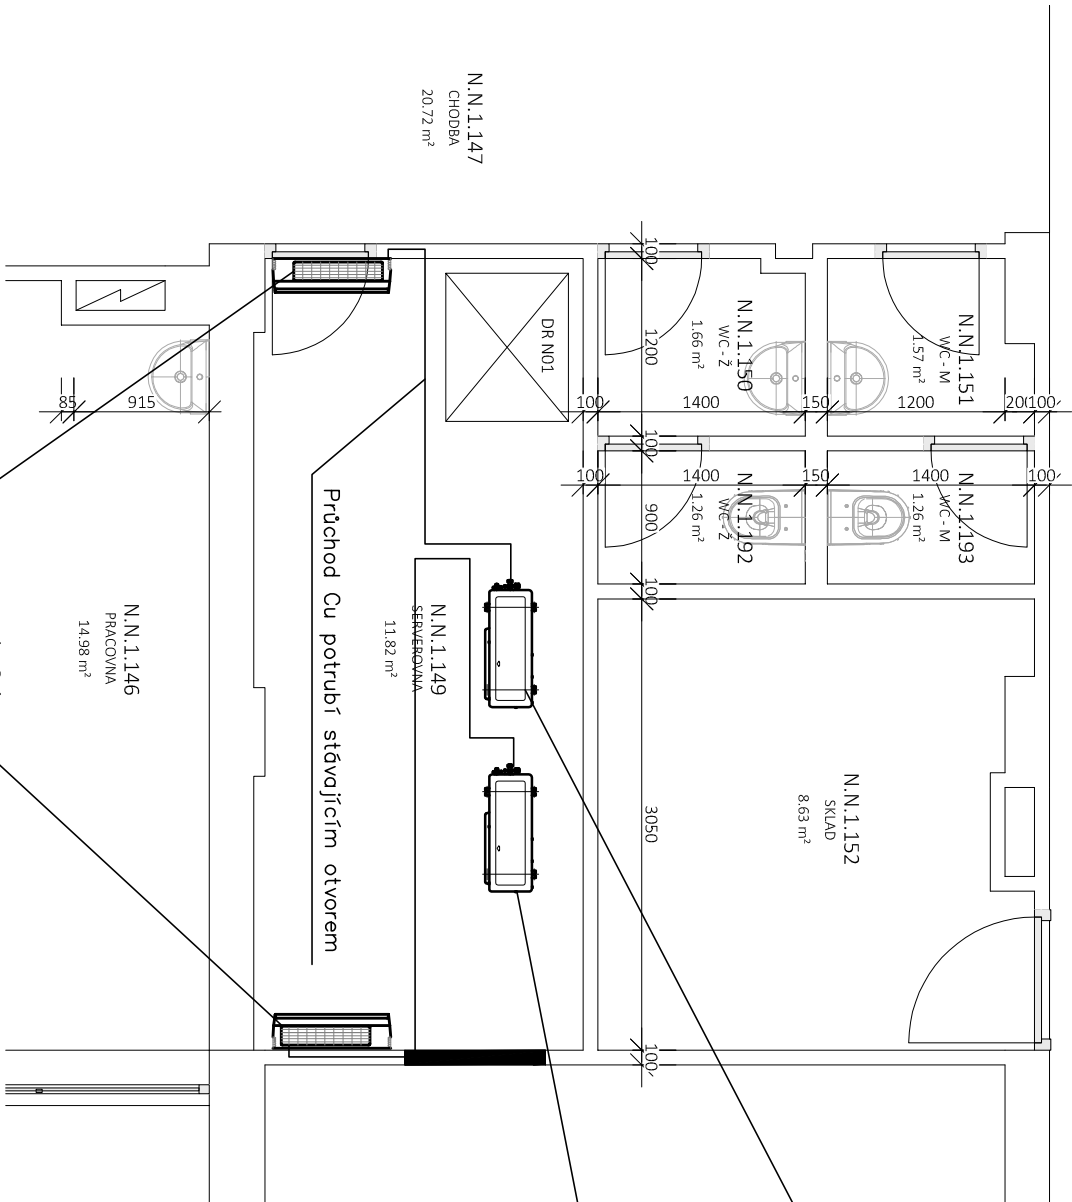

Umístění vnitřních jednotek koordinovat na stěbě

4.02

Kondenzační jednotka
Osazena na dlaždici na střeše
Qch=8kW
Si. napojení 2,8kW, 230V
Průchod Cu potrubí stávajícím otvorem

4.02

Kondenzační jednotka
Osazena na dlaždici na střeše
Qch=8kW
Si. napojení 2,8kW, 230V
Průchod Cu potrubí stávajícím otvorem

generální projektant

projektant části

číslo pare

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt

vypracoval Jiří Hájek

HIP

kontroloval Jiří Hájek

ved. projektant Jakub Tichý

zodp. projektant Jakub Tichý

stavebník

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N

název stavby

objekt

01

část

VZDUCHOTECHNIKA

název dokumentu

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

číslo přílohy

005