



HLAVNÍ PROJ.	Ing. Eduard HAVELKA	Ing. Jaroslav Kreslík Riegrova 13a, 612 00 BRNO tel. 420 608 97 66 23 e-mail: kreslikj@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav KRESLÍK 		
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav KRESLÍK 		
INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		
AKCE FN BRNO, JIHLAVSKÁ 20 POSÍLENÍ ZDROJE CHLADU OBJEKT SO 16 - CENTRÁLNÍ STROJOVNA CHLAZENÍ D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, MĚŘENÍ A REGULACE		DRUH DOKUM.	DPS
		ZAKÁZKA Č.	02/20
		DATUM	02/2020
		FORMÁT	5xA4
		MĚŘÍTKO	--
PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ MX4			D.1.4.6.104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVADĚČ S PILÍŘEM Z TERMOPLASTU, TYPOVÝ
ROZVADĚČ SD33/P S PILÍŘEM PP33/P
PODLE ČSN EN 60439-1 ed. 2, NÁPLŇ ATYPICKÁ,
ROZMĚRY DLE VYOBRAZENÍ

KRYTÍ: IP 44 – ZAVŘENÝ
IP 00 – OTEVŘENÝ

DVEŘE ROZVADĚČE OZNAČIT "MX4"

PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM

OBSAH

- 1 ROZPISKA
- 2 TECHNICKÉ ÚDAJE, OBSAH
- 3 SKŘÍŇ
- 4 PŘÍVODY, VÝVODY – ČÁST 1
- 5 PŘÍVODY, VÝVODY – ČÁST 2

UPOZORNĚNÍ


TYP ROZVADĚČE JE VOLEN PODLE STÁVAJÍCÍ PŘECHODOVÉ SKŘÍŇ.
DODRŽENÍ UVEDENÉHO TYPU NENÍ PODMÍNKOU,
V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ MINIMÁLNĚ DODRŽENÍ
UVEDENÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 3/PEN AC 400/230V 50Hz/TN-C-S (PEN N/PE)


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslák			Změna:						Obsah listu:			Akce: FN Brno, Jihlavská 20 – posílení zdroje chladu			Zak. č.: 02/20			Listů: 5	
Datum: 02/2020			Vypracoval:						TECHNICKÉ ÚDAJE			Obsah:			V.č.: D.1.4.6.104			List: 2	
Měřítko: není			Datum:									PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ MX4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

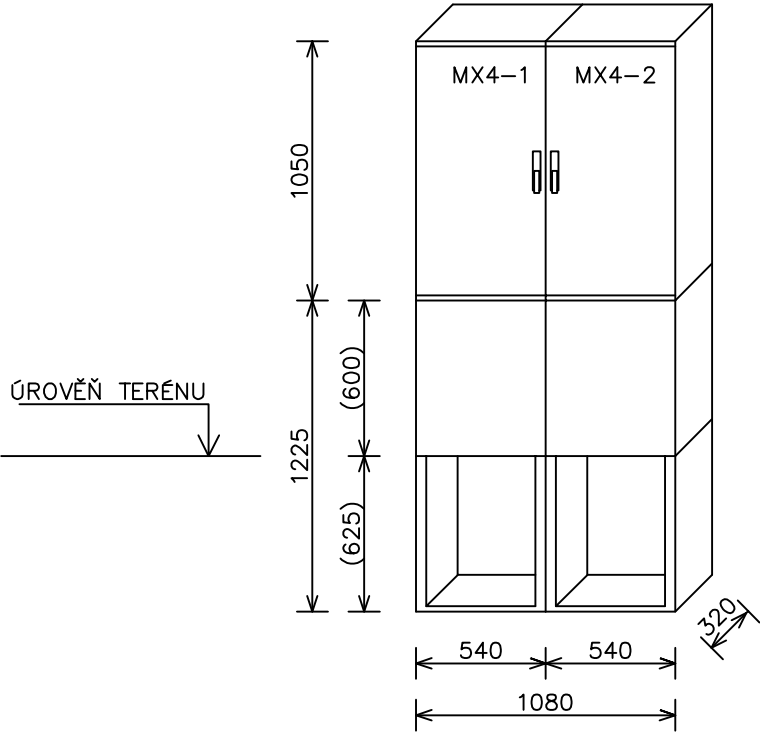

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslák			Změna:						Obsah listu:			Akce: FN Brno, Jihlavská 20 – posílení zdroje chladu			Zak. č.: 02/20			Listů: 5	
Datum: 02/2020			Vypracoval:						SKŘIŇ			Obsah:			V.č.: D.1.4.6.104			List: 3	
Měřítko: není			Datum:									PŘECHODOVÁ SKŘIŇ MX4							

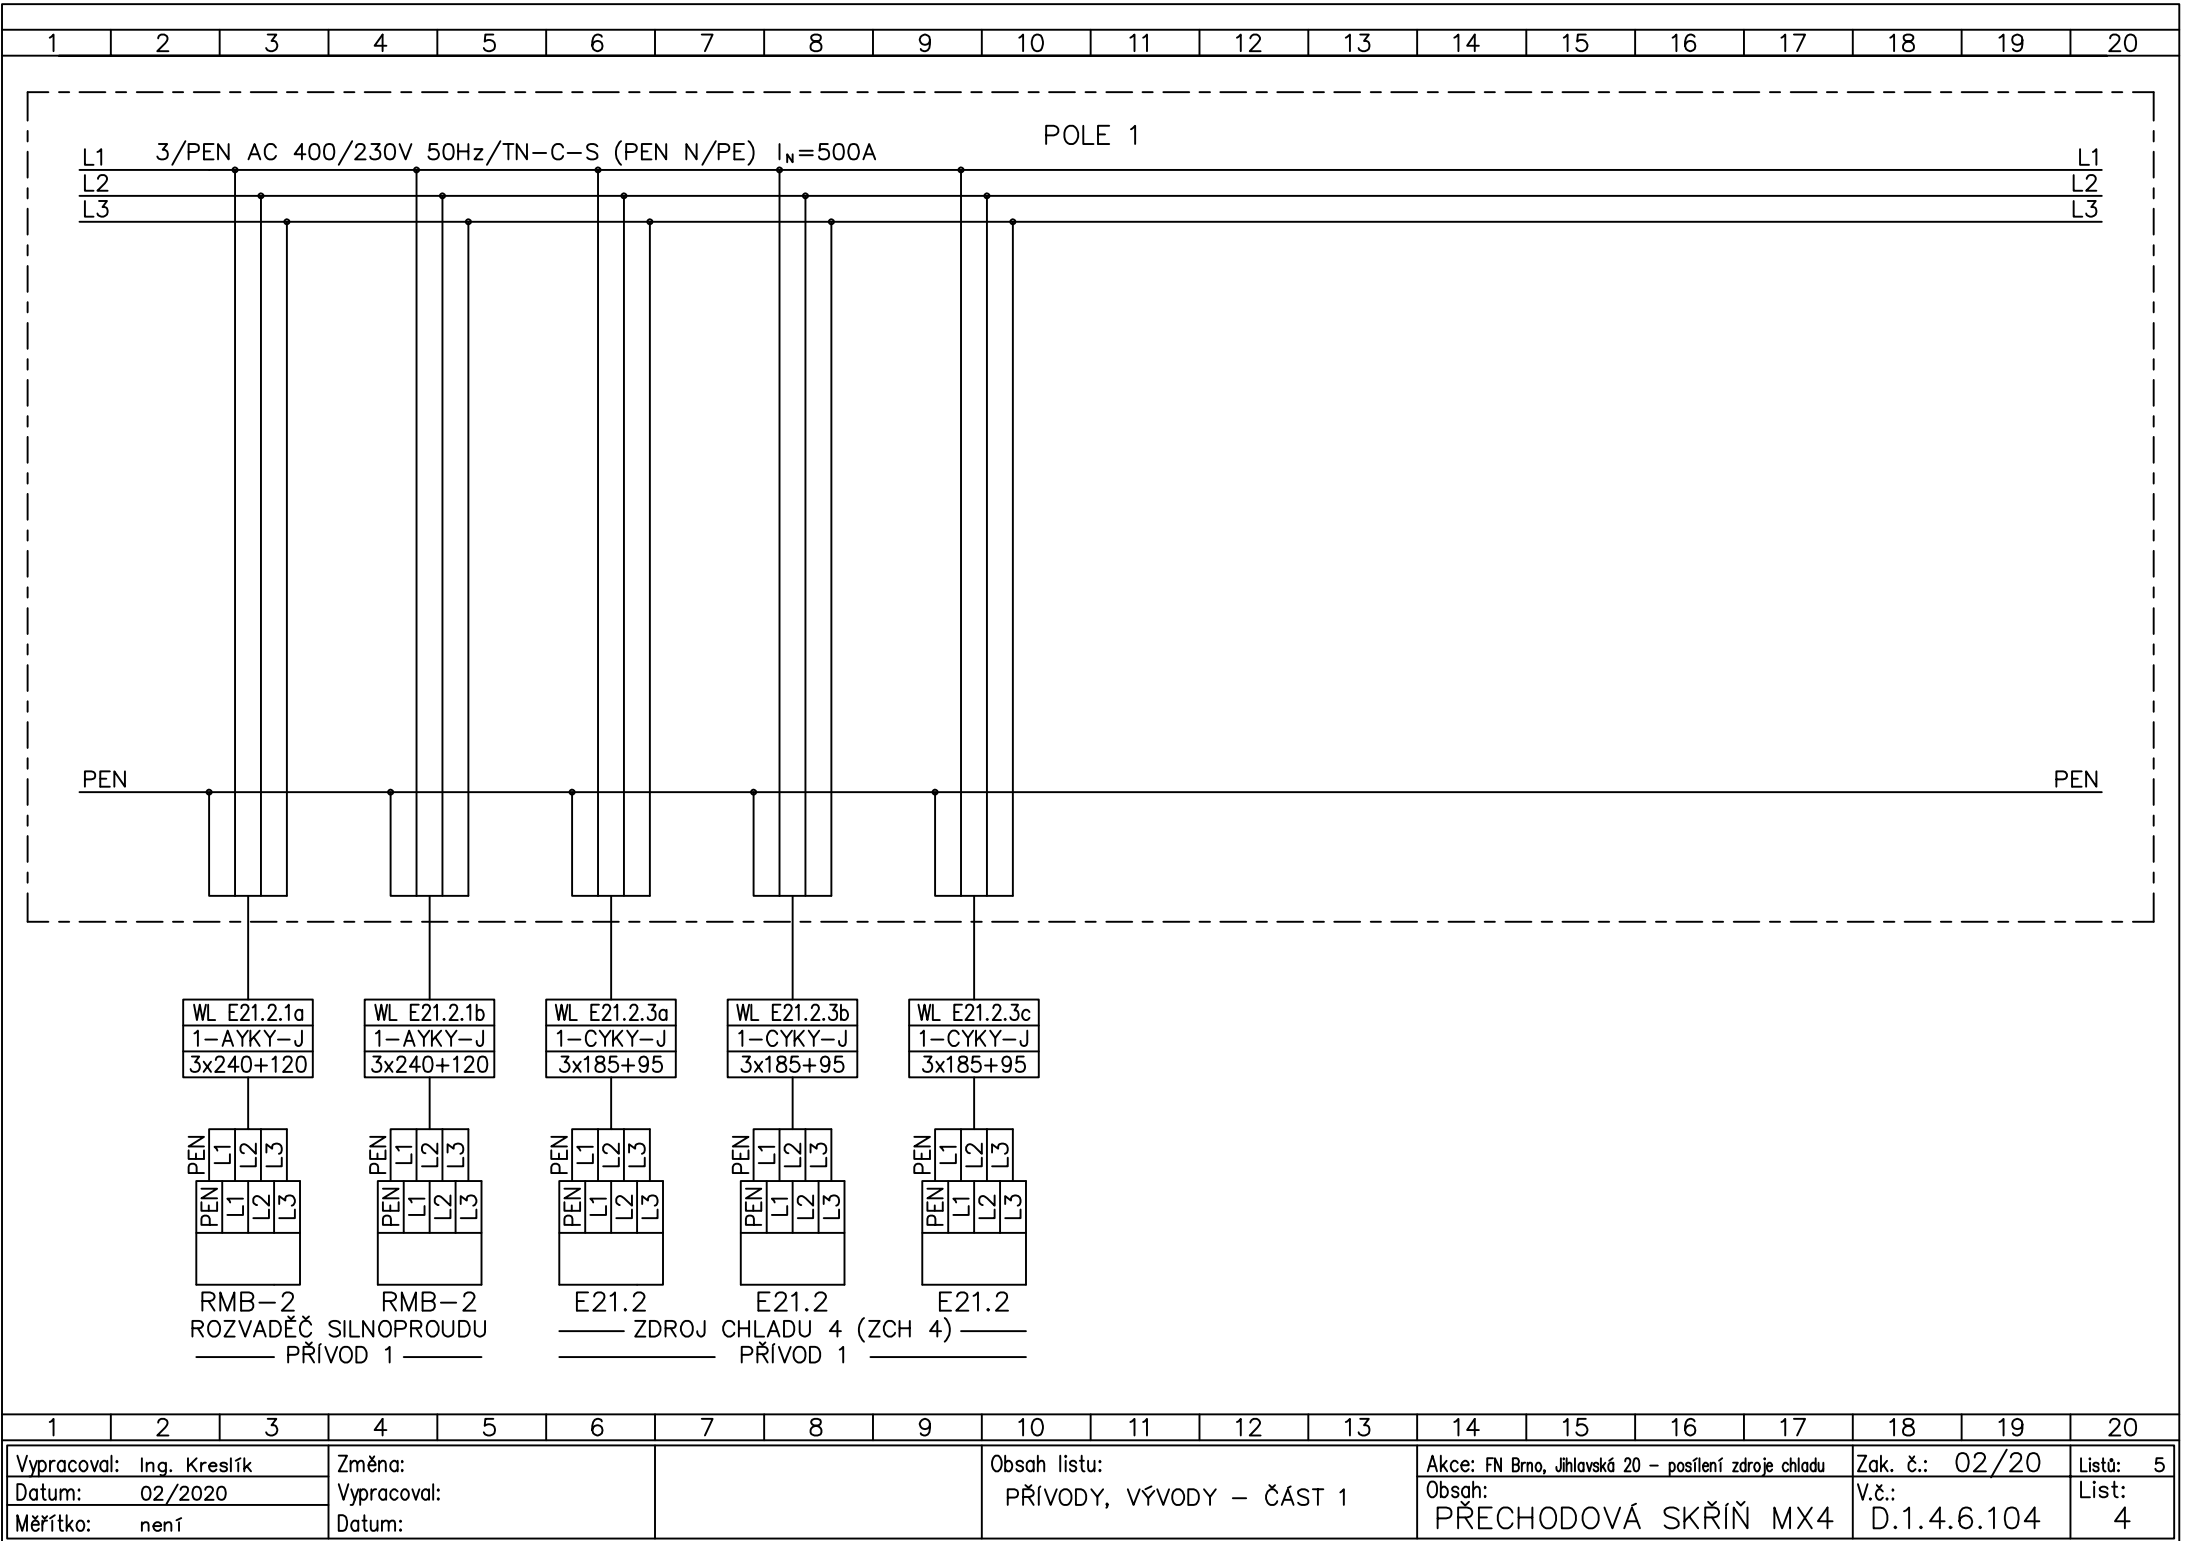

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:			Obsah listu: PŘÍVODY, VÝVODY – ČÁST 2							Akce: FN Brno, Jihlavská 20 – posílení zdroje chladu				Zak. č.: 02/20		Listů: 5					
Datum: 02/2020													Vypracoval:				Obsah:				V.č.:		List:	
Měřítka: není													Datum:				PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ MX4				D.1.4.6.104		5	