


PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ
VE STÁVAJÍCÍM POLI RM11

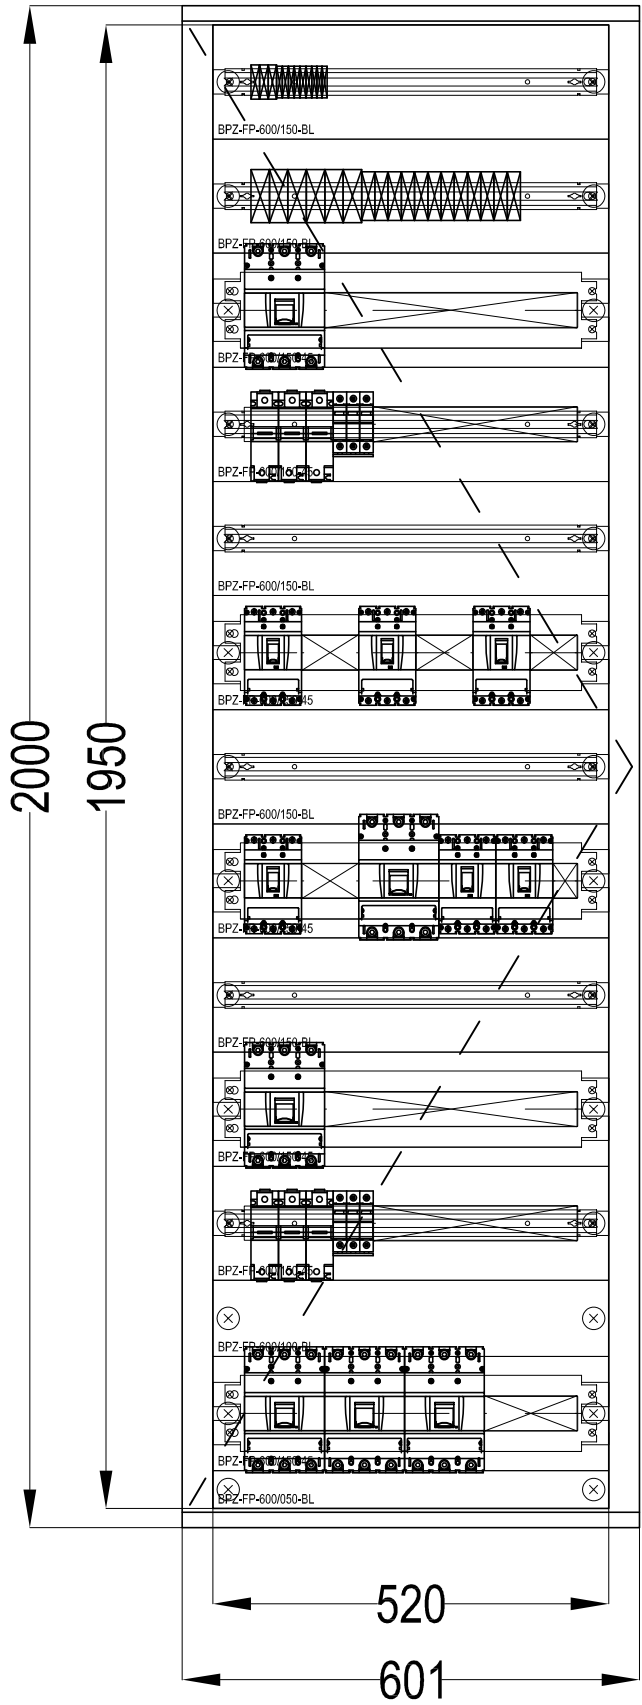

Poznámka:

Stávající pole rozváděče RM11 je volně bez přístrojů a budou zde instalovány nové přístroje dle tohoto výkresu.

Napětová soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

POZNÁMKA DO část:

Pt: 190,00 kW
Pp: 133,00 kW
Ip: 192,20 A
In: 250A
Ik": 14,9kA

POZNÁMKA MDO část:

Pt: 143,20 kW
Pp: 100,24 kW
Ip: 144,85 A
In: 250A
Ik": 14,9kA

	BKB Metal, a.s. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz	VYPRACOVAL/DRAWN BY	VLADIMÍR HOCHMANN
		KONTOLOVAL/CHECKED BY	ING. JAROSLAV HOLÁŘ
		VEDOUČÍ PROJ./PROJECT MANAGER	NG. DANIEL RYBA
		TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, a.s. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.	

INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu	DATUM/DATE	10/2022
		STUPEŇ/PHASE	DPS
		MĚŘÍTKO/SCALE	---
ČÁST/PART	D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika I.Etapa	JEDNOTKY/UNITS	mm
		FORMÁT/FORMAT	A2
		POČET A4/NO. OF A4	2
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01
NÁZEV/TITLE	Rozváděč RM11 - přehledové schéma	ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	REV. BKB-2-11930