


Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
00	xxx	-	-	-


Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno IČ: 65269705		Autorizace:		
Profese: ELE	Zpracovatel částí: SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz			
Odpovědný projektant:	Vypracoval:			Kontroloval:
Ing. Jan Novotný	Ing. Jan Novotný			Ing. Jan Novotný
Akce: Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JIP		Zakázkové číslo: 23_003 Datum: 03 - 2023 Formát: 3xA4	Paré:	
Obsah: Silnoproudá elektroinstalace		Stupeň: DPS		
Název: Rozvaděč RCHL1		Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.2-12	




Oddělení		Zodpovědný projektant		Druh dokumentu		Status dokumentu	
Elektro		Ing. Jan Novotný		Výkres rozváděče		Vydáno	
SUBTECH Sovětská 28, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz		Výpracoval		Název, doplňující název Výměna chladičů stroje na budově B pro KICH JLP		Číslo dokumentu D.1.4.2-12	
		Kontroloval					
		Ing. Jan Novotný		Rozváděč RCHL1		Změno	Datum vydání
		Ing. Jan Novotný				2023-3-24	1

=MF1-

mno 3NPE ~400V/TNS

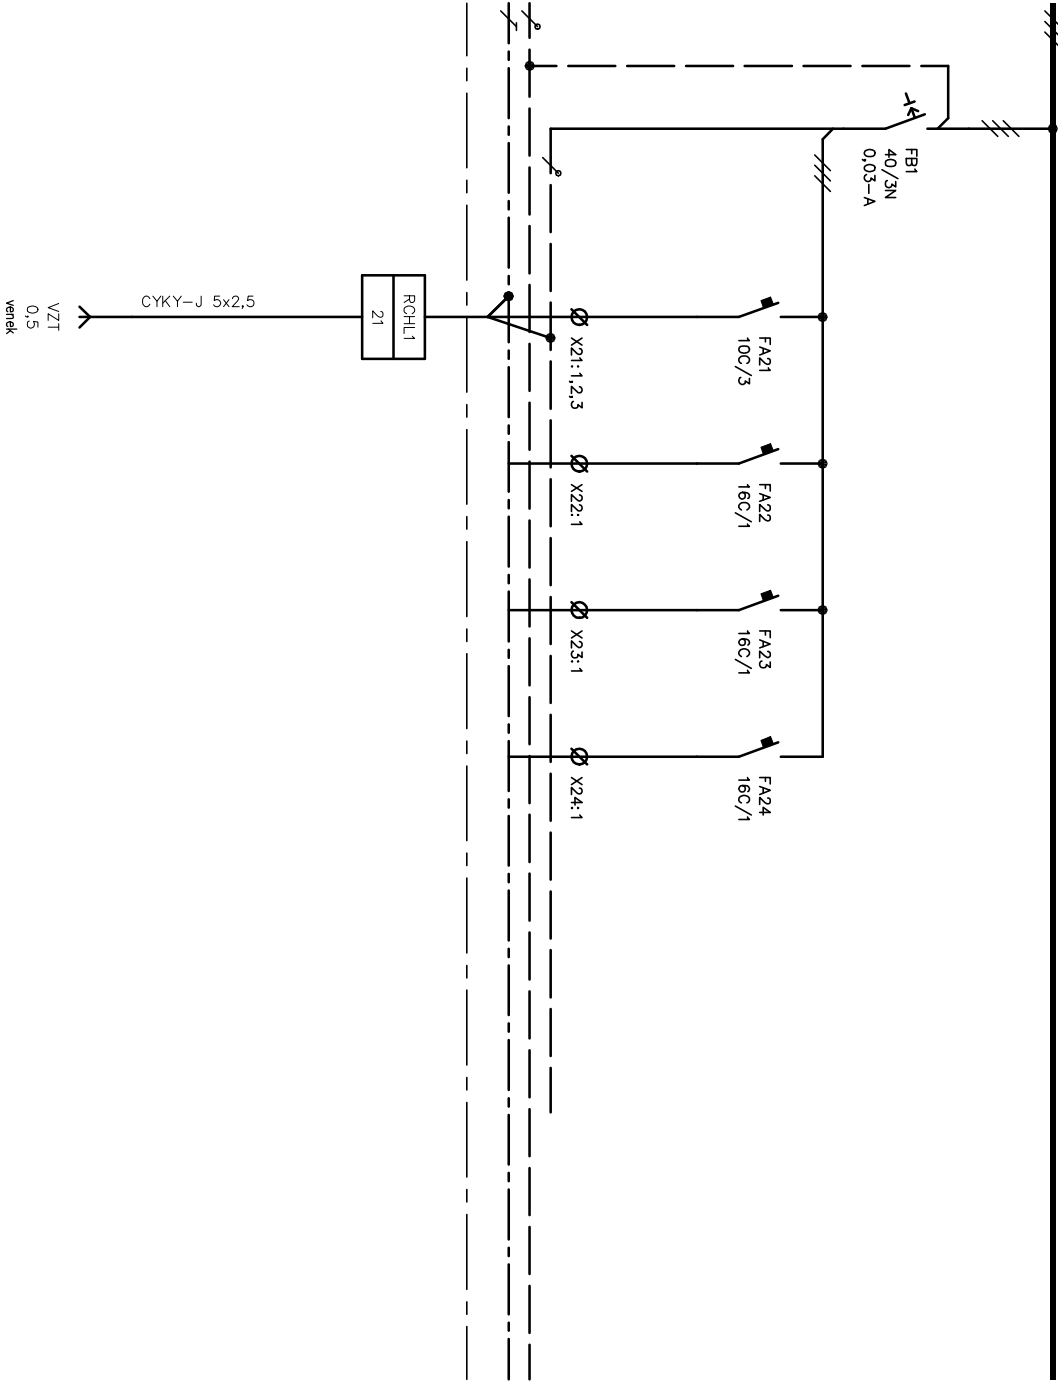

velkoobchodová rozvodnice vestavná
In=125A, IP43, tř.lII, hloubka 140 mm
nosné lišty vzdálenost 125 mm



Oddělení Elektro	Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný		Druh dokumentu Výkres rozváděče		Status dokumentu Vydáno	
	Vypracoval Ing. Jan Novotný	Kontroloval Ing. Jan Novotný	Název, doplňující název Výměna chladicího stroje na budově B pro KICH JLP Rozváděč RCHL1		Číslo dokumentu 12	
					Změno 2023-3-24	Datum vydání 2
SUBTECH Sovětská 28, 612 00 Brno Česká republika www.subtech.cz						