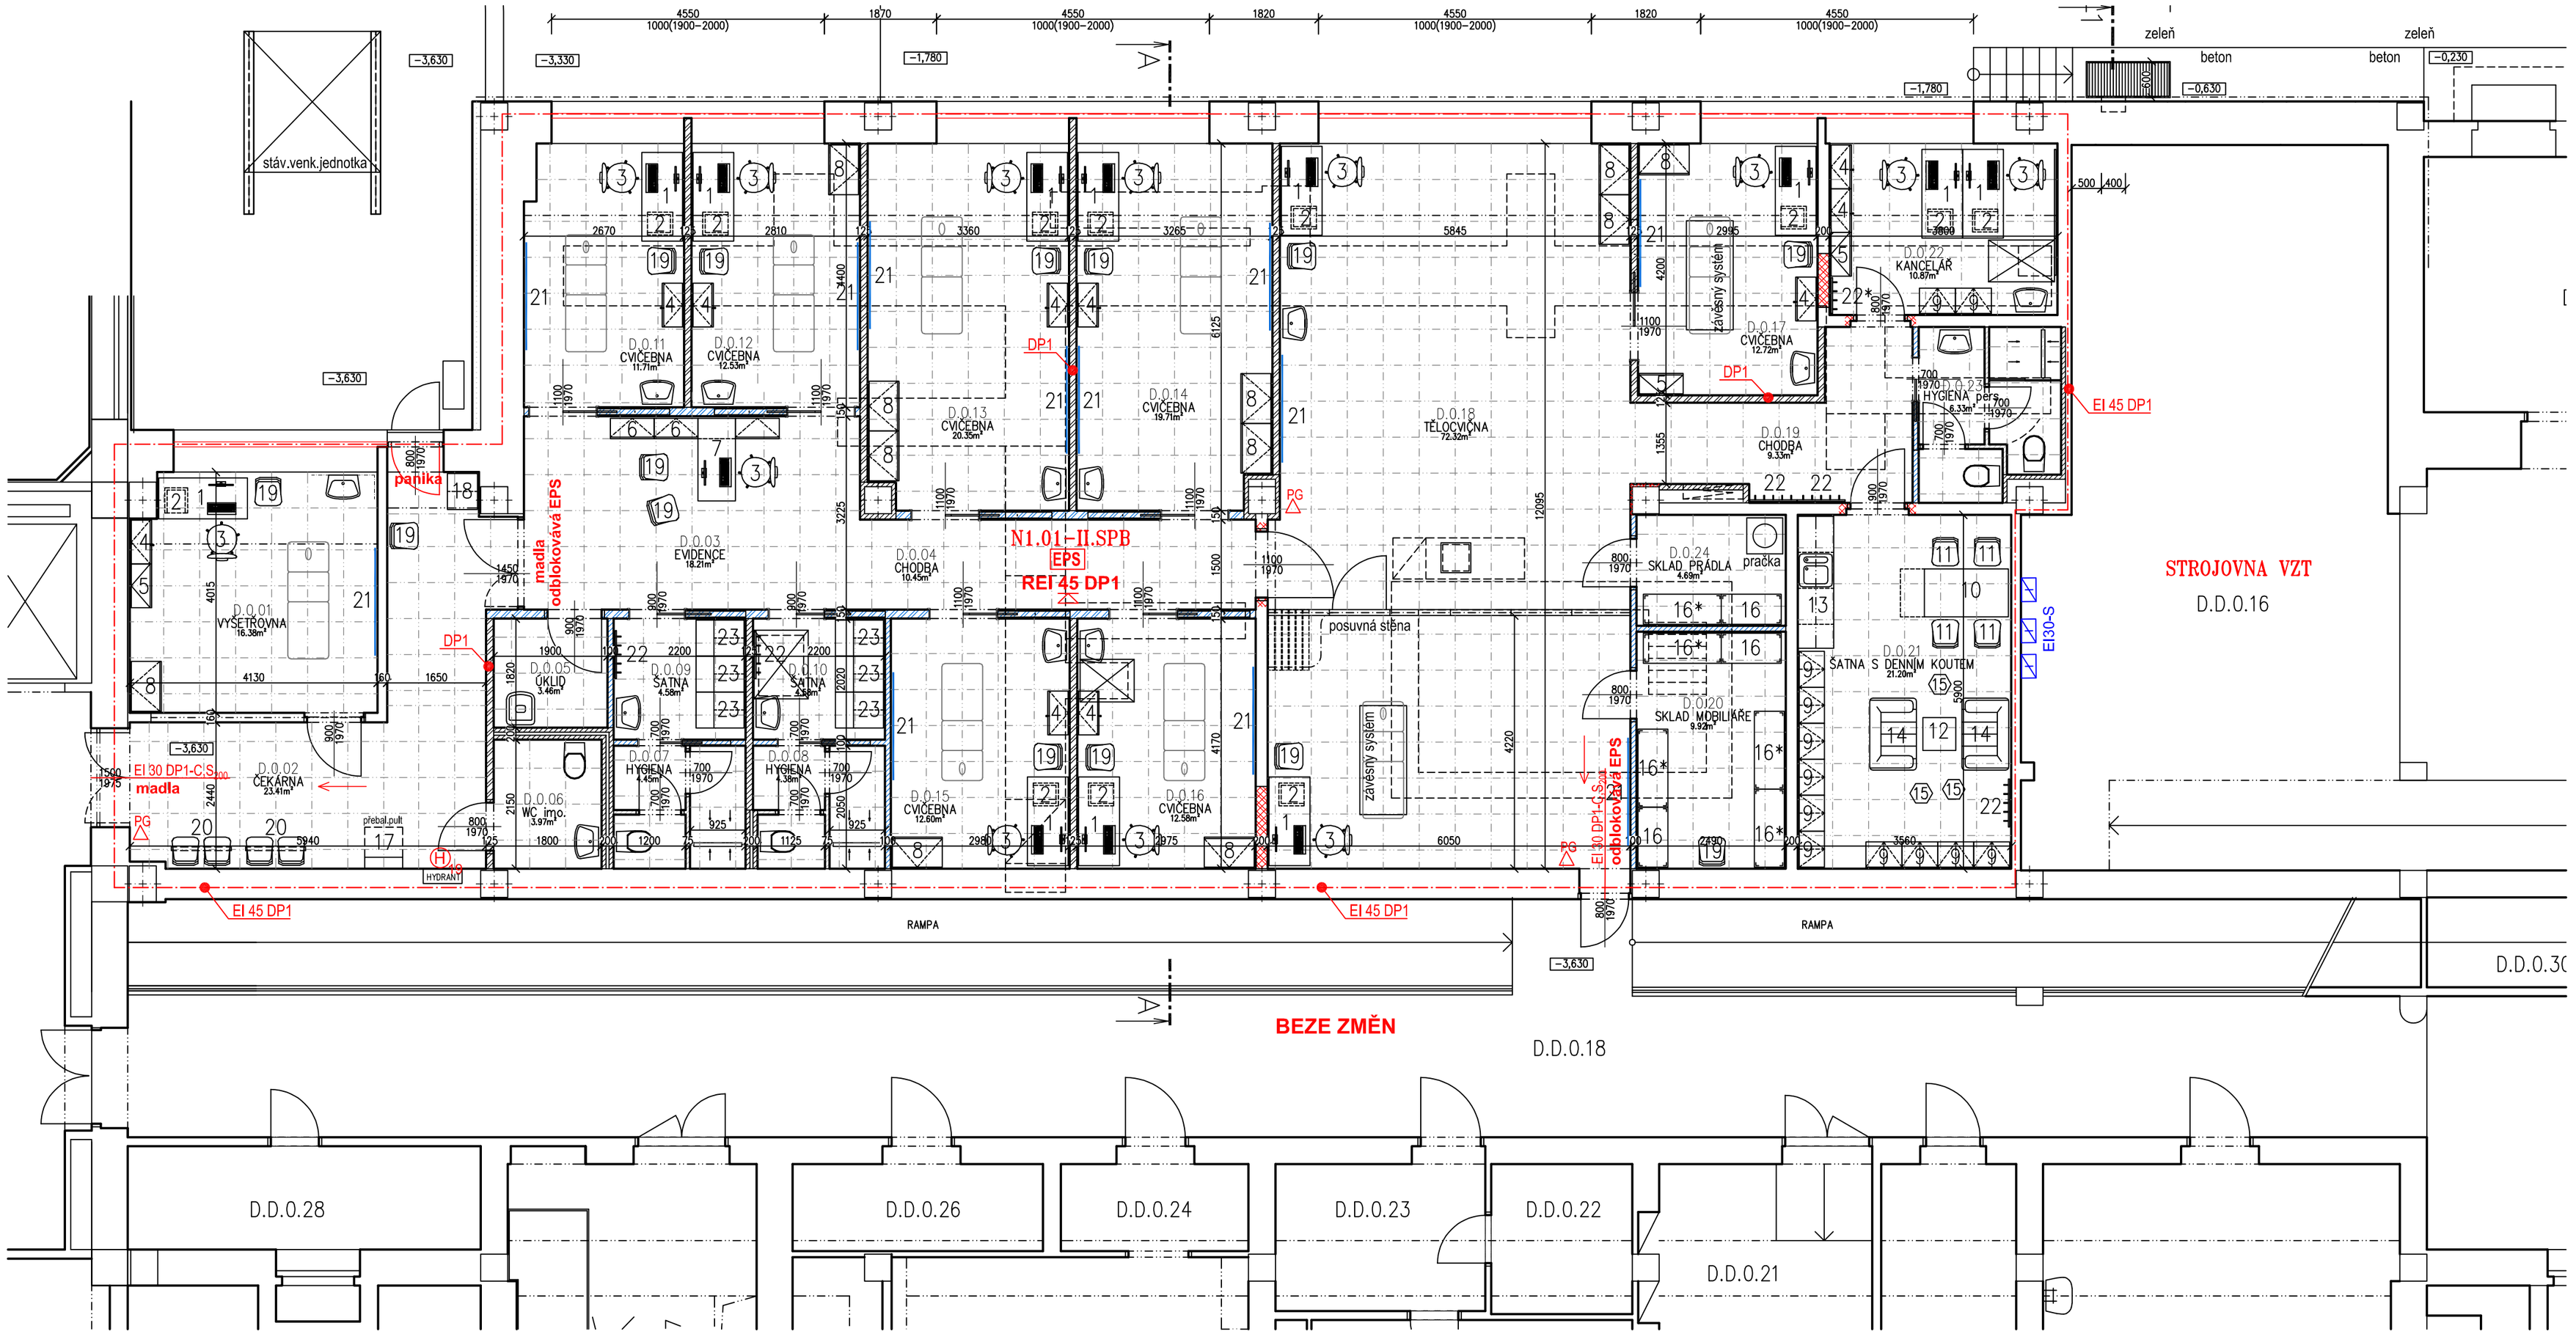


## LEGENDA ZNAČENÍ PO

| | |
|---|---|
| N1.01-II. | ZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB |
| ——— | NOVÉ HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ |
| EI 30 DP1 | POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ |
| - C | SAMOZAVÍRAČ / SAMOČINNÉ UZAVŘENÍ |
| - $S_{200}$ | KOUŘOTĚSNÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR |
| REI 30 DP1 | POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU |
| → | SMĚR ÚNIKU |
| (H) 19 | VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM DN 19 |
| EI30 | POŽÁRNÍ KLAPKA se servopohonem - požární odolnost |
| PG | PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ - práškový s hasicí schopností 21A |
| EPS | POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ |

## LEGENDA – KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKA SDK TL.75 (12,5RB+CW50+mv50+12,5RB, v.nad 3bm–zhustit rozteče), ve vlhkém prostředí použít RBi
- PŘÍČKA SDK TL.100 (12,5RB+CW75+mv60+12,5RB), ve vlhkém prostředí použít RBi
- PŘÍČKA SDK TL.125 (12,5RB+CW100+mv80+12,5RB), ve vlhkém prostředí použít RBi
- PŘÍČKA SDK TL.125 (2x12,5RB+CW75+mv60+2x12,5RB), ve vlhkém prostředí použít RBi
- PŘÍČKA SDK TL.150 (2x12,5RB+CW100+mv80+2x12,5RB), ve vlhkém prostředí použít RBi
- OPLÁŠTĚNÍ SDK (12,5RB+CW50+MV50), ve vlhkém prostředí použít RBi
- PŘÍČKA Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK P10 tl.115 mm NA OBYČEJNOU MALTU

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
|---|---|---|
| Ing. Šárka Vítečková | Ing. Šárka Vítečková | Ing. Miroslav Pantůček |

PPS KANIA projektová inženýrská činnost

PPS Kania s.r.o, Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Černá Pole [610771], st.3190

MÍSTO STAVBY : FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Černonoplní 9, 662 63 Brno

ARCHÍV :

STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

STUPEŇ : DSP+DPS

NÁZEV AKCE :

# FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice

DATUM : KVĚTEN 2024

PARÉ

Č. ZAKÁZKY : PPS- 07/24

OBJEKT : SO01 - Budova D, rehabilitace

MĚŘÍTKO : 1 : 75

ČÁST : D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH :

Půdorys 1.PP

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 07/24-D.1.3.b-

Č.V. 01