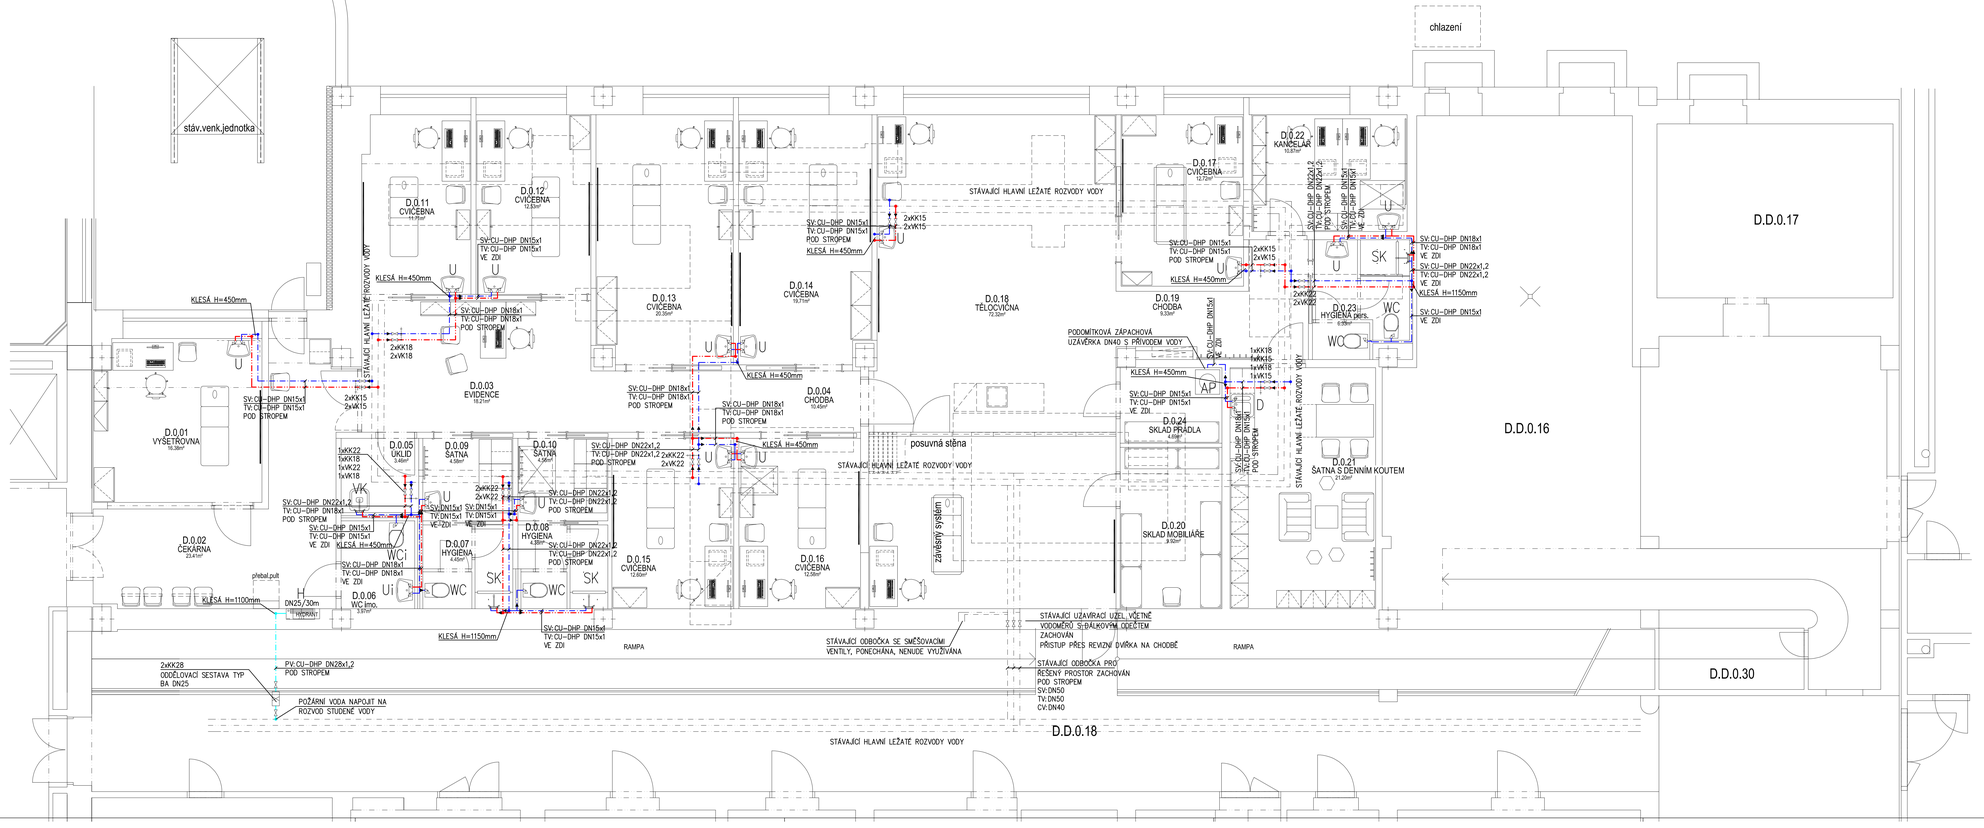

Tabulka místností			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]
D.0.01	VYŠETŘOVNA	16,38	2,7
D.0.02	ČEKÁRNA	23,41	2,6
D.0.03	EVIDENCE	18,21	2,6
D.0.04	CHODBA	10,45	2,6
D.0.05	ÚKLID	3,46	2,4
D.0.06	WC tmo.	3,97	2,4
D.0.07	HYGIENA	4,45	2,4
D.0.08	HYGIENA	4,38	2,4
D.0.09	ŠATNA	4,58	2,4
D.0.10	ŠATNA	4,58	2,4
D.0.11	CVIČEBNA	11,71	2,7
D.0.12	CVIČEBNA	12,53	2,7
D.0.13	CVIČEBNA	20,35	2,7
D.0.14	CVIČEBNA	19,71	2,7
D.0.15	CVIČEBNA	12,6	2,7
D.0.16	CVIČEBNA	12,58	2,7
D.0.17	CVIČEBNA	12,72	2,7
D.0.18	TĚLOCVIČNA	72,32	2,7
D.0.19	CHODBA	9,33	2,7
D.0.20	SKLAD MOBILIÁŘE	9,92	2,5
D.0.21	ŠATNA S DENNÍM KOUTEM	21,2	2,7
D.0.22	KANCELÁŘ	10,87	2,7
D.0.23	HYGIENA pers.	6,35	2,4
D.0.24	SKLAD PRÁDLA	4,69	2,5

TRASY STÁVAJÍCÍCH LEŽATÝCH ROZVODŮ VODY POD STROPEM 1.PP JSOU ODHADOVÝMY. VEDENY JSOU V PODHLEDECH A NEBYLO MOŽNÉ JE KOMPLETNĚ ZMAPOVAT. ROZVODY BUDOU KOMPLETNĚ ZACHOVÁNY. ZRUŠÍ SE STÁVAJÍCÍ ODBOČKY PRO STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY. PRO NOVÉ ZP BUDOU VYSAZENY NOVÉ ODBOČKY PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ. LEŽATÝ ROZVOD SLOUŽÍ TAKÉ PRO STOUPACÍ POTRUBÍ DO DALŠÍCH PATER OBJEKTU. POZICE NOVÝCH ODBOČEK BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE PO DEMONTÁŽI PODHLEDŮ A OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY.

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně uzpůsobu (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.
2) Ležaté rozvody vody pod stropem budou izolovány tepelnou izolací tl.20mm, připojovací a stoupací rozvody vody izolací tloušťky 13mm.

LEGENDA ČAR:

- SV:STUDENÁ VODA – MĚDĚNÉ POTRUBÍ CU–DHP(CW 024 A) EN 1057–PITNÁ VODA–LISOVANÉ SPOJE
- TV:TEPLÁ VODA – MĚDĚNÉ POTRUBÍ CU–DHP(CW 024 A) EN 1057–PITNÁ VODA–LISOVANÉ SPOJE
- CV:CIRKULACE – MĚDĚNÉ POTRUBÍ CU–DHP(CW 024 A) EN 1057–PITNÁ VODA–LISOVANÉ SPOJE
- PV:POŽÁRNÍ VODA – MĚDĚNÉ POTRUBÍ CU–DHP(CW 024 A) EN 1057–PITNÁ VODA–LISOVANÉ SPOJE

- VK15 – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
- KK25 – KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25
- VV15 – VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15
- 2xRV – STOJANKOVÁ BATERIE
- NÁSTĚNNÁ BATERIE
- ROHOVÝ VENTIL

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Tomáš Janošec	VYPRACOVAL: Jan Ochotnický	KONTROLOVAL: Ing. Miroslav Pantůček	PPSKANIA
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Černá Pole [610772], st.2761			PPS kania s.r.o., Merhautová 855/15, 709 00 tel: 596 232 202, 596 232 262, e-mail: projekce@pps-kania.cz
MÍSTO STAVBY: FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9 662 63 Brno			ARCHIV.:
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			STUPEŇ: DSP+DPS
NÁZEV AKCE: FN Brno - Rekonstrukce pracoviště rehabilitace, Dětská nemocnice			DATUM: KVĚTEN 2024 PARÉ
			Č. ZAKÁZKY: PPS- 07/24
OBJEKT: SO01 - Budova D, rehabilitace			MĚŘÍTKO: 1 : 50
ČÁST: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY			ARCHIVNÍ ČÍSLO: PPS- 07/24-D.1.4.1.b- Č.V. 02