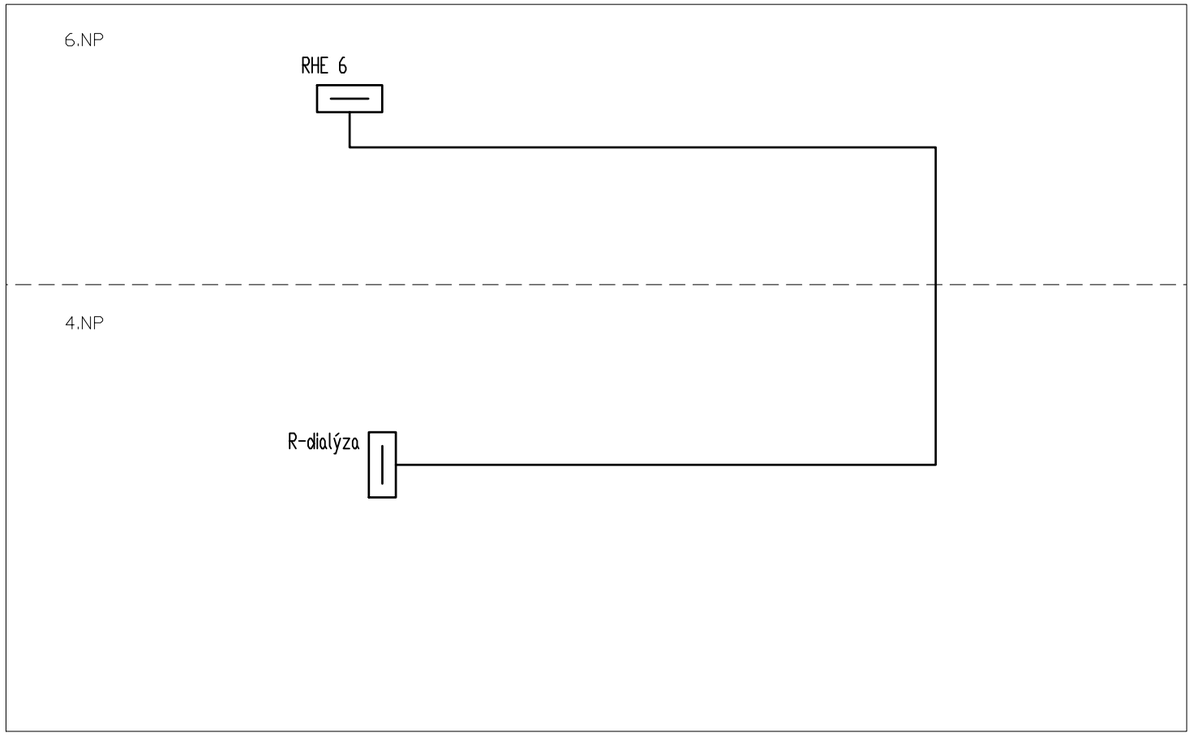

LEGENDA ZNAČEK:

- Kabel - síť
- přípojková/smyčkovací skříň
- RHE 6 — rozvaděč patro 6-stará rozvodna
- R-dialýza — rozvaděč úpravna vody

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:

NAPÁJECÍ SOUSTAVA NN: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VEDOUCÍ PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
Oldřich Střítecký	Ing.Oldřich Střítecký	–	–
OBJEDNATEL:	FN Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno		

PK Střítecký
PROJEKTOVÁNÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Tel: +420728763624 IČ: 06611109
www.pkstritecky.cz info@pkstritecky.cz

NÁZEV ZAKÁZKY
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
FNB, OBJEKT L, 4.NP, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO

ZAKÁZKA ČÍSLO: S–0271
DATUM: 10/2024

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

MĚŘÍTKO: –––

OBJEKT
SO 01 – ÚPRAVNA VODY

PARÉ:

ČÁST – PROFESE
D.1.2.5. – TPS – SILNOPROUD

DOKUMENT – VÝKRES
SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5 b.01
REVIZE: