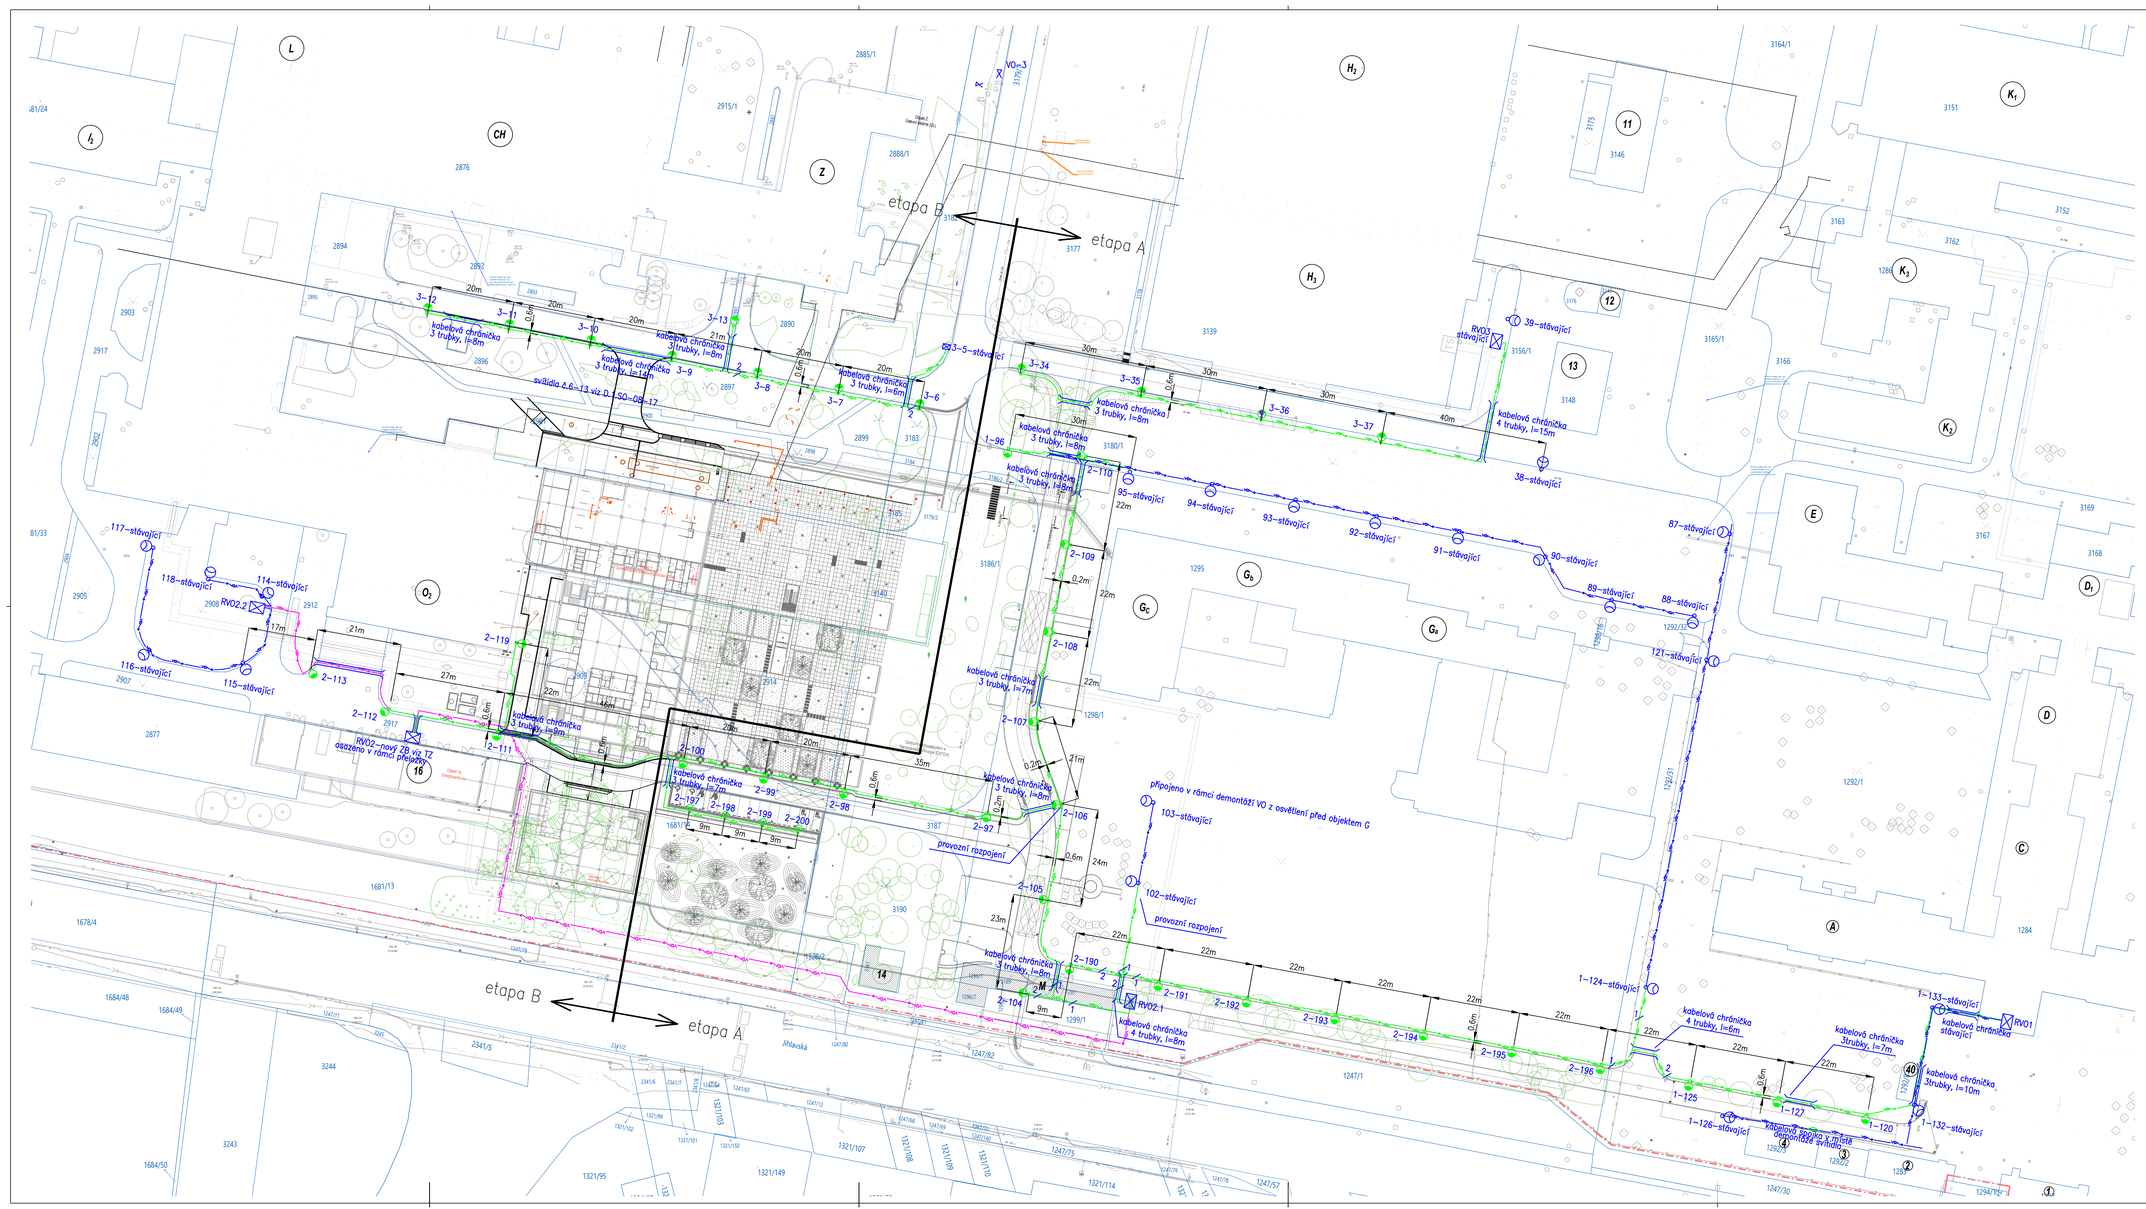

LEGENDA:

- nové kabelové vedení AO
- kabelové vedení AO – součást etapy 0
- nové svítidlo AO, 6m
- nové svítidlo AO, 4m
- stávající svítidlo AO

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRÁNIT JE PROTI PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ.

V CELÉ DÉLCE TRASY BUDE POLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK 30x4mm (ZEMNÍCÍ DRÁT ø10mm).

VZDÁLENOST HRANY STOŽÁRŮ OD KOMUNIKACE JE 0,5m.

ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 33–2000–5–52 ED.2 A ČSN 73 6005.

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ V TERÉNU, V CHODNÍKU

M 1:25



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

M 1:25



Rev.	Popis změny	Datum dokončení
A	Rozdělení na etapy A a etapy B	09/2024

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM PRÁVY.

Brno [582786]

± 0,000 = 280,700 m.n.m.

FN BRNO
Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky

A.1.1 Site Design (ELEVEN), A.4 Mikulov (ELEVEN)

AUTOŘI: ING. ARCH. MICHAL ILAVA, ING.ARCH. JAN TOPINKA
PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST: DOMY ARCHITECTS, LT PROJEKT, JIKA
PROJEKTOVÁ SPOL. ARCH. MARTINA ZÁMEČNÍKOVÁ, ING. ARCH. ELIŠKA POLOUČKOVÁ

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. MICHAL ILAVA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MARTINA ZÁMEČNÍKOVÁ
ODPOVĚDNÝ ARCH. ELIŠKA POLOUČKOVÁ, ING. ARCH.

Fakultní nemocnice Brno
U nemocnice 1407/2, Černovice

Budoucnost gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno

DOMY ARCHITECTS
LT PROJEKT
JIKA

Ing. Martina Kučerová

Ing. Martina Kučerová

Ing. Bohumil Kučera

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO-08 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Měřítko	Číslo projektu
1:500	J21016

Situace - nový stav

D.1-SO-08-11A-ověření
Etapa A - část v oblasti CATCH

Číslo výkresu	Datum	Revize
D.1-SO-08-11A-B-02	09/2024	1