

B.II.4.20

B.II.4.14 B.II.4.13 B.II.4.12

B.II.4.05 B.II.4.15 1.4.16 B.II.4.17

B.II.4.11

B.II.4.01 B.II.4.03 B.II.4.04

B.II.4.19 B.II.4.02

B.II.4.06 B.II.4.07 B.II.4.08 B.II.4.18

B.II.4.21

DEMONTÁŽ VODOVODNÍHO POTRUBÍ / ARMATURY BUDPU STAVAJÍCÍ

VÝVOD STUJENÉ VODY PRO POTŘEBU VZT

VÝVOD STUJENÉ VODY PRO POTŘEBU VZT

VÝVOD STUJENÉ VODY PRO POTŘEBU CHLAZENÍ


VEDEBNÍ POD STROPEM


HYDRANT B25/30 NEDEMONTOVAT! BUDE NÁPOJEN NA NOVE ROZVODY POŽÁRNÍ VODY.

### OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU

1) NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.  
2) TRASY POTRUBÍ VYCHÁZÍ Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A OBCHŮZKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ.  
TYTO TRASY MOHOU BÝT V NĚKTERÝCH PŘÍPÁDECH VEDENY JINAK, NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO.  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO TYTO TRASY OVĚRIT A V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE JIM  
PŘÍZPŮSOBIT.

du-1	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
du-1a	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
du-2	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
du-3	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
du-4	UMYVADLO – BATERIE VENTILOVÁ NÁSTĚNNÁ, STUDENÁ VODA
du-5	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA), POD UMYVADLEM SKŘÍŇKA (ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍŇKY)
du-6	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ – SEZNZOROVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA) – BATERIE BUDE PO OPRÁVĚ VRÁCENA ZPĚT
du-7	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ – TERMOSTATICKÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA, (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dvi-1	UMYVADLO – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
dKd-1	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dKd-2	KUCHYŇSKÝ DŘEZ – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
dD-1	DŘEZ NEREZOVÝ-ČISTIČÍ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-2	DŘEZ-ČISTIČÍ MÍSTNOST – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
dD-3	DŘEZ-PŘÍPRAVNÝ, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ, PRODLOUŽENÁ (LÉKAŘSKÁ) PÁKA
dD-4	DŘEZ-PŘÍPRAVNÝ, POKOJE – BATERIE SMĚŠOVAČÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ (2x ROHOVÝ VENTIL + 2x KOVOVÁ HADIČKA)
dK-1	KOMBI WC – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dKl-1	KOMBI WC – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-2	K WC VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dKl-2	K WC S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU NA VODU – IMOBILNÍ – ROHOVÝ VENTIL K WC, KOVOVÁ HADIČKA
dK-3	ZÁVESNÉ WC
dRV-1	ROHOVÝ VENTIL – studená voda
dRV-2	ROHOVÝ VENTIL – teplá voda
dS-1	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
dS-2	SPRCHA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – PITEVNÍ STŮL
dMn-1	MYČKA NÁDOBÍ – ROHOVÝ VENTIL
dP-1	PISOÁR – ROHOVÝ VENTIL, KOVOVÁ HADIČKA (DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PISOÁROVHO STÁNÍ)
dVY-1	VÝLEVKA – BATERIE SMĚŠOVAČÍ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ; ROHOVÝ VENTIL + KOVOVÁ HADIČKA

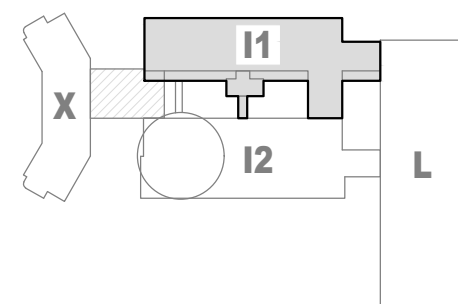

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:		 <b>Energetické analýzy a technologie</b> Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
ING. ANDREA TOBOLÁKOVÁ		ING. PETR KOMEK		ING. PETR KOMEK			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno					
INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno; Jihlavská 20; 625 00 Brno						FORMÁT: 8x4	
AKCE: FN Brno - Oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2 Jihlavská 20; 625 00 Brno						MĚŘÍTKO: 1:100	
						DATUM: 06/2025	
						STUPEŇ: DPS	
OBJEKT: OBJEKT I1		ČÁST: D.1.4.1 ZTI				Č. ZAKÁZKY: -	
OBSAH:						Č. VÝKR: PARE	
Púdorys 4.NP - vodovod - demontáž						106	