D.1.1-SO-01-B-06 - Půdorys 1.NP - celkový

1:100, 1:1

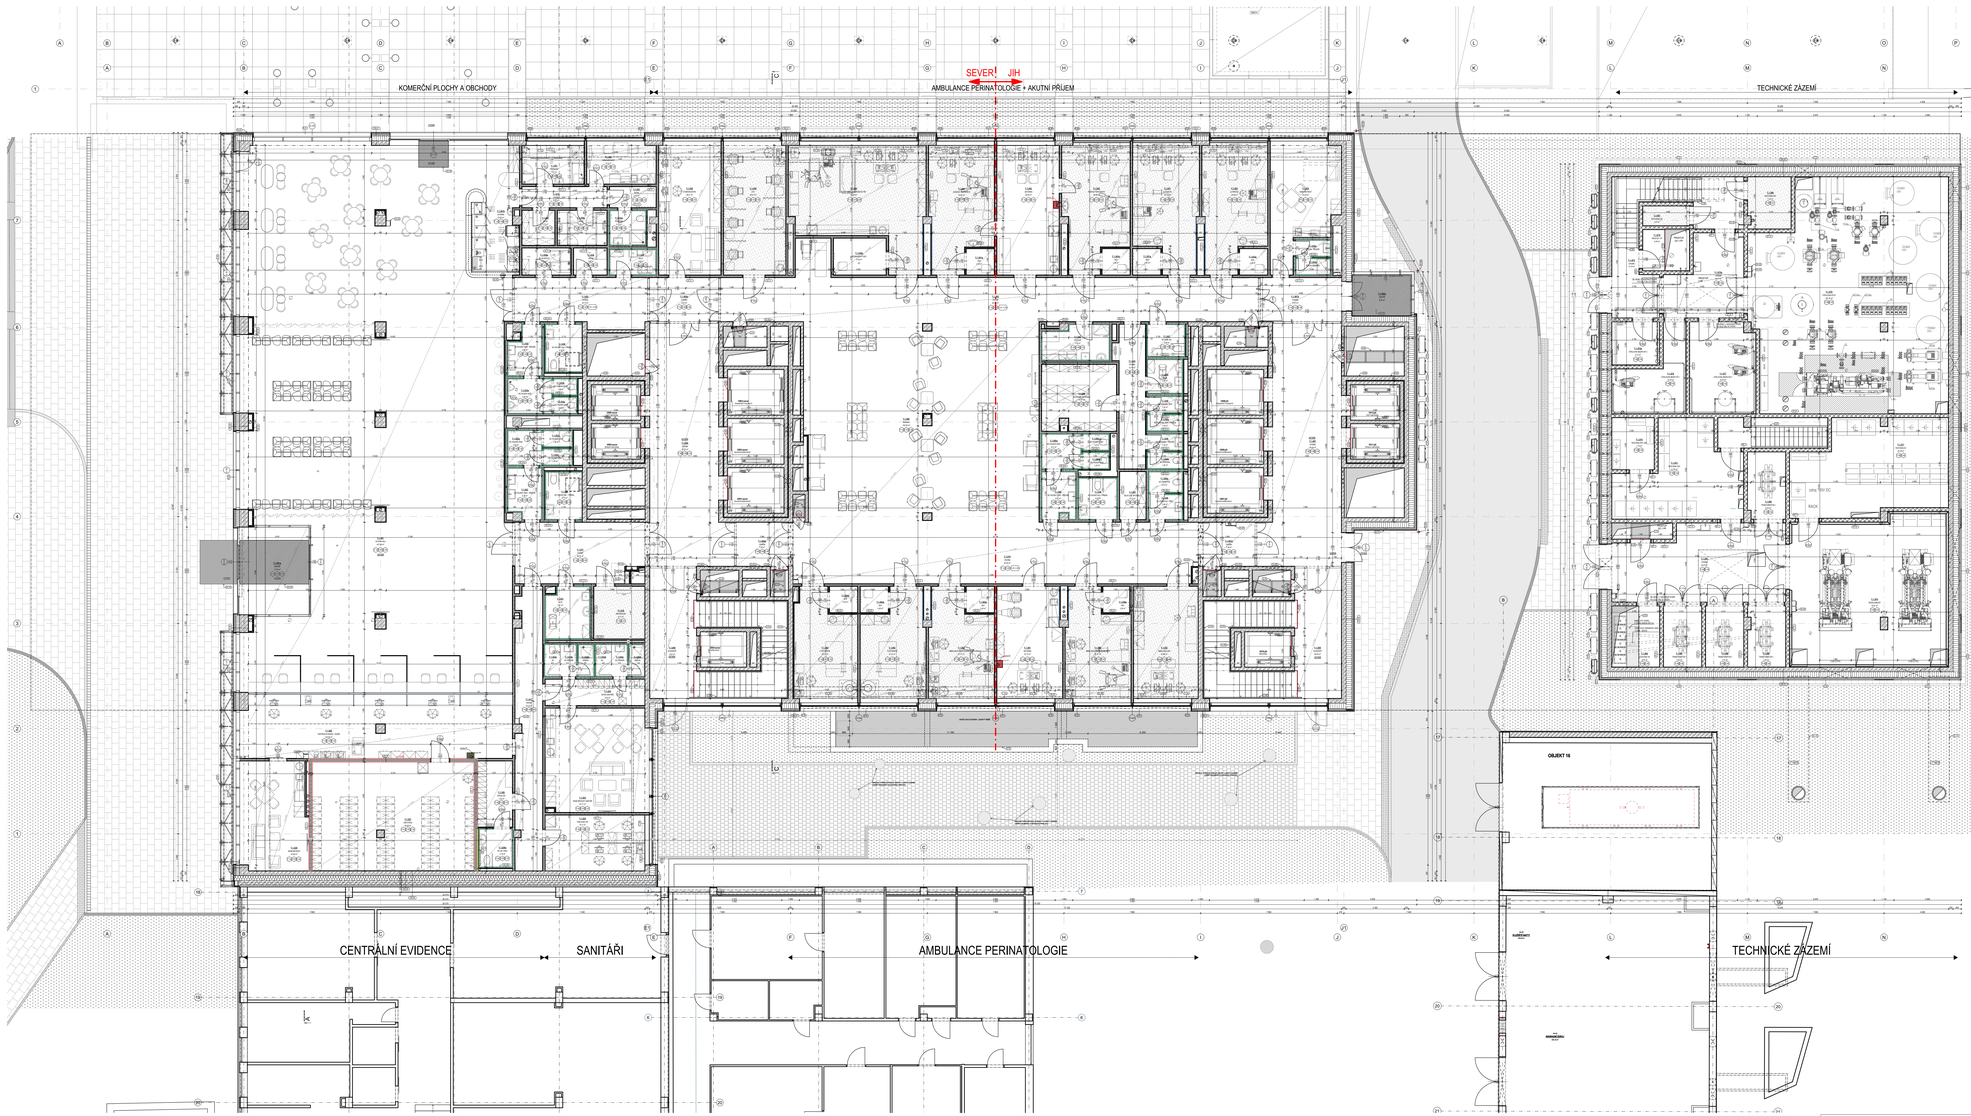

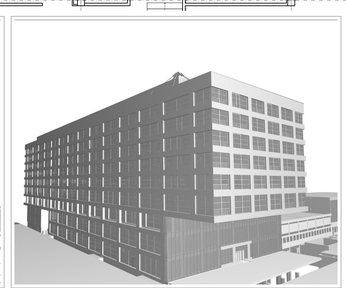

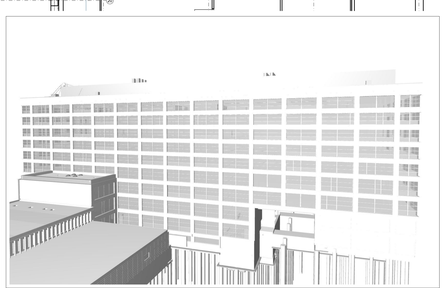

TKP(1) Tabulka nových keramických překladů 1.NP

Označ.	Název	Schéma	Šířka překladu (mm)	Délka (mm)	Světlost otvoru (mm)	Uložení (mm)	Podlaží	Počet překladů nad otvorem (ks)	Množství
KP.1	Keramický překlad		190	1500	1200	150/150	1.NP	2	7
								14	**7**
KP.2	Keramický překlad		190	2750	2100	325/325	1.NP	2	1
								2	**1**
KP.3	Keramický překlad		190	3250	2600	325/325	1.NP	2	1
								2	**1**
KP.6	Keramický překlad		190	1500	1200	200/200	1.NP	2	3
								6	**3**

POZNÁMKY

OBECNĚ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT NAUTIČTĚJŠÍ POŽADAVKY DEFINOVANÉ ČLE ČSN 730332. POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ POŽADAVKY NA ZVUKOVÝ IZOLAČNÍ V PROJEKTU PBŘ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ POŽADAVKY NA ZVUKOVÝ IZOLAČNÍ V PROJEKTU PBŘ
- PROSTUPY PROTÍZEJÍCÍ BYTY ZAJIŠŤOVAT S PROVEDENÍM V ZOLA(EI) S JEDNOTLIVÝM TÝ PROSTUP. MÍSTO PROSTUPY PROTÍZÍ SE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘÍKLADY Z PROFILŮ 2.150/150/8, POKUD NEN UVEDENO JINAK
- VŠECHNY NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ POŽADAVKY NA ZVUKOVÝ IZOLAČNÍ V PROJEKTU PBŘ
- VŠECHNY NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNĚ UCPÁVKAMI MÍSTO POŽÁRNĚ MANŽETAMI S POŽADOVANOU PO
- VŠECHNY HRANY KOUTŮ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYZTUŽENY ROHOVÝM PROFILY
- PŘÍKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÉM PLÁŠTI JSOU ŘEŠENY V RÁMCI MONOLITICKÉHO SKELETU, VČ PŘ STATICKÉ ČÁSTI
- PŘÍKLADY NAD OTVORY V OBVODOVÉM PLÁŠTI JSOU ŘEŠENY V RÁMCI MONOLITICKÉHO SKELETU, VČ PŘ STATICKÉ ČÁSTI
- SVISLÉ MEZIBYTOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ POŽADAVKY NA ZVUKOVÝ IZOLAČNÍ V PROJEKTU PBŘ
- SVISLÉ A