1.PP

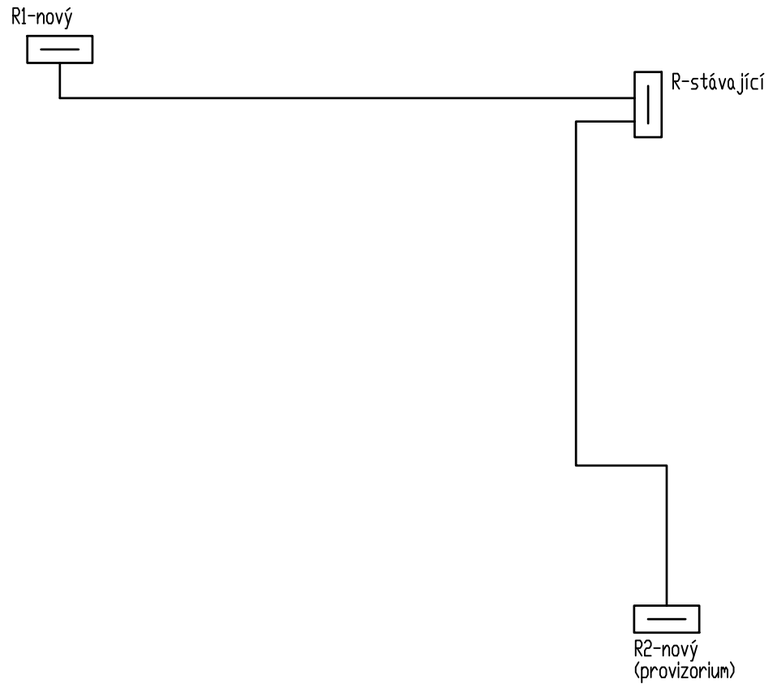

LEGENDA ZNAČEK:

- Kabel - síť
- přípojková/smyčkovací skříň
- R — rozvaděč stávající - chodba
- R1 — rozavděč nový-chlazení
- R2 — rozvaděč nový-chlazení (provizorium)

REVIZE:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:

NAPÁJECÍ SOUSTAVA NN: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VEDOUCÍ PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
Oldřich Střítecký	Ing.Oldřich Střítecký	–	–
OBJEDNATEL:	FN Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno		

PK Střítecký
PROJEKTOVÁNÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Tel: +420728763624 IČ: 06611109
www.pkstritecky.cz info@pkstritecky.cz

NÁZEV ZAKÁZKY TTO VÝMĚNA CHLADÍCÍCH BOXŮ - ČÁST EXPEDICE FNB,OBJEKT I2, 1P, PARC.1681/24,1681/25	ZAKÁZKA ČÍSLO: S–0272
	DATUM: 12/2024
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO: –––
OBJEKT SO 01 – Objekt I2	PARÉ:
ČÁST – PROFESE D.1.2.5. – TPS – SILNOPROUD	
DOKUMENT – VÝKRES SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5 b.01 REVIZE: