

FN BRNO – NADEDVEŘNÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY OBJETU L PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Investor:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitel

IČ: 65269705



Zhotovitel:

SBRONT s.r.o.

se sídlem: Malečkova 579/9, 628 00 Brno

s provozovnou: Tuřanka 1222/115c, 627 00 Brno

jejímž jménem jedná: Martina Malíková, jednatelka, v.z.

Ing. Radim Sikora, zmocněnec jednatele



PŘEDMLUVA

Předmětem projektu je stavebně-technických průzkumů zjišťující stávající stav na hranici požárních úseků v jednotlivých patrech objektu „L“. Tento projekt řeší nade dveřní prostor mezi jednotlivými požárními úseky. Projekt neřeší hranici požárních úseků na hranici chráněné únikové cesty.

V projektu jsou zahrnuty i ostatní nezbytné skutečnosti, ověření a zaměření stávajícího stavu provedené v rámci místního šetření předmětného objektu.

Tento stavebně technický průzkum byl zpracován na základě poskytnutých podkladů Investorem se znázorněnými jednotlivými požárními úseky jednotlivých pater objektu „L“.

Viditelné dodatečně provedené prostupy nejsou provedeny v souladu s ČSN 730802, v případě vzduchotechnického zařízení v souladu s ČSN 730872.

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

POPIS OBJEKTU

Objekt „L“ je 19-ti podlažní, má jedno podlaží podzemní a osmnáct podlaží nadzemních. Objekt byl vybudován koncem 80-tých let minulého století. kde 4.NP a 18.NP jsou technická patra.

Vzhledem k tomu, že byl objekt projektován již v době platného kodexu norem pro požární bezpečnost staveb tj. ČSN 7308XX (platné od r. 1975) lze konstatovat, že původní řešení objektu z hlediska požární bezpečnosti v zásadě odpovídá platným technickým předpisům v současné době.

Z hlediska stavebních konstrukcí je stávající objekt proveden jako železobetonový monolitický objekt (sloupy, průvlaky, stropní desky, ztužující stěny, schodišťové konstrukce). Obvodové stěny jsou částečně vyzdívané (spodní část objektu), z větší části se pak jedná o montované sendvičové a prosklené konstrukce. Zastřešení objektu je plochou střechou. Vnitřní dispoziční členění je provedeno zděnými příčkami.

Řešené prostory jsou vybaveny stávajícím zařízením EPS a stávajícím zařízením domácího rozhlasu.

Objekt nemocnice je řešen podle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení skupiny LZ2.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý, nosné a požárně dělící konstrukce jsou druhu DP1.

Požární výška 19-podlažního objektu L je cca h = 60 m.

Rozdělení na požární úseky je stávající. Vzhledem k častým rekonstrukcím objektu vznikly některé nové požární úseky, na které byly zpracovány samostatné projekty PBŘ. Stupně požární bezpečnosti byly odvozeny z původních i nových projektů, případně zjištěny na základě požárních odolností stávajících požárně dělících konstrukcí.

Stávající CHÚC tvoří samostatné požární úseky zařazené do IV SPB. Jejich součástí jsou i stávající evakuační a požární výtahy.

Stávající šachty průběžné přes více podlaží jsou zařazeny dle čl. 8.12.2 ČSN 73 0802 do IV.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Dozdívky:

Vzhledem k tomu, že stávající přízdívky okolo požární dveří jsou provedeny z cihel plných pálených do rámu z válcovaného L profilu (který tvoří lem otvoru dveří) jsou bez absence překladu, není možné ve vyzdívce pokračovat i nad podhledem. Stávající dozdvíky nad pohledy u některých dveří jsou provedeny z cihel plných pálených, kde byly postupem času vytvořeny průchody pro kabely či potrubí, ale již nebyly opatřeny požárními ucpávkami. Tyto stávající dozdvíky by se měly zaprvé dozdit, celá plocha nad podhledem opatřit protipožárním nástřikem na spáry (např. HILTI CFC-SP WB) z obou stran. Požární ucpávky by se pak vytvořili buď z požárních loků či malty. Kabely doporučujeme natřít ablativní barvou nebo obalit do protipožární těsnicí páskou.

Požární předěly:

Jako nové předěly, vyzdívky byla navržena SDK stěna dvojitě opláštěná a s výplní minerální vatou. Provedení této dělící stěny nebude z pohledu proveditelnosti jednoduché vzhledem k průběhům potrubních a kabelových tras.

Požární ucpávky:

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)

Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.

Pro jednotlivé kabely např. Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI

Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)

Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnicí pásy CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení

Protože stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice, je třeba brát v potaz prašnost a hluk při demontáži a provádění a přizpůsobit tyto práce tak, aby jejich dopad byl co nejmenší nebo skoro nulový na provoz nemocnice s ohledem na pacienty.

Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.)

Před samotnými stavebními pracemi musí být stávající kazetový podhled demontovaný. Ve 4NP, 1PP a 18NP podhledy nejsou. V 1NP až 3NP jsou podhledy z ocelových lamel. Předpokládá se, že část demontovaných kazet bude nahrazena novými kazetami. V podhledech jsou instalovány EZS, čidla, atd. Dále jsou v rámci podhledu umístěna vsazená kazetová svítidla.

Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

1) Demontují se hlásiče a čidla z kazet, které budou dočasně demontované

2) Provedou se demontáže kazetového podhledu v nezbytné ploše včetně rastru

3) Odstraní se montážní pěna z potrubí a kabelů

4) Odstraní se nevhodné zaklopení z SDK desek

NUTNÉ!

Při demontážích je třeba brát zřetel na provoz nemocnice a práce vždy dopředu konzultovat s vrchní sestrou na daném patře či oddělení. Dále je nutné informovat centrální dispečink nemocnice!

ZÁVĚR


Z pohledu dodatečného provedení požárních ucpávek na hranici PÚ v trasách IS a kabelů NN a SLP nad stávajícími dveřmi je do jisté míry je složité až skoro neproveditelné. Do stavebního řešení je třeba zohlednit, že tyto práce budou prováděny za provozu objektu „L“ nemocnice a nelze je provést v jedné etapě najednou, ale budou se muset rozložit do delšího časového horizontu a provádět nárazově po předchozí domluvě. S ohledem na čistotu prostředí budou stavební práce s pohledu prašnosti a hlučnosti do značné míry omezené.

Většina dveří neplní svou protipožární funkci z důvodu nevhodné instalace. Některé dveře jsou pouze přisazeny k dodatečně provedené cihelné příčce tl. 70mm, u které je otvor lemovaný úhelníkem I50/5, který nemá požadovanou požární odolnost.



V Brně dne 10/2024

Ing. Radim Sikora

A

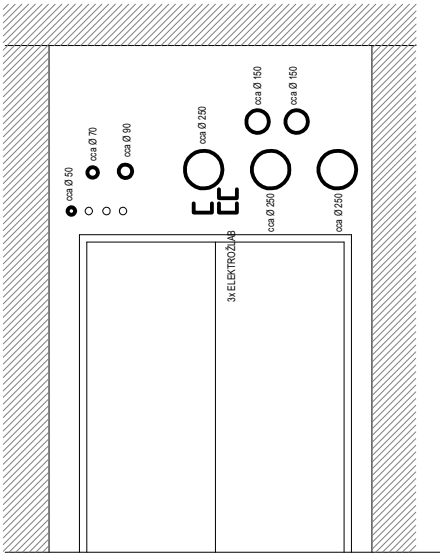

B

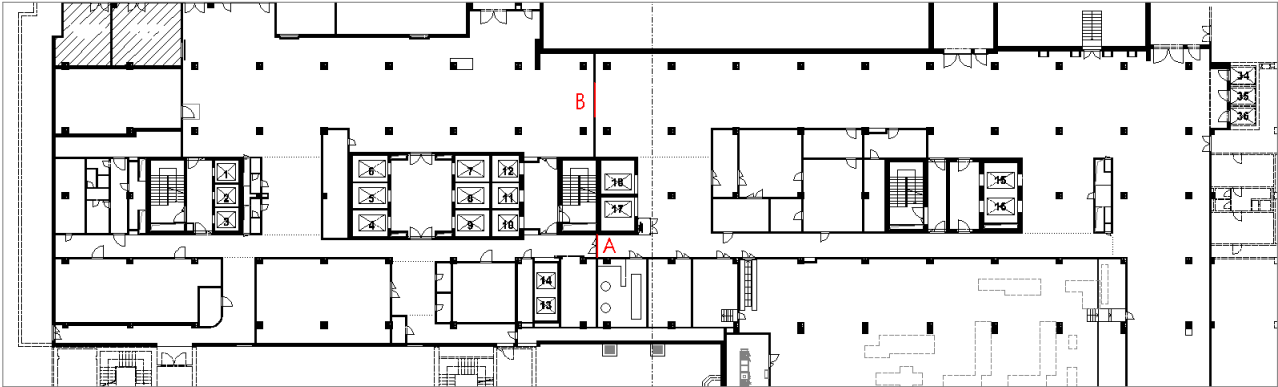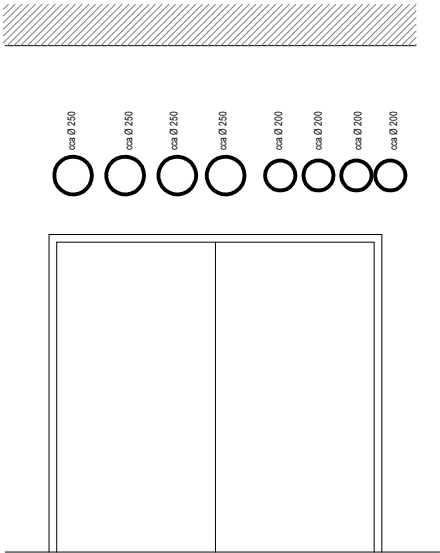


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.01.0
PARÉ :	
REV. :	1

PŮDORYS

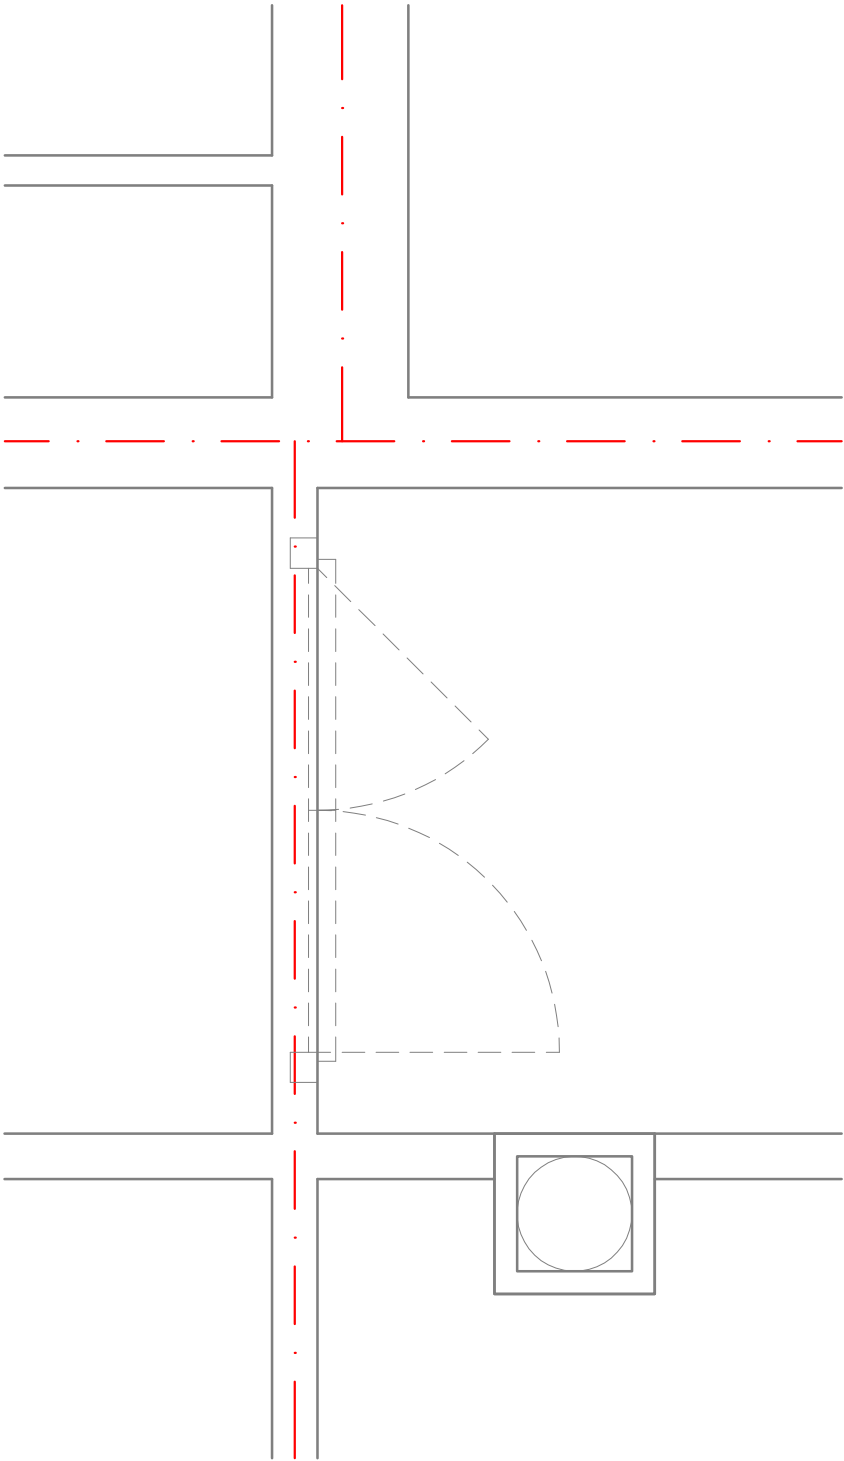

ŘEZ

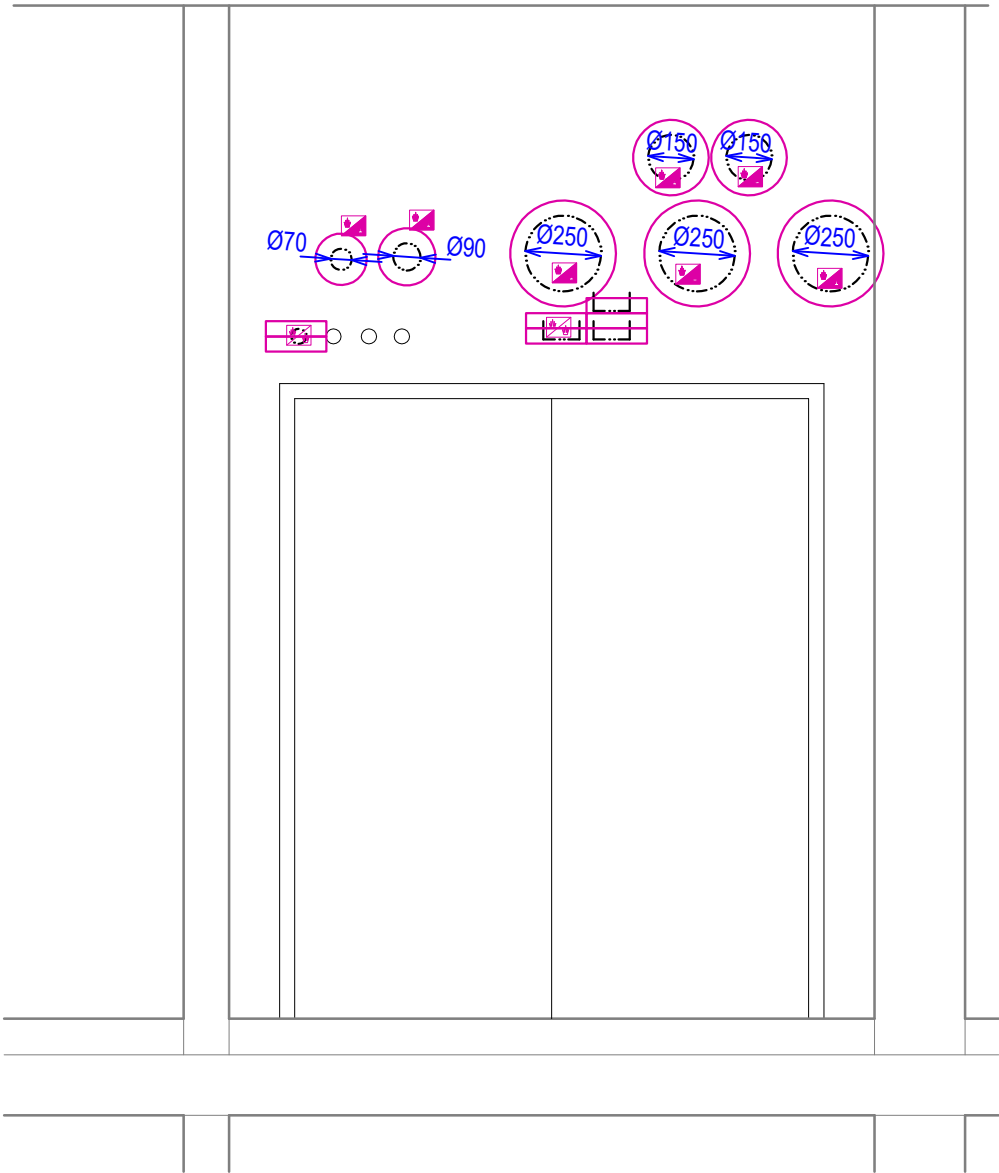

POZNÁMKA:

1. Oprava omítky + nátěr cca 3,0m² z obou stran 6,0m²

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlábech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP HRANICE PŮ - 01.A

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.01.1
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

ŘEZ

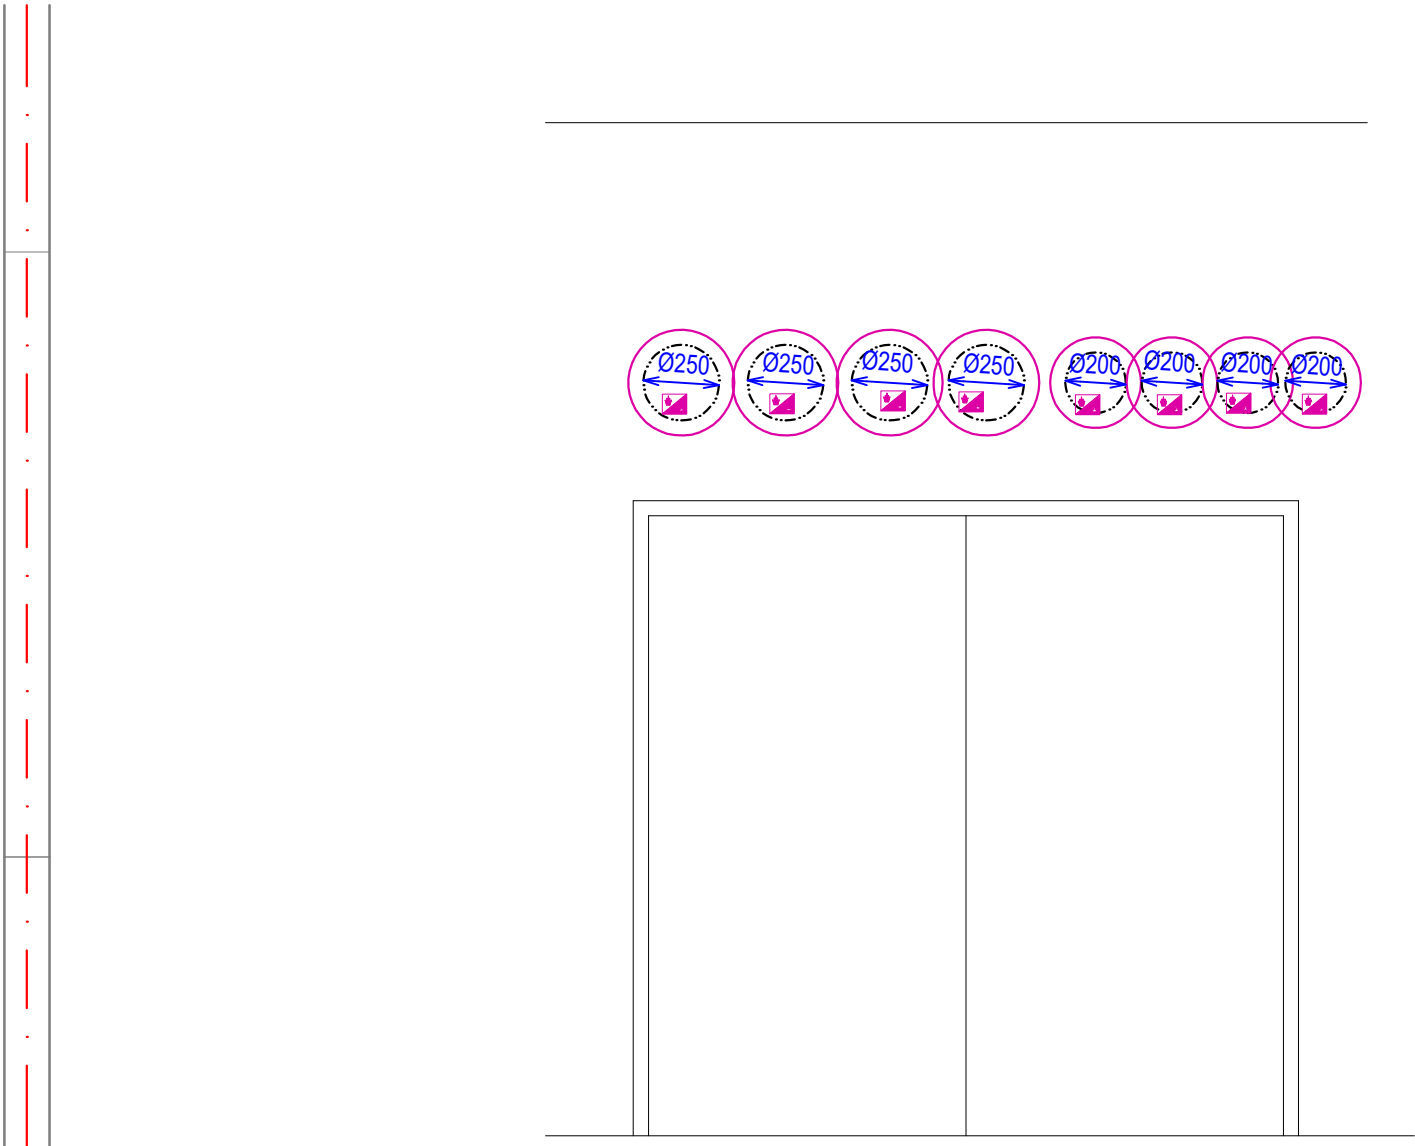

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

POZNÁMKA:

- Oprava omítky + nátěr cca 3,0m² z obou stran 6,0m²

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obali do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP HRANICE PŮ - 01.B

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.01.2
PARÉ :	
REV. :	0


A

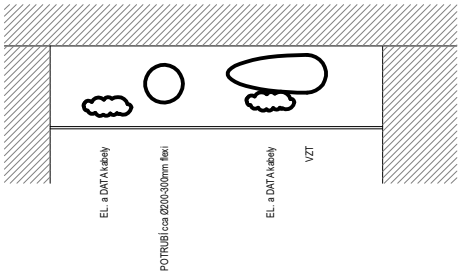

E - bez prostupů





B

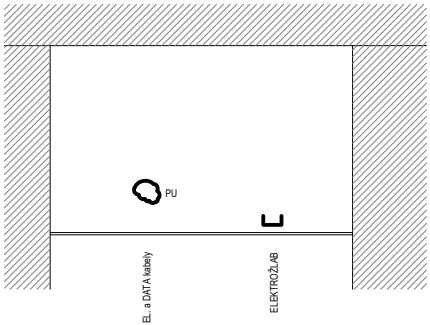

C - provedeny pož. ucpávky



D - bez prostupů

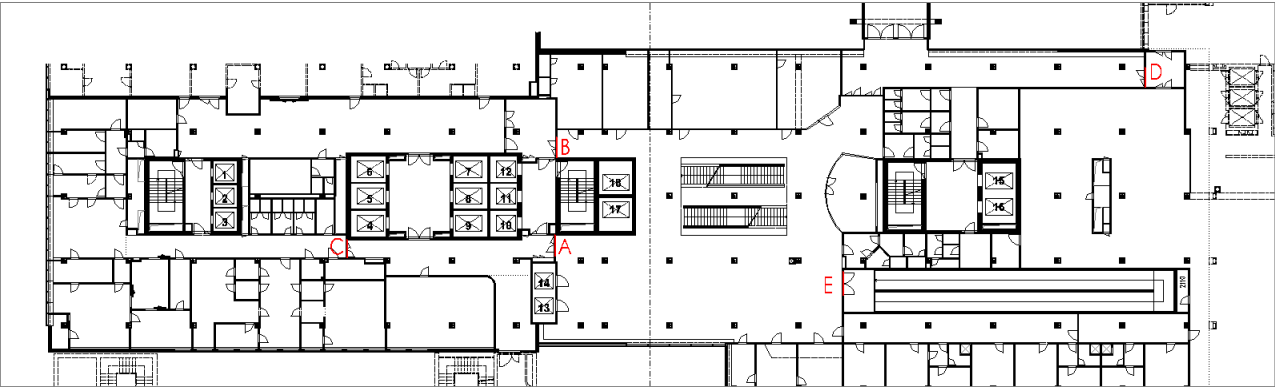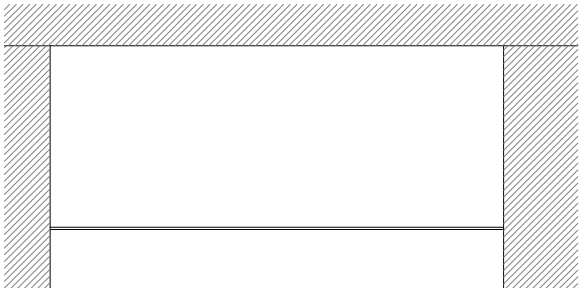

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objekt L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP

PROJEKTANT:  Malečková 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.02.0
PARÉ :	
REV. :	1

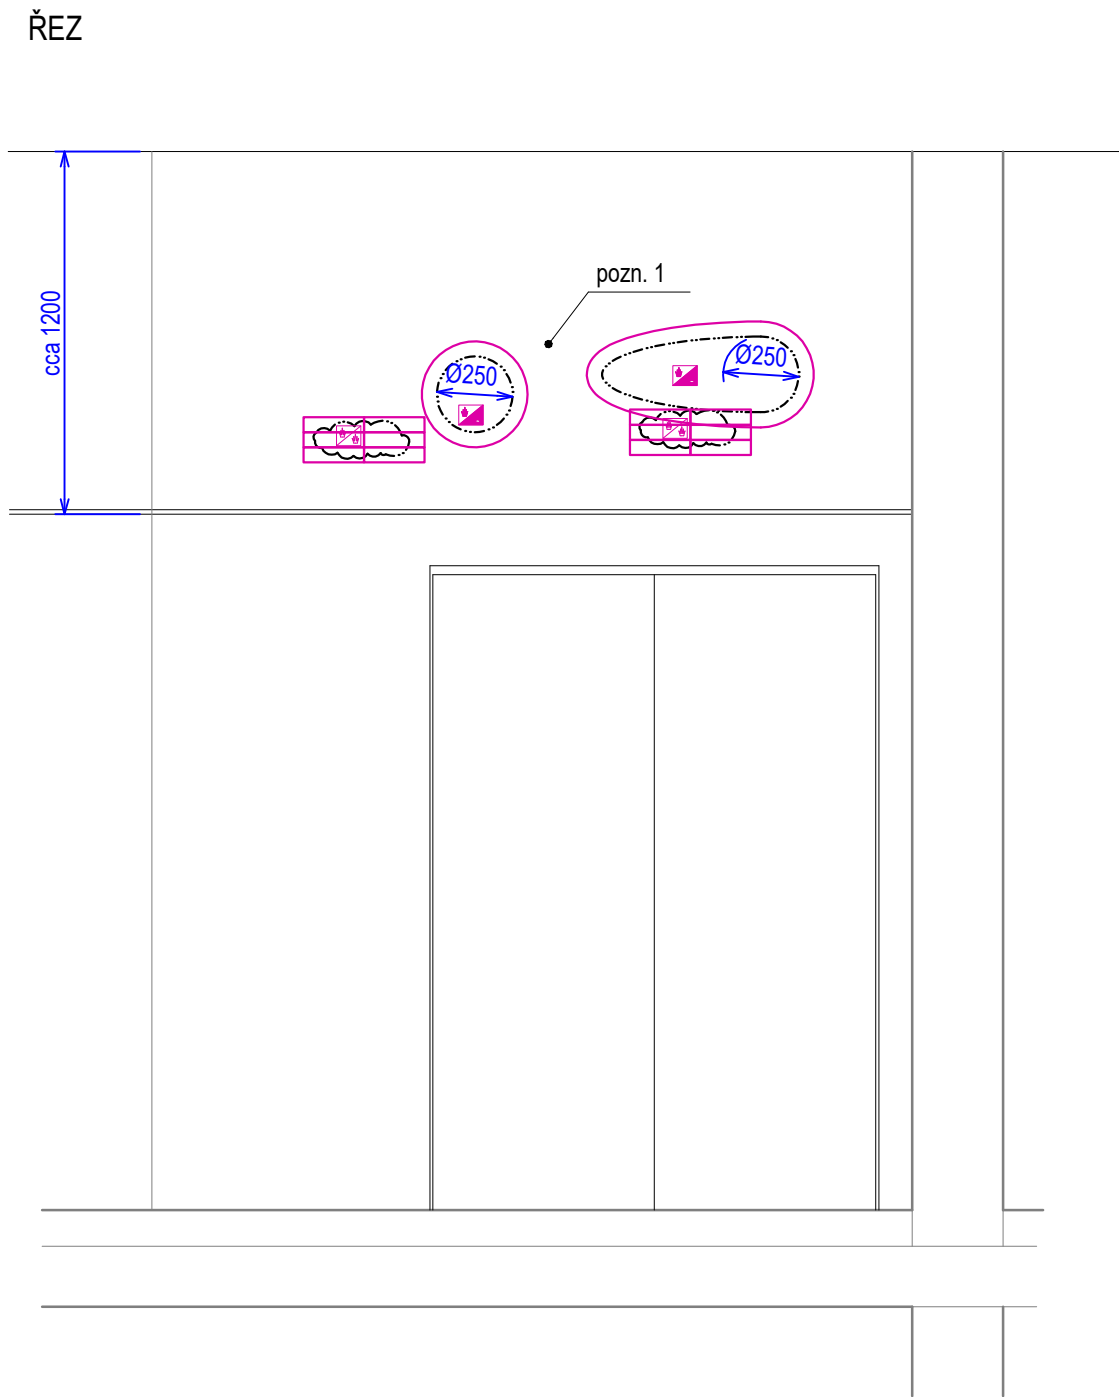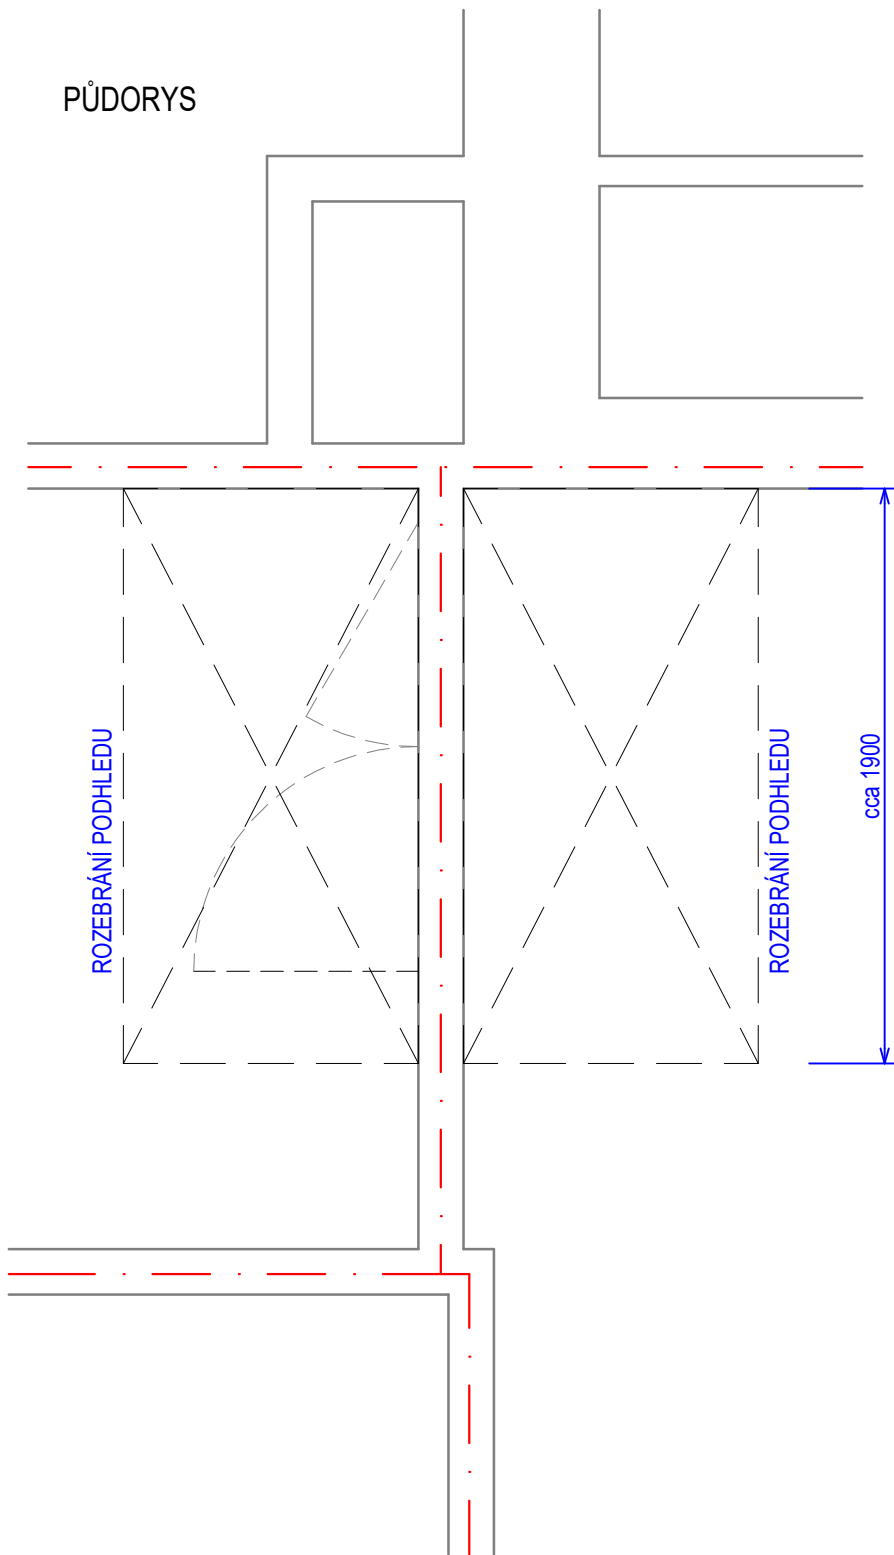

POZNÁMKA:

- Oprava omítky + nátěr cca 3,0m² z obou stran 6,0m²

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro vstup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např. Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 02.NP HRANICE PŮ - 02.A	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Číslo účtu: Tříska 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č.:	2206	PARÉ:	
DATUM:	10/2024		
MĚŘÍTKO:	1 : 25	REV.:	
VÝKRES ČÍSLO:	D.02.1		
		0	

PŮDORYS

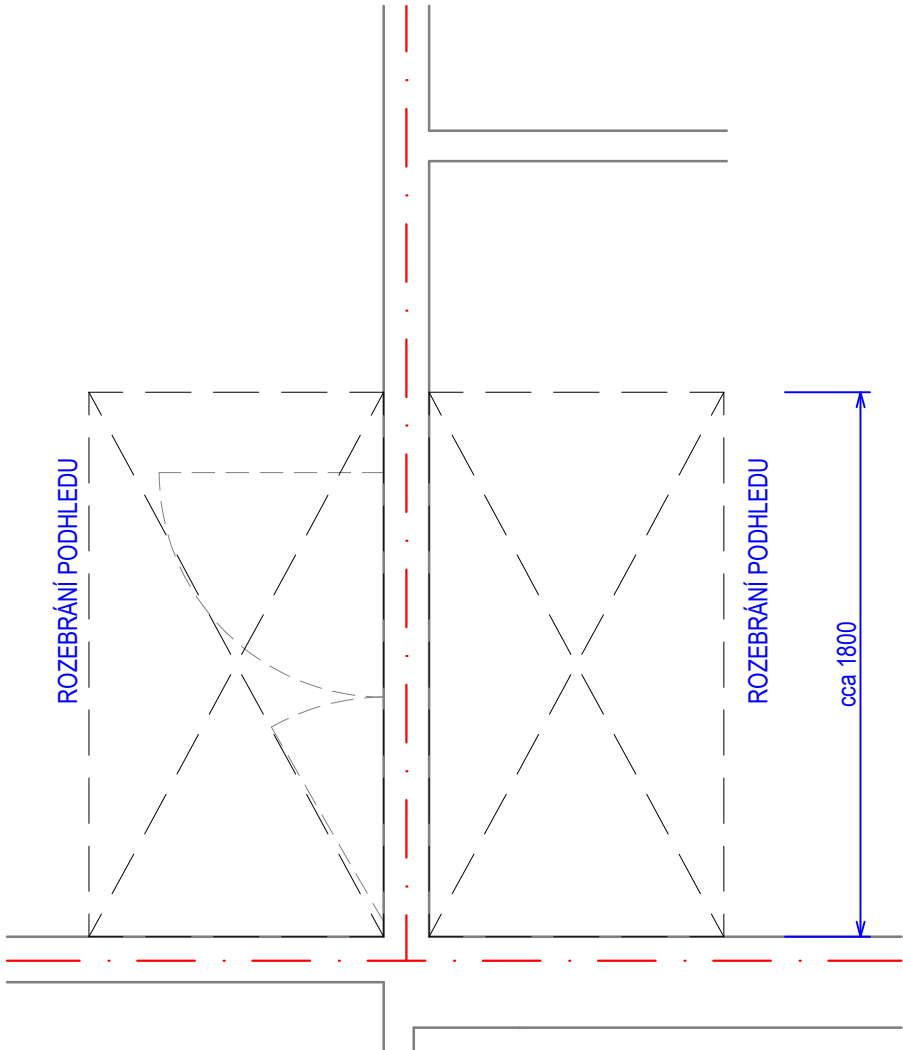

ŘEZ

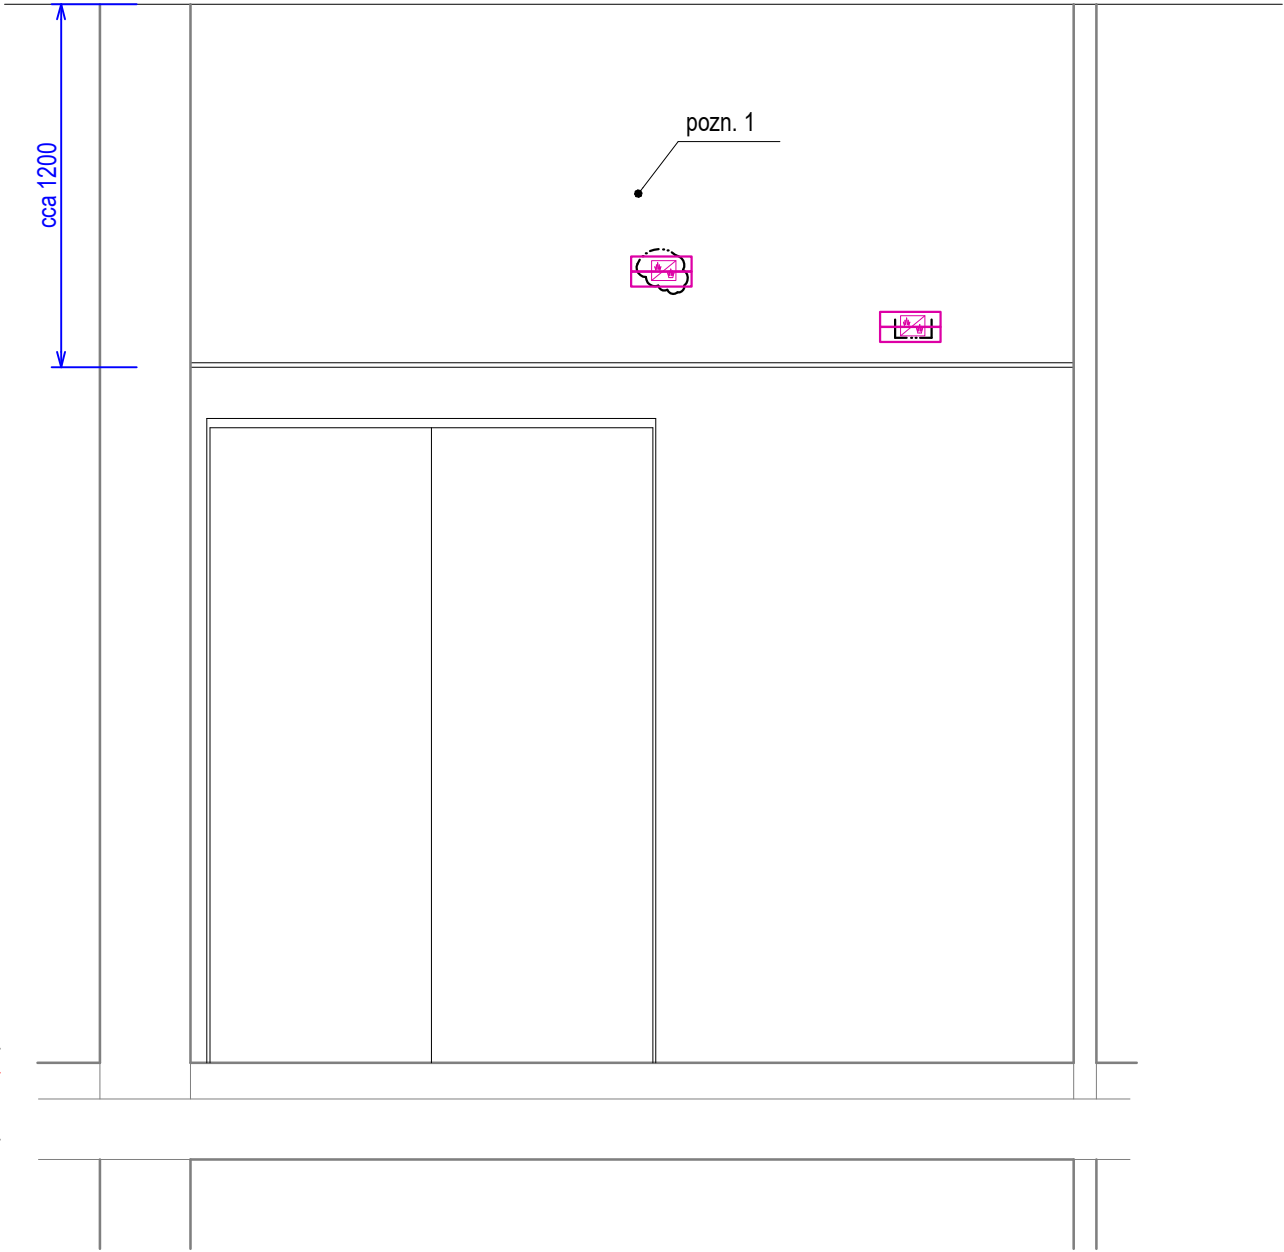

POZNÁMKA:

1. Oprava omítky + nátěr cca 3,0m² z obou stran 6,0m²

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
 Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
 Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"




AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 02.NP HRANICE PŮ - 02.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.02.2		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

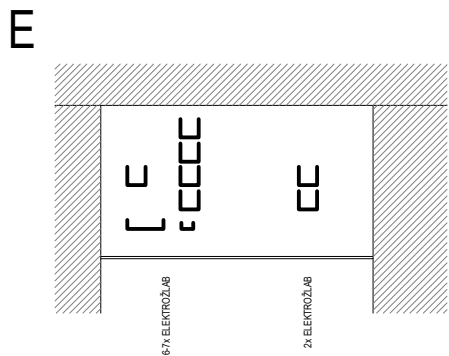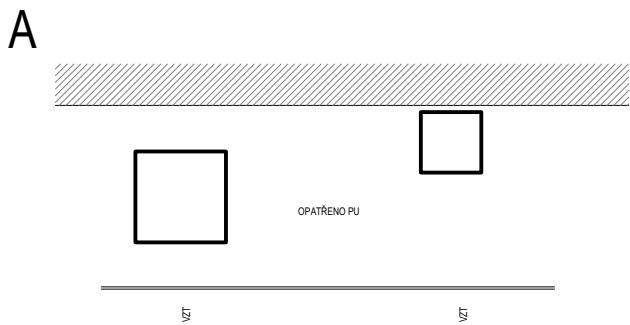

B - provedeny pož. ucpávky

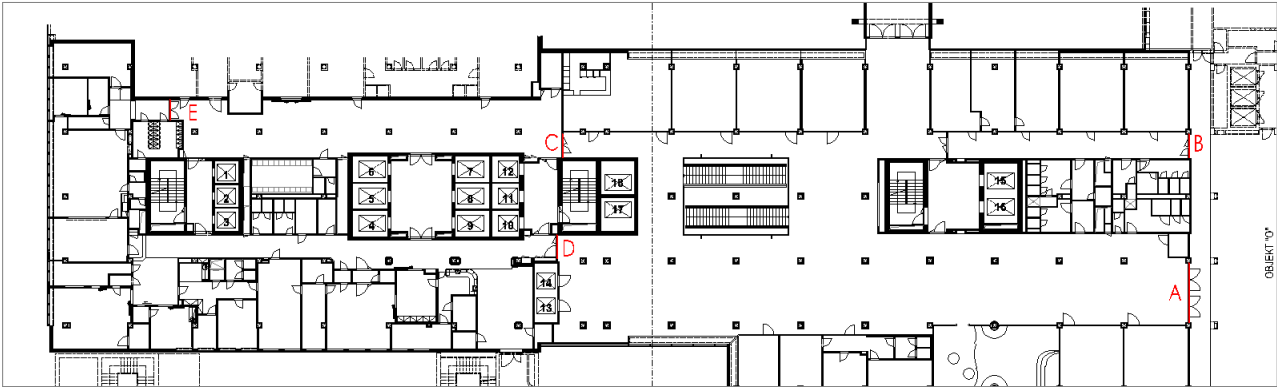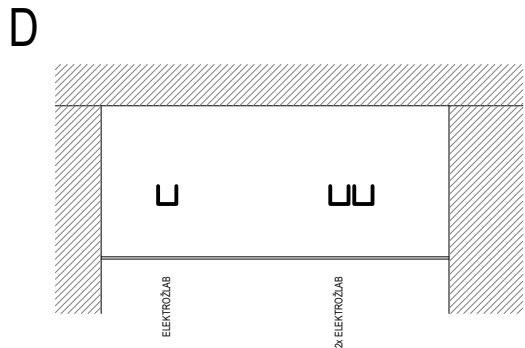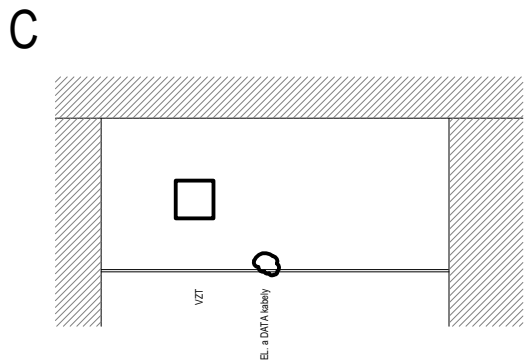





±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 3.NP

PROJEKTANT:	
 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsáno: Tuřanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.03.0
PARÉ :	
REV. :	1

PŮDORYS

ŘEZ

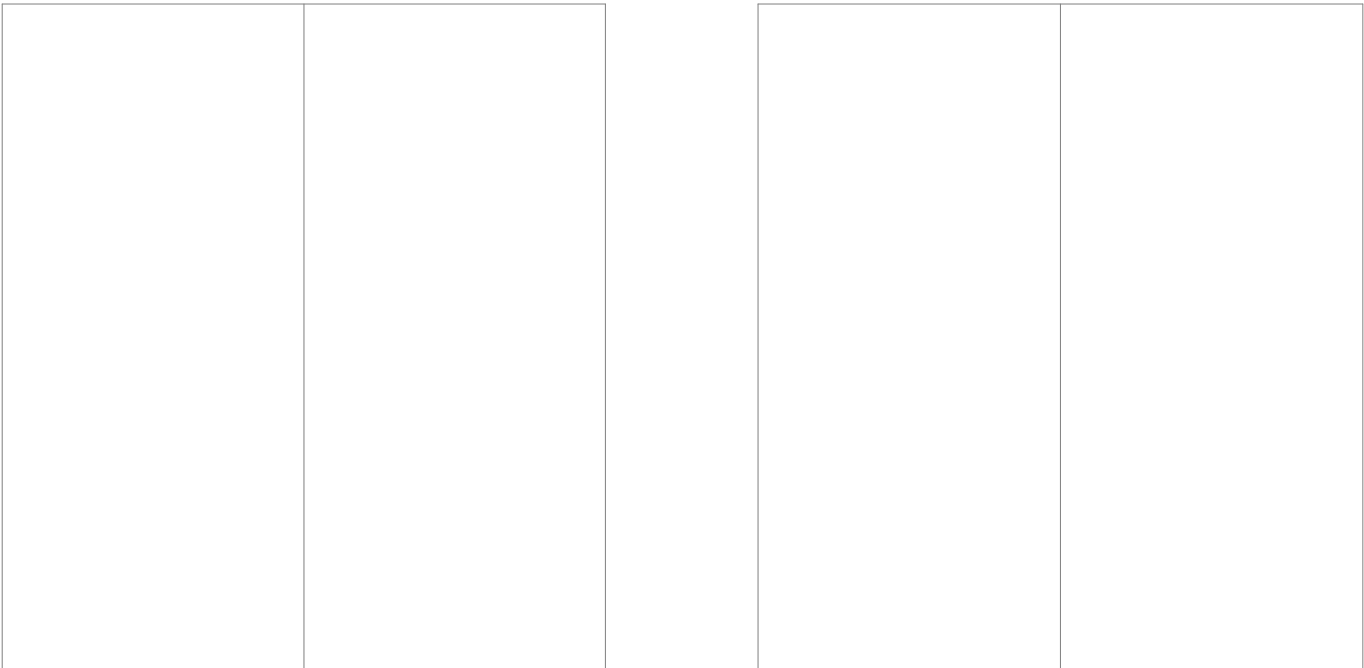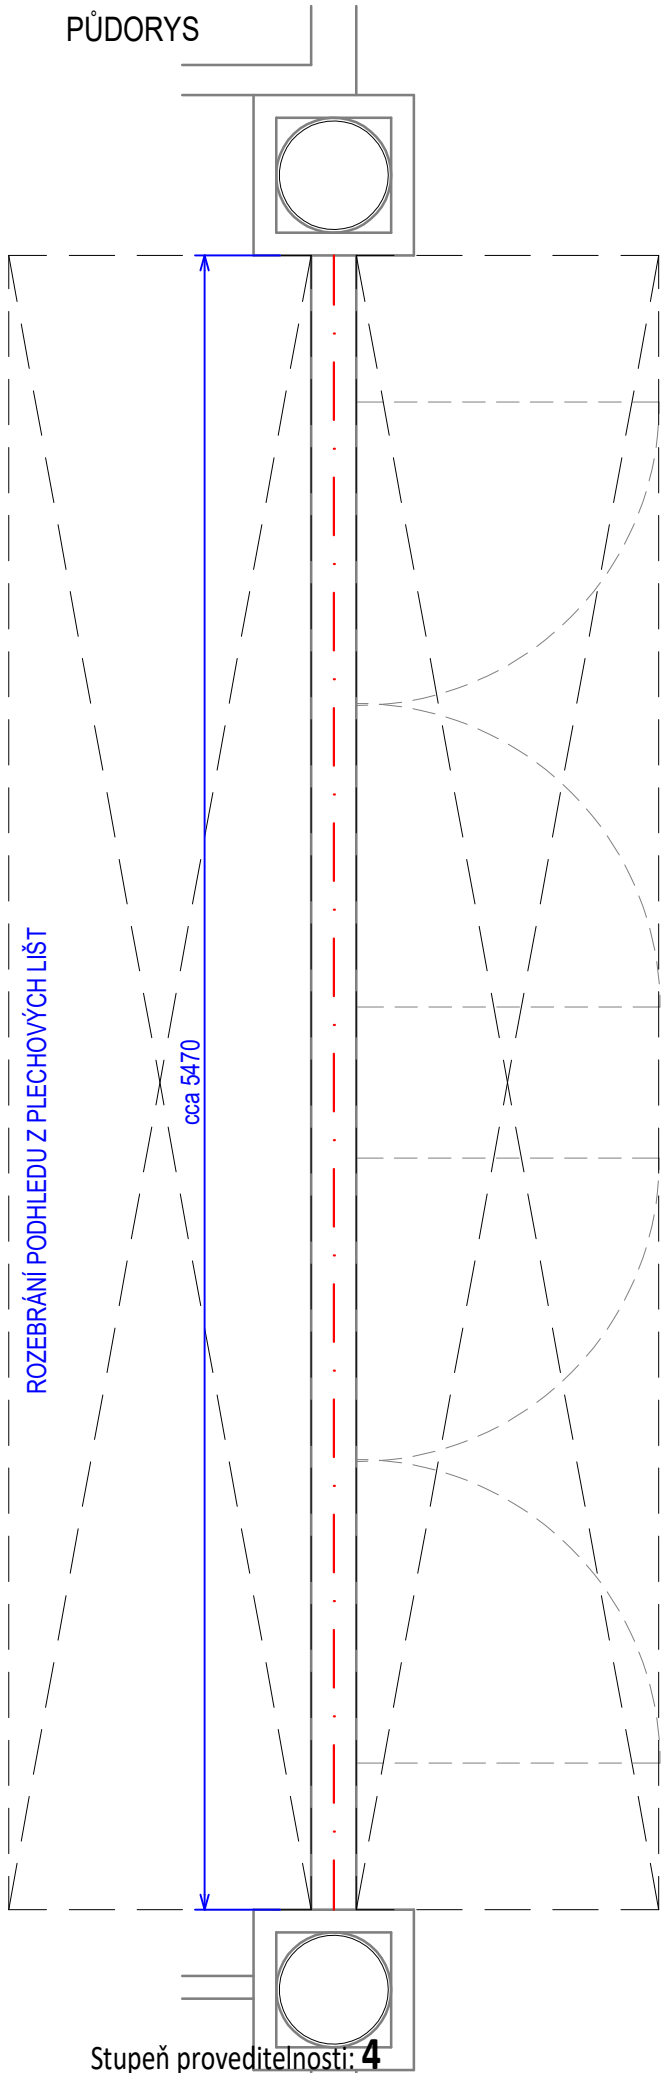

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PÚ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 03.NP HRANICE PÚ - 03.A

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. : 2206	PARÉ :
DATUM : 10/2024	REV. :
MĚŘÍTKO : 1 : 25	
VÝKRES ČÍSLO : D.03.1	0

PŮDORYS

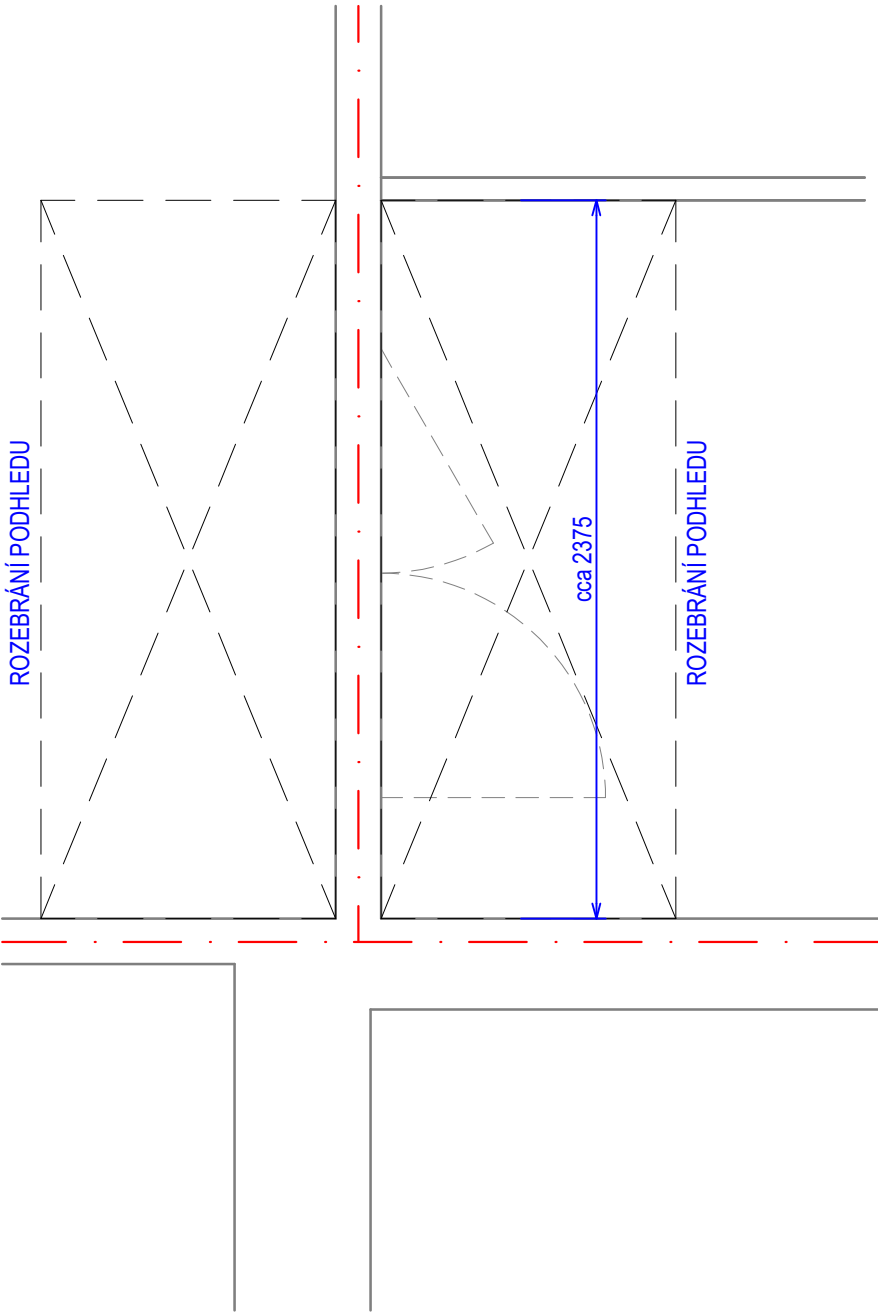

ŘEZ

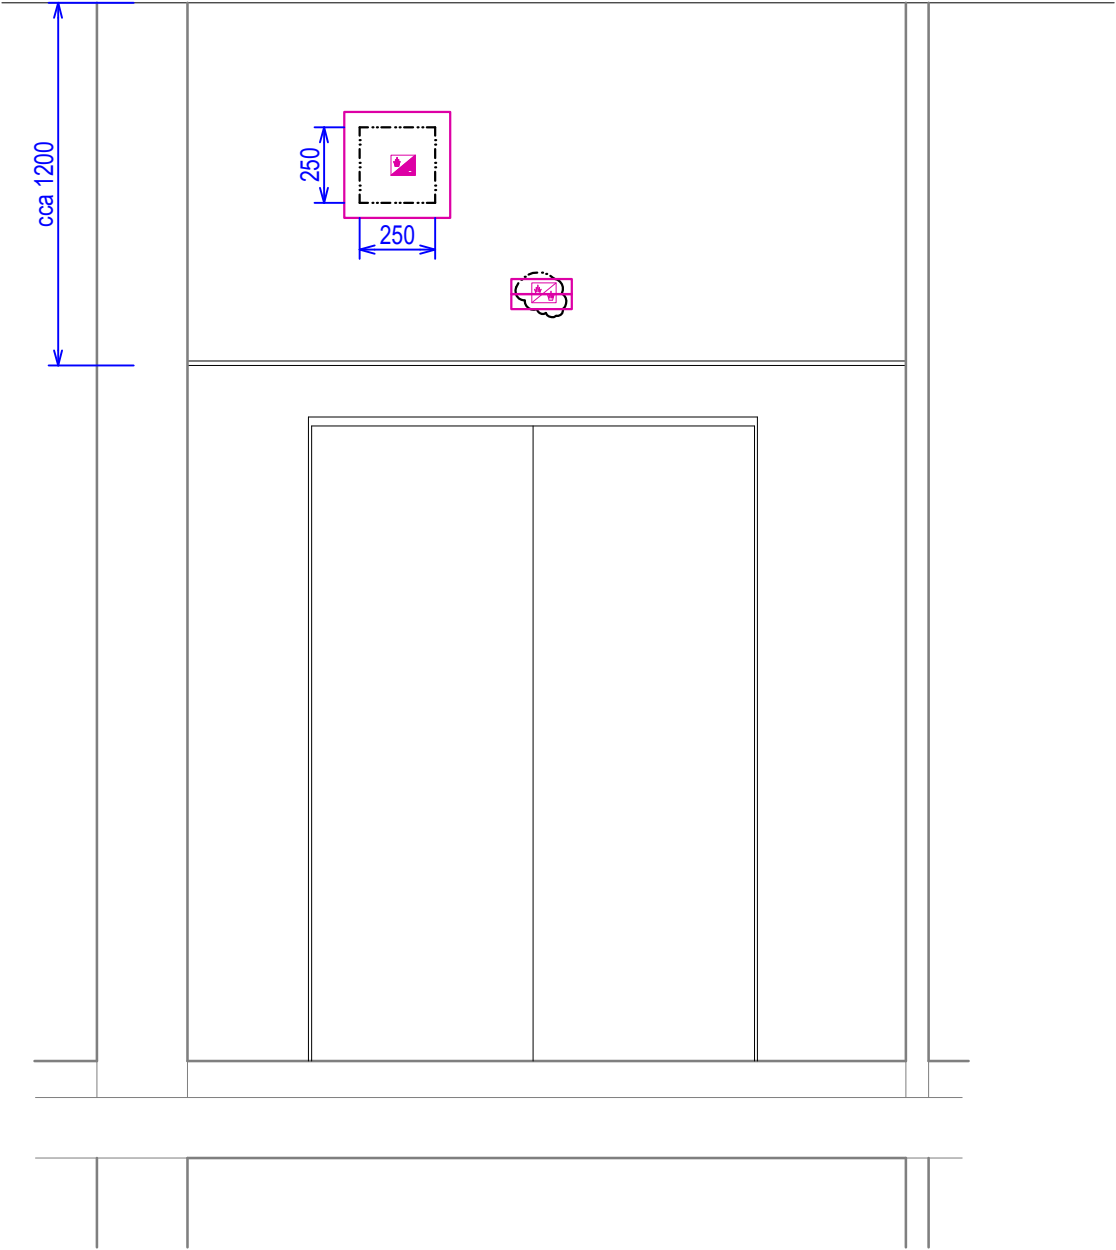

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 03.NP HRANICE PŮ - 03.C

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.03.3
PARÉ :	
REV. :	0

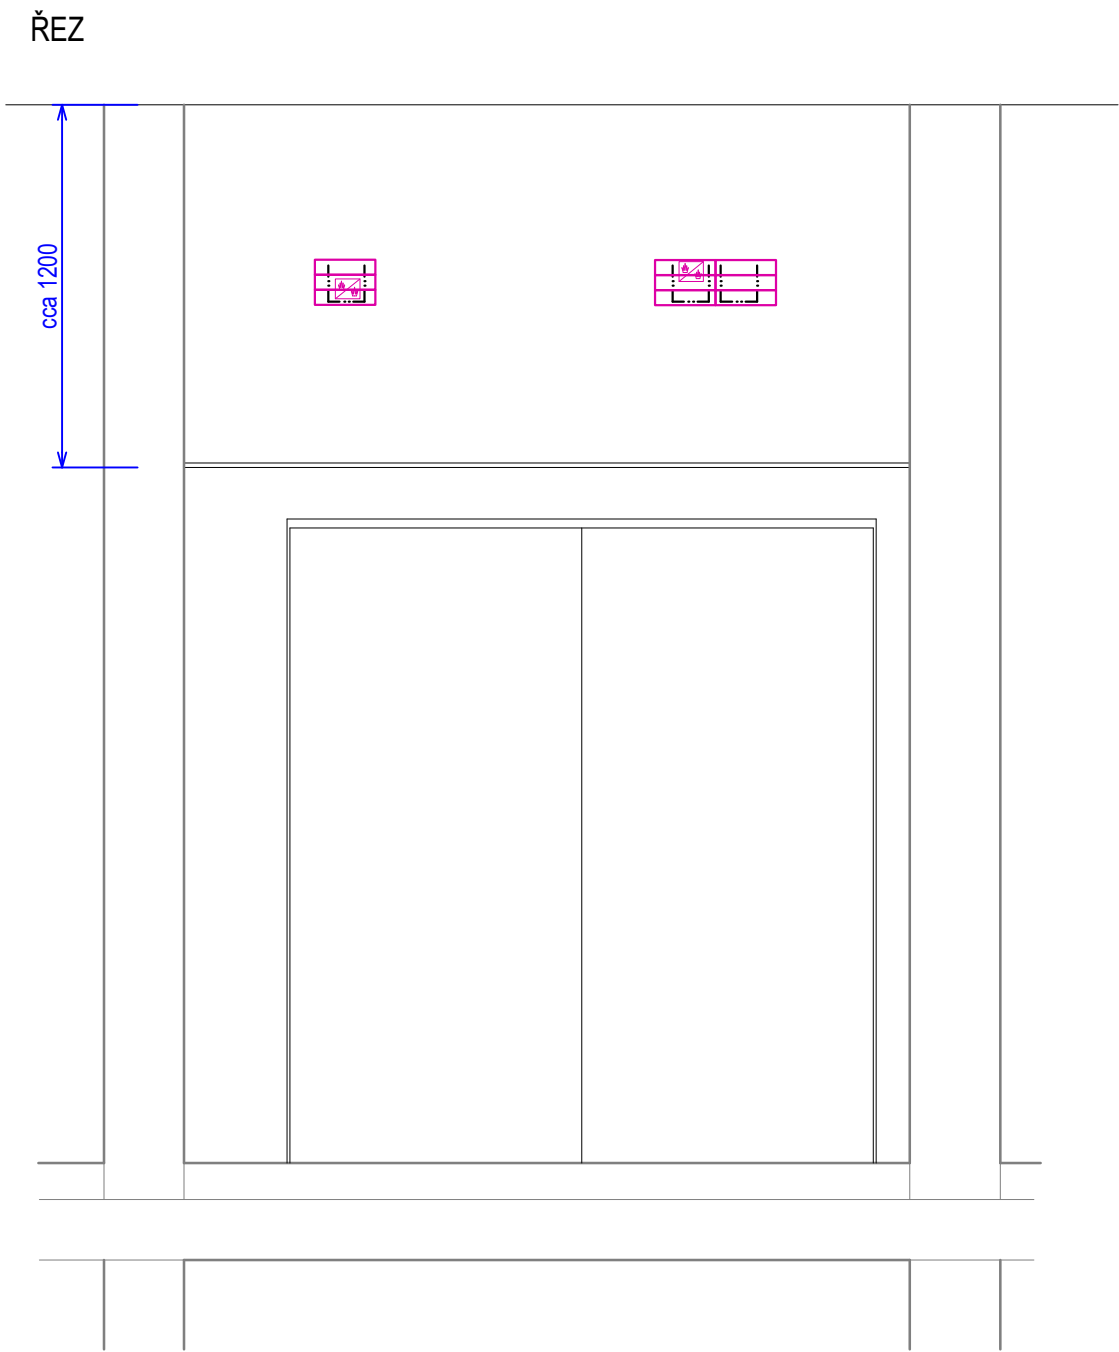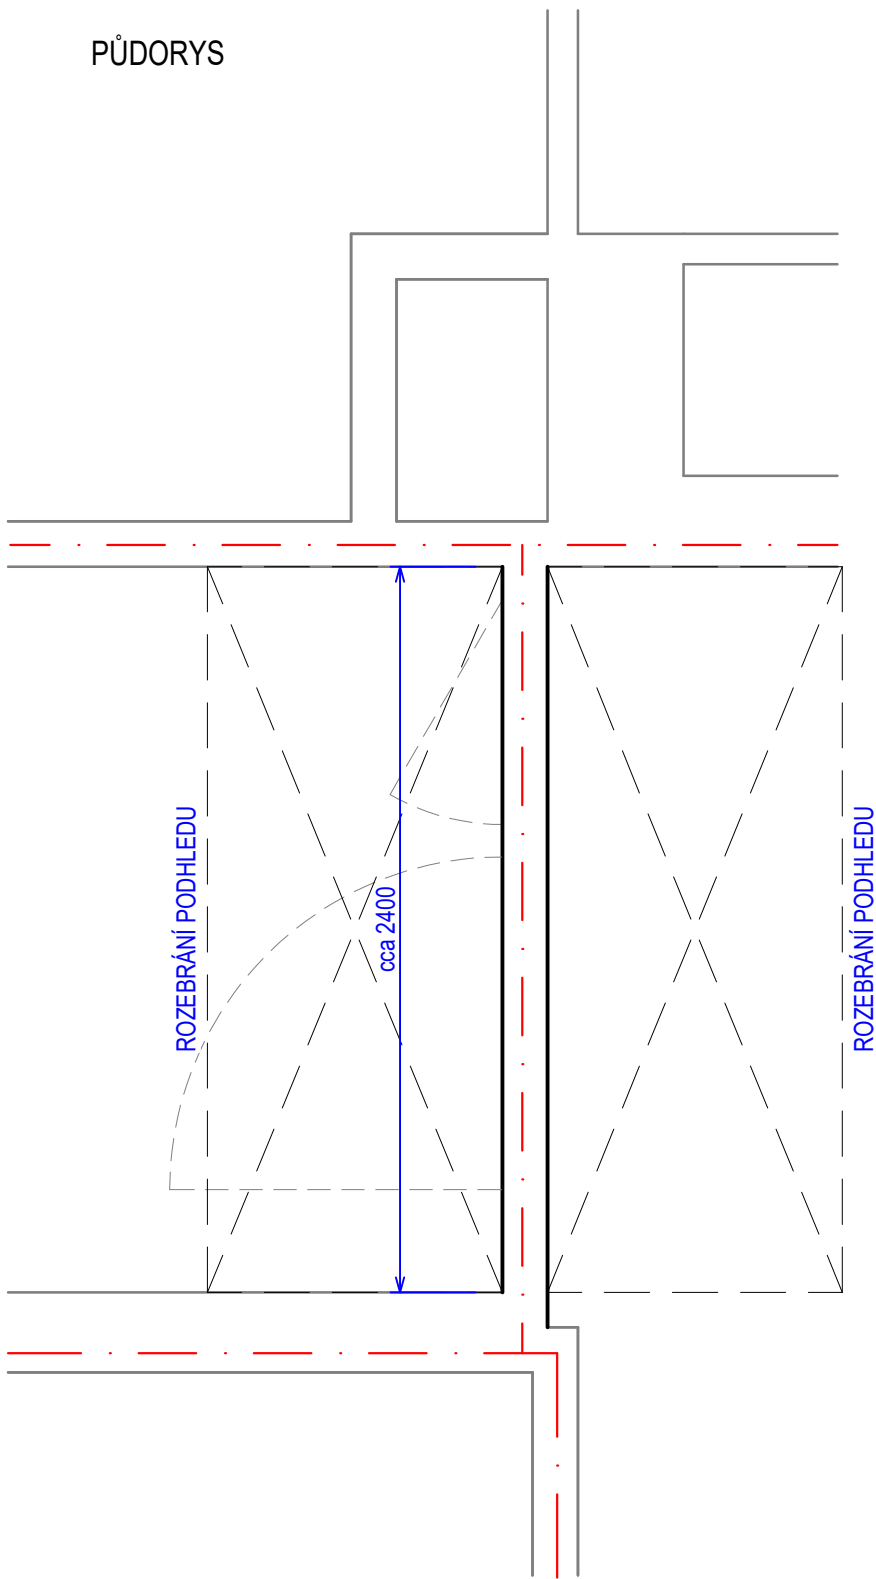

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 03.NP HRANICE PŮ - 03.D

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Číslo účtu: Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.03.4
PARÉ :	
REV. :	0

PŮDORYS

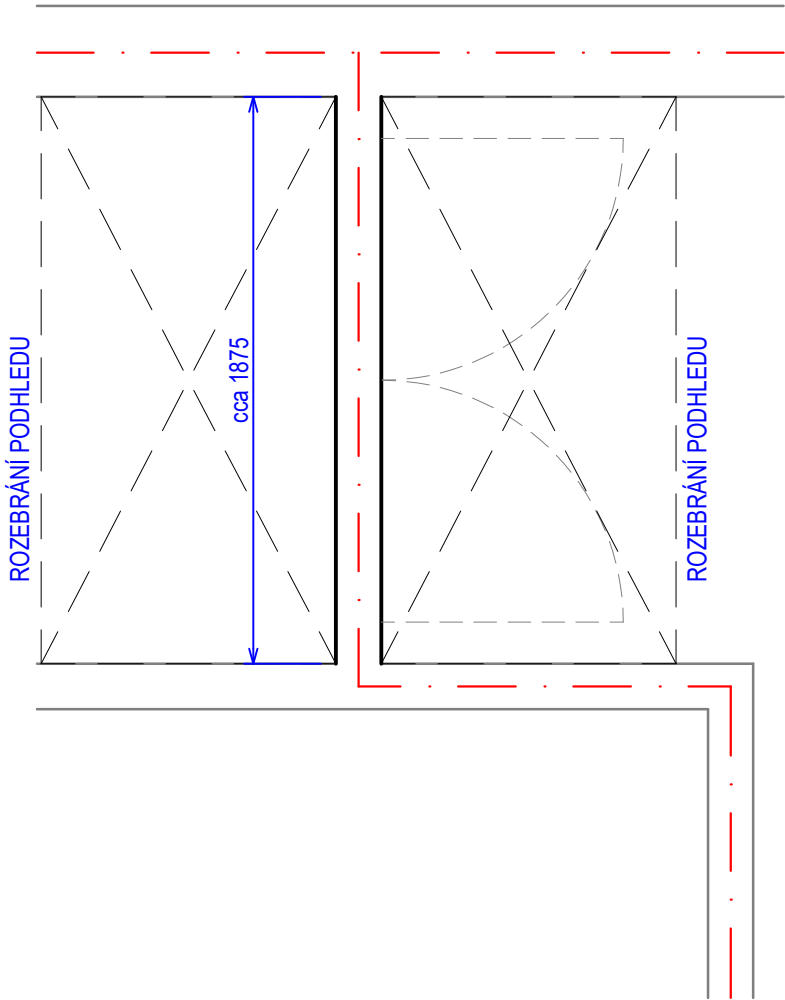

ŘEZ

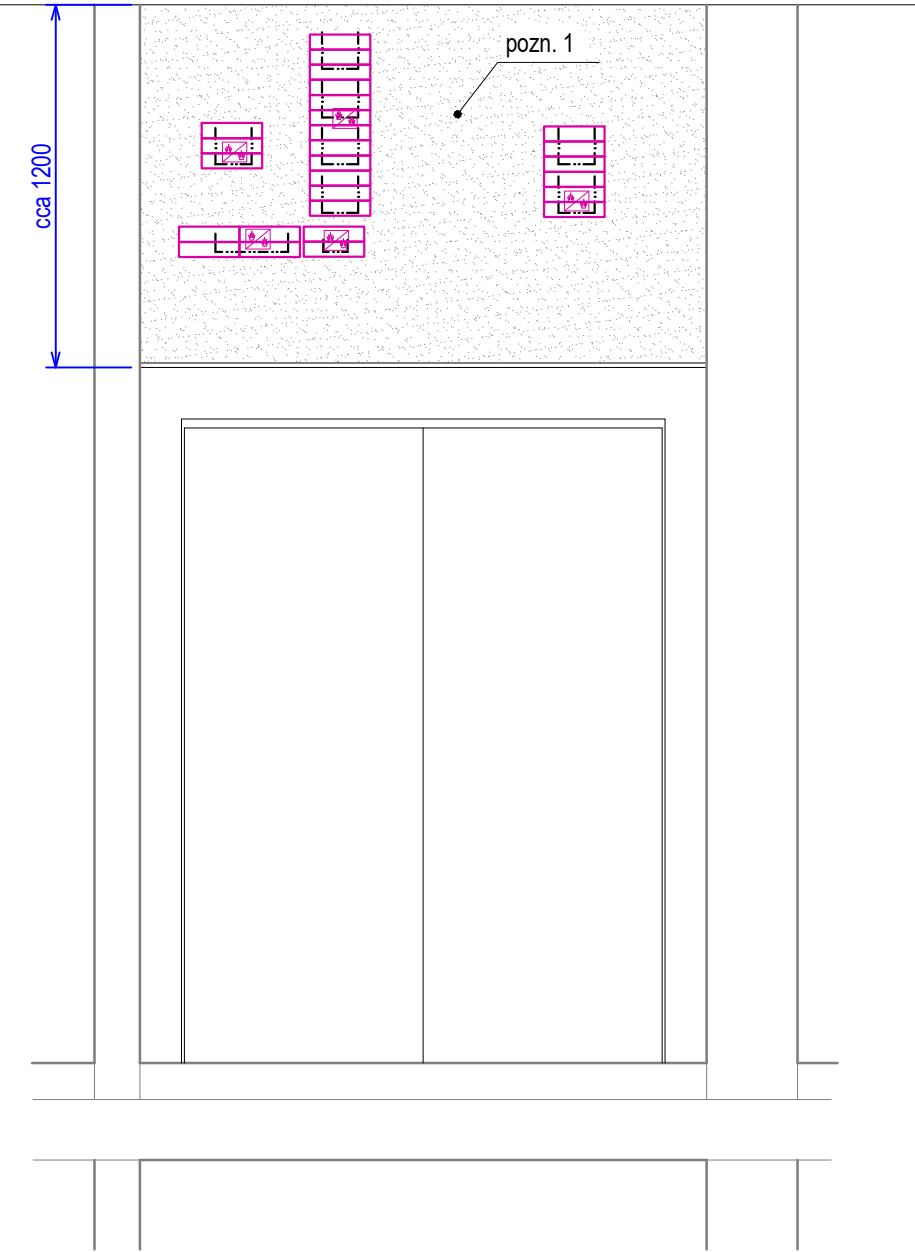

POZNÁMKA:

1. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 3,0m² (6,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 03.NP HRANICE PŮ - 03.E	



PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.03.5		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

A

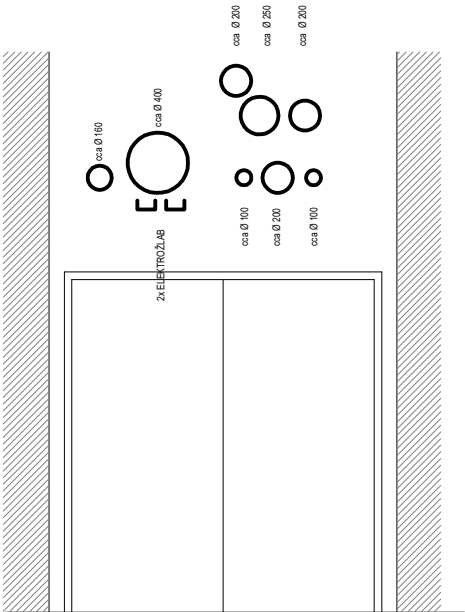

B

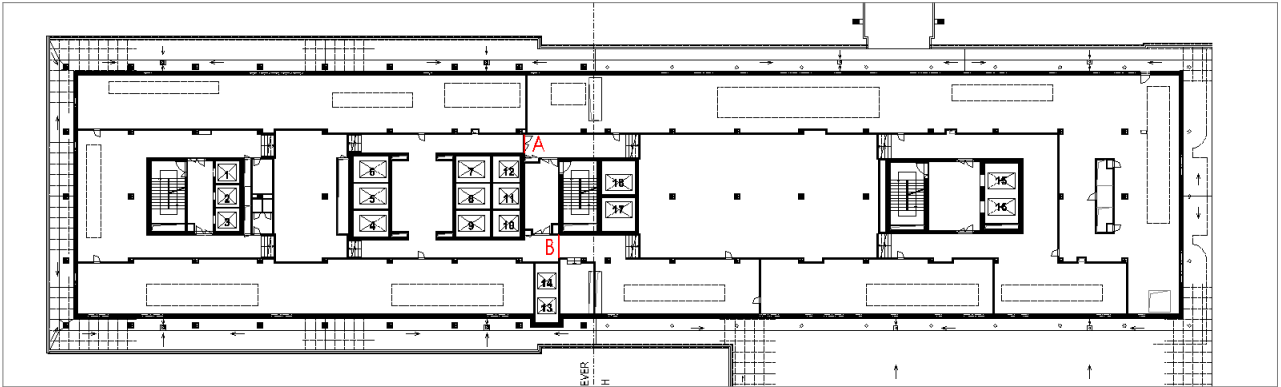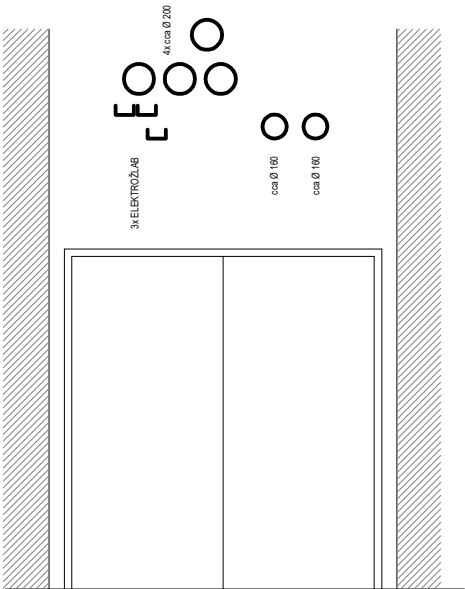


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 4.NP

PROJEKTANT:  Malečková 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.04.0
PARÉ :	
REV. :	1

PŮDORYS

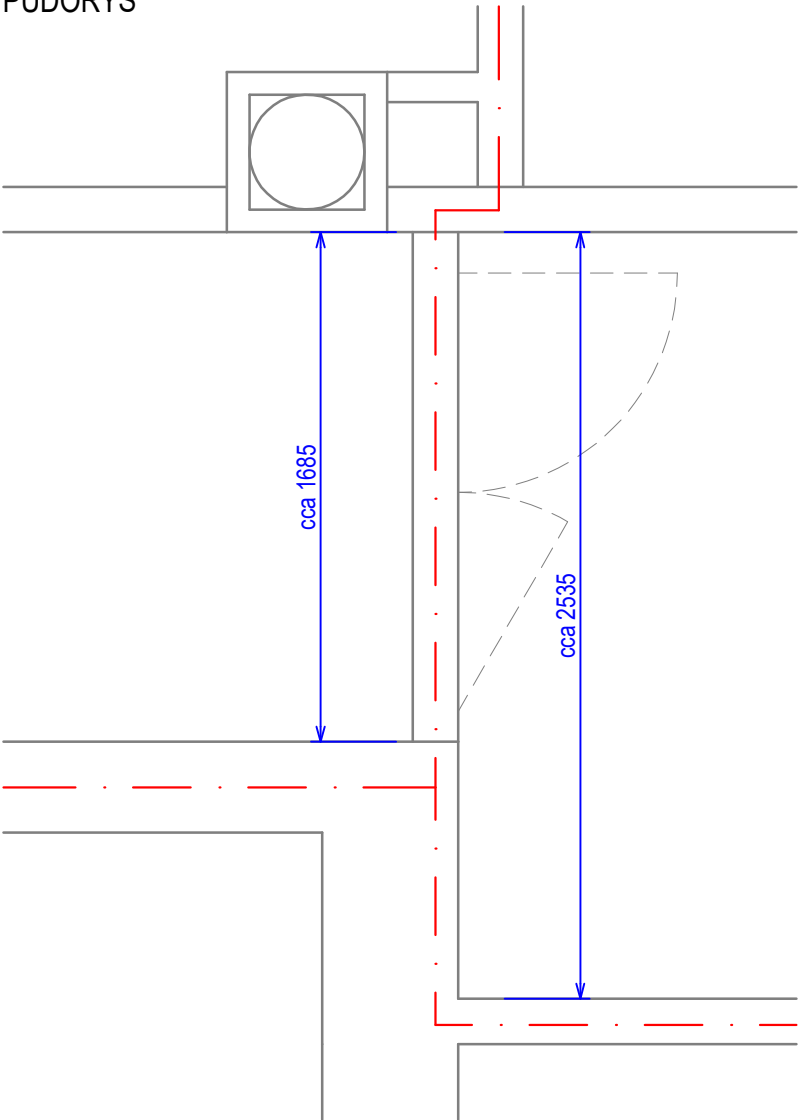

ŘEZ

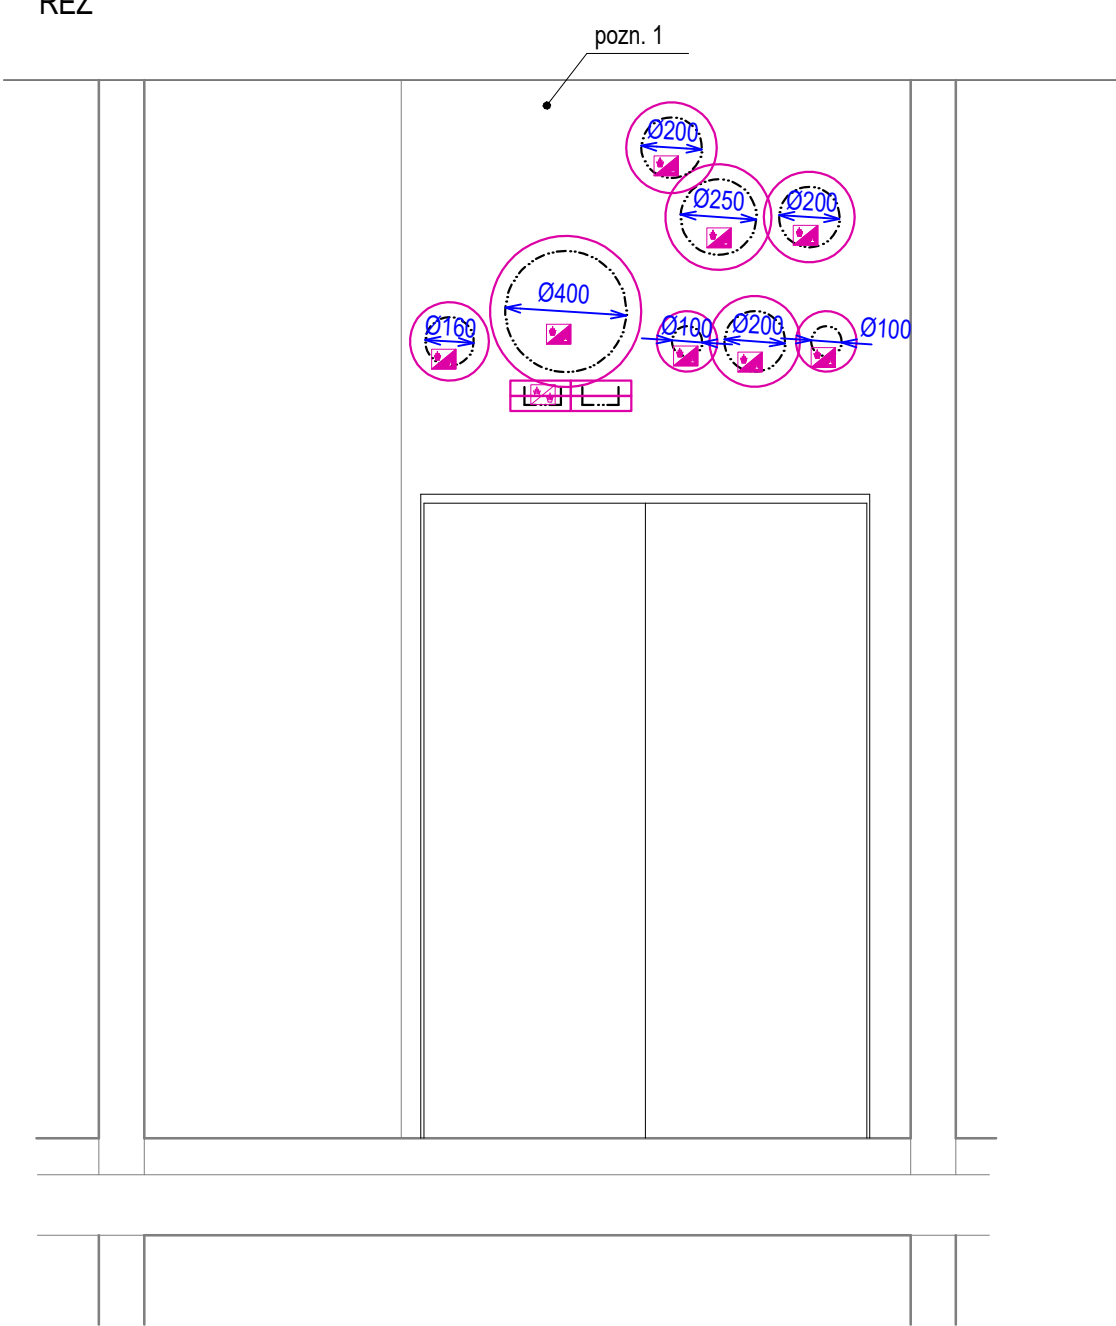

POZNÁMKA:

1. Nová omítka + nátěr cca 3,0m² z obou stran 8,0m²

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
□ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
□ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 04.NP HRANICE PŮ - 04.A	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.04.1		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

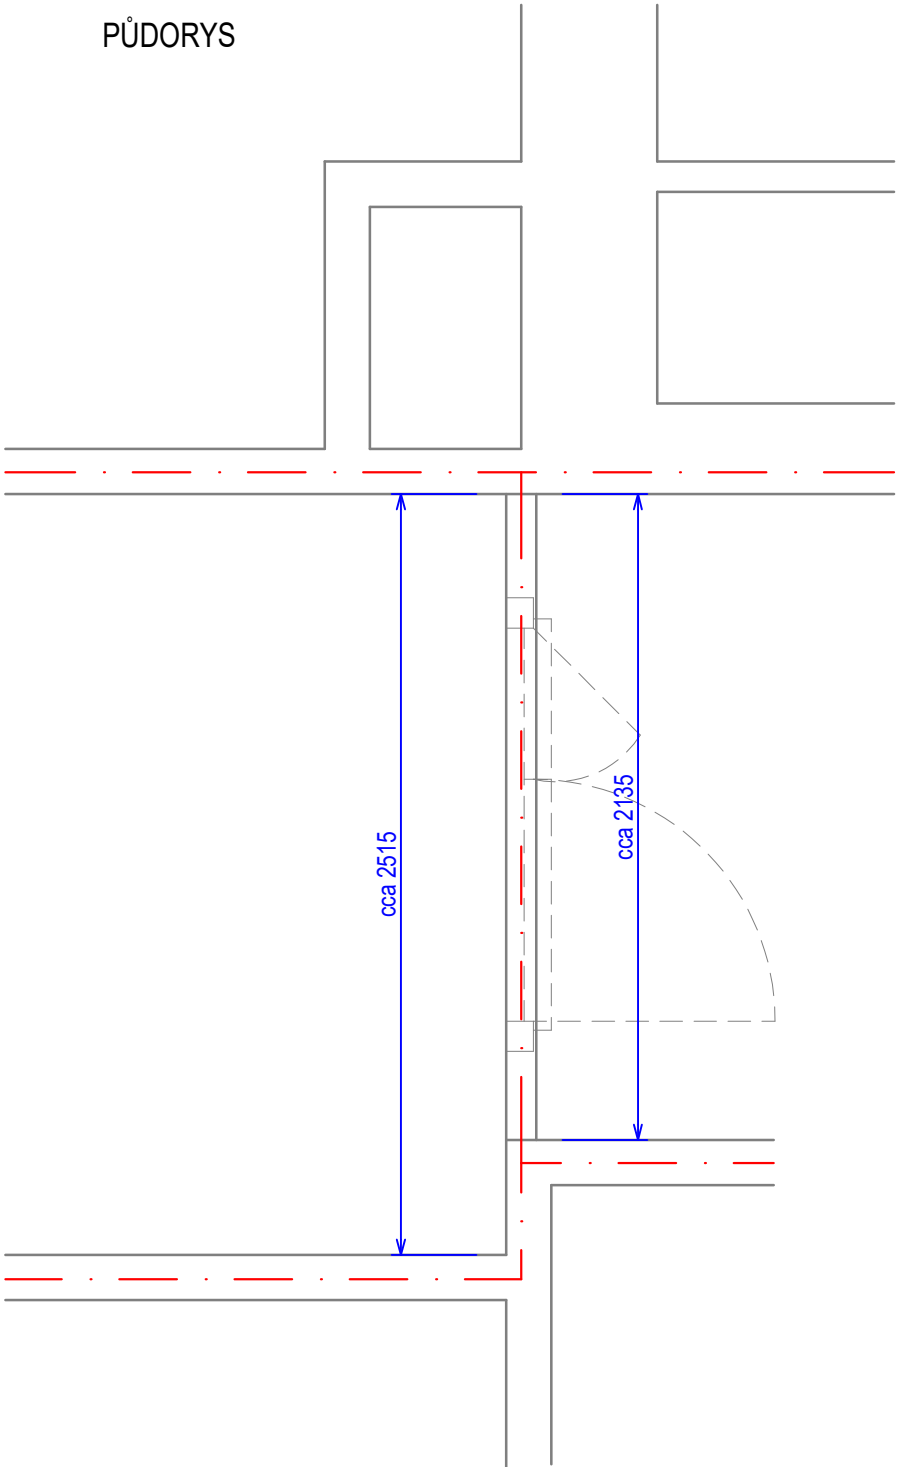

ŘEZ

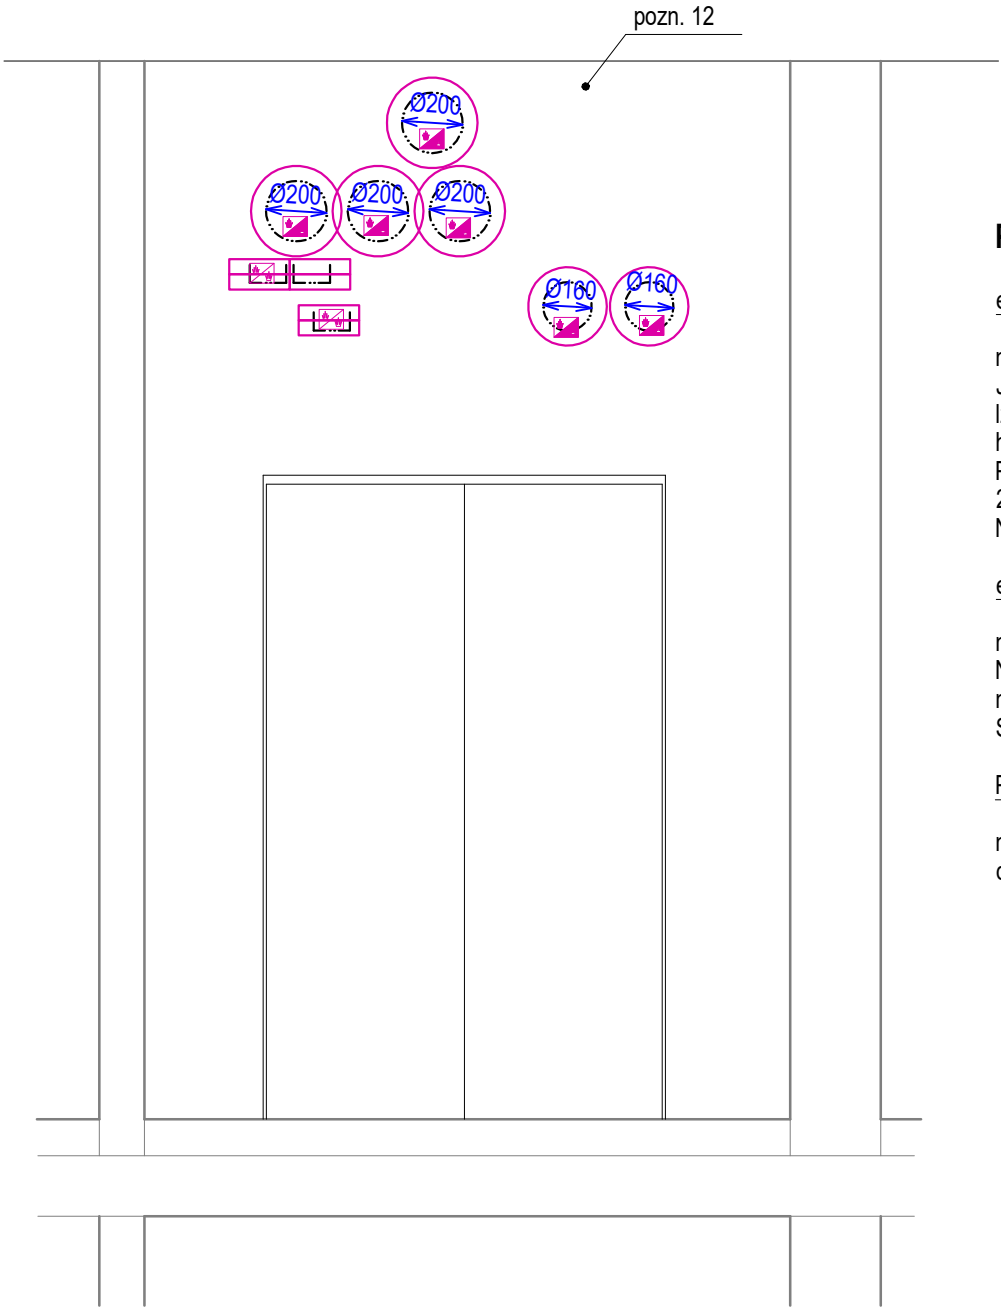

POZNÁMKA:

1. Nová omítka + nátěr cca 4,0m² z obou stran 10,0m²

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 04.NP HRANICE PŮ - 04.B	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 E-mail: bront@bront.cz, Telefon: 1222/1150, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.04.2		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

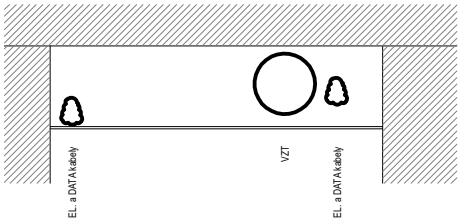


E

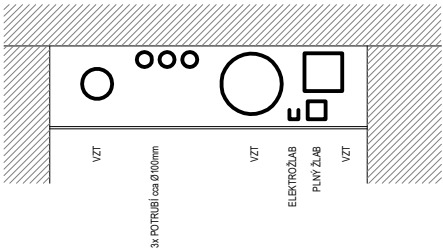



B

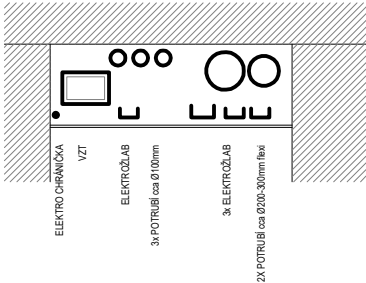

C

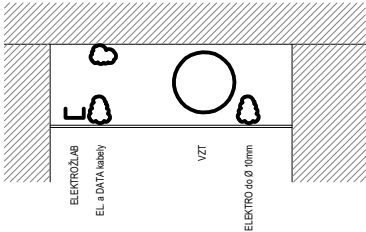

D

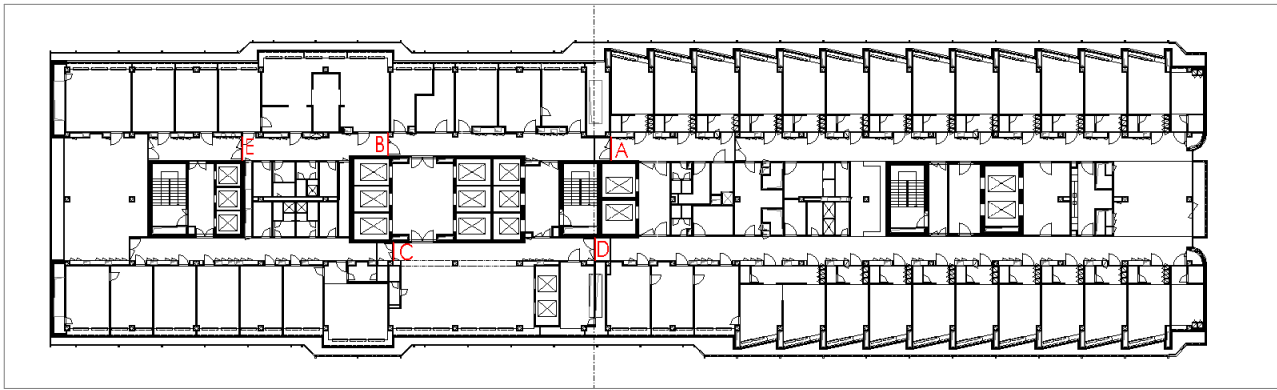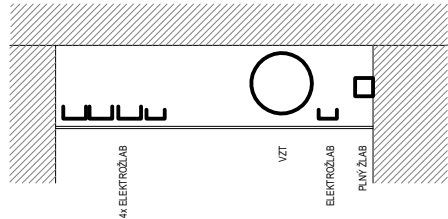


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 5.NP	

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsáno: Tuřanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.05.0
PARÉ :	
REV. :	
	1

PŮDORYS

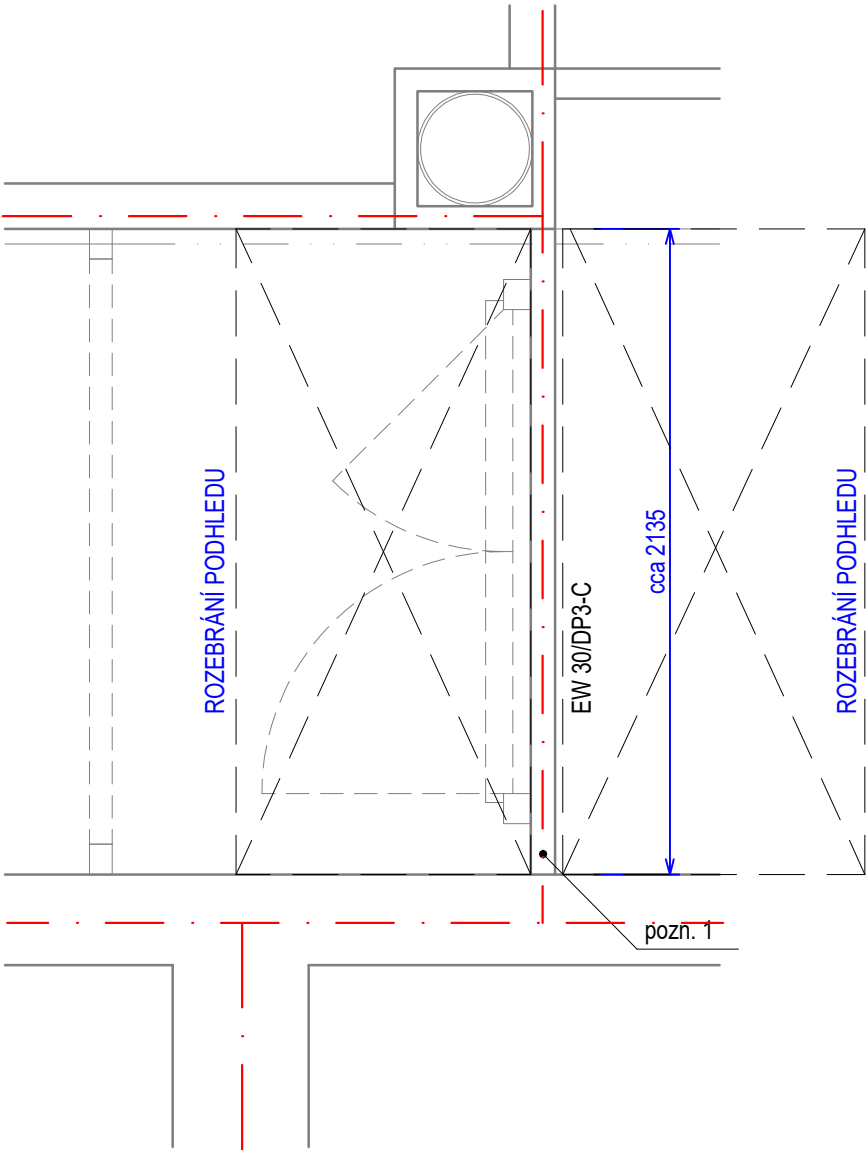

ŘEZ

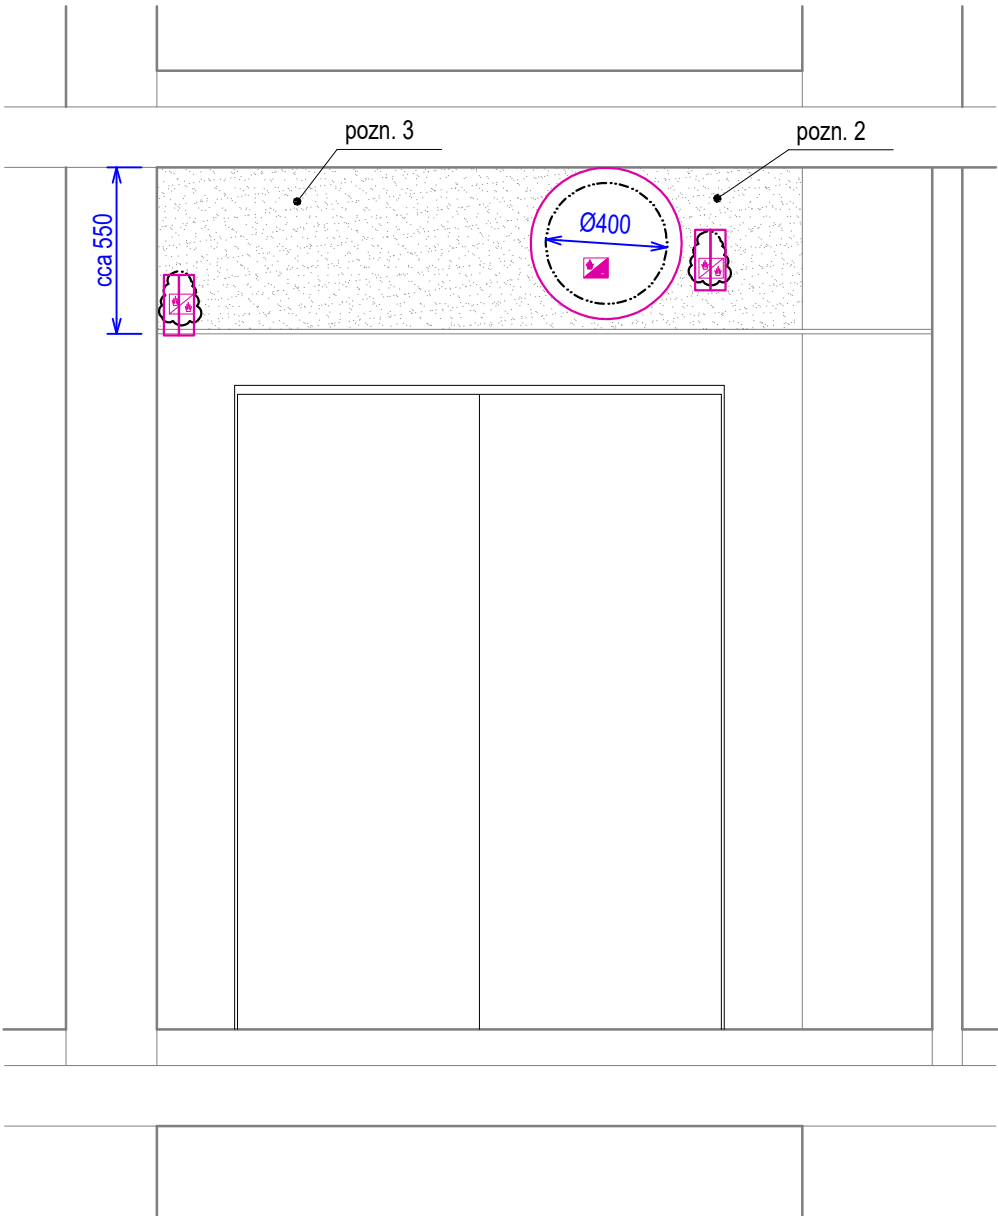

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřík na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,2m² (2,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 05.NP HRANICE PŮ - 05.A


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.05.1
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

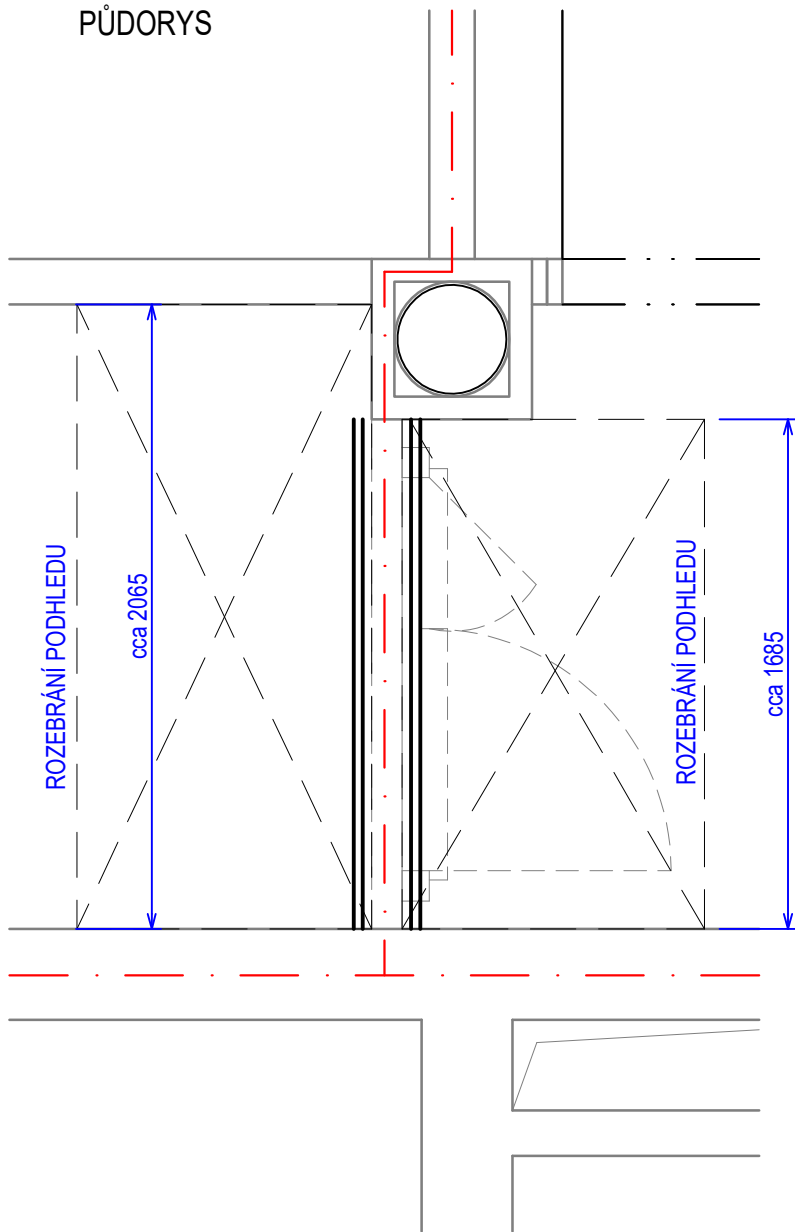

ŘEZ

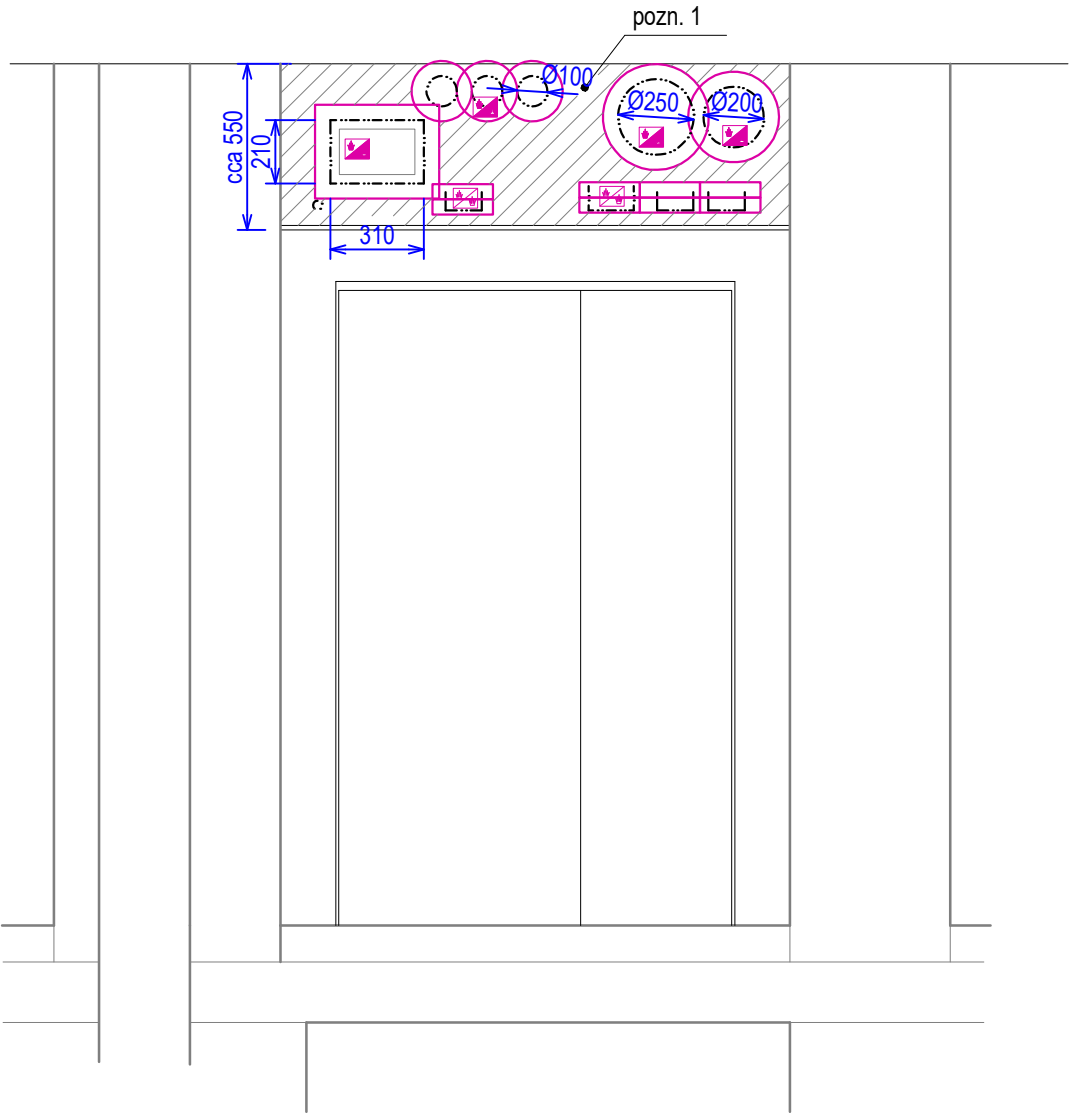

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,0m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 05.NP HRANICE PŮ - 05.B	

PROJEKTANT:		 <i>Bront</i> s.r.o. Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 <u>PROJEKTOVATEL:</u> Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.05.2		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

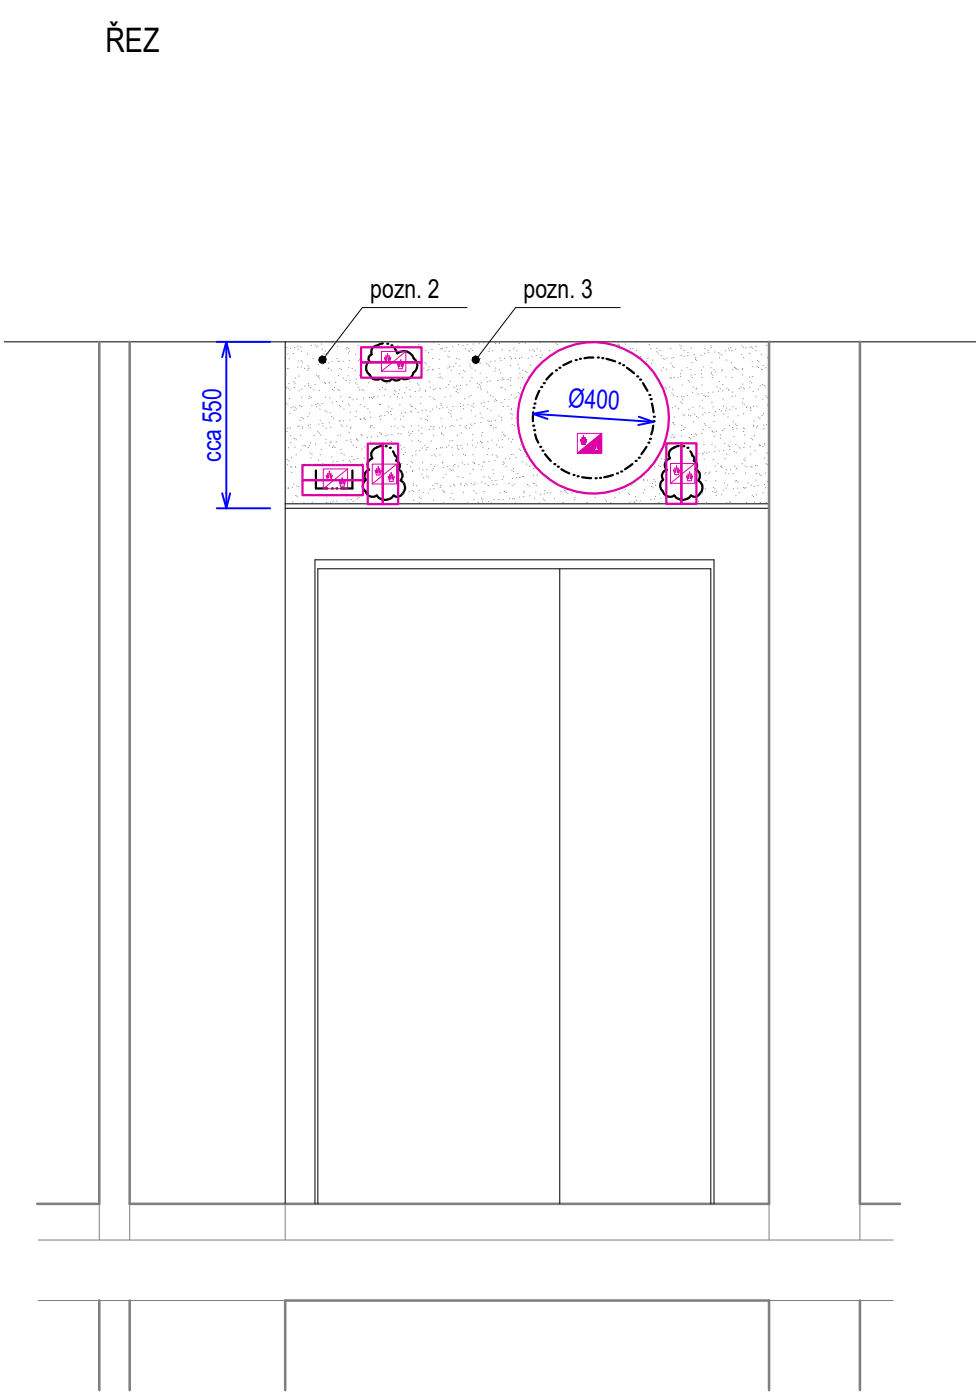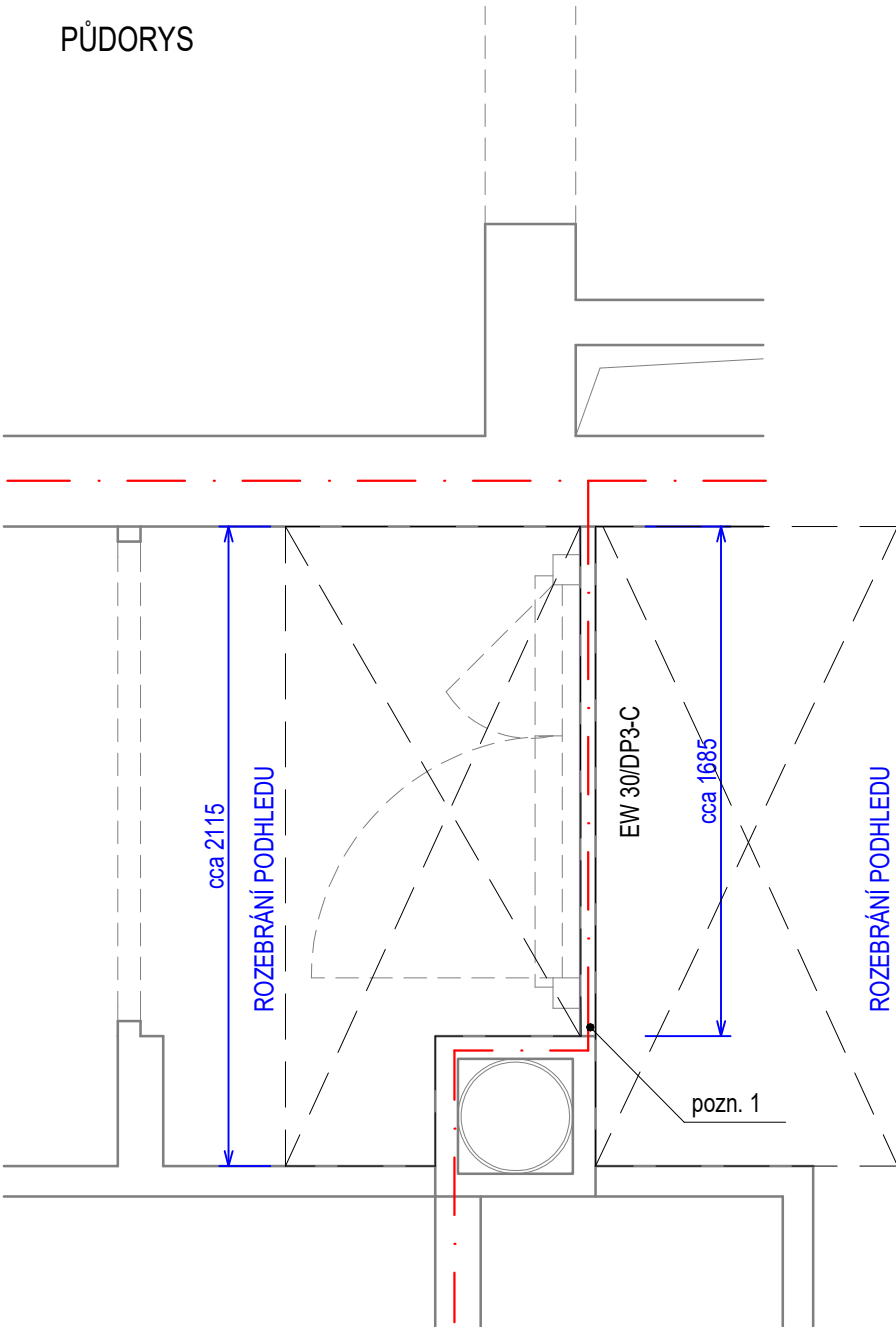

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,3m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 05.NP HRANICE PŮ - 05.C	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.05.3	REV. :	0

v ploše cca 0,8m² (1,6m²)

PŮDORYS

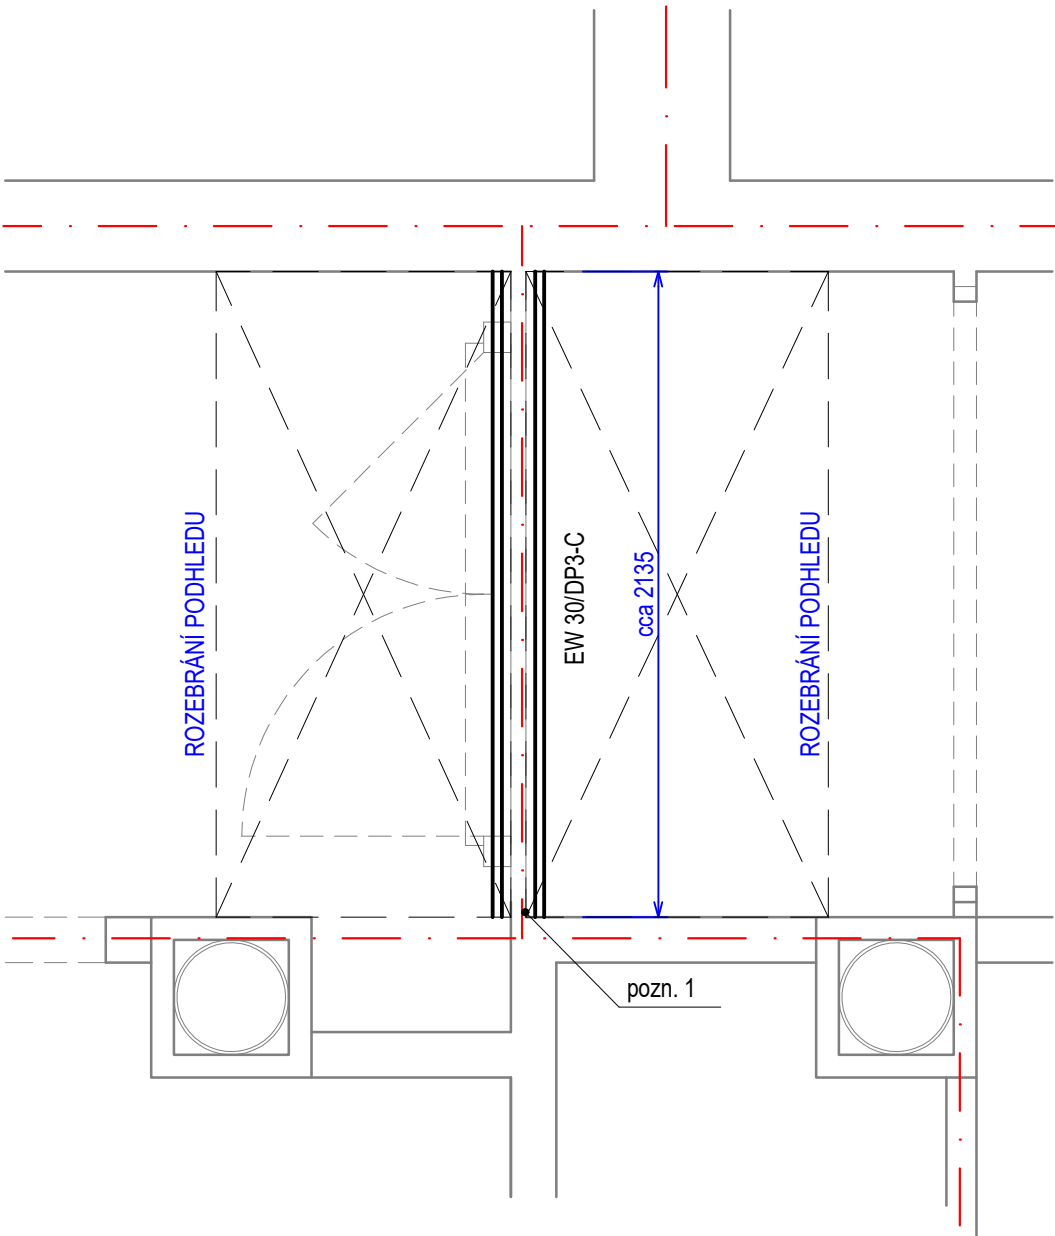

ŘEZ

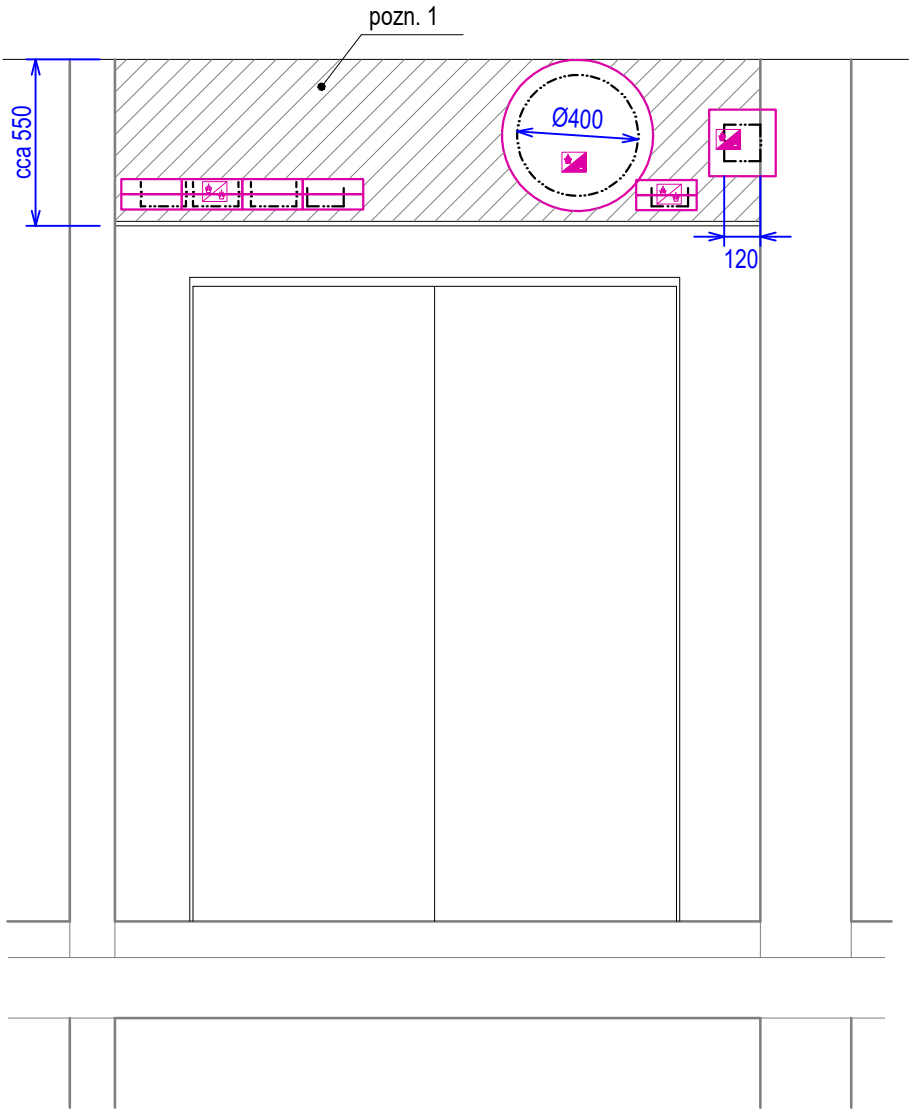

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 05.NP HRANICE PŮ - 05.D	


PROJEKTANT:		 <i>Bront</i> s.r.o. Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 <u>Projekce:</u> Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :		REV. :	
D.05.4		0	

Stupeň proveditelnosti: **4**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

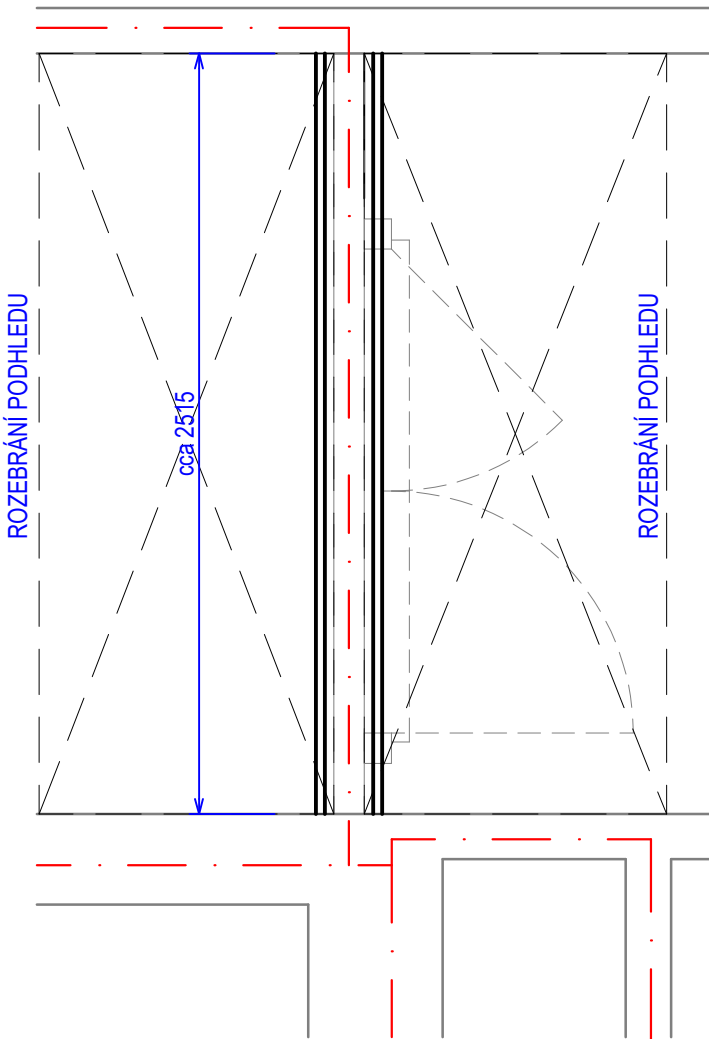

ŘEZ

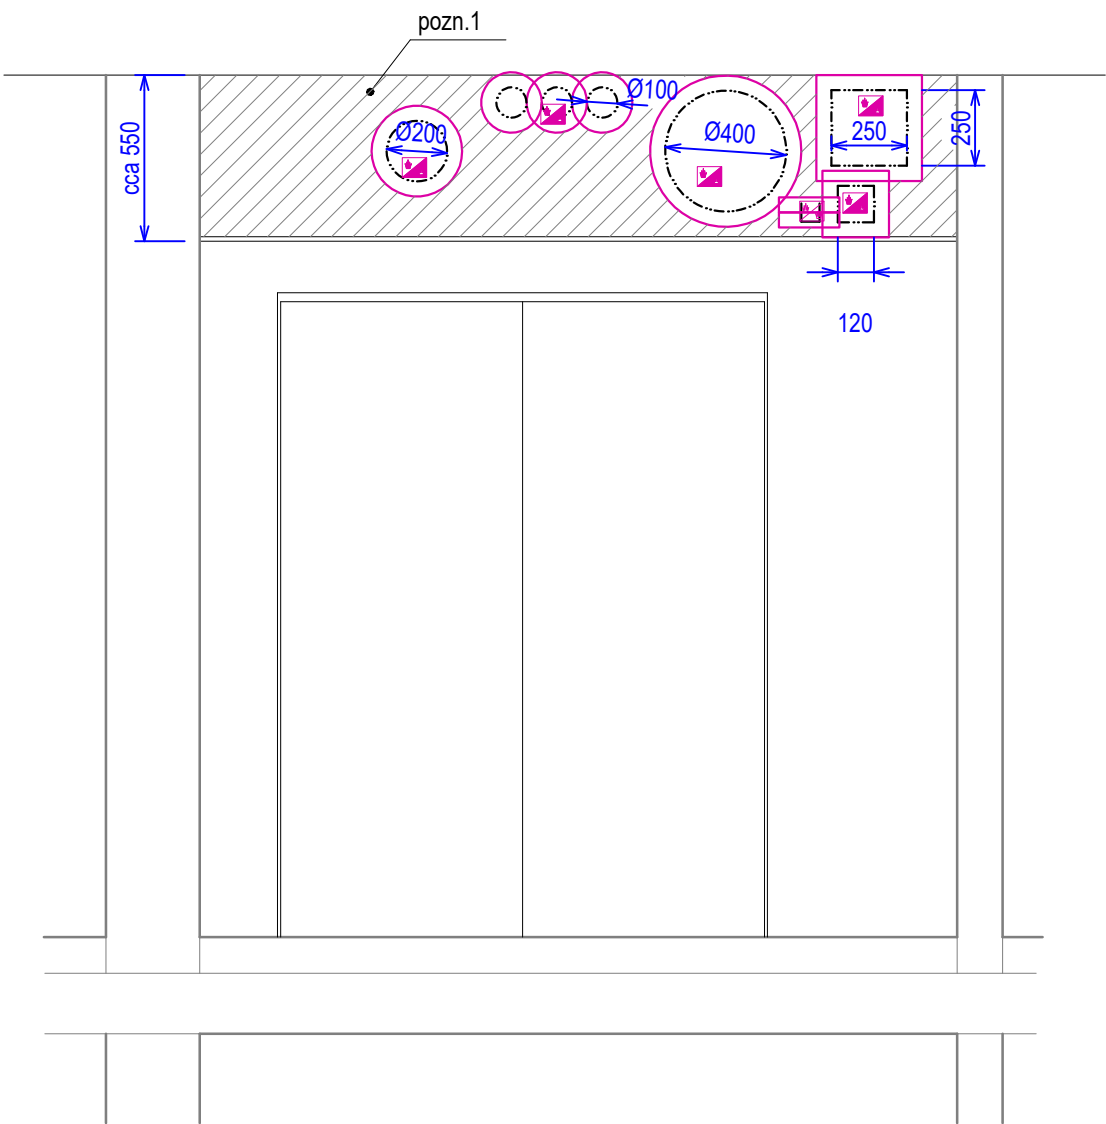

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,4m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlábech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PÚ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 05.NP HRANICE PÚ - 05.E	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 E-mail: bront@bront.cz, Telefon: 1222/1150, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č.:	2206	PARÉ:	
DATUM:	10/2024		
MĚŘÍTKO:	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO:	D.05.5	REV.:	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

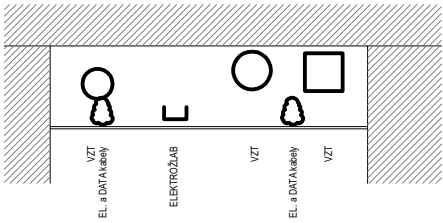


B

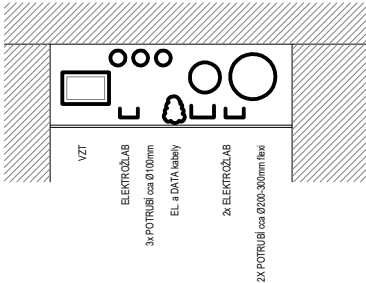


C

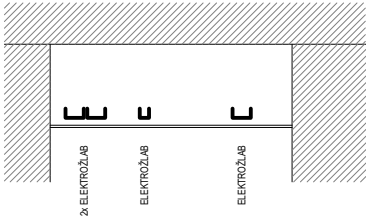

D

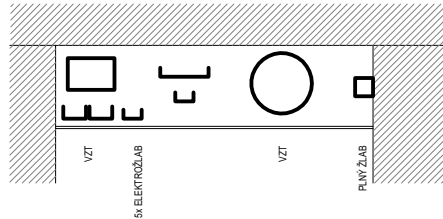

E

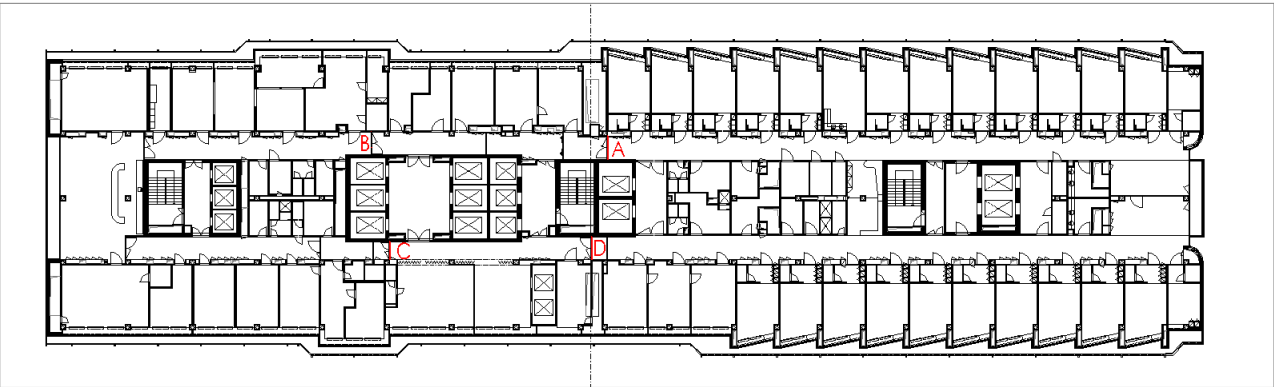


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 6.NP

PROJEKTANT:	
 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Číslo účtu: Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.06.0
PARÉ :	
REV. :	1

PŮDORYS

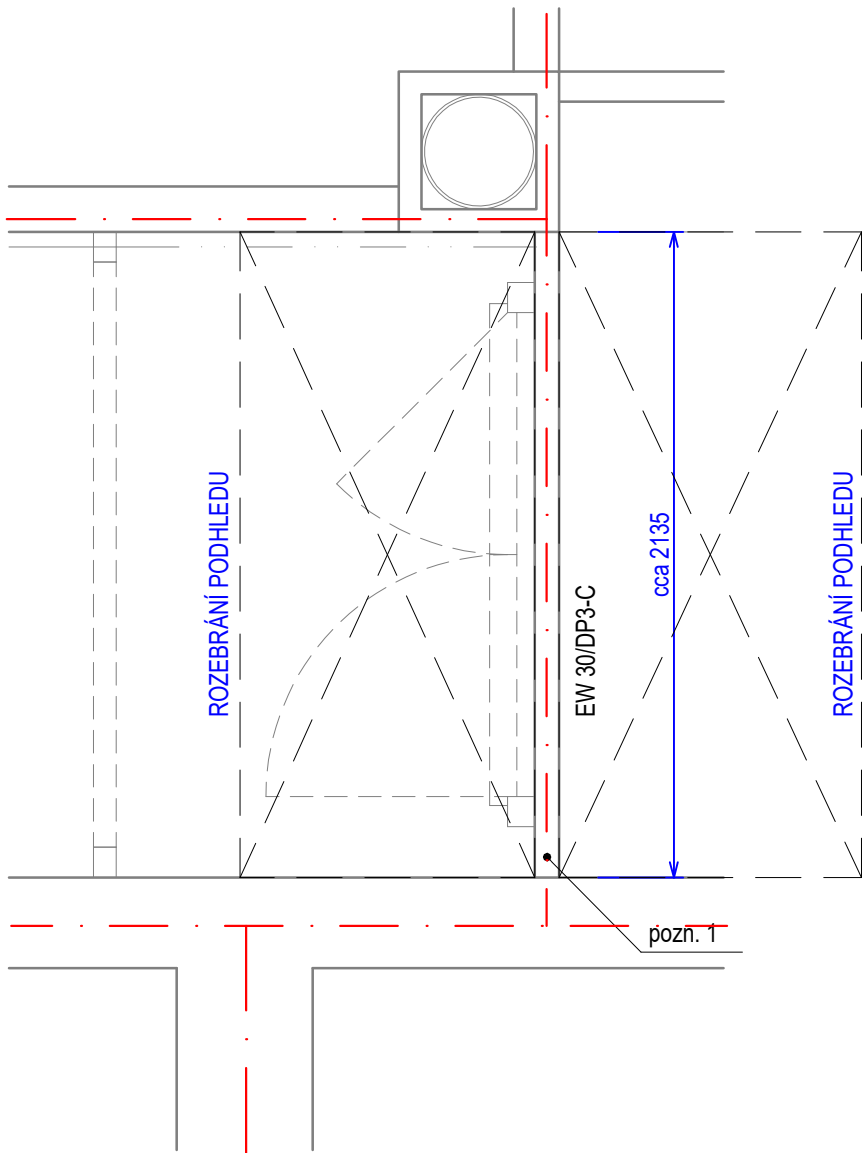

ŘEZ

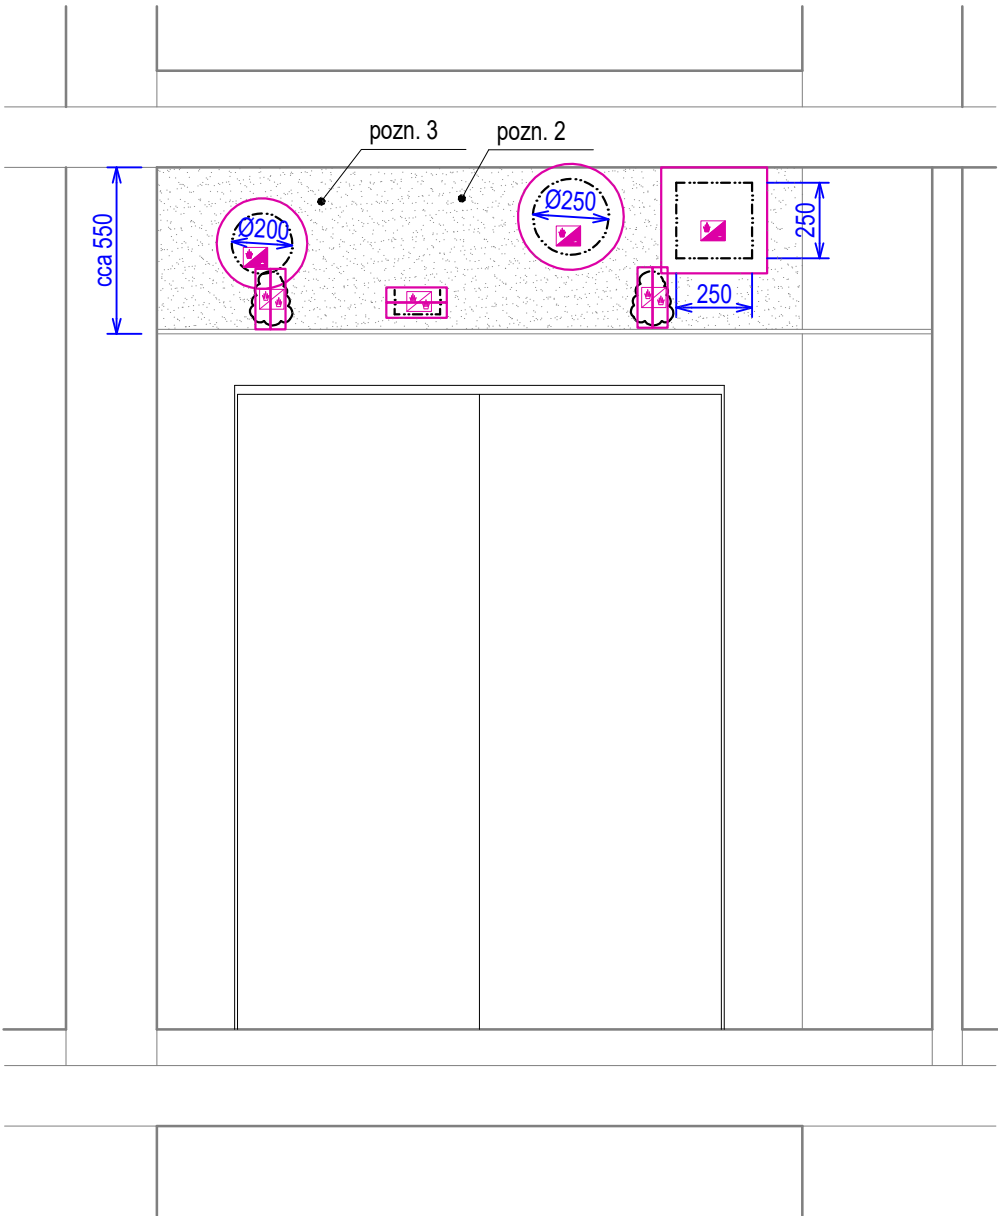

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřík na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,2m² (2,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 06.NP HRANICE PŮ - 06.A	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.06.1	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

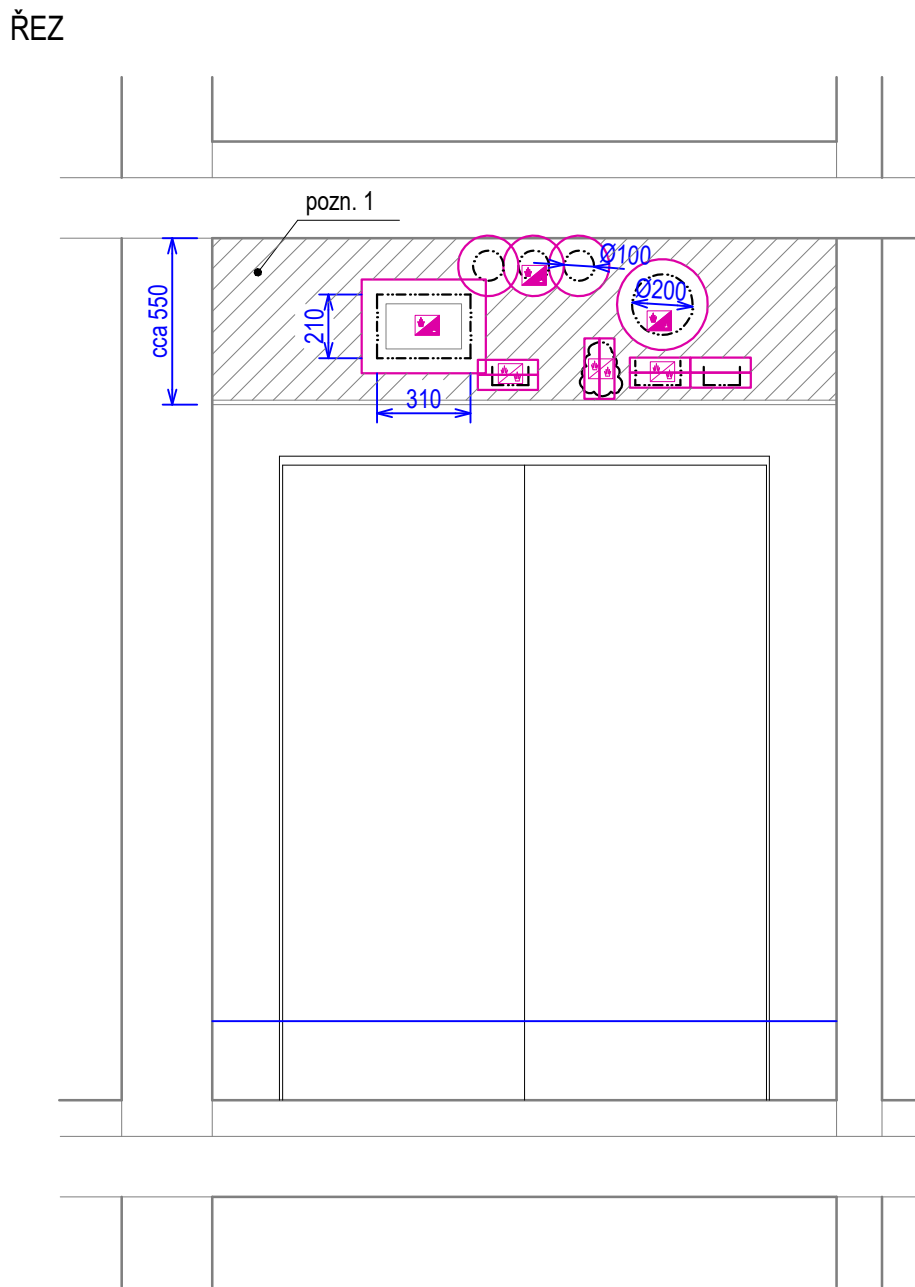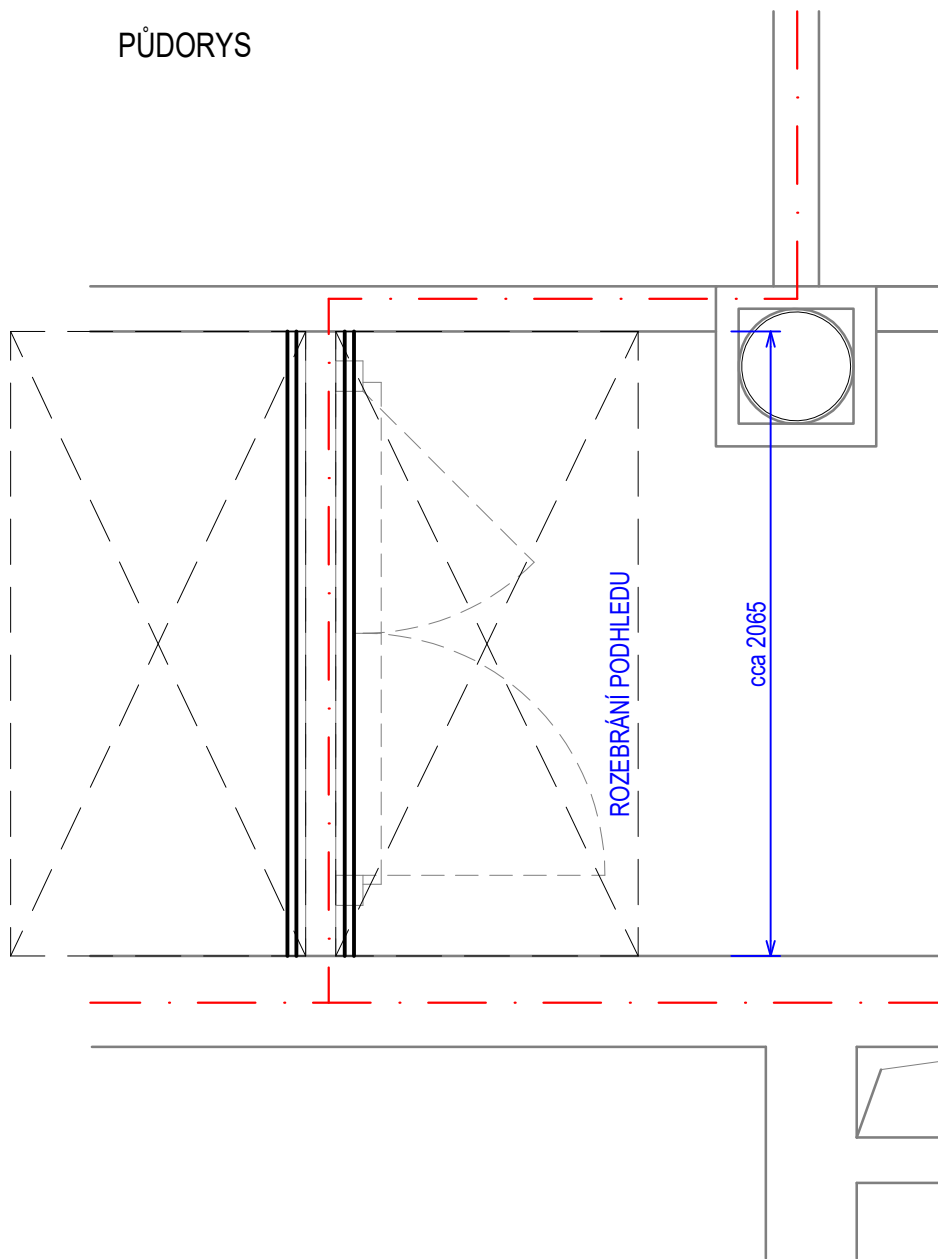

POZNÁMKA:

- Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,0m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 06.NP HRANICE PŮ - 06.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č.:	2206	PARÉ:	
DATUM:	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO:			
VÝKRES ČÍSLO:	D.06.2	REV.:	0

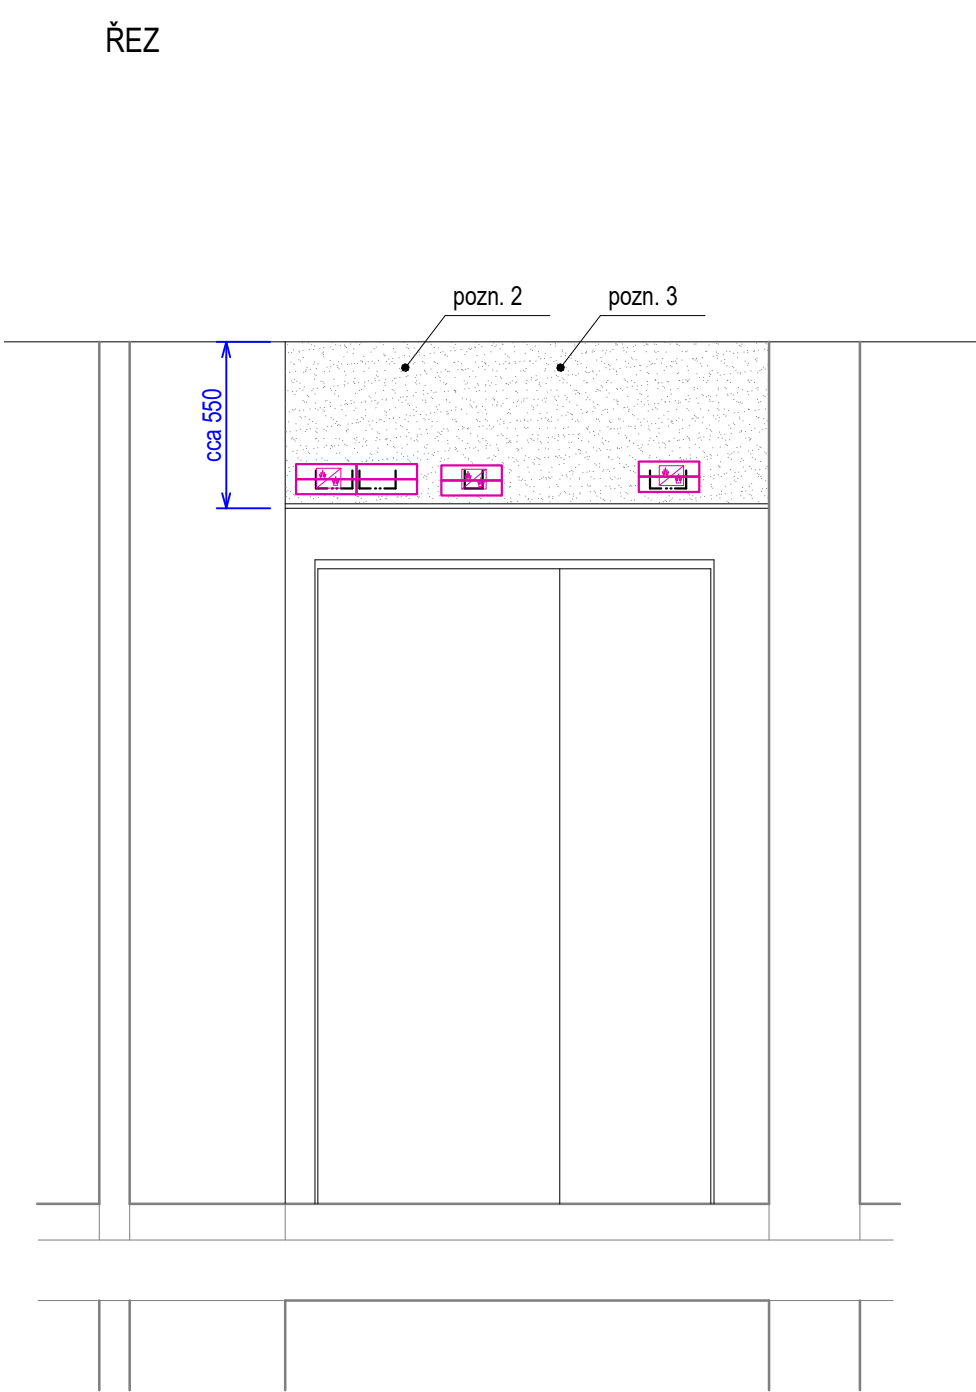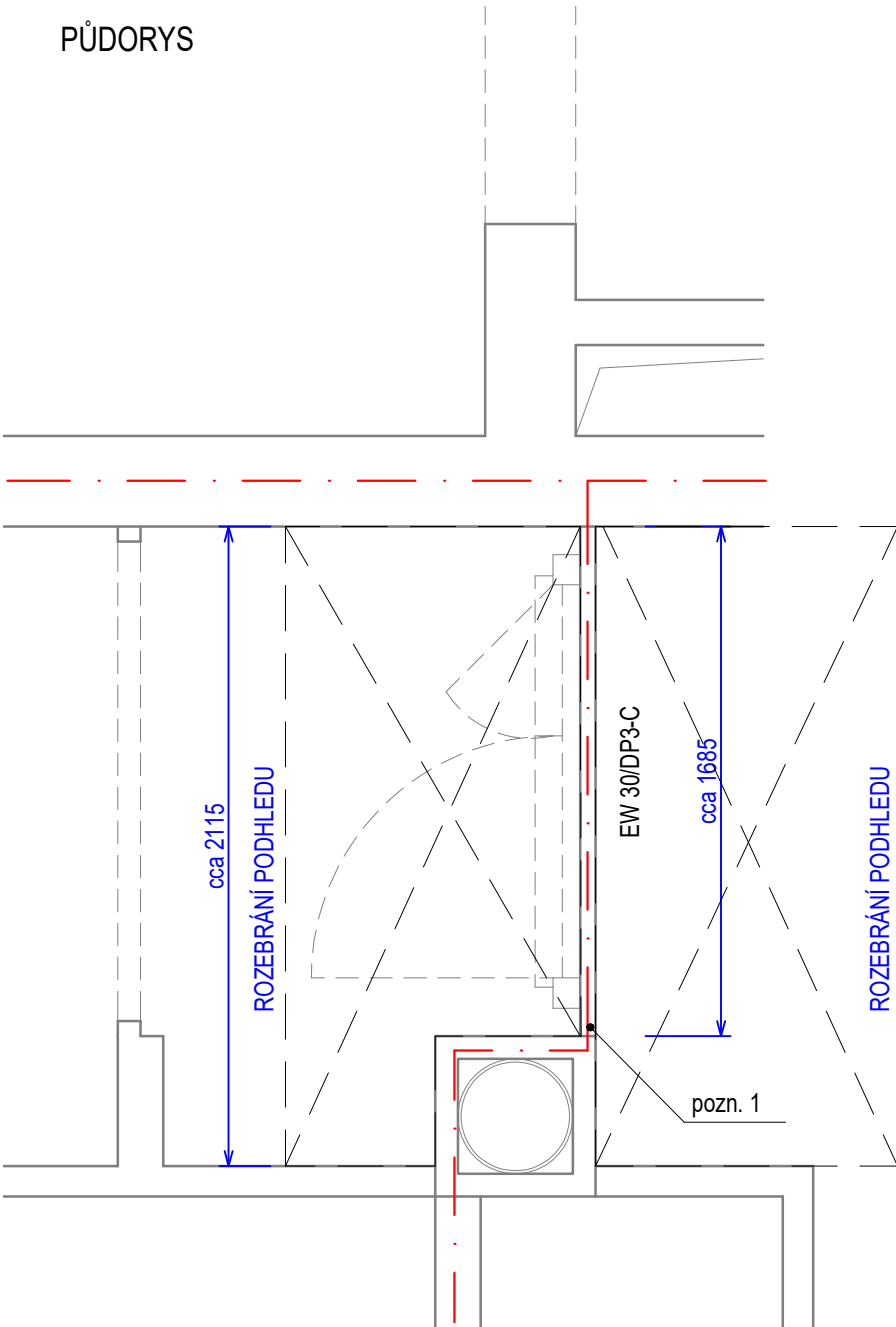

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 06.NP HRANICE PŮ - 06.C	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.06.3	REV. :	0

v ploše cca 0,8m² (1,6m²)

PŮDORYS

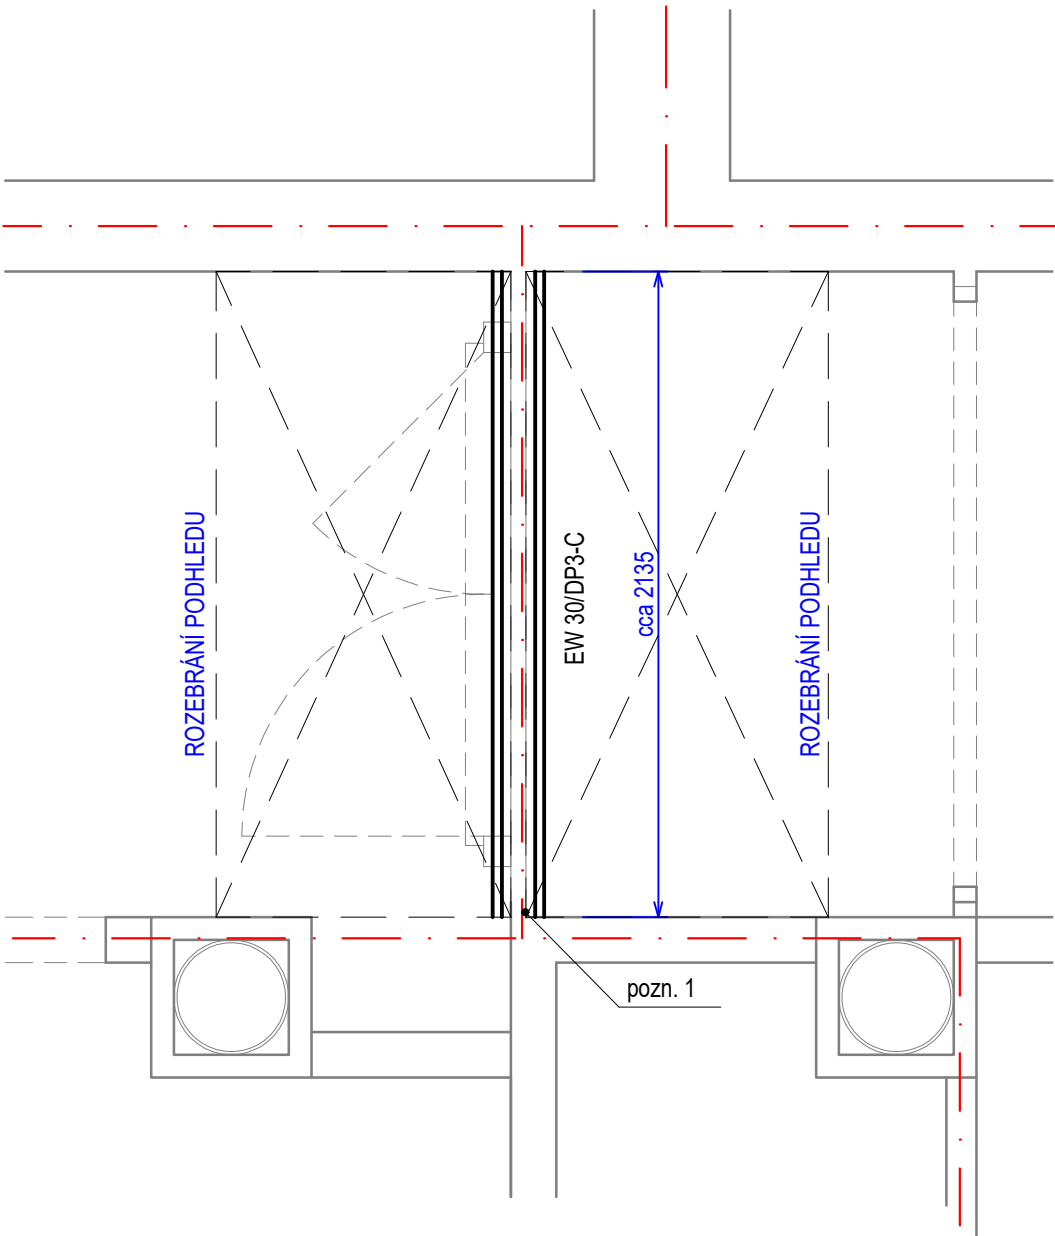

ŘEZ

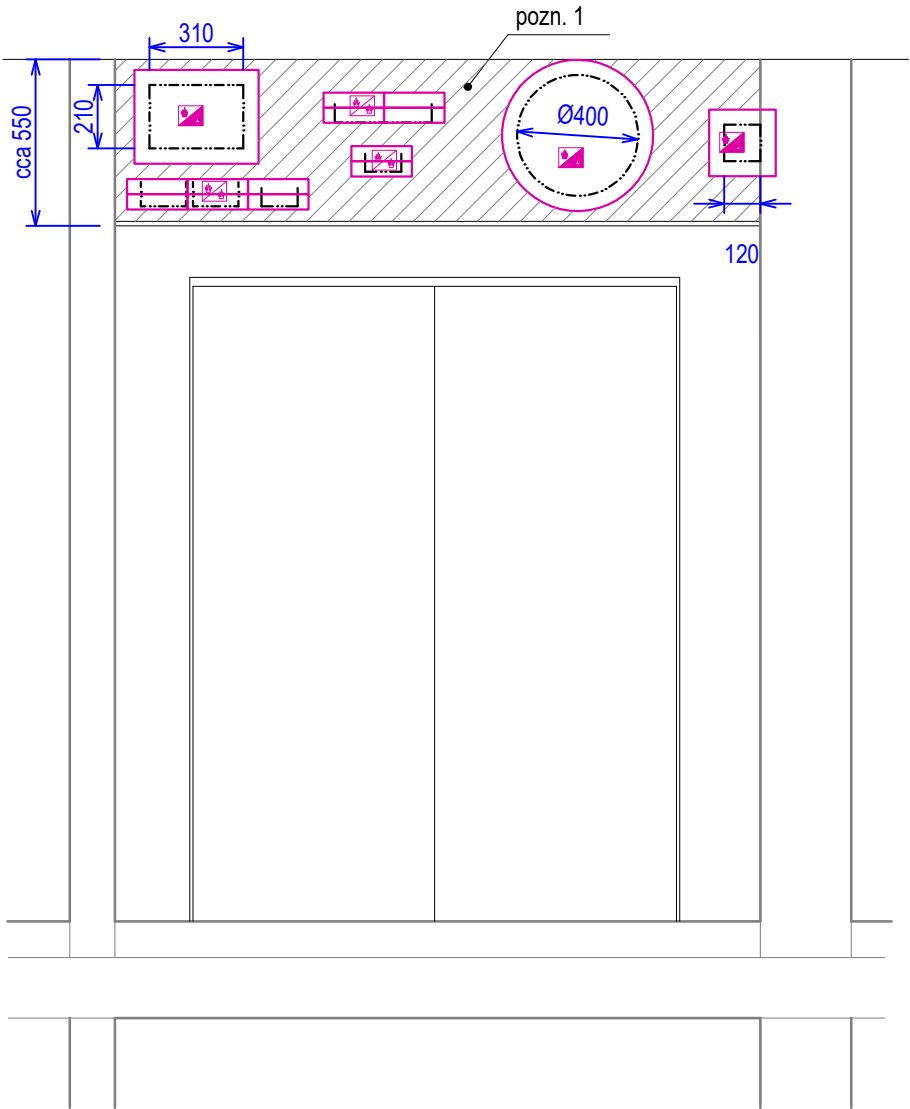

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlábech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 06.NP HRANICE PŮ - 06.D


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.06.4
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

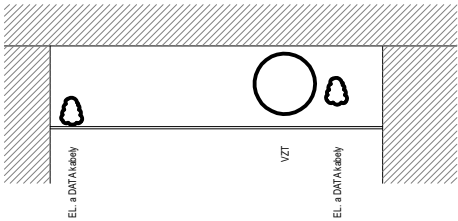

E - provedeny pož. ucpávky

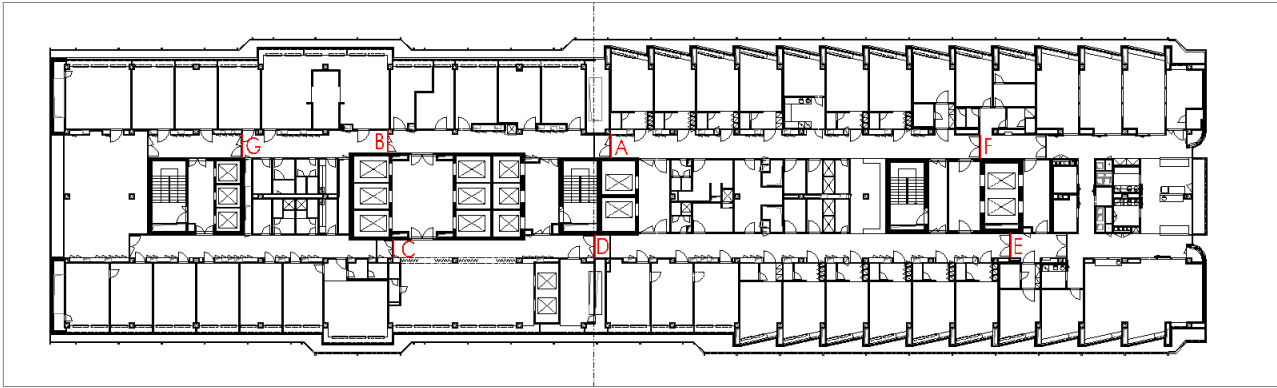


B

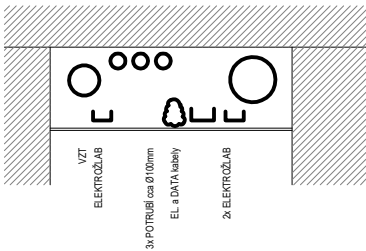


F - provedeny pož. ucpávky


C

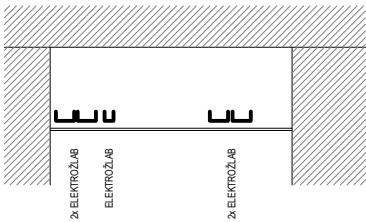

G

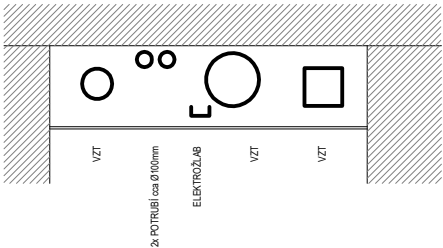

D

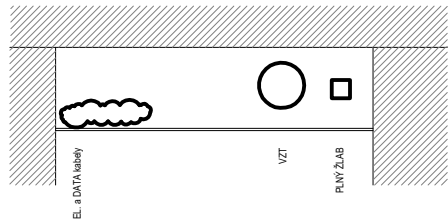


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 7.NP	

PROJEKTANT:	
	
Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.07
PARÉ :	
REV. :	
1	

PŮDORYS

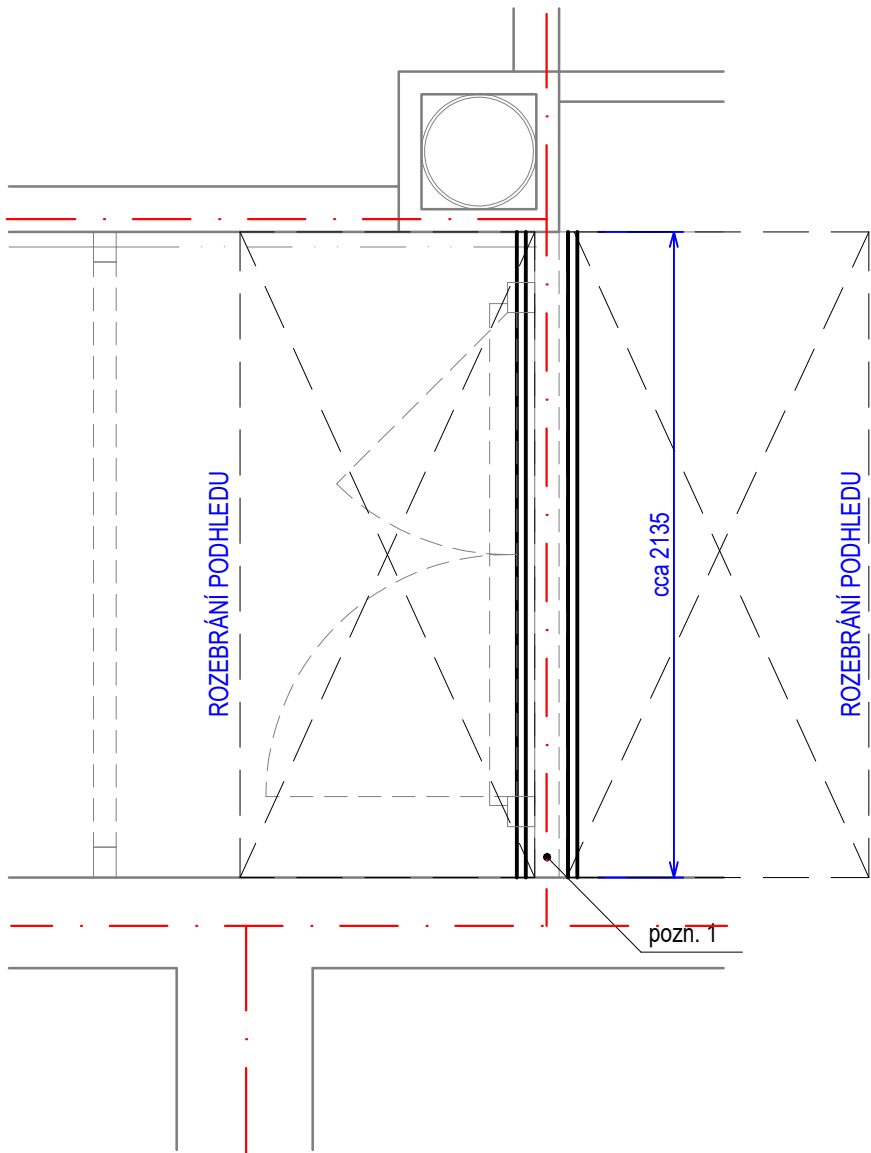

ŘEZ

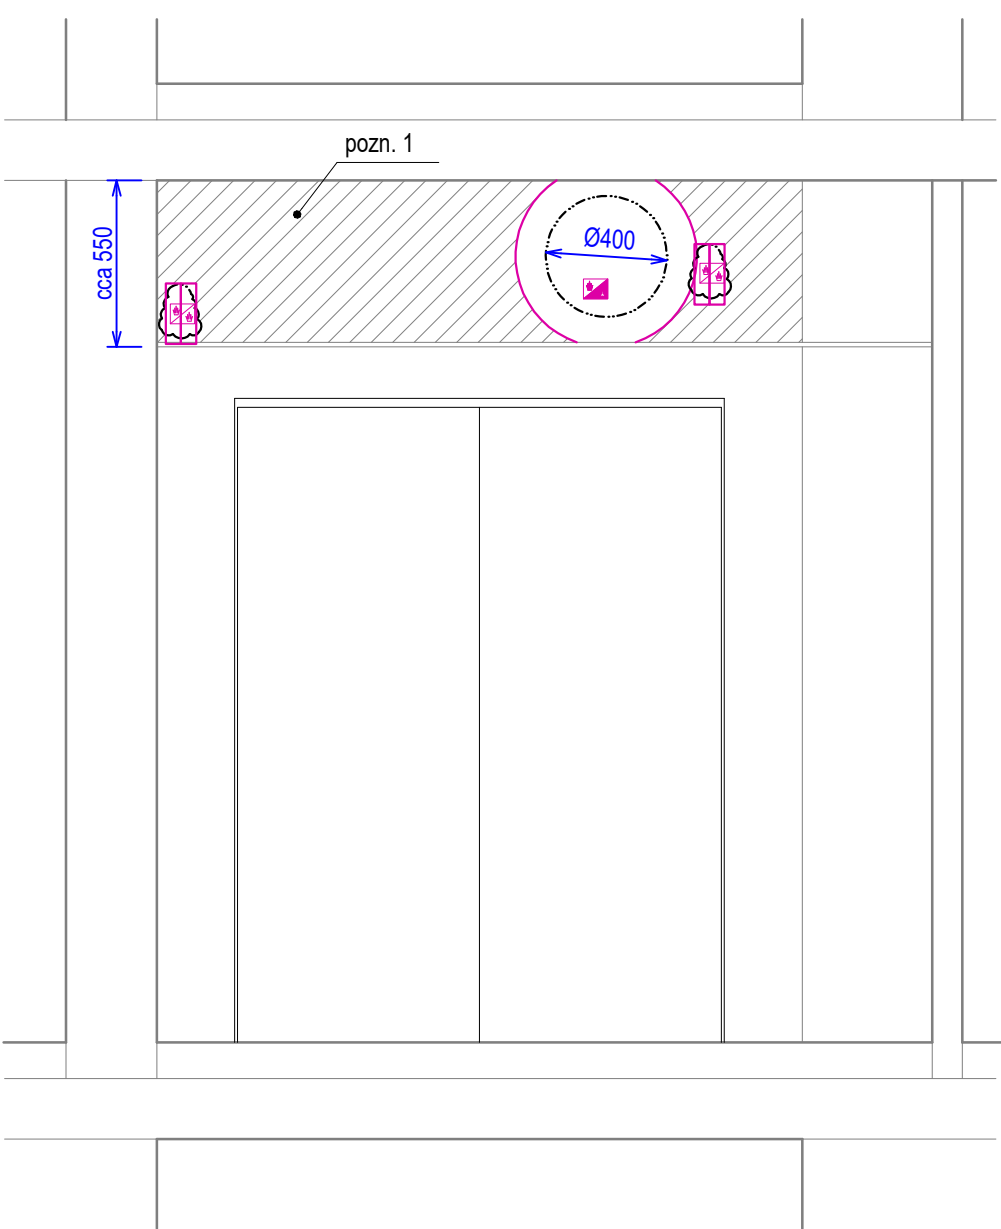

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 07.NP HRANICE PŮ - 07.A


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.07.1
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **4**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

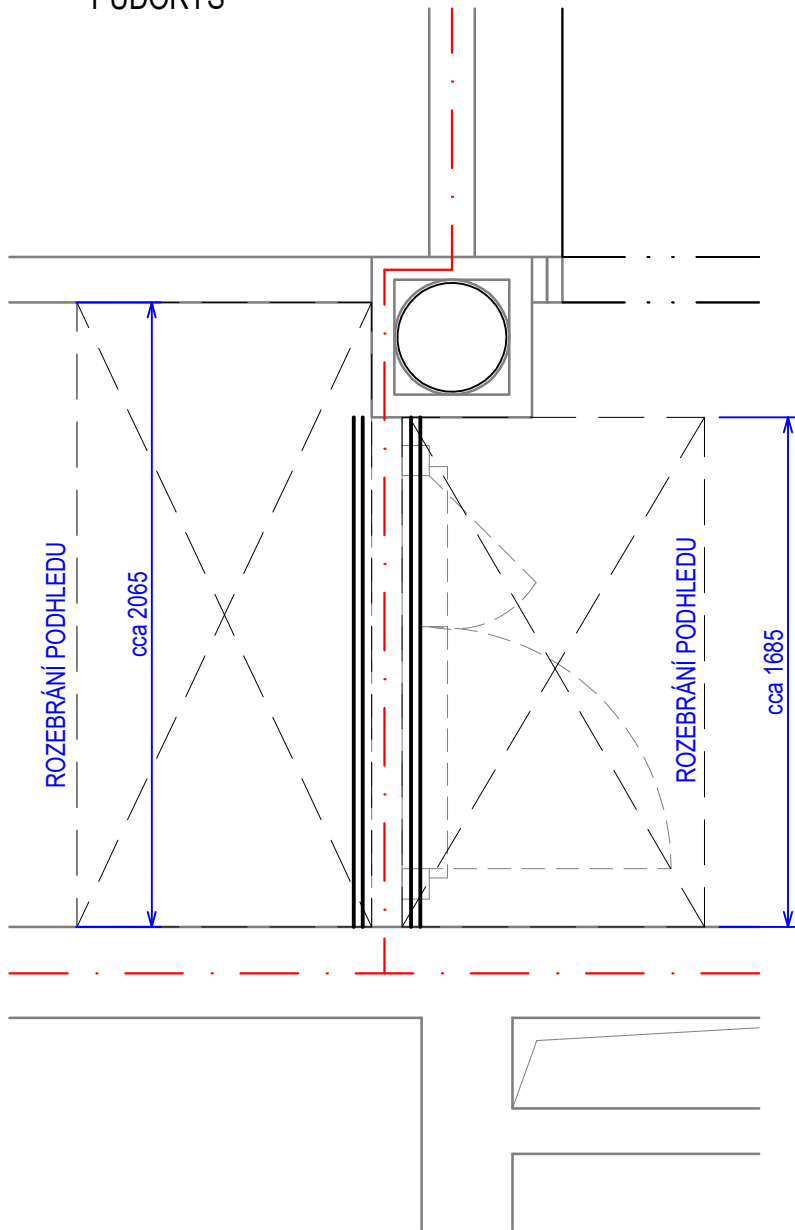

ŘEZ

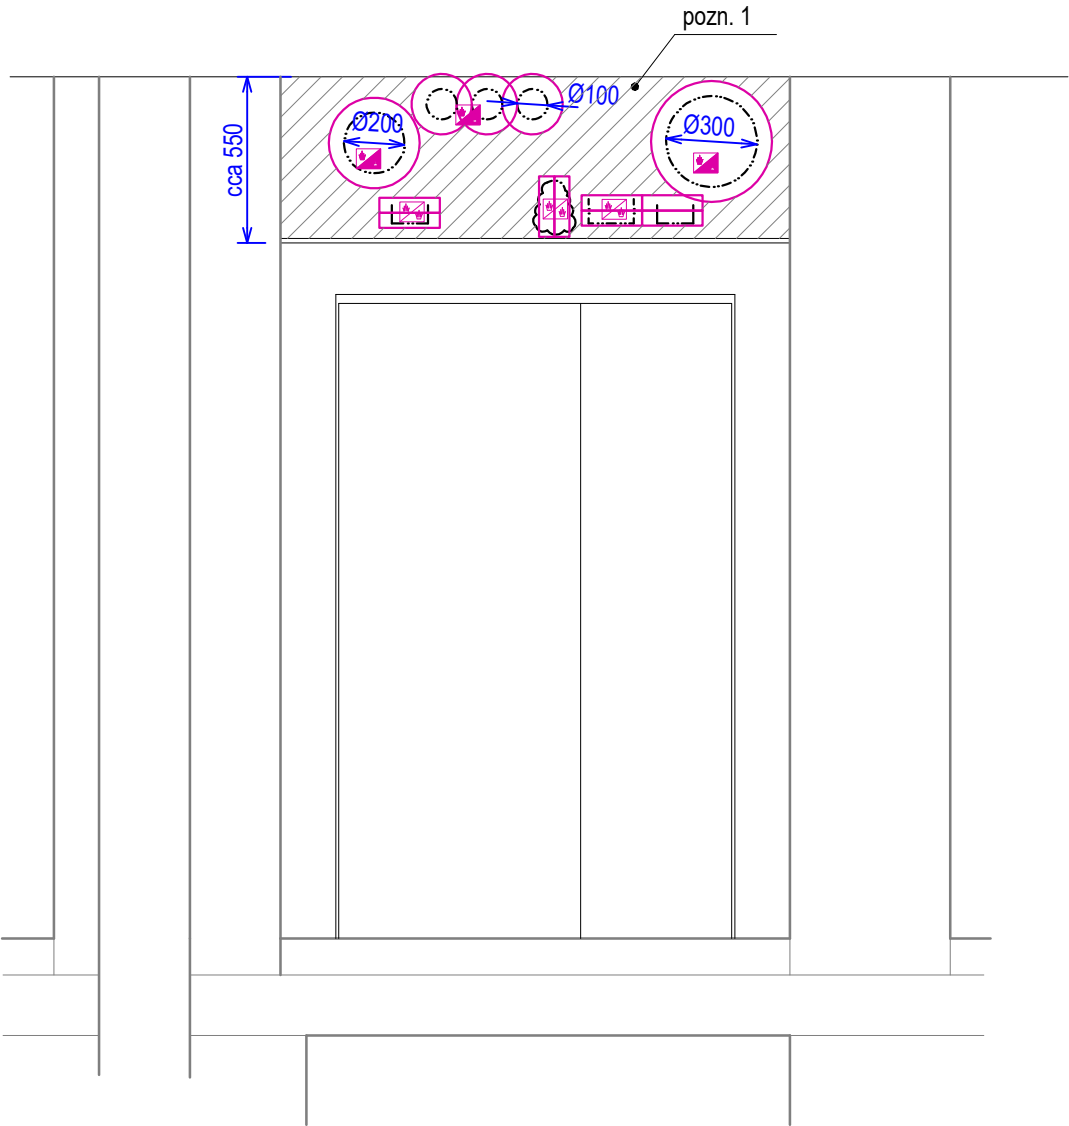

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,0m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 07.NP HRANICE PŮ - 07.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 E-mail: bront@bront.cz, Telefon: 1222/1150, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.07.2		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

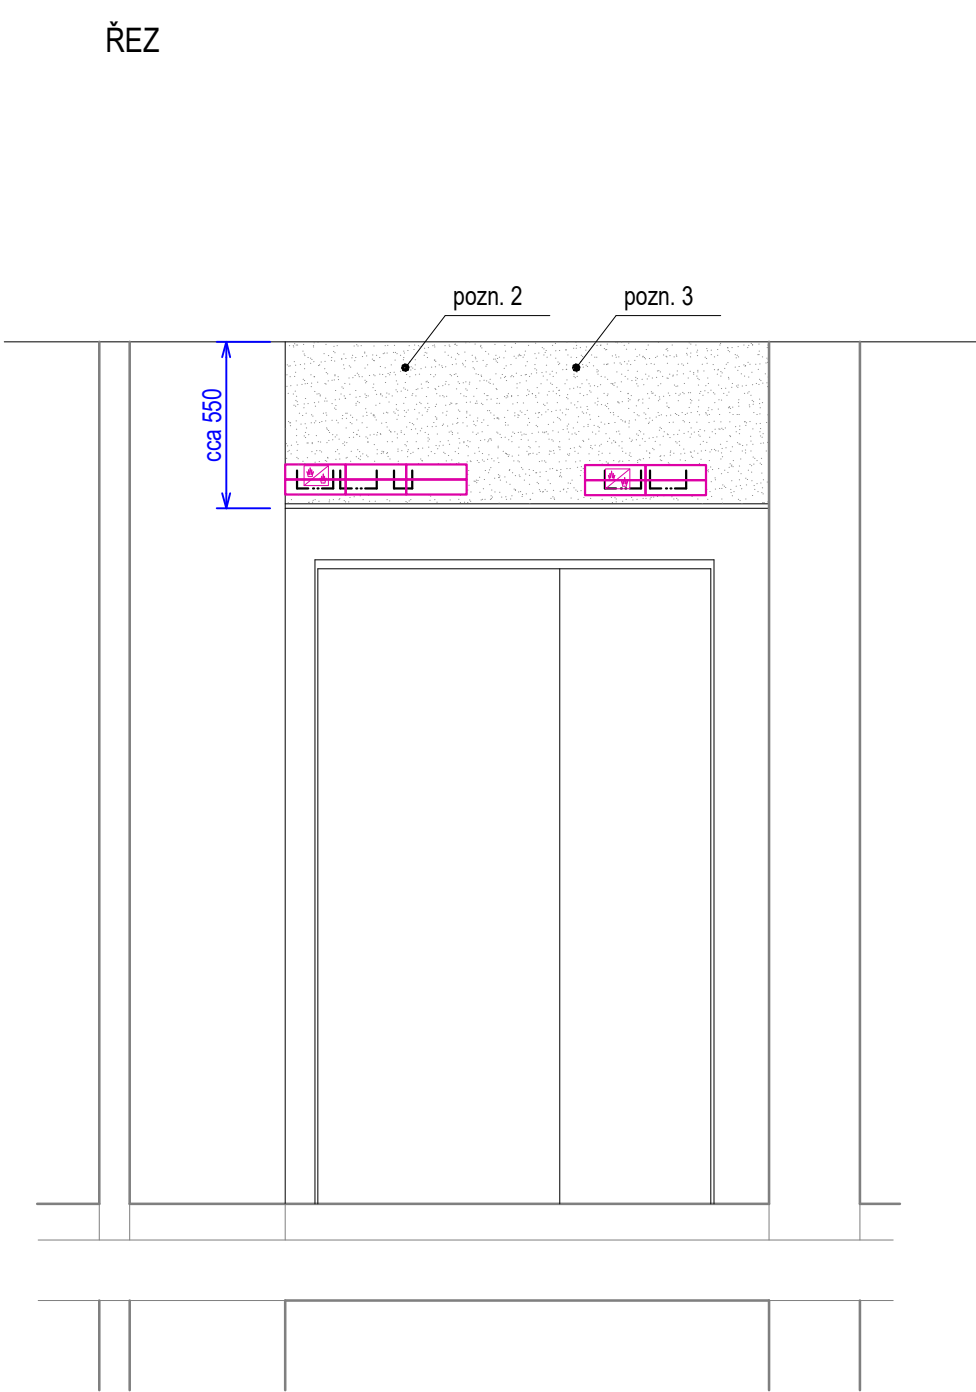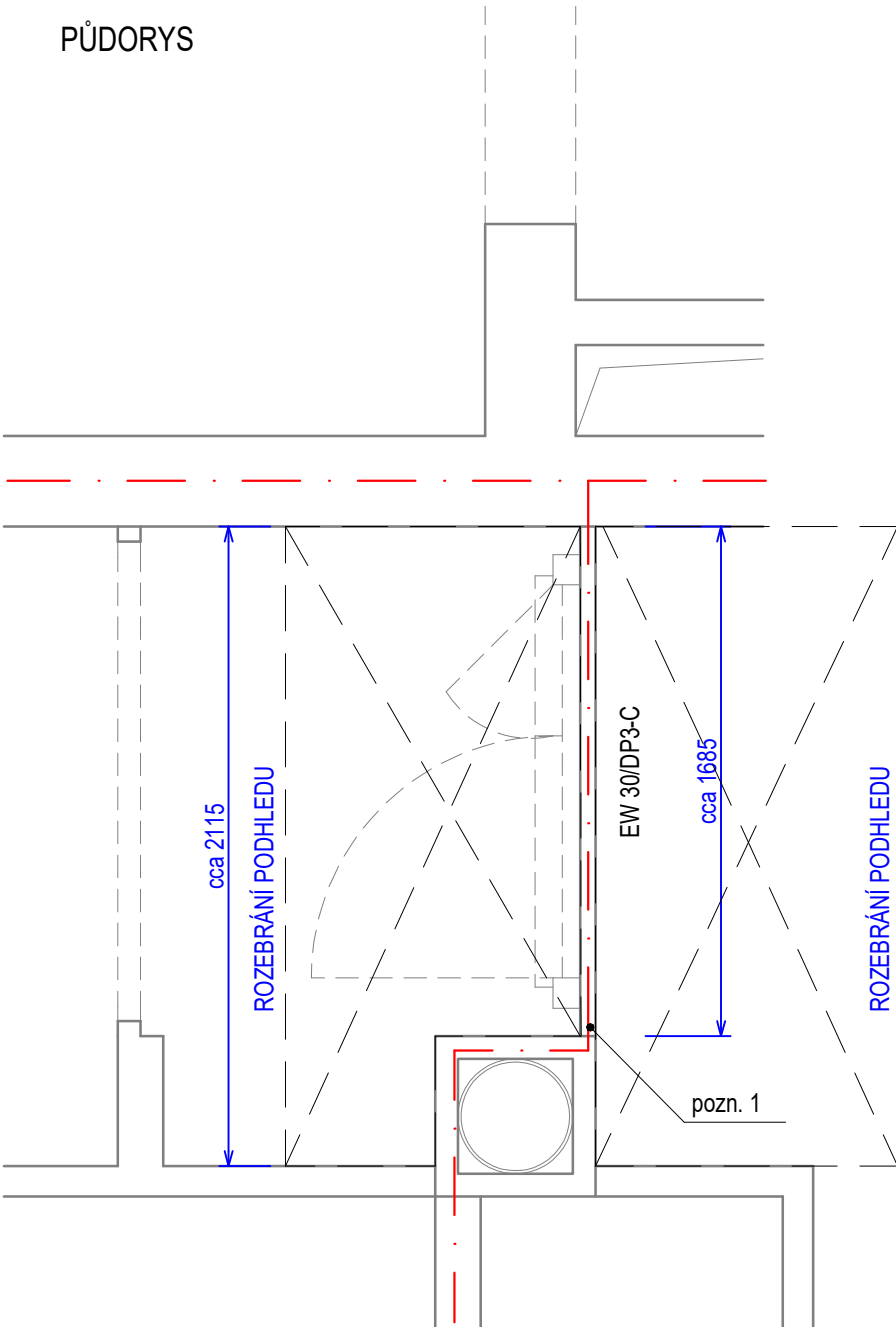

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,3m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,0m² (2,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 07.NP HRANICE PŮ - 07.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.07.3	REV. :	0

PŮDORYS

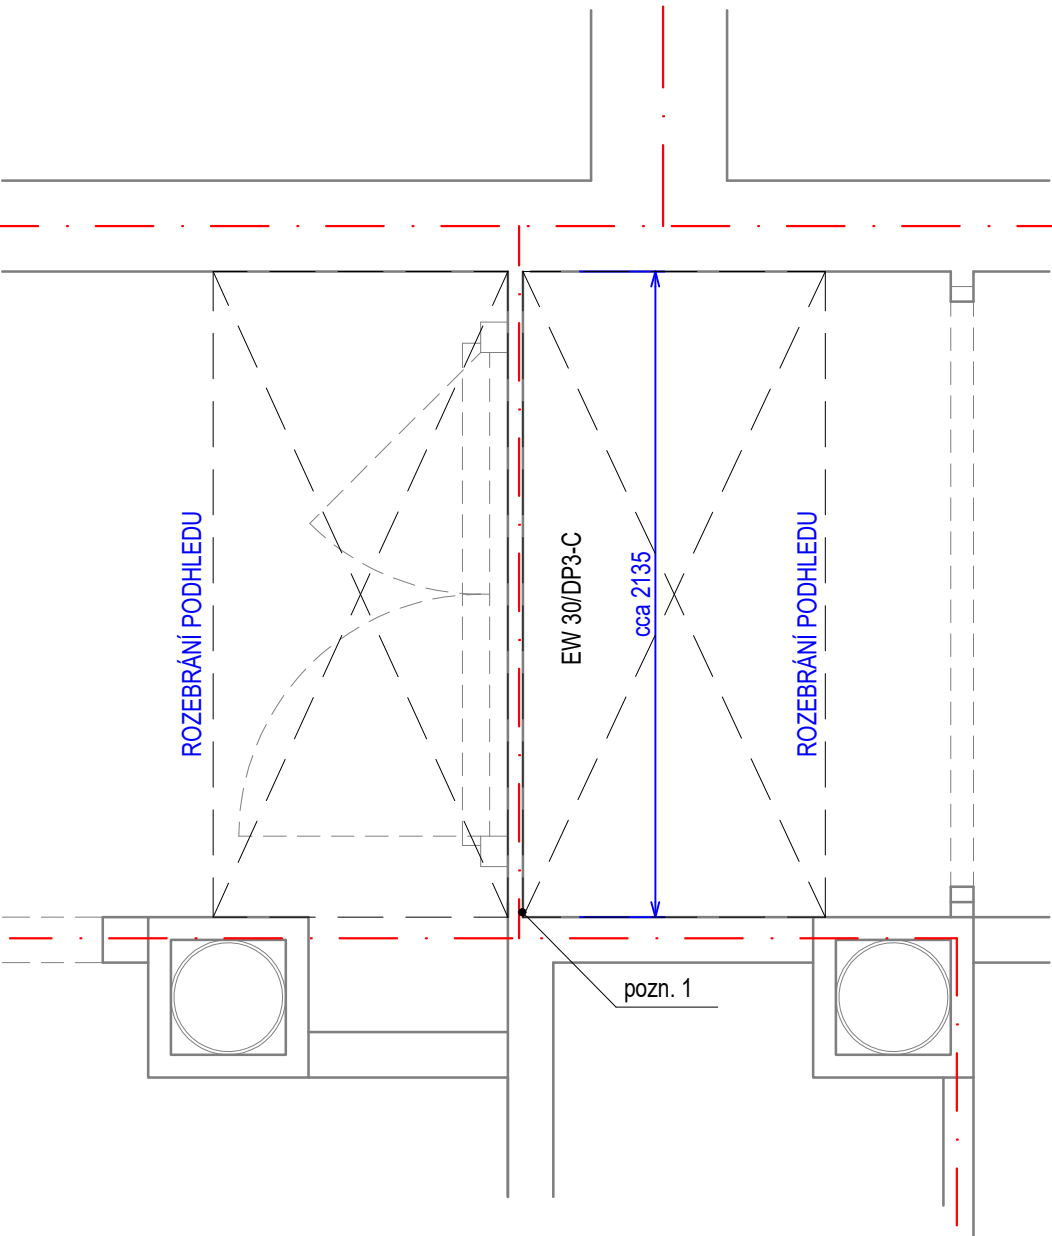

ŘEZ

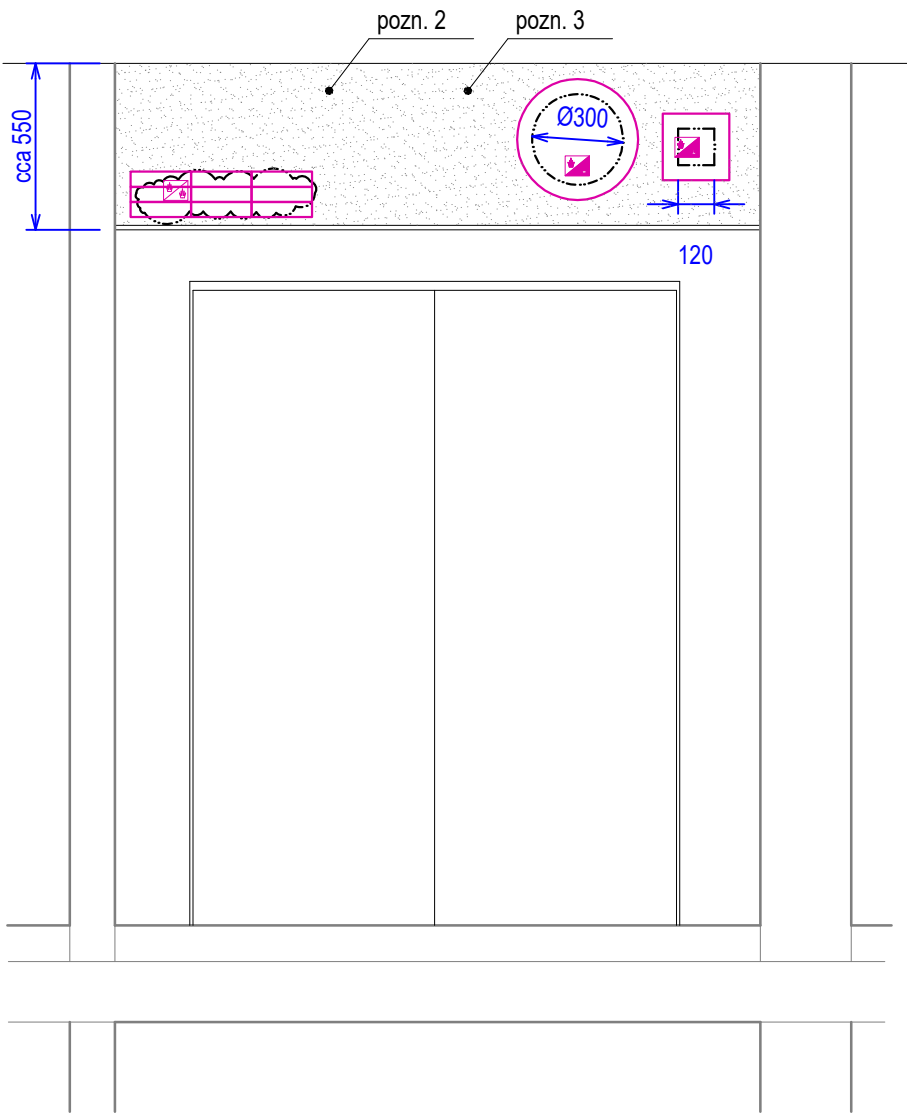

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,2m² (2,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 07.NP HRANICE PŮ - 07.D


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.07.4
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

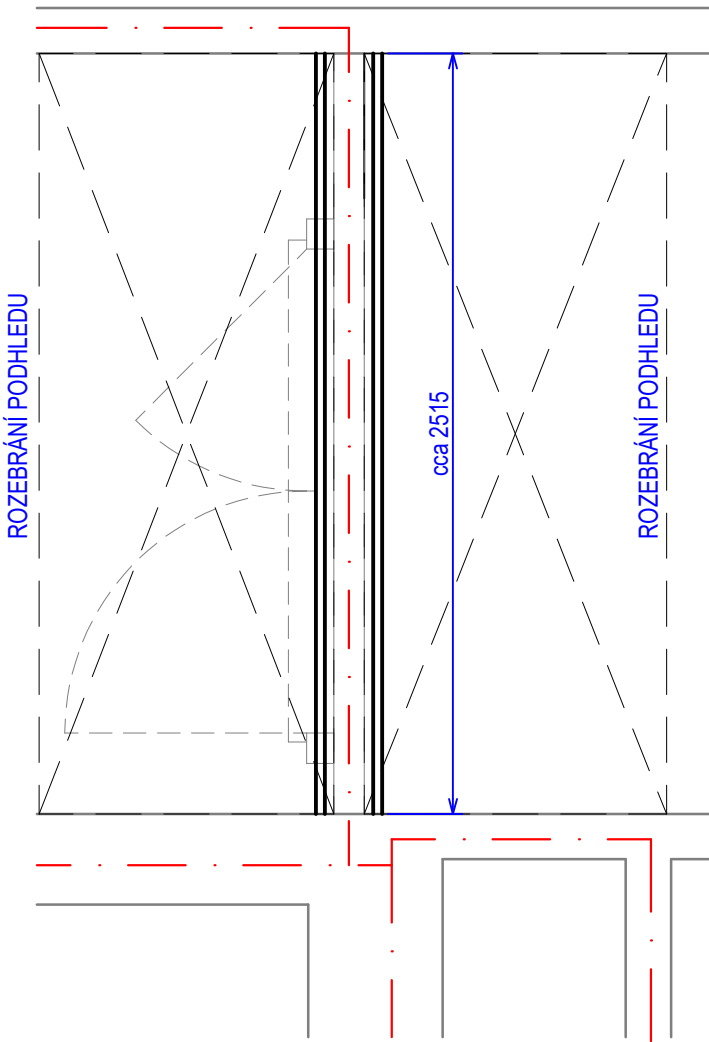

ŘEZ

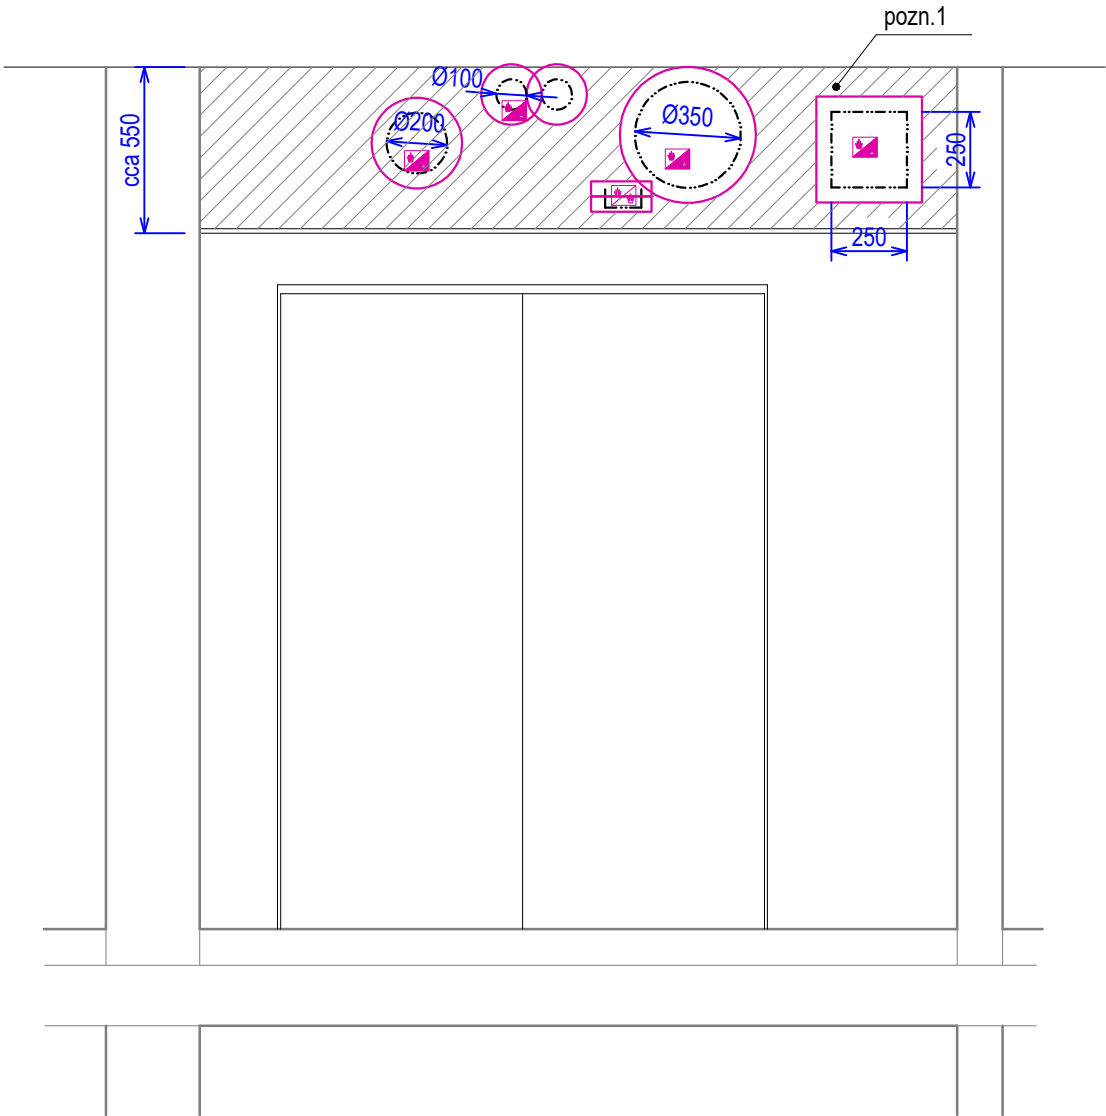

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,5m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro vstup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásy CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 07.NP HRANICE PŮ - 07.G


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.07.6
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

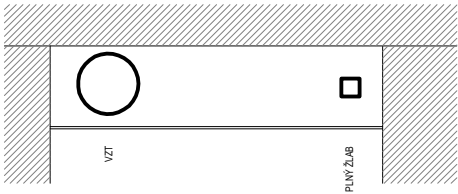


E

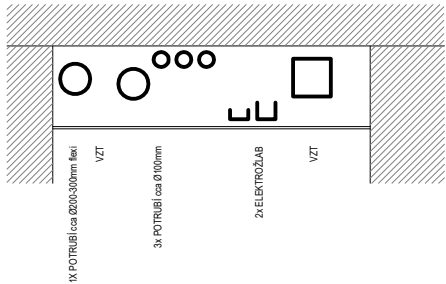



B

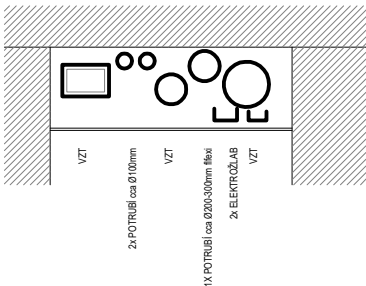

C

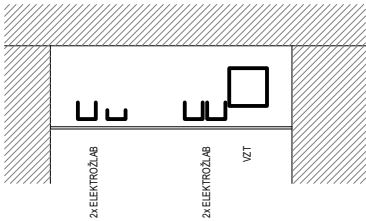

D

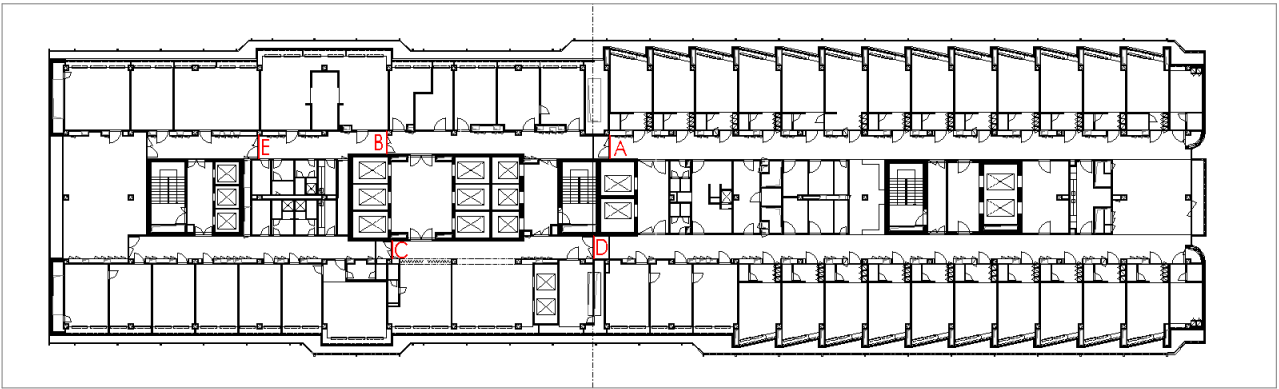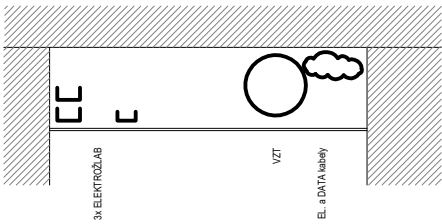


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 8.NP	

PROJEKTANT:	
 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 ELEKTRICKÝ: Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.08.0
PARÉ :	
REV. :	
	1

PŮDORYS

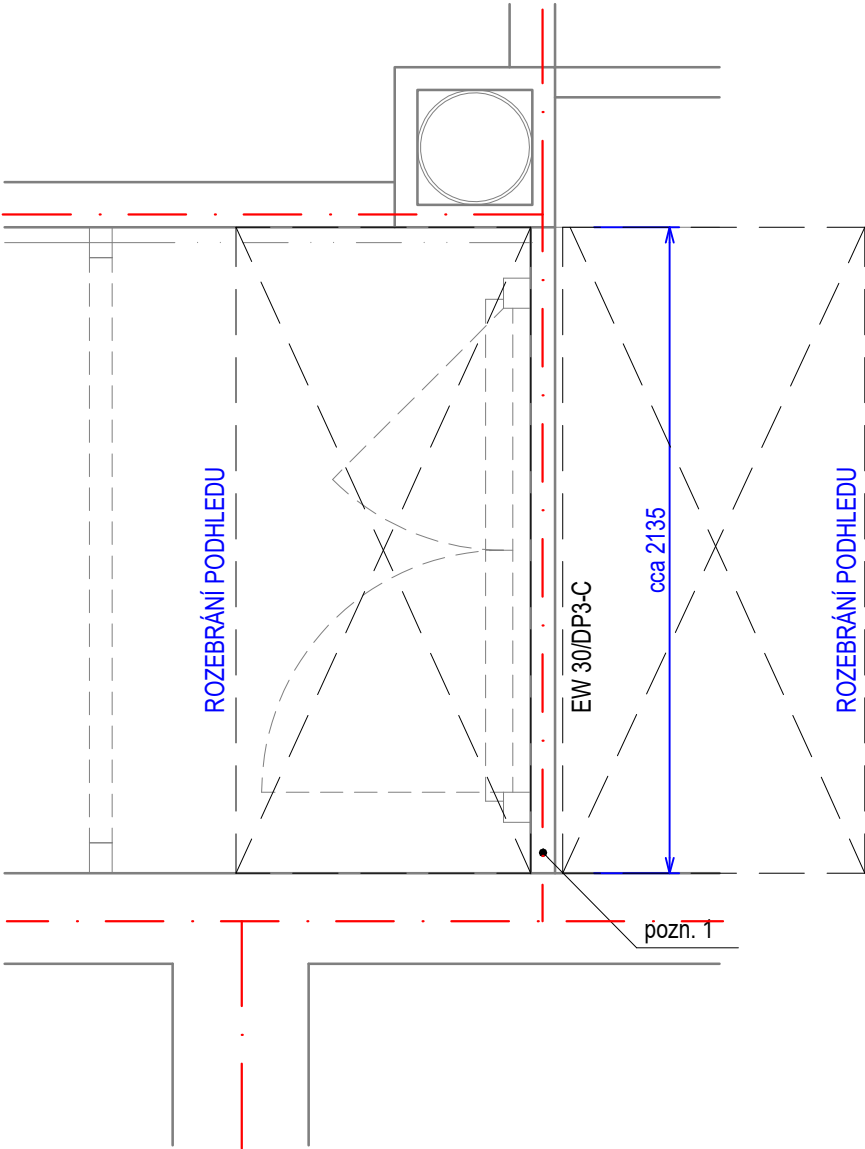

ŘEZ

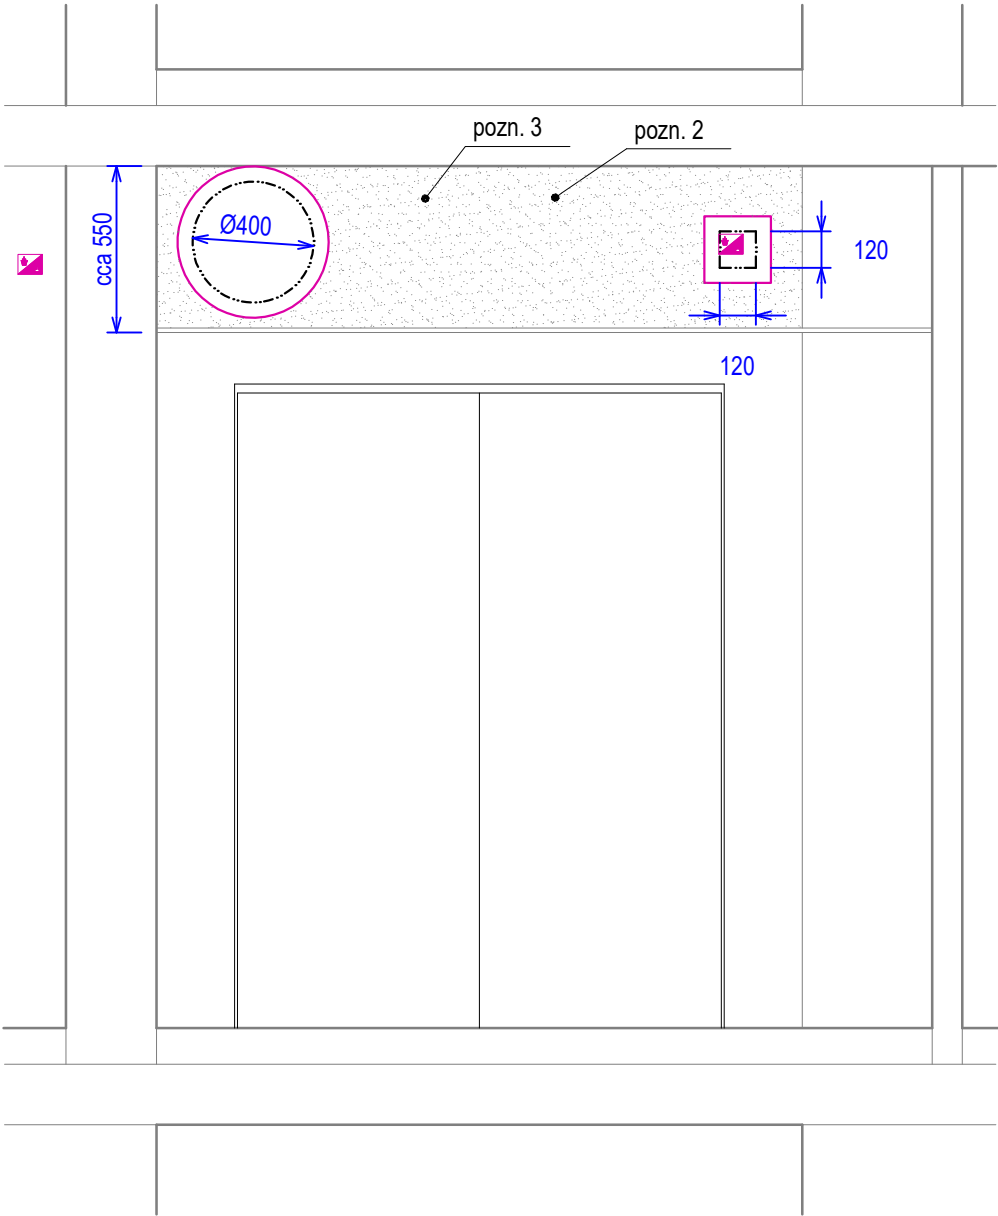

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,2m² (2,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obali do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 08.NP HRANICE PŮ - 08.A


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.08.1
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

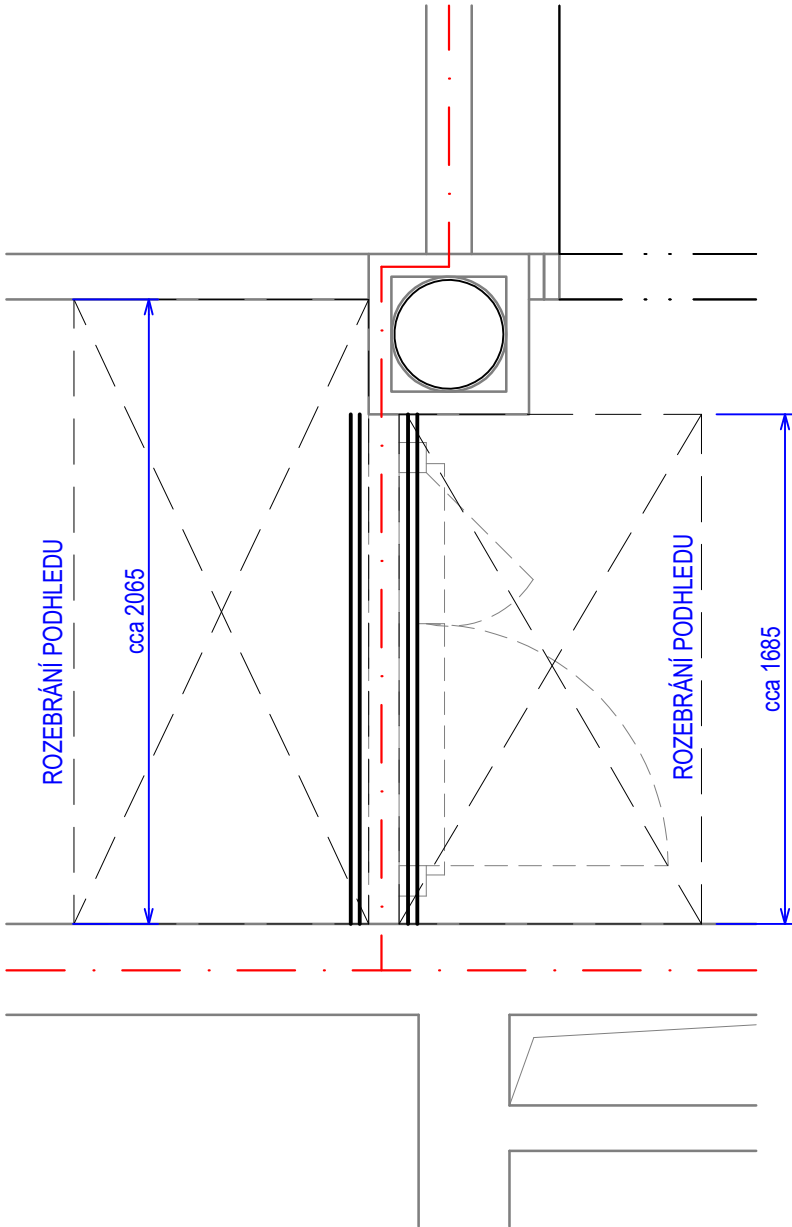

ŘEZ

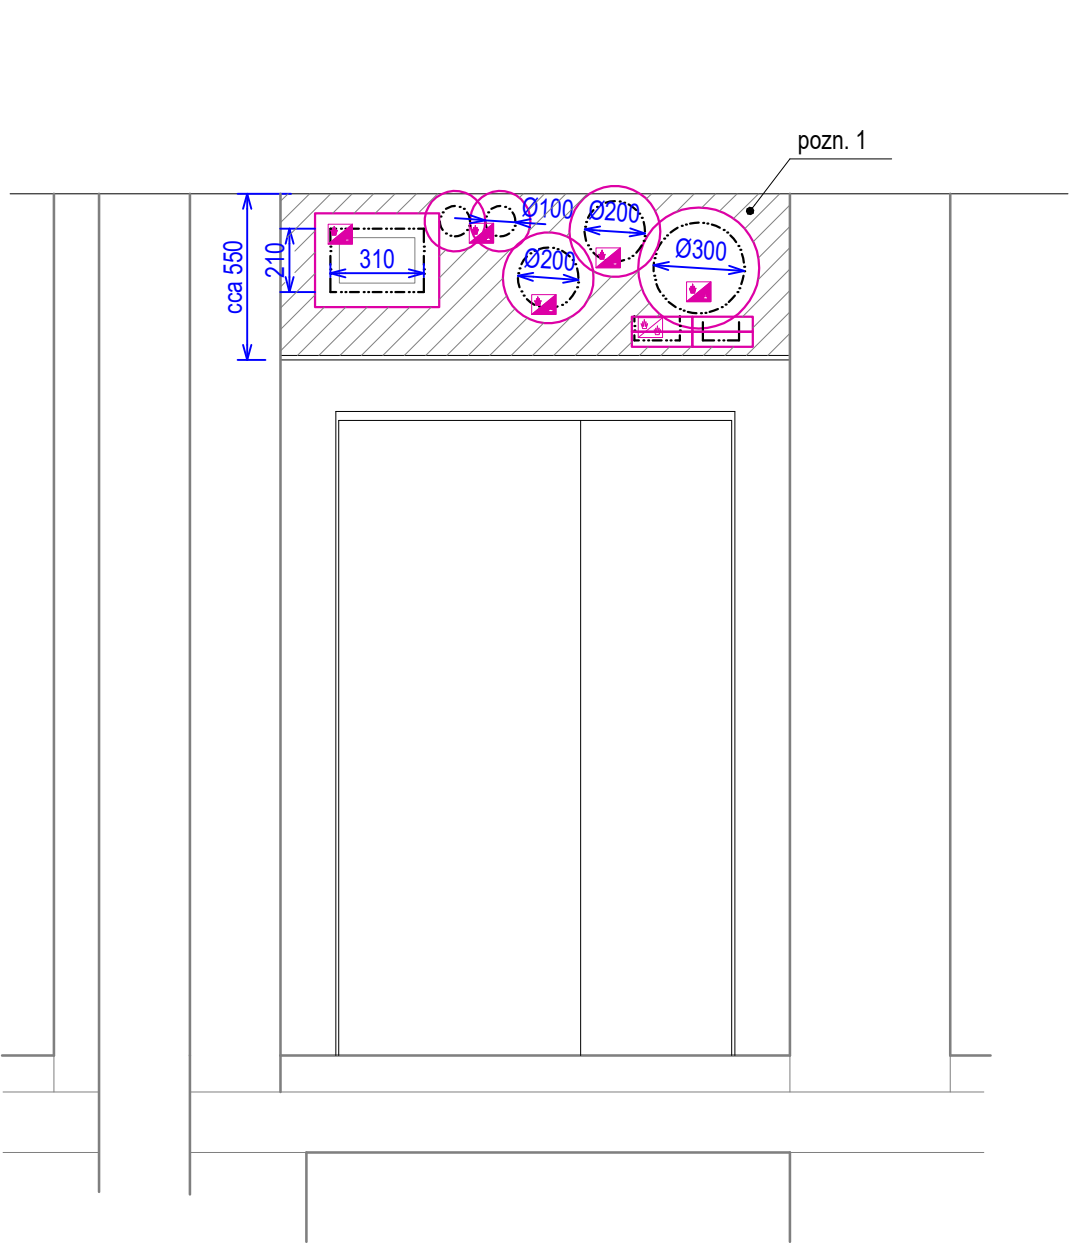

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,0m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 08.NP HRANICE PŮ - 08.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 E-mail: bront@bront.cz, Telefon: 1222/1150, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.08.2		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

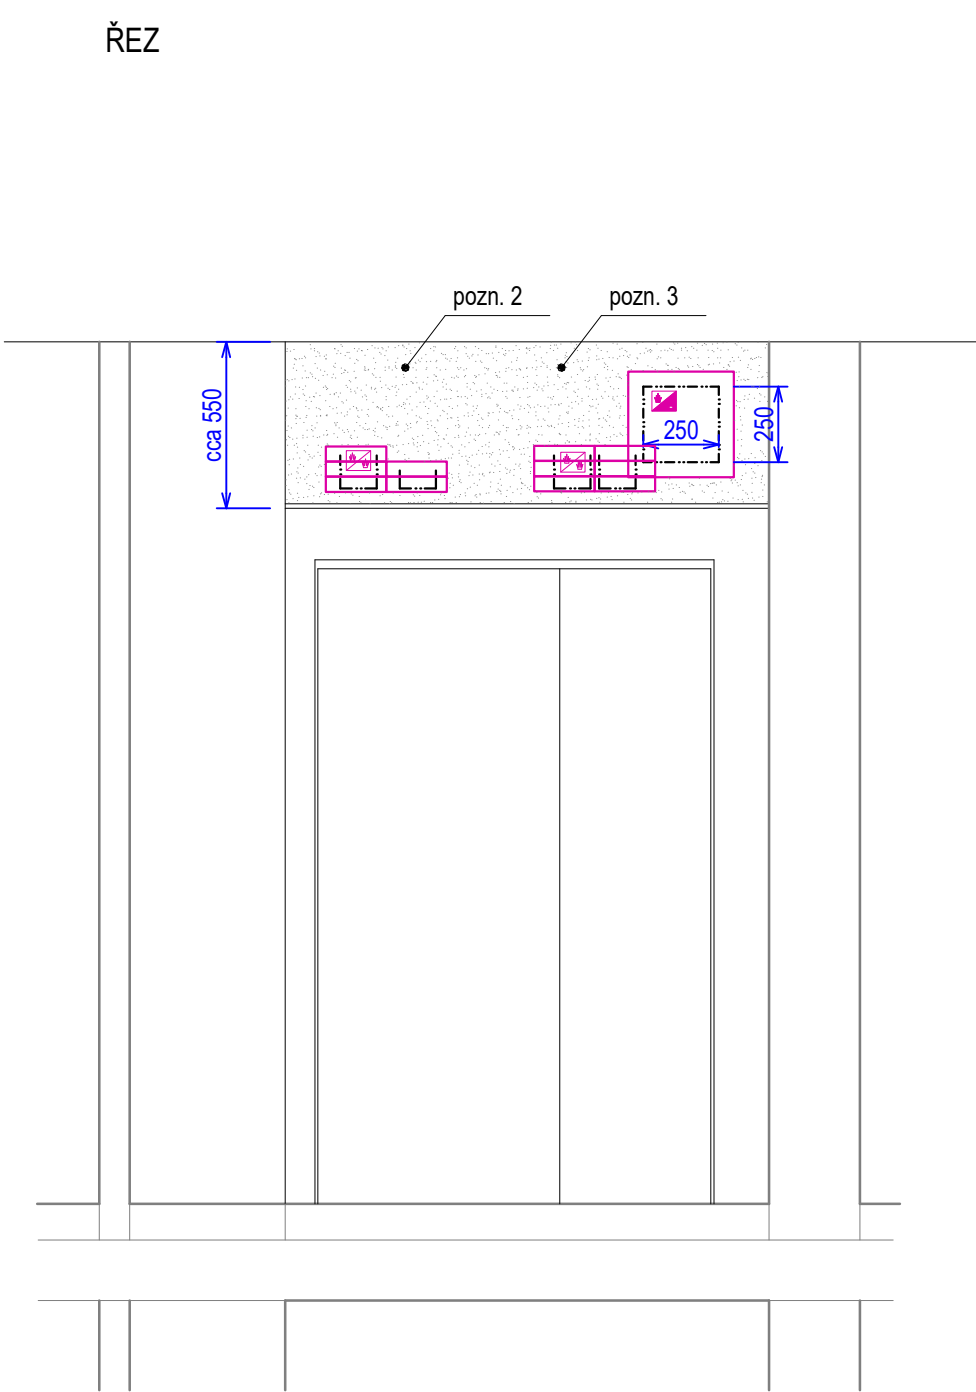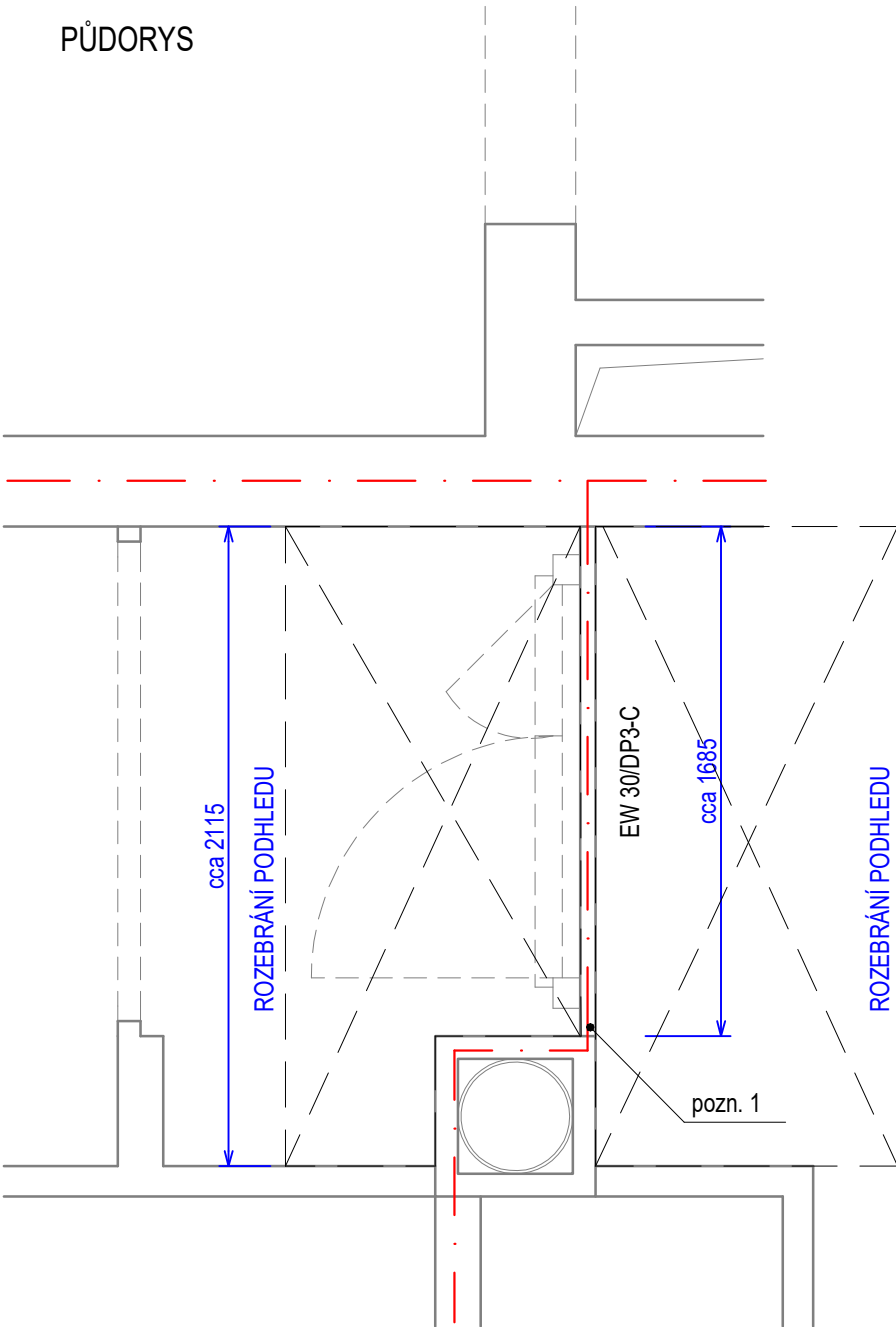

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,0m² (2,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 08.NP HRANICE PŮ - 08.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.08.3	REV. :	0

PŮDORYS

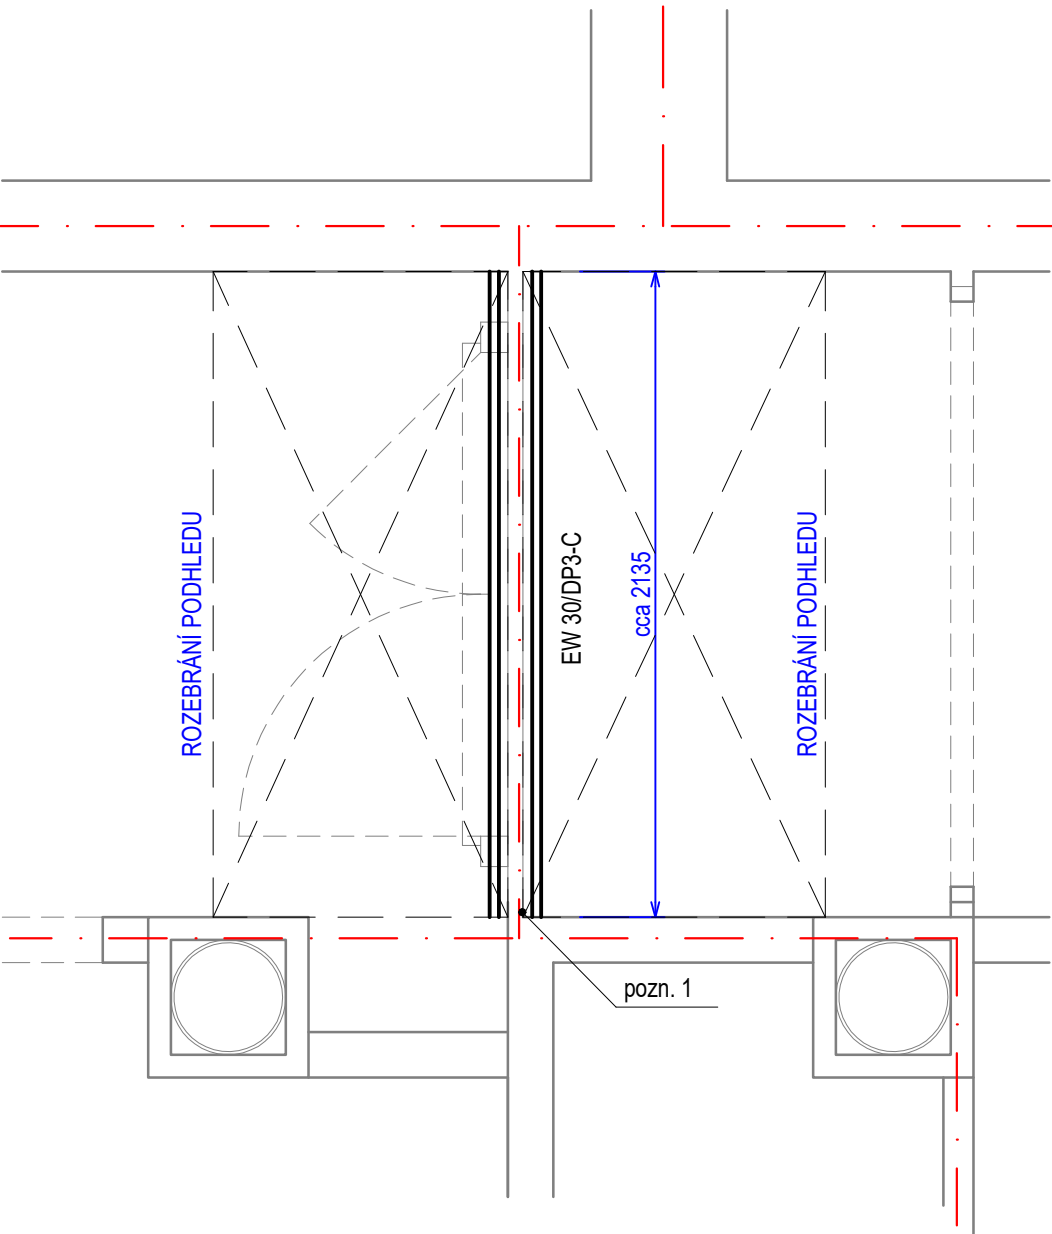

ŘEZ

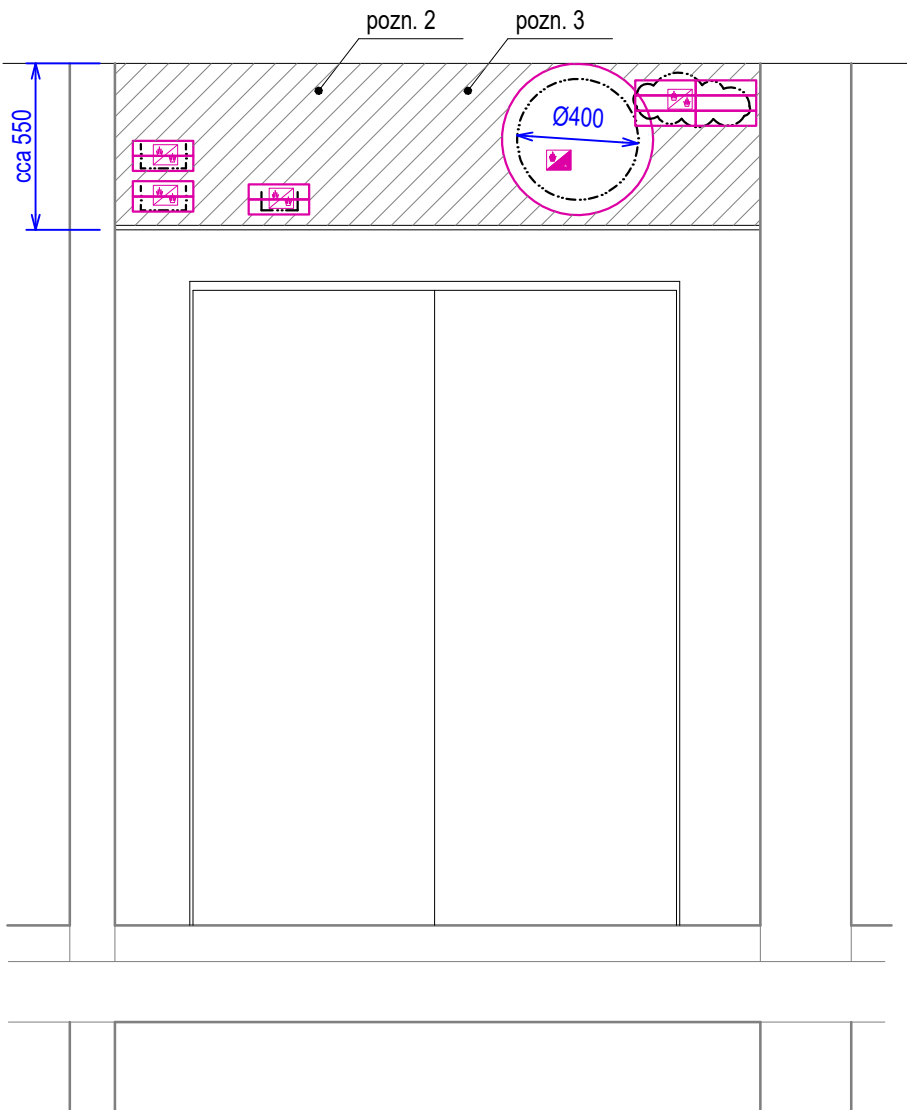

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,4m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlábech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 08.NP HRANICE PŮ - 08.D	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.08.4	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

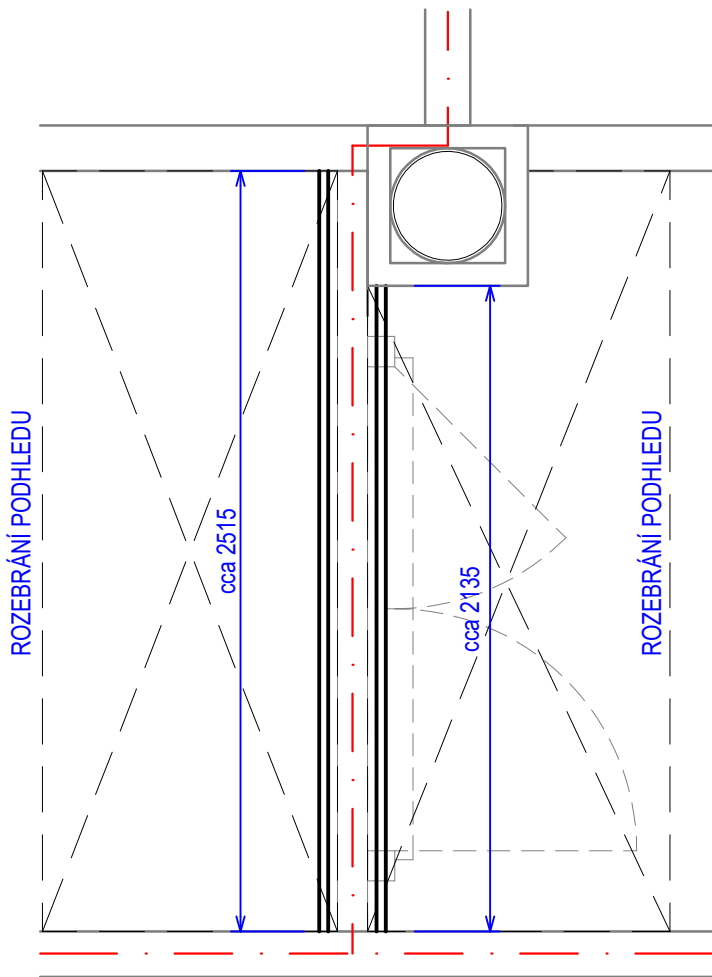

ŘEZ

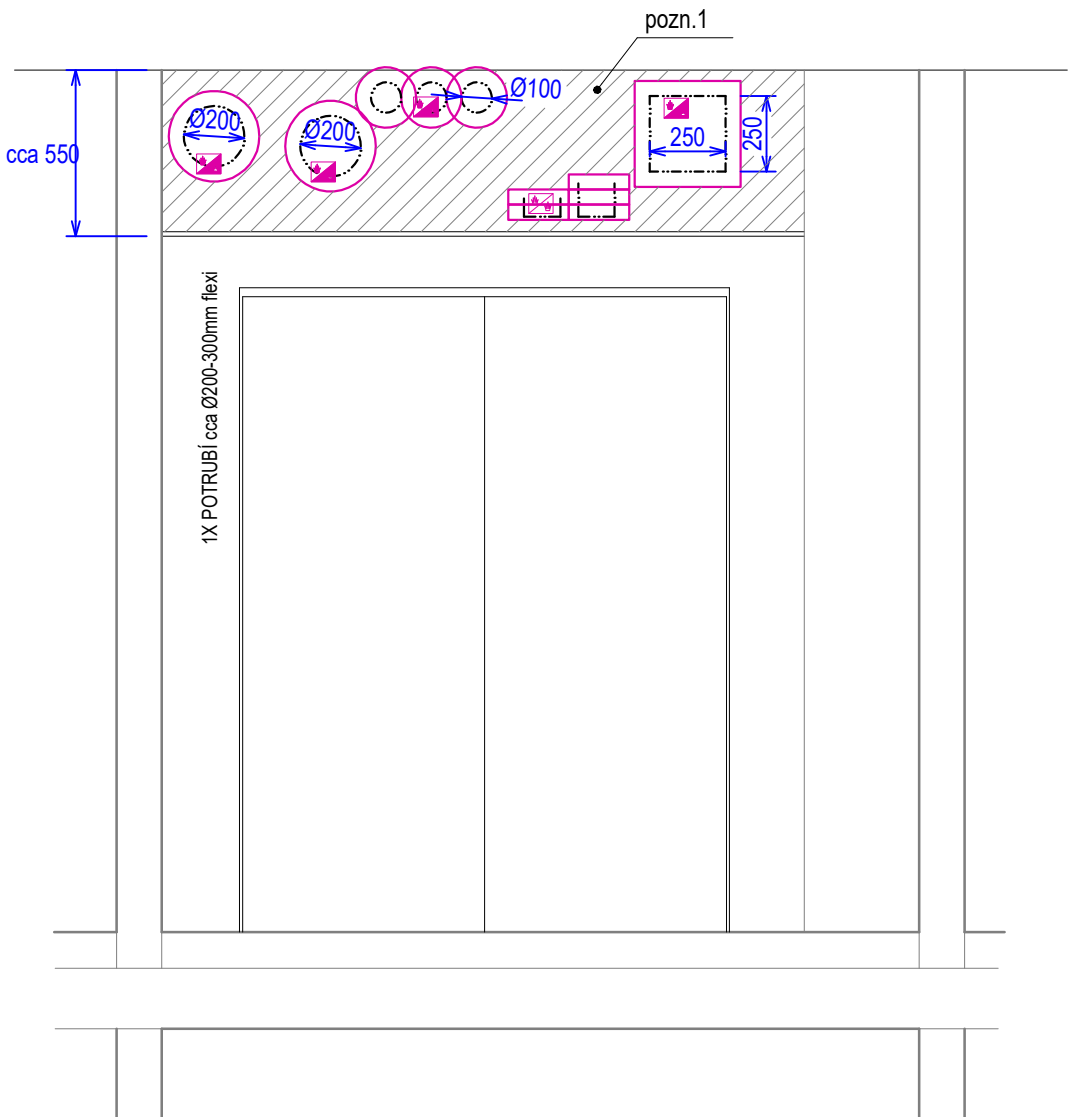

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,4m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obali do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 08.NP HRANICE PŮ - 08.E	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.08.5	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

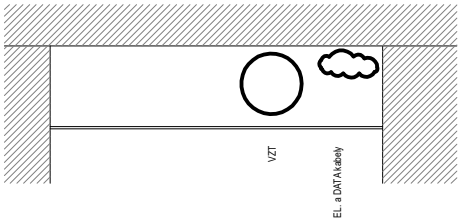


E

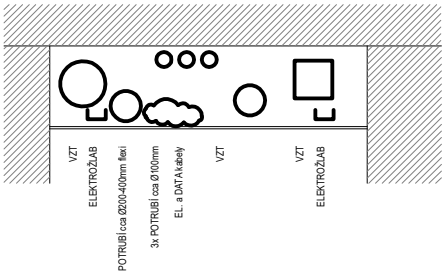



B

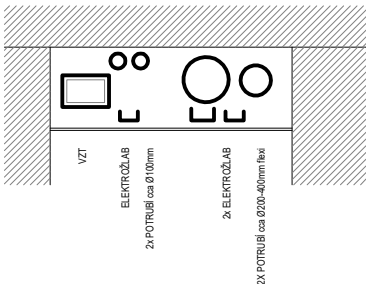

C

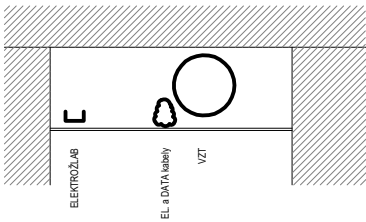

D

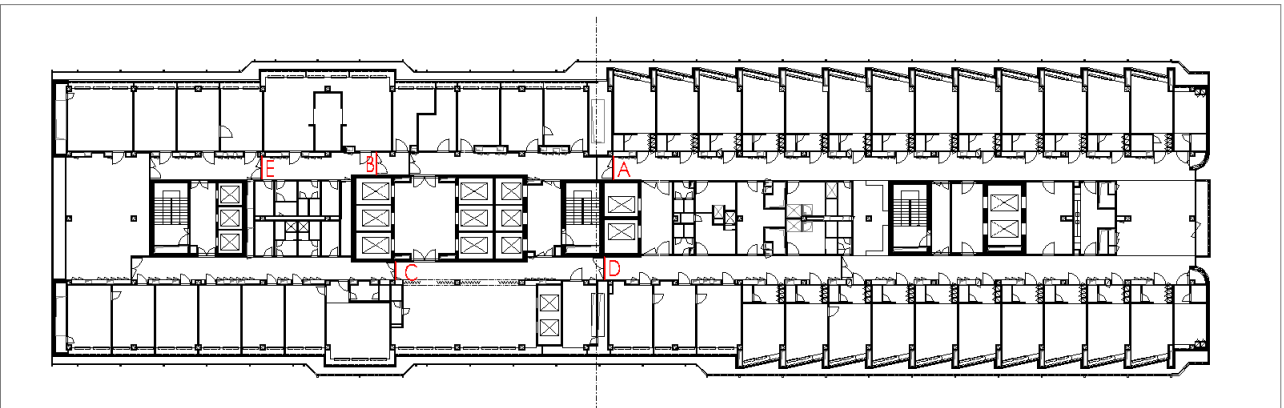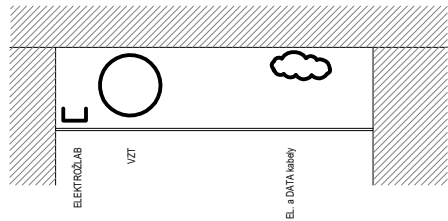

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:			DPS
OBJEKT:			.
PROFESE:			ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:			.
PŮDORYS 9.NP			


PROJEKTANT:	 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845
-------------	--

ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 50		
VÝKRES ČÍSLO :	D.09.0	REV. :	1

PŮDORYS

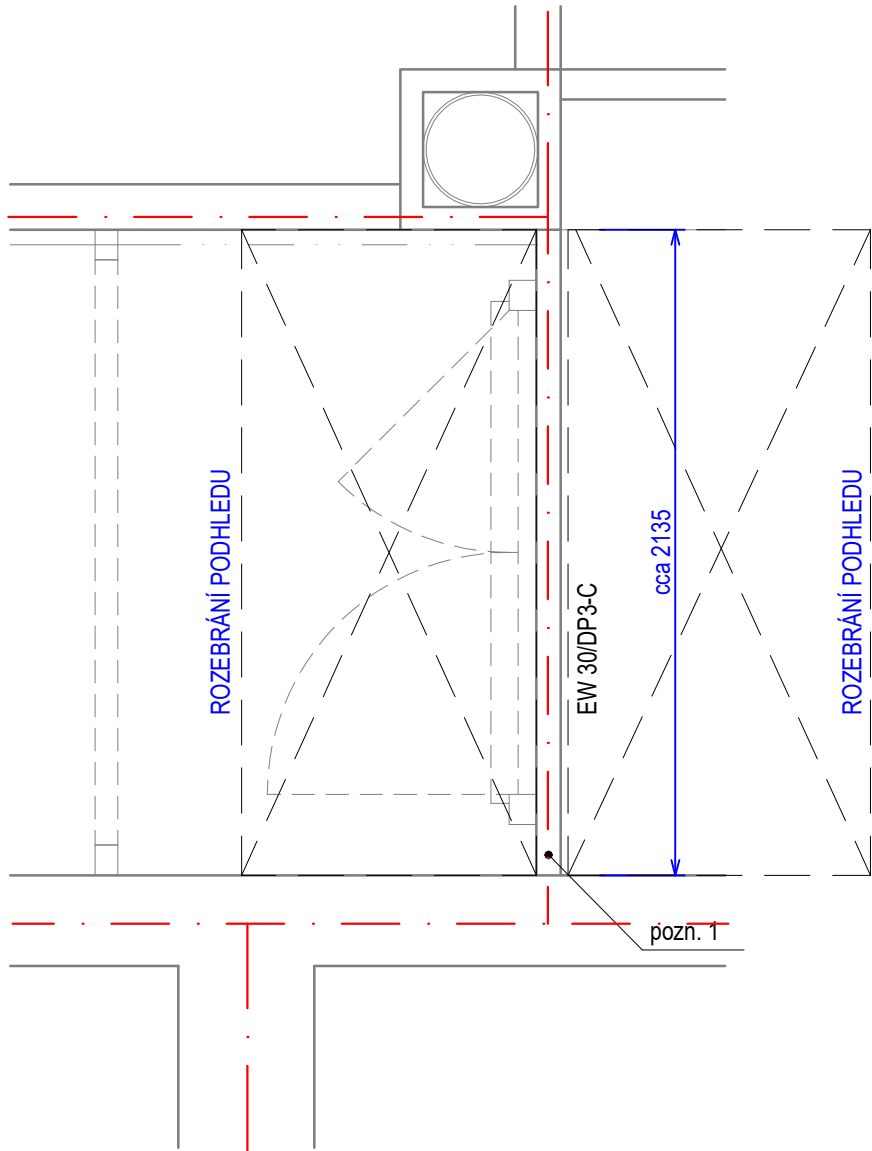

ŘEZ

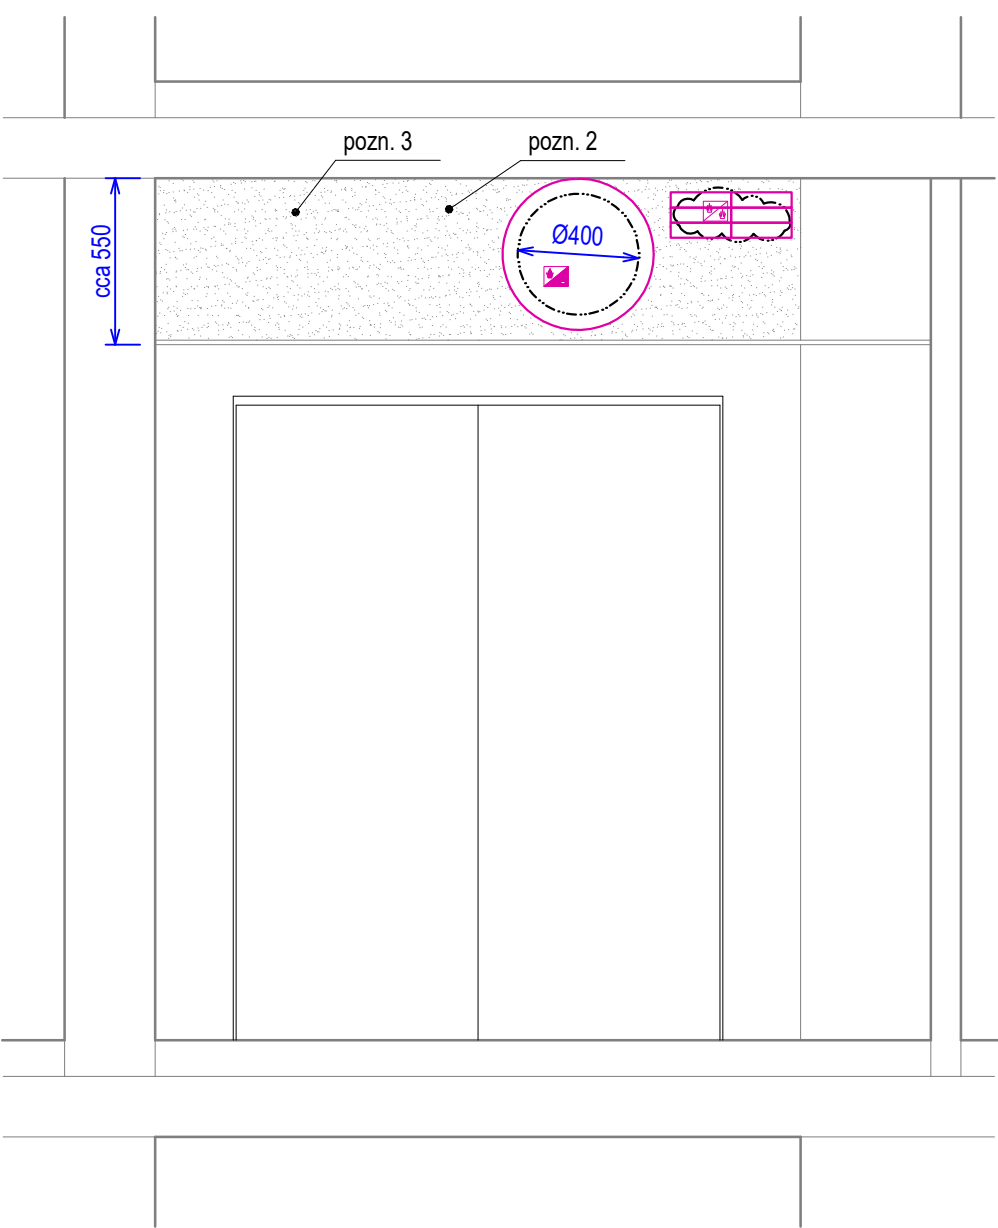

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,3m²
3. Nový Protipožární nástřík na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,2m² (2,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 09.NP HRANICE PŮ - 09.A	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.09.1		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

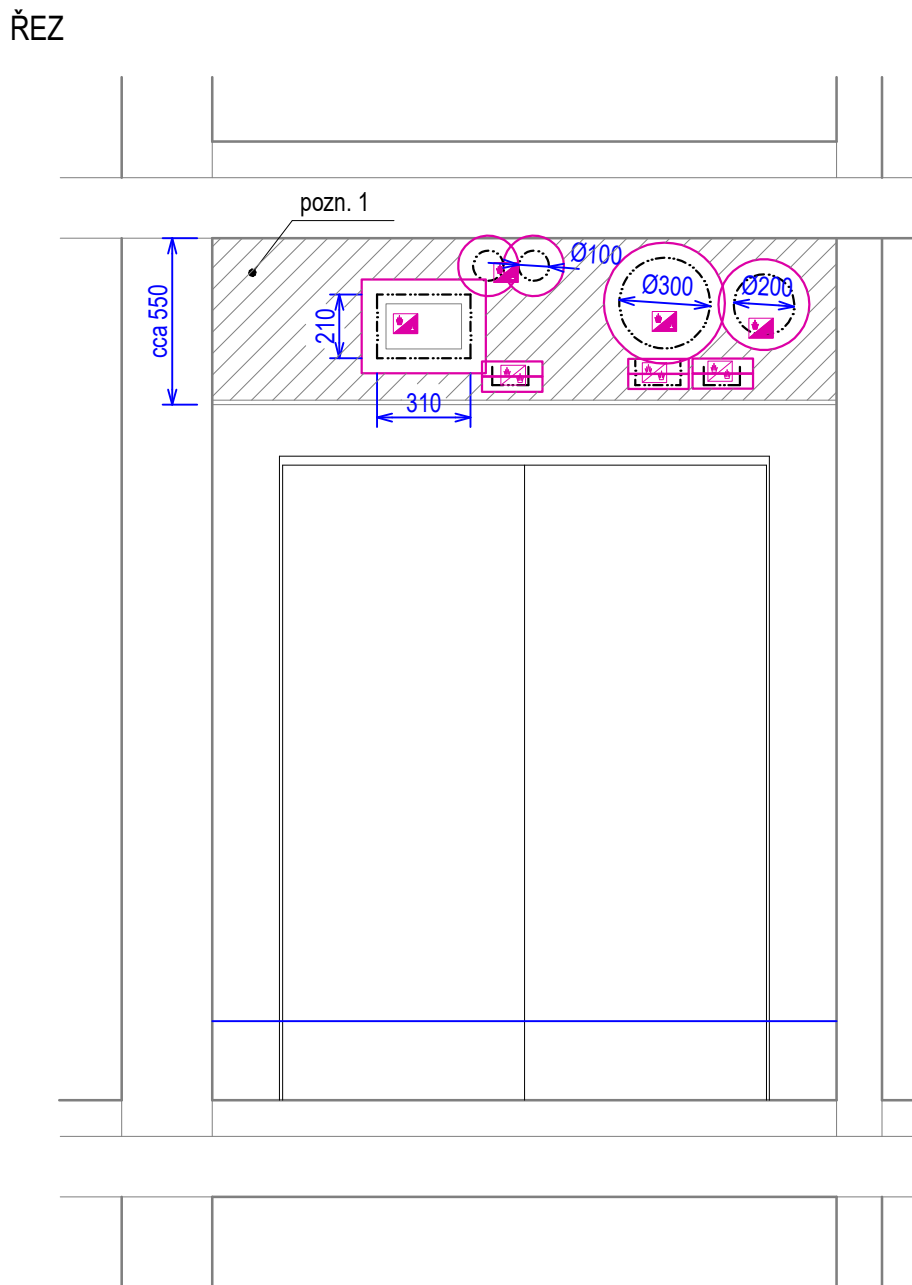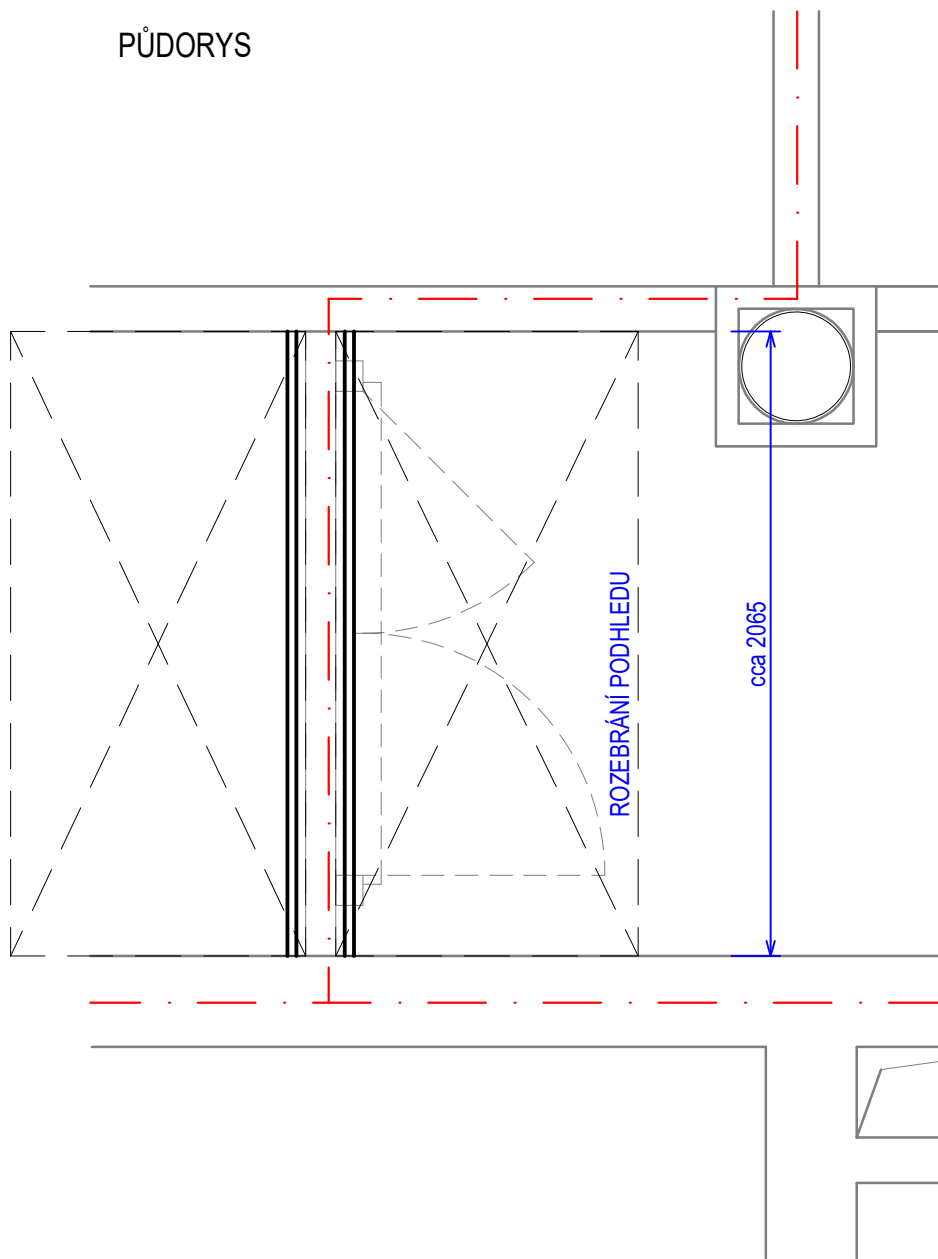

POZNÁMKA:

- Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 09.NP HRANICE PŮ - 09.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.09.2		
		0	

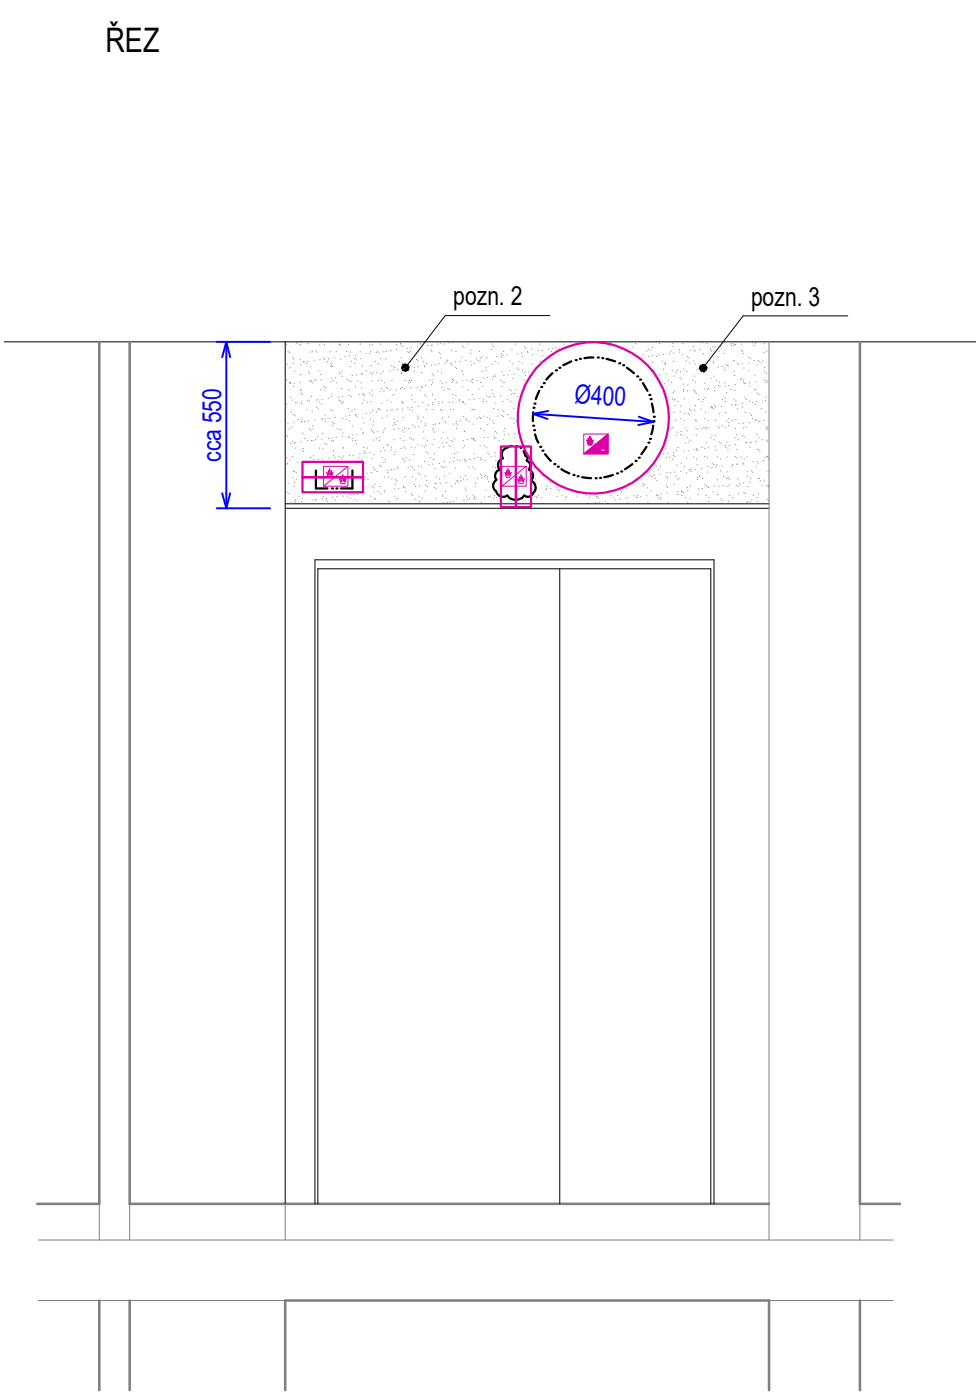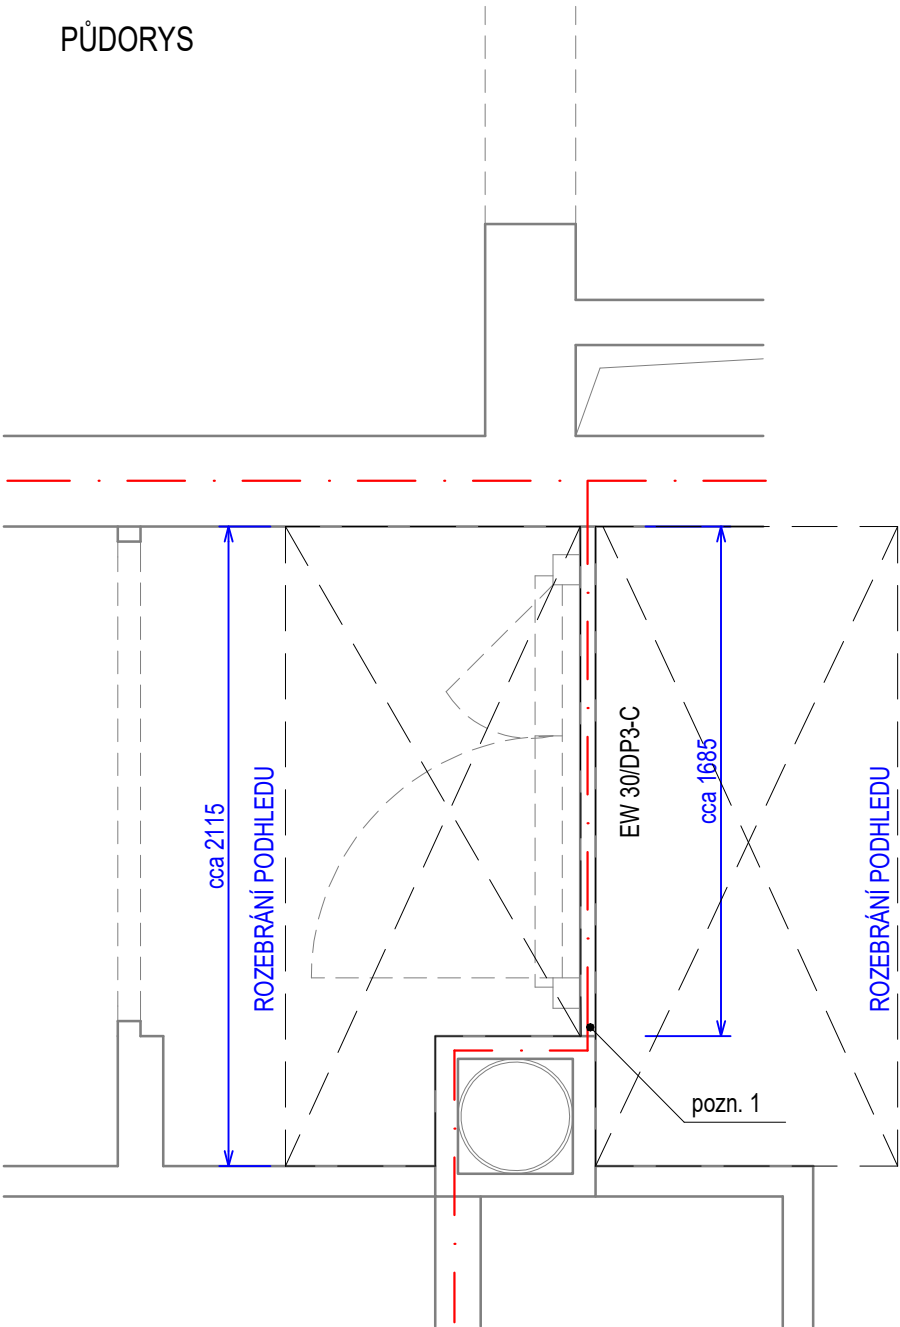

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,3m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,0m² (2,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 09.NP HRANICE PŮ - 09.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 E-mail: bront@bront.cz, Telefon: 1222/1150, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.09.3	REV. :	0

PŮDORYS

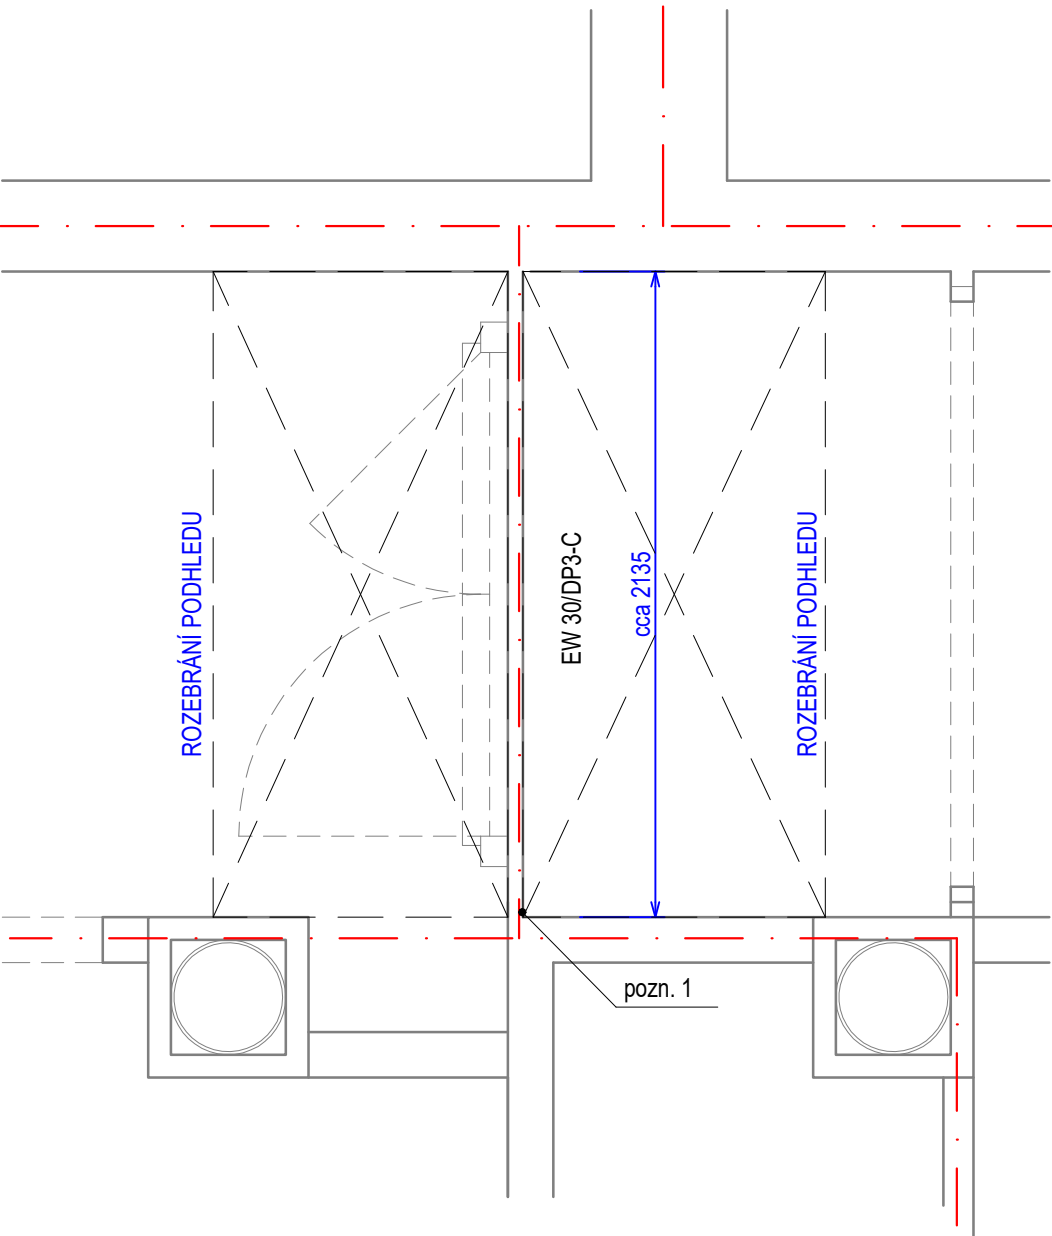

ŘEZ

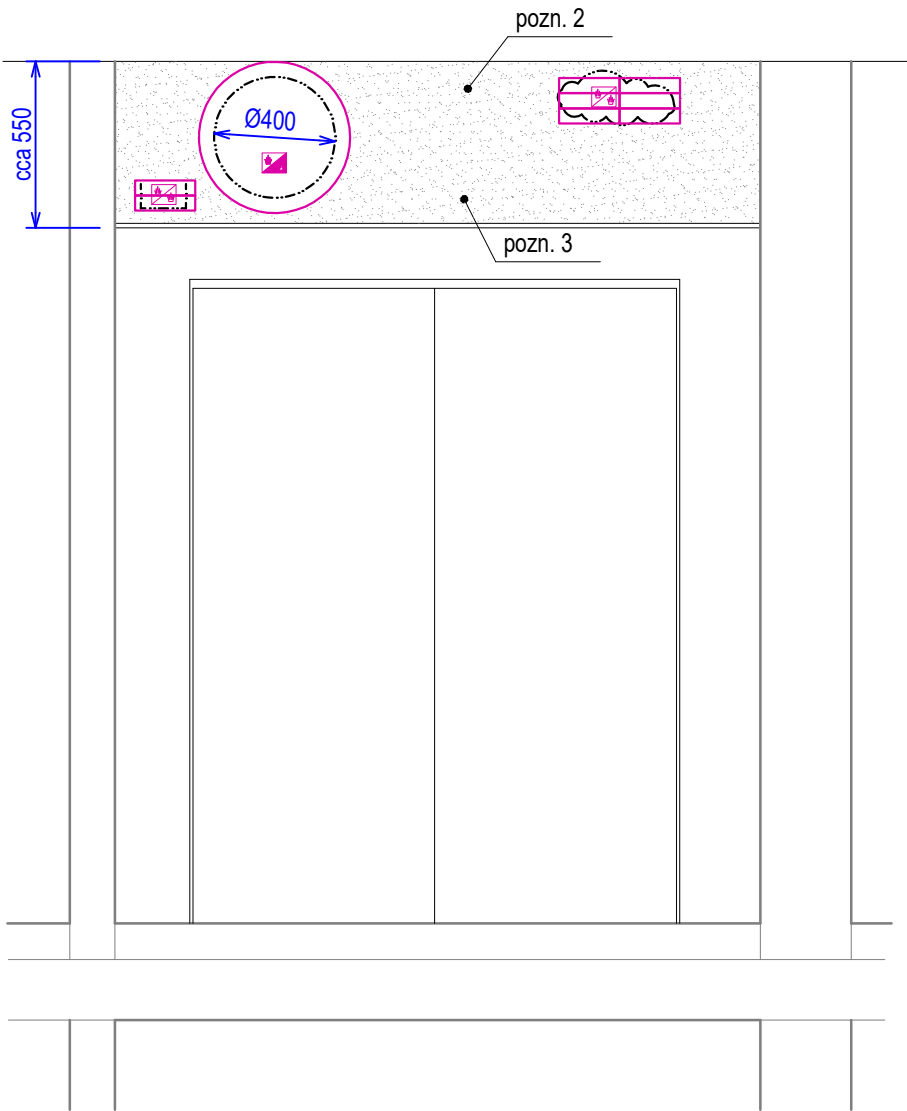

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,5m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,2m² (2,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 09.NP HRANICE PŮ - 09.D


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.09.4
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

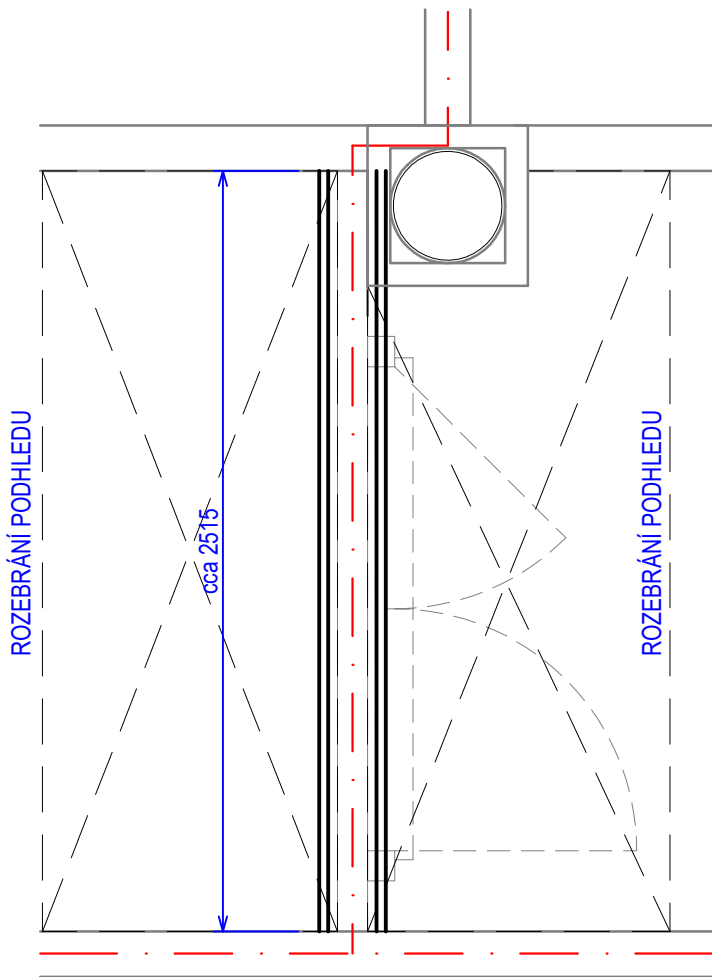

ŘEZ

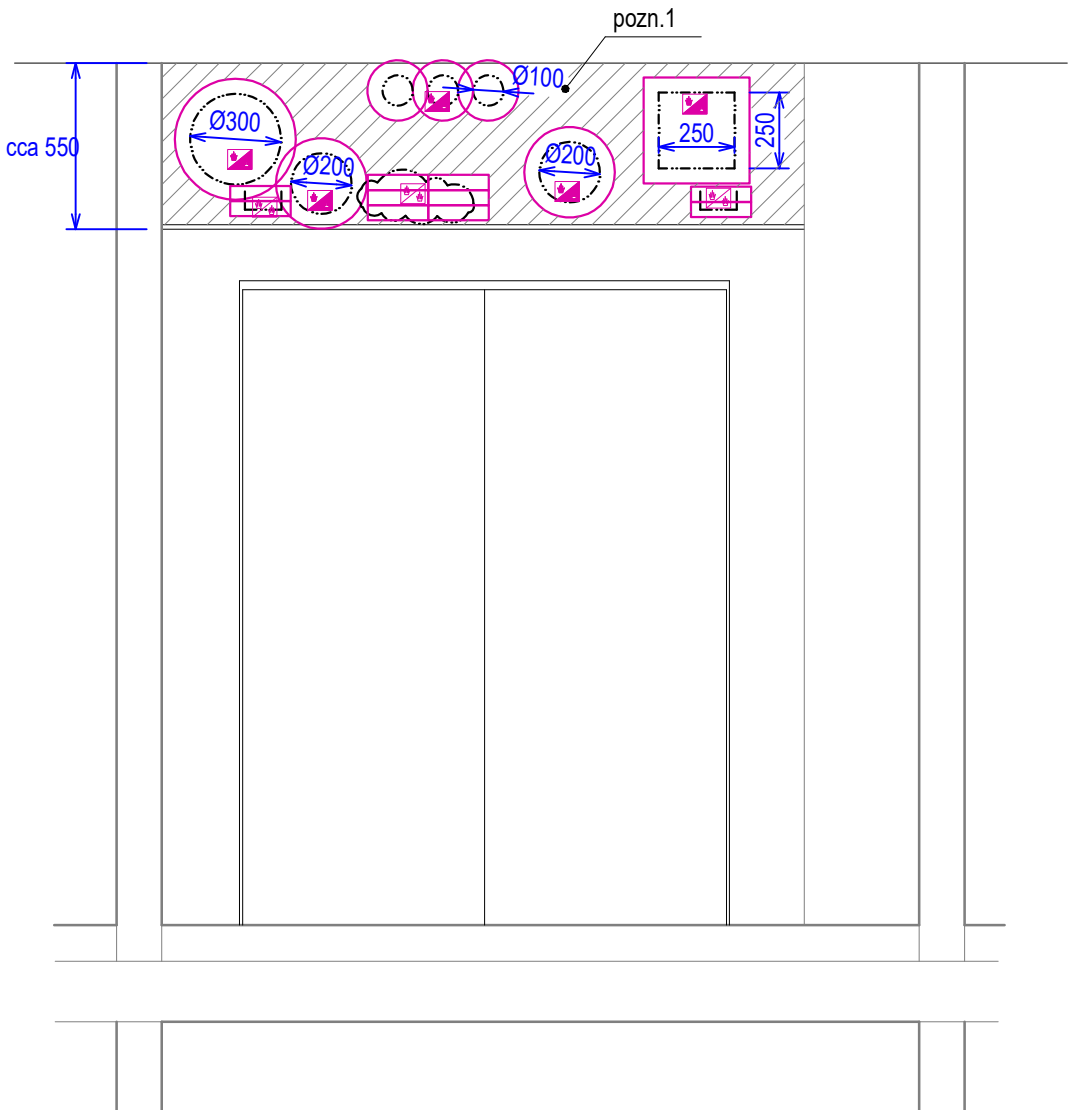

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,4m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obali do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 09.NP HRANICE PŮ - 09.E	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 E-mail: bront@bront.cz, Telefon: 1222/1150, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.09.5		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

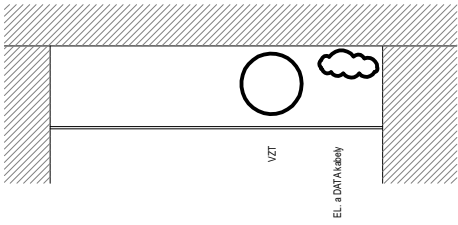


E

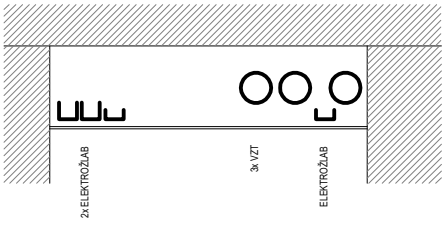



B

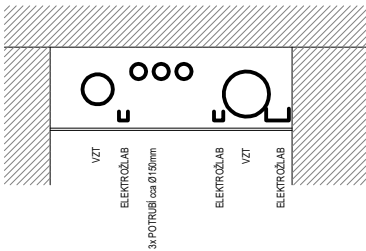

C

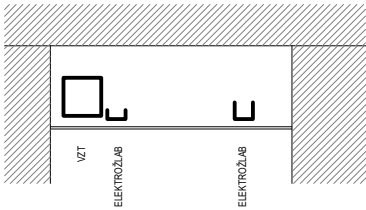

D

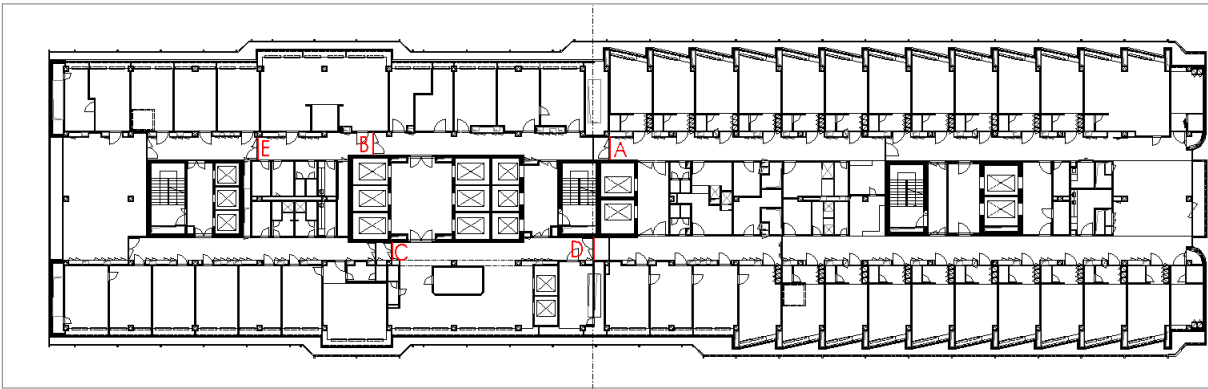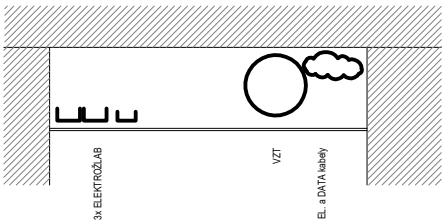


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 10.NP	

PROJEKTANT:	
 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.10.0
PARÉ :	
REV. :	1

PŮDORYS

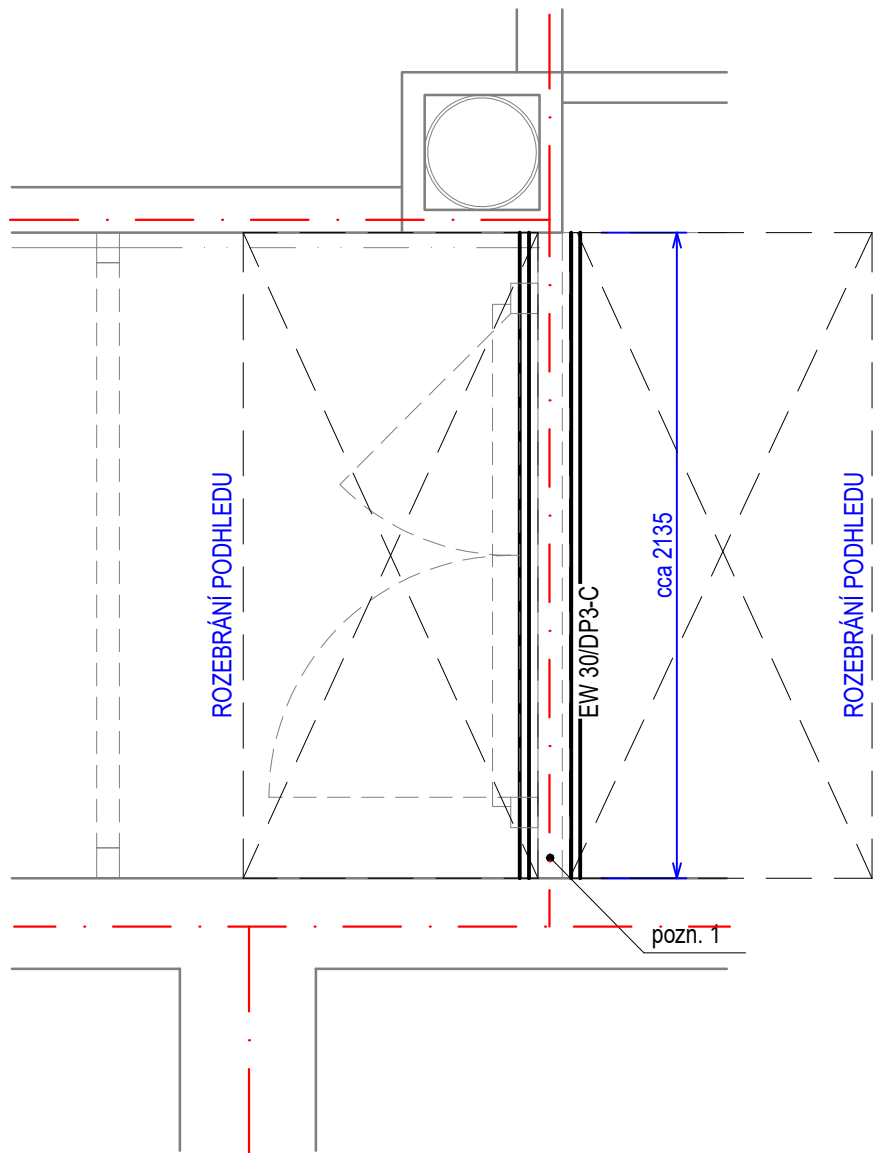

ŘEZ

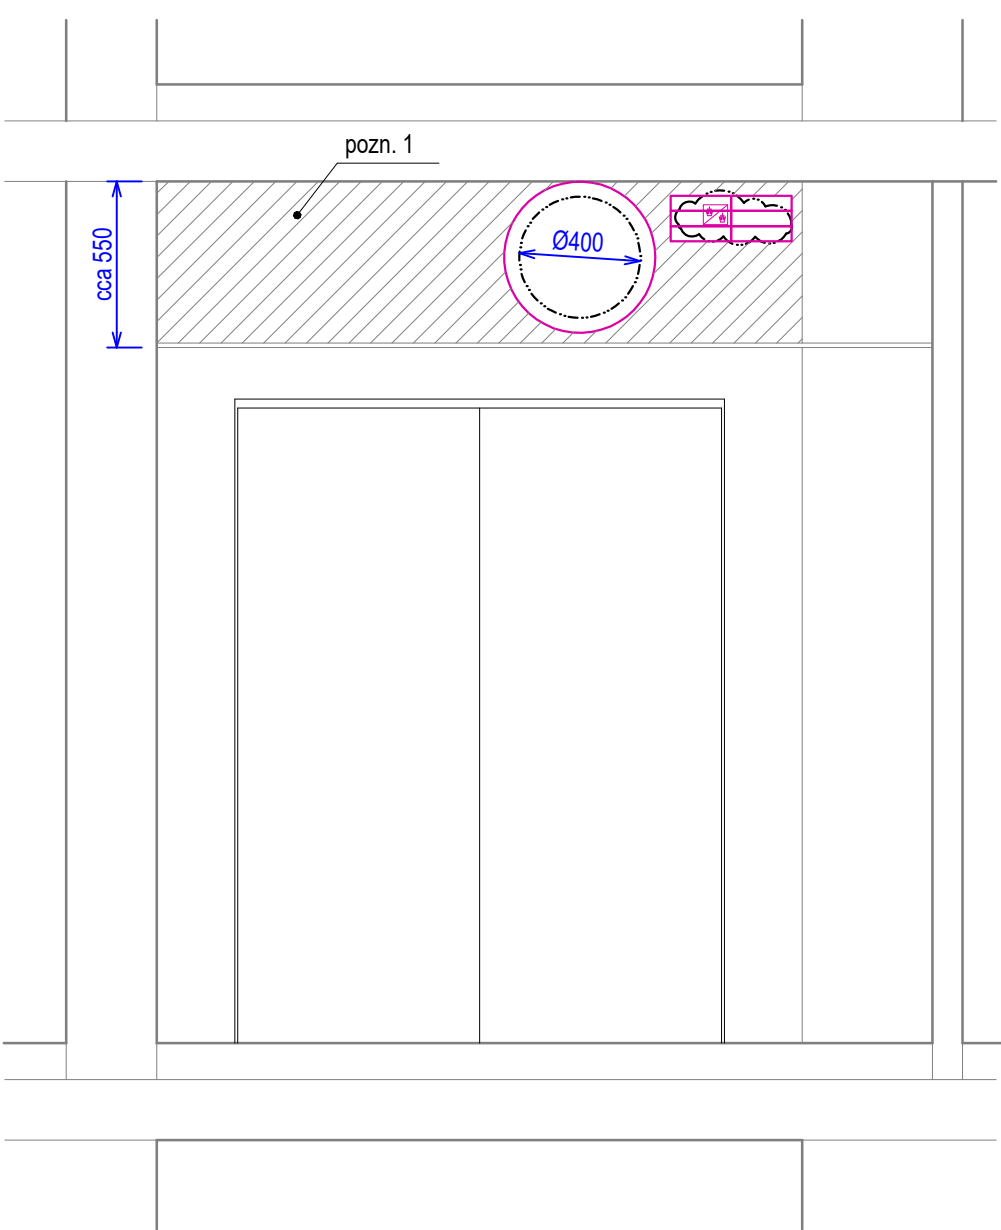

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obali do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 10.NP HRANICE PŮ - 10.A

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.10.1
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

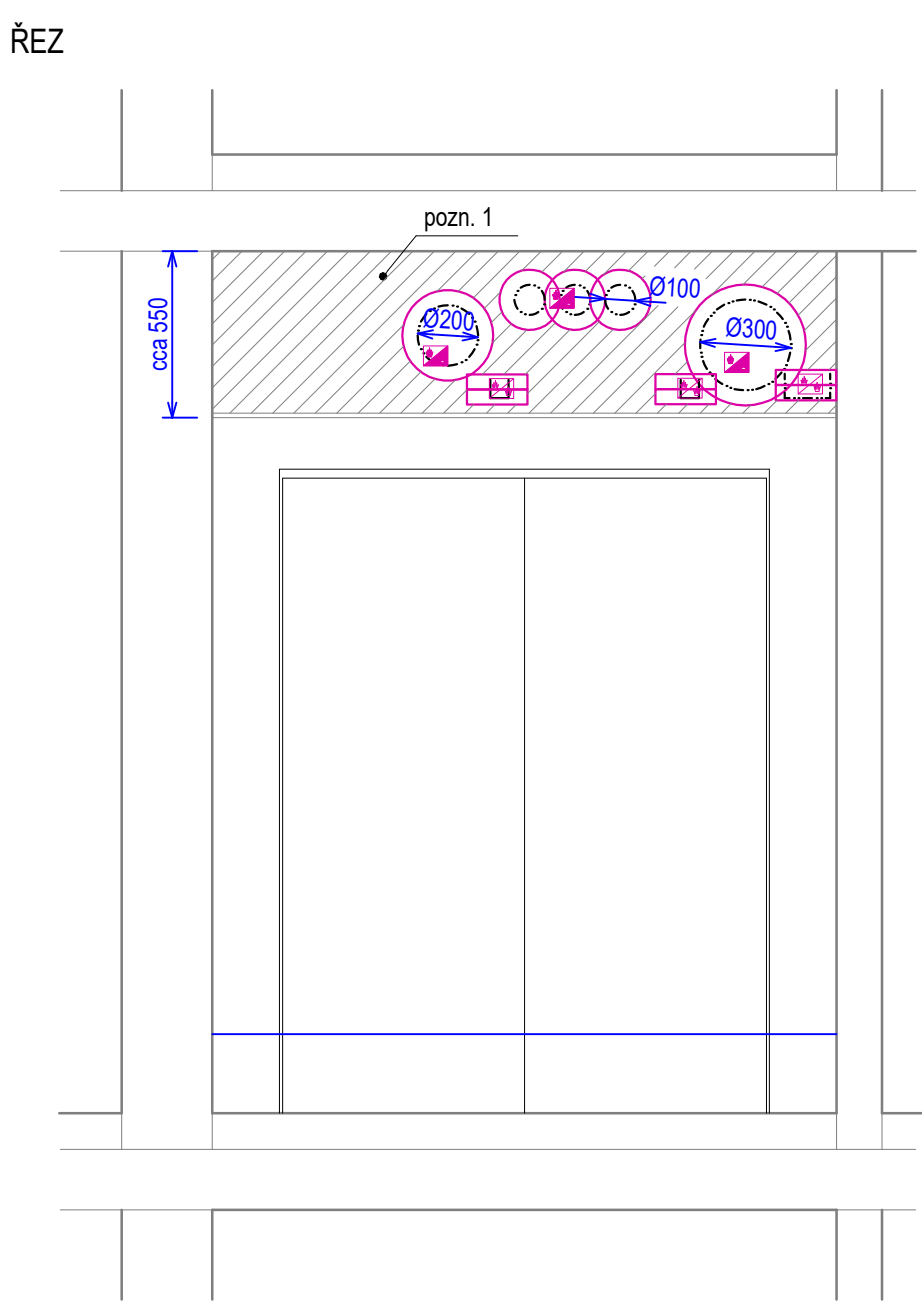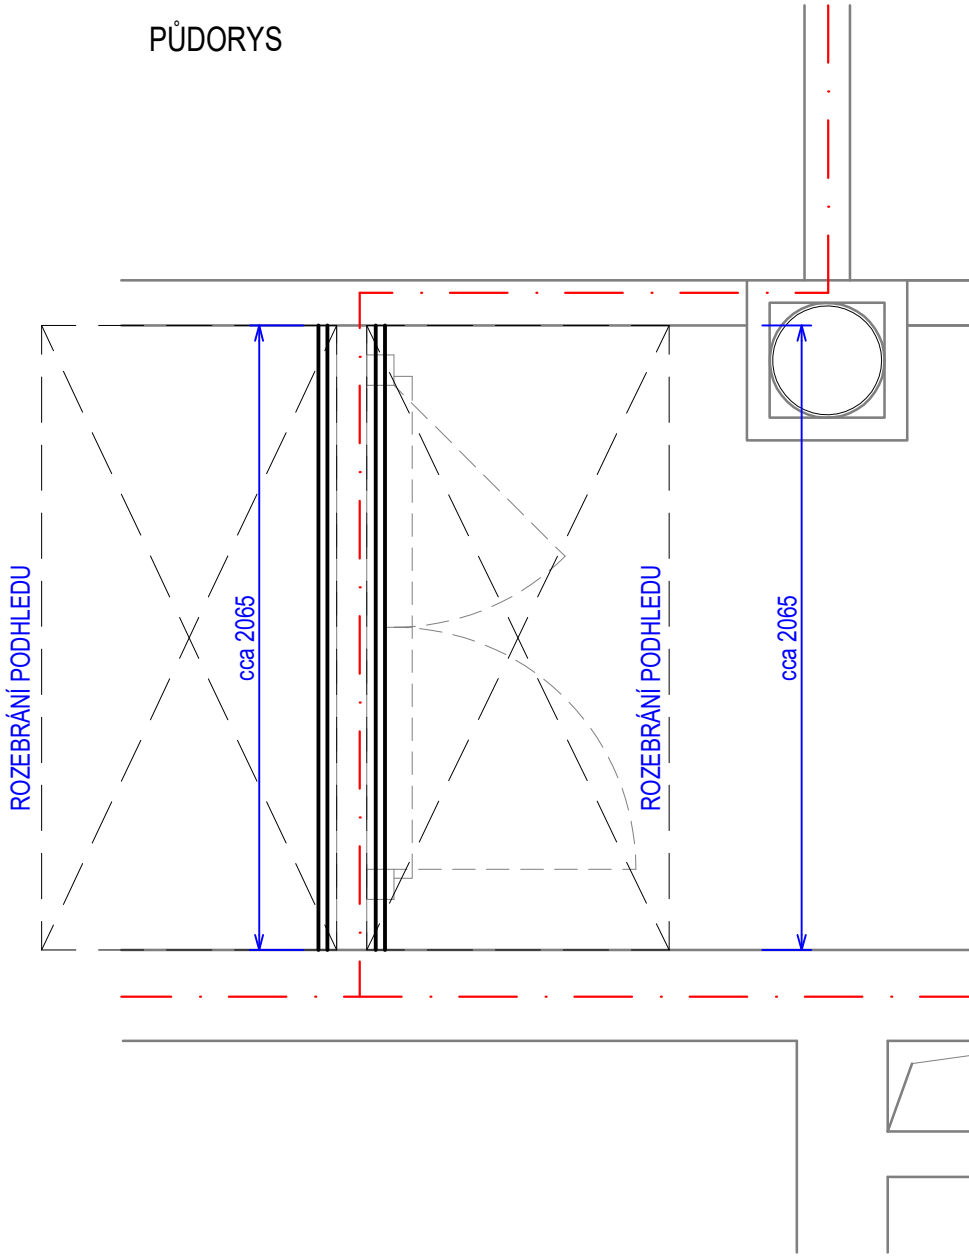

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obali do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 10.NP HRANICE PŮ - 10.B

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Číslo účtu: Tříska 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.10.2
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

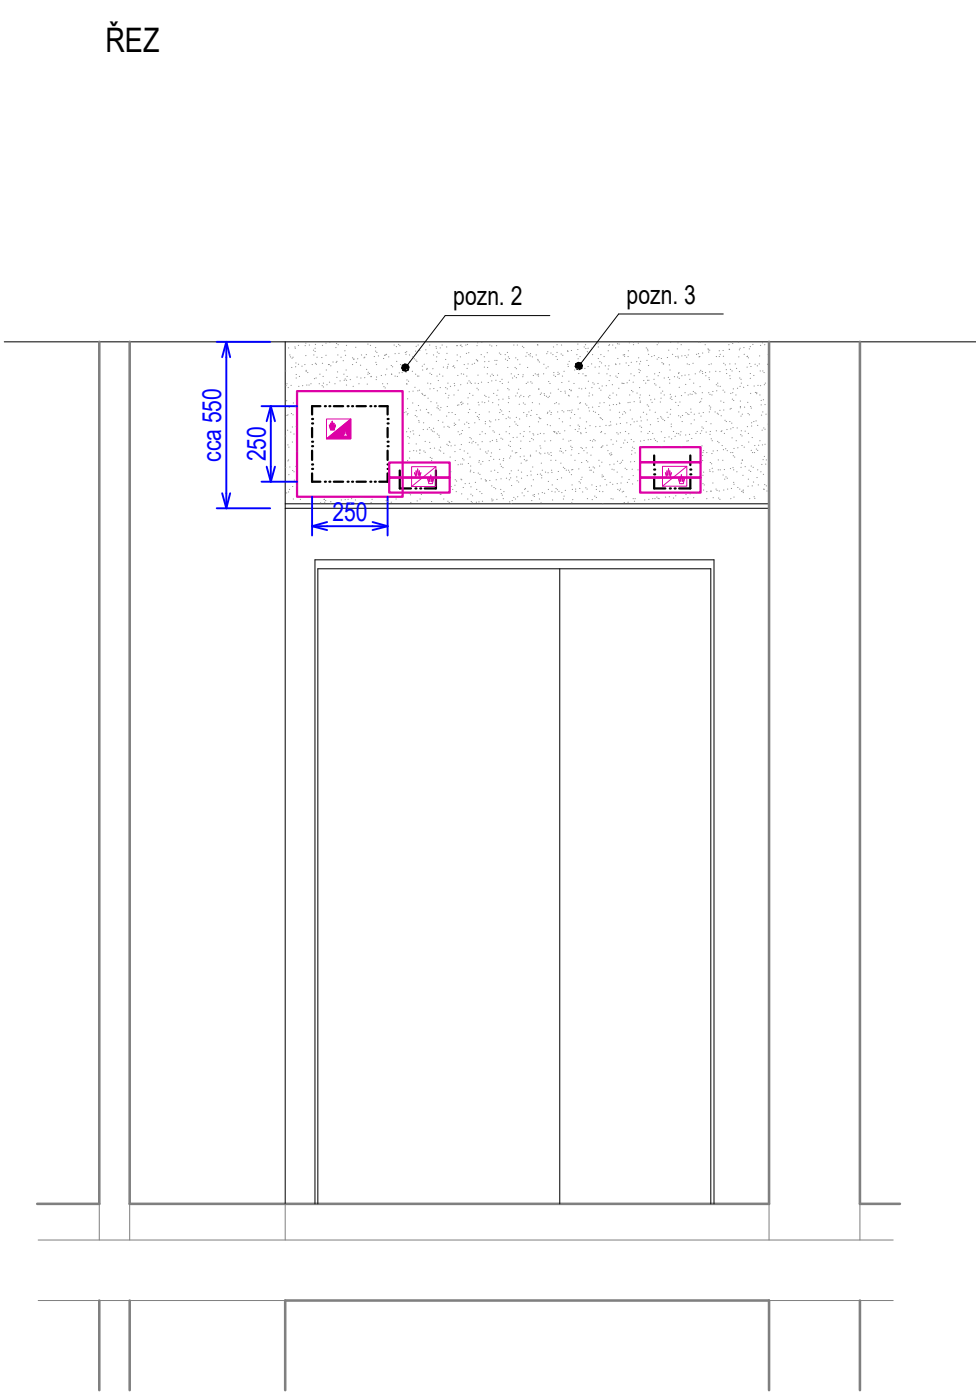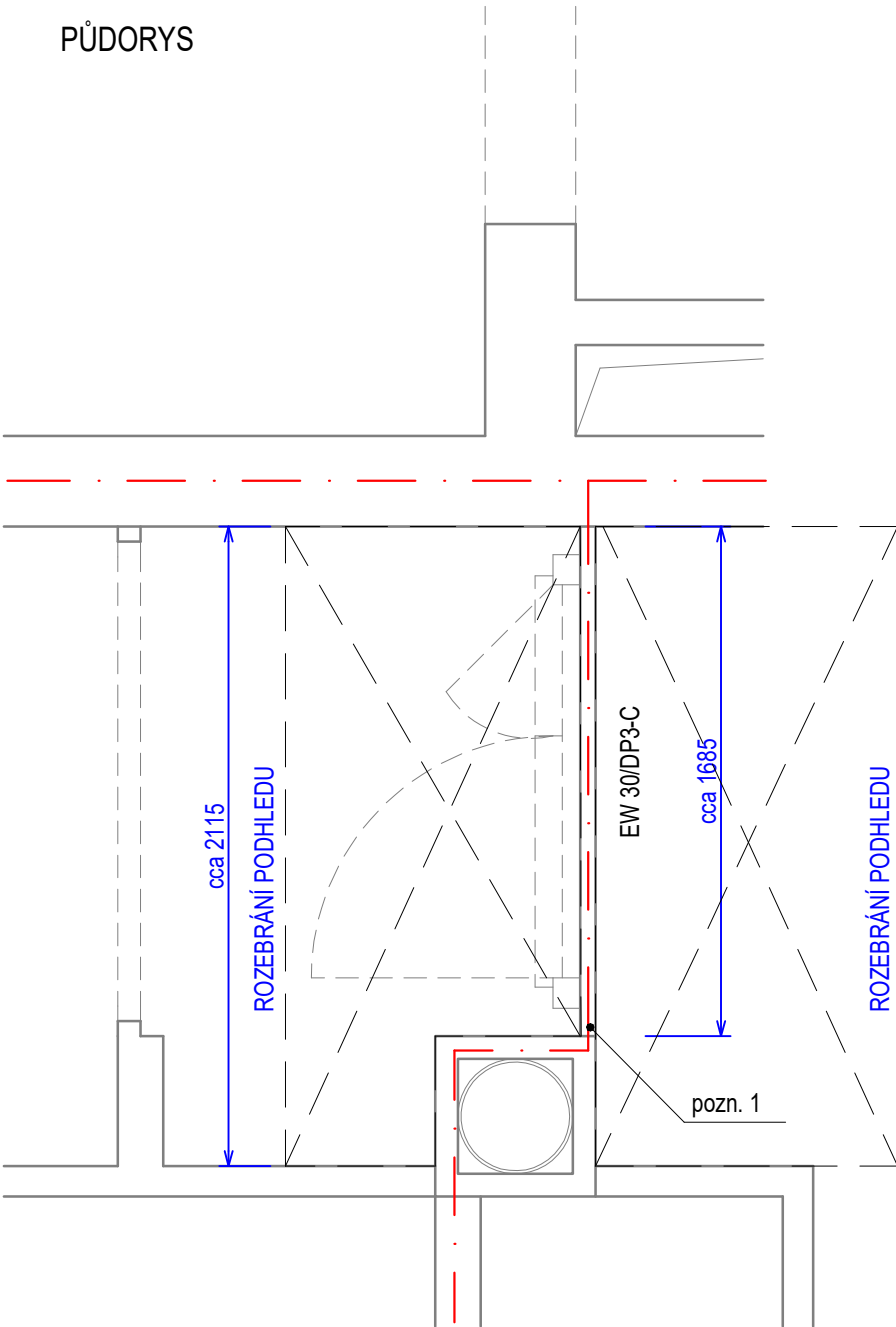

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,3m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,0m² (2,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 10.NP HRANICE PŮ - 10.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.10.3	REV. :	0

PŮDORYS

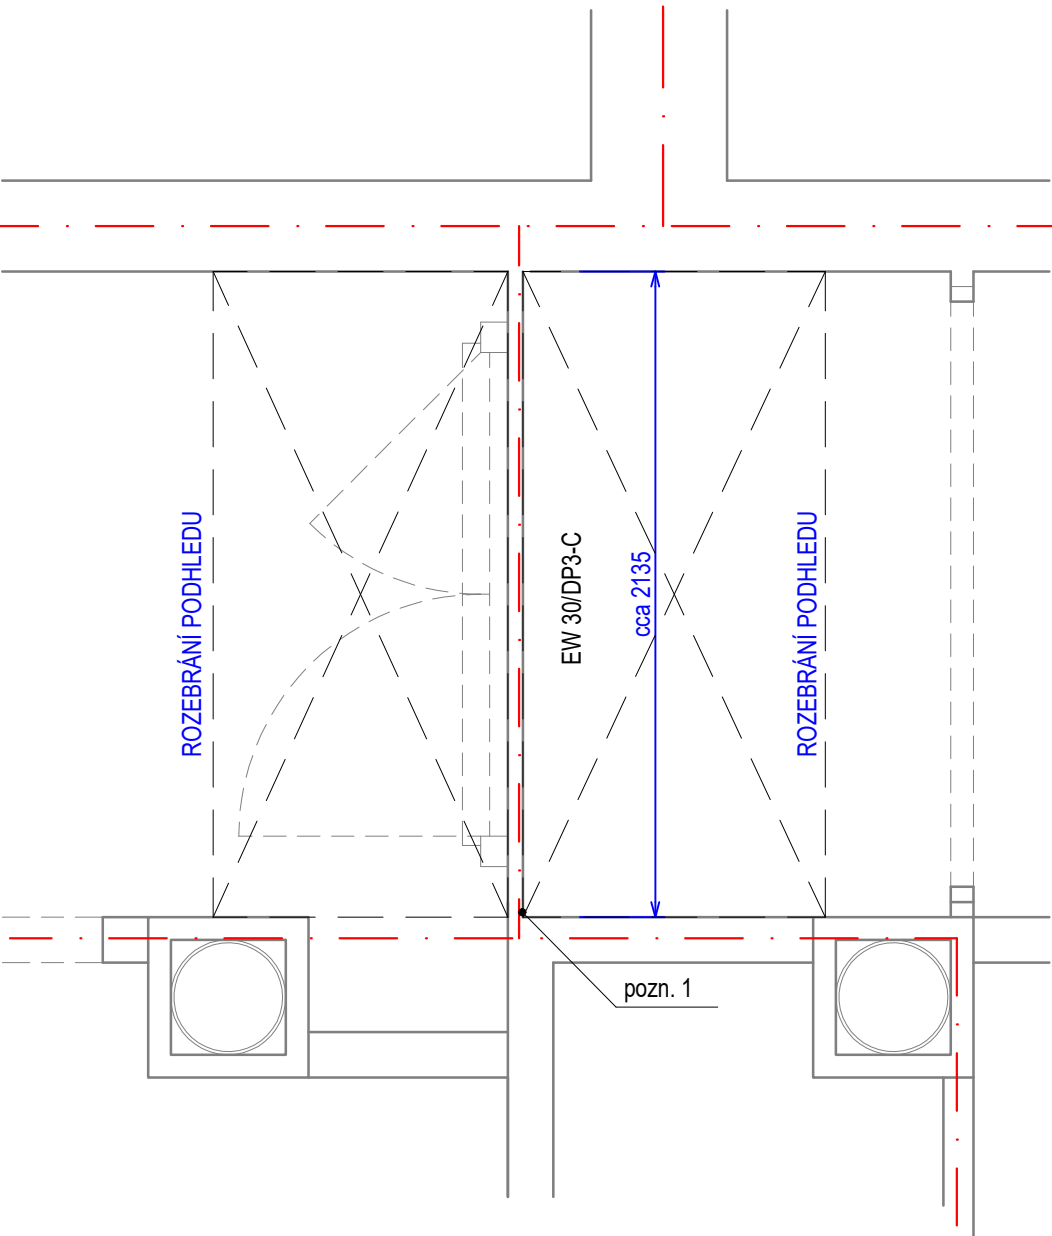

ŘEZ

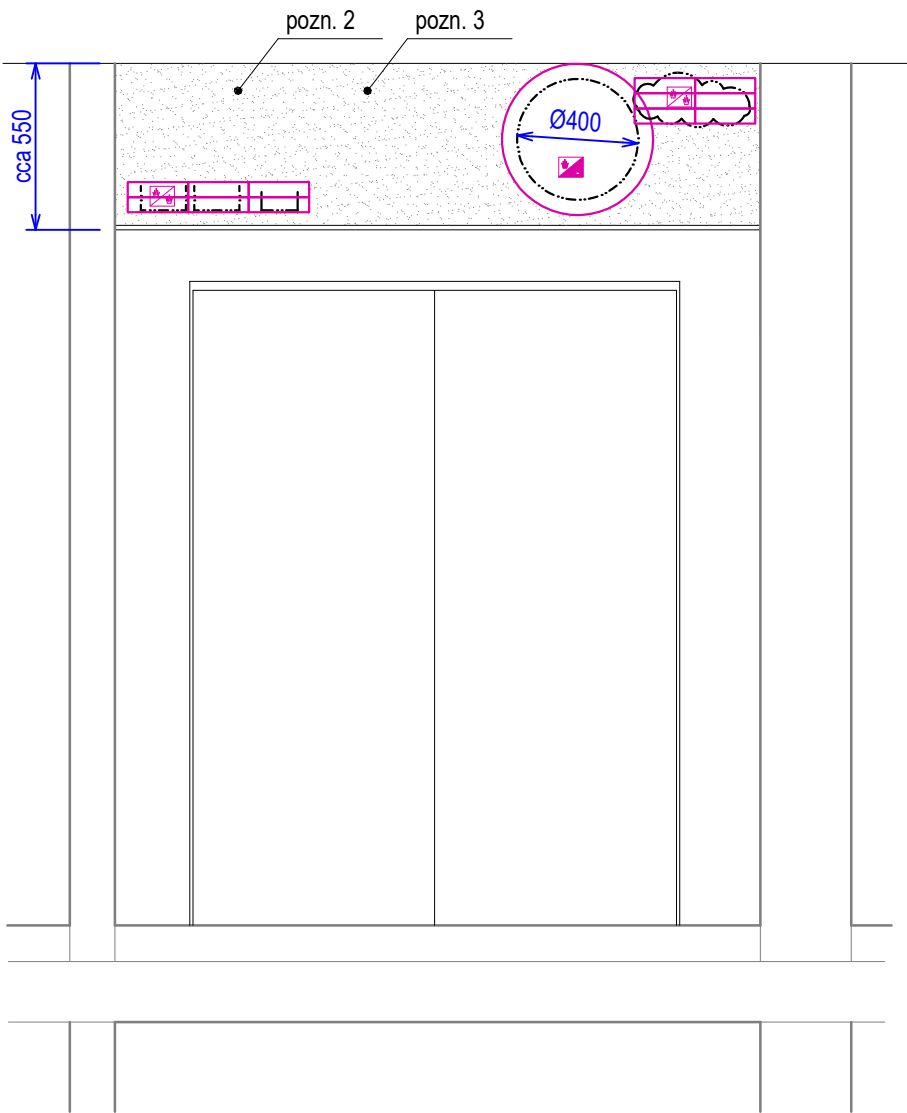

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,3m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,2m² (2,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 10.NP HRANICE PŮ - 10.D


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.10.4
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

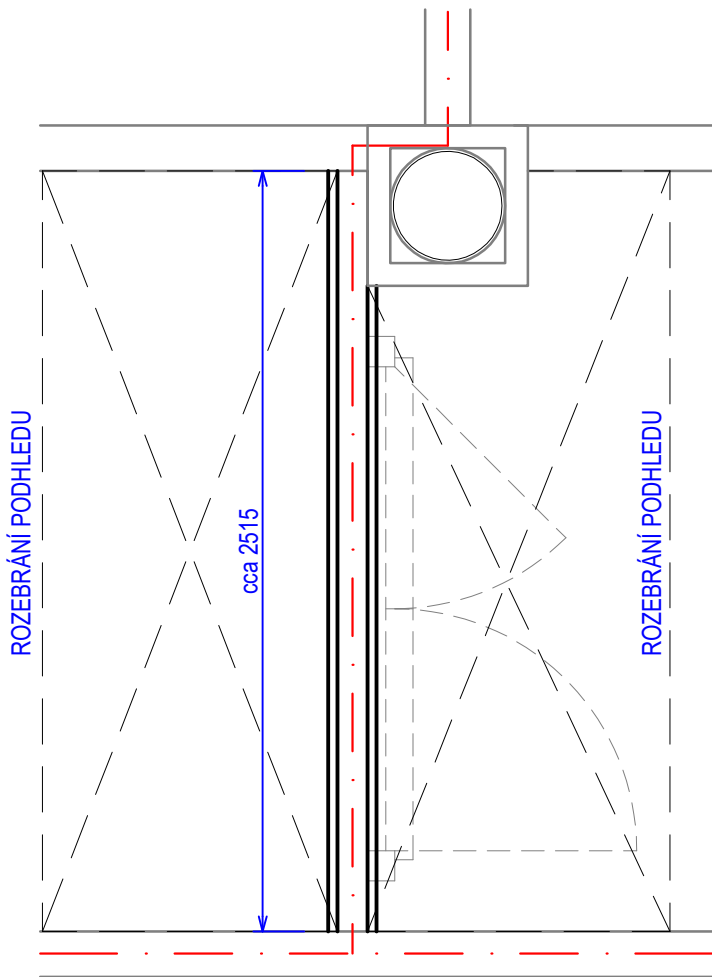

ŘEZ

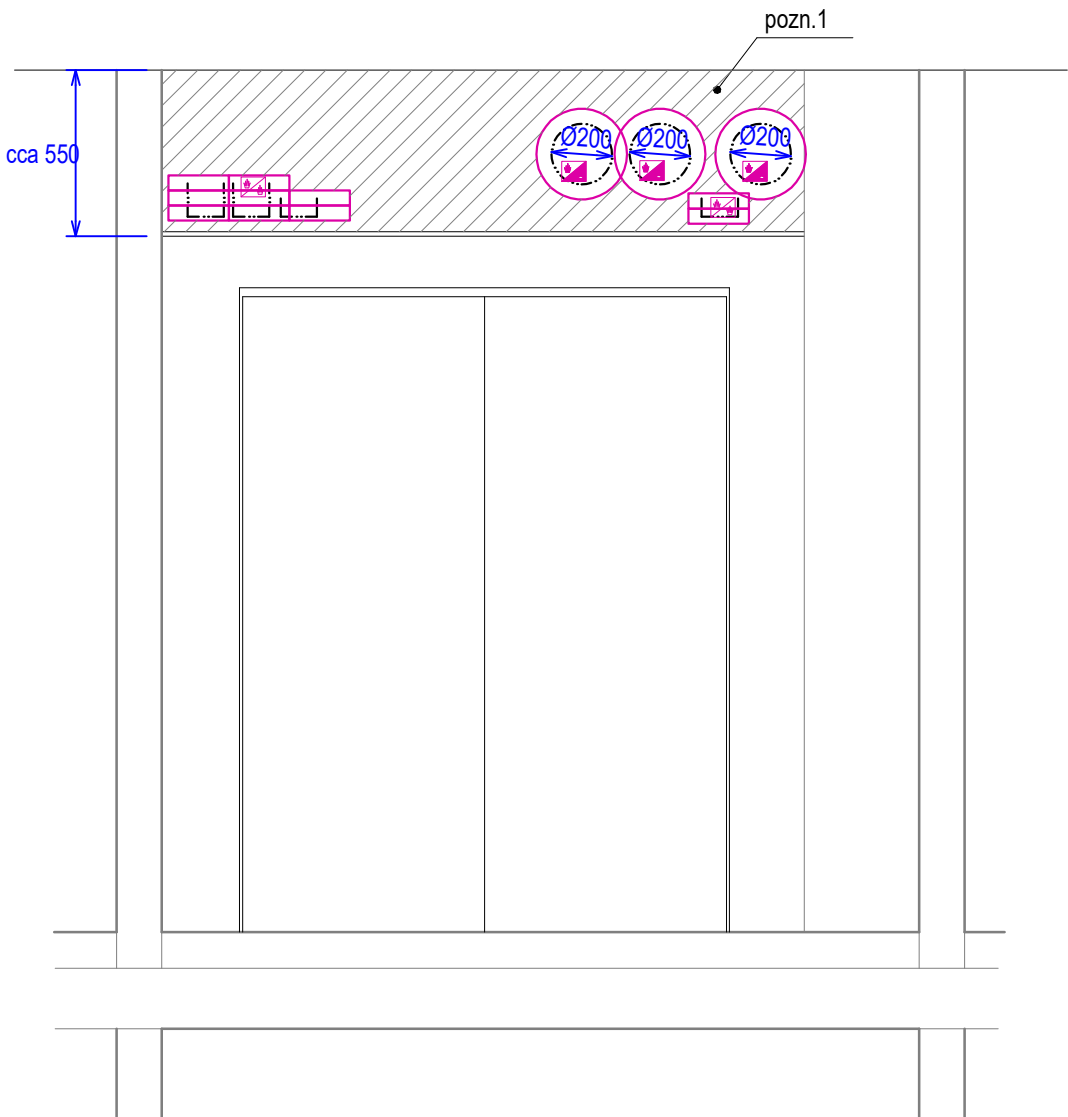

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,4m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obali do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 10.NP HRANICE PŮ - 10.E	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.10.5		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

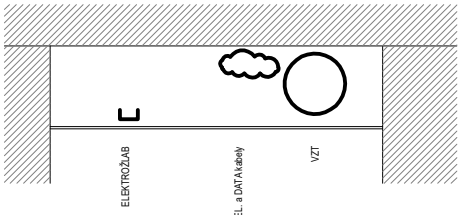


E

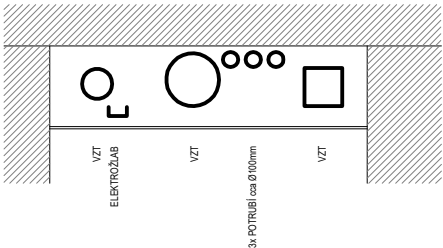



B

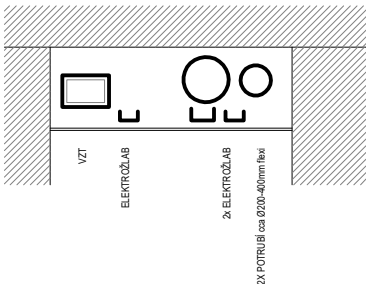

C

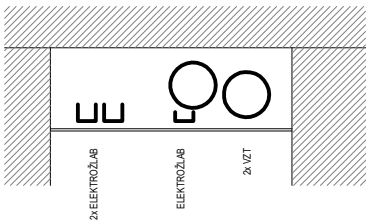

D

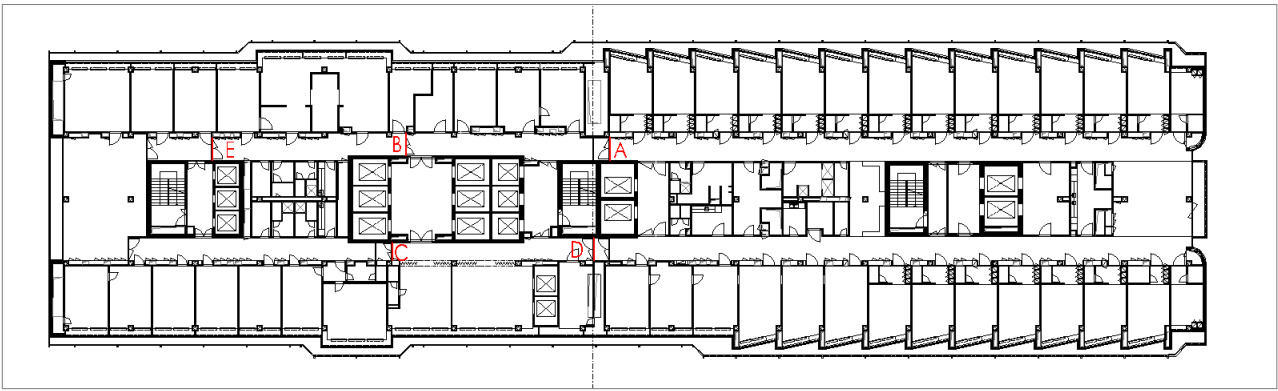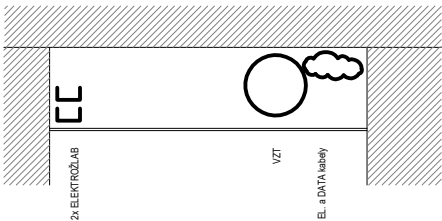

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 11.NP	

PROJEKTANT:	
 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Číslo účtu: Tříska 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.11.0
PARÉ :	
REV. :	
	1

Technical drawing showing exploded views of a door assembly. The drawing includes the following elements:

- ROZEBRÁNÍ PODHLEDU**: Exploded view from below, shown on the left side.
- ROZEBRÁNÍ PODHLEDU**: Exploded view from below, shown on the right side.
- EW 30/DP3-C**: Label for the door profile.
- cca 2135**: Dimension indicating the height of the door assembly.
- pozn. 1**: Note 1, located near the bottom right corner.

pozn. 3

cca 550

pozn. 2

Ø400

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,3m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,7m² (1,4m²)

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např. Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A
nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T
SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

	Stávající konstrukce
	Hranice PÚ
	Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
	Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.


Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

 $\pm 0,000 = \text{STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"}$


AKCE :	
FN Brno - Nadedveřní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Radim Sikora	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 11.NP HHRANICE PŮ - 11.A

PROJEDANT:  PROJEKTOVATEL: Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845
--	--

PŮDORYS

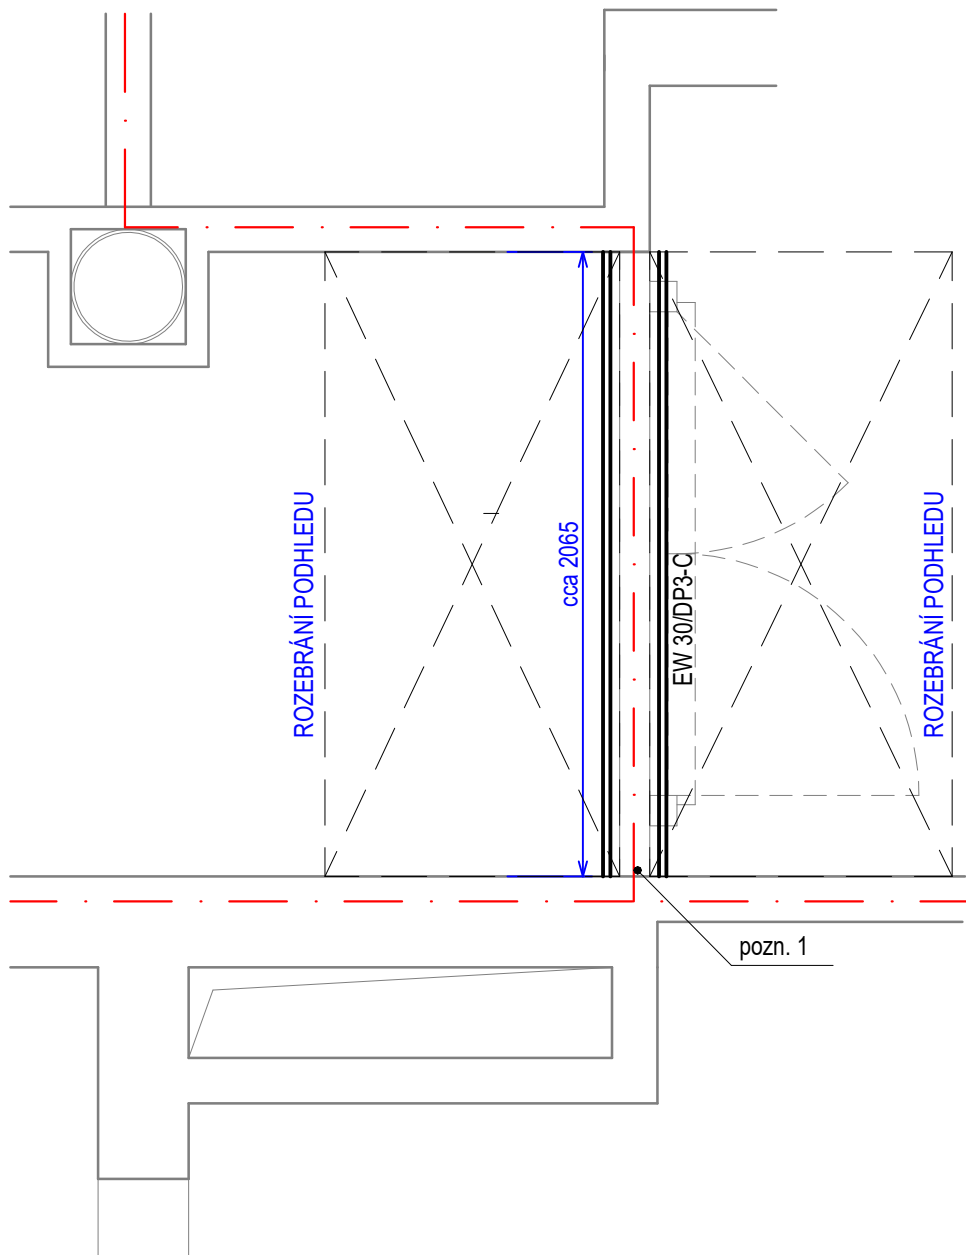

ŘEZ

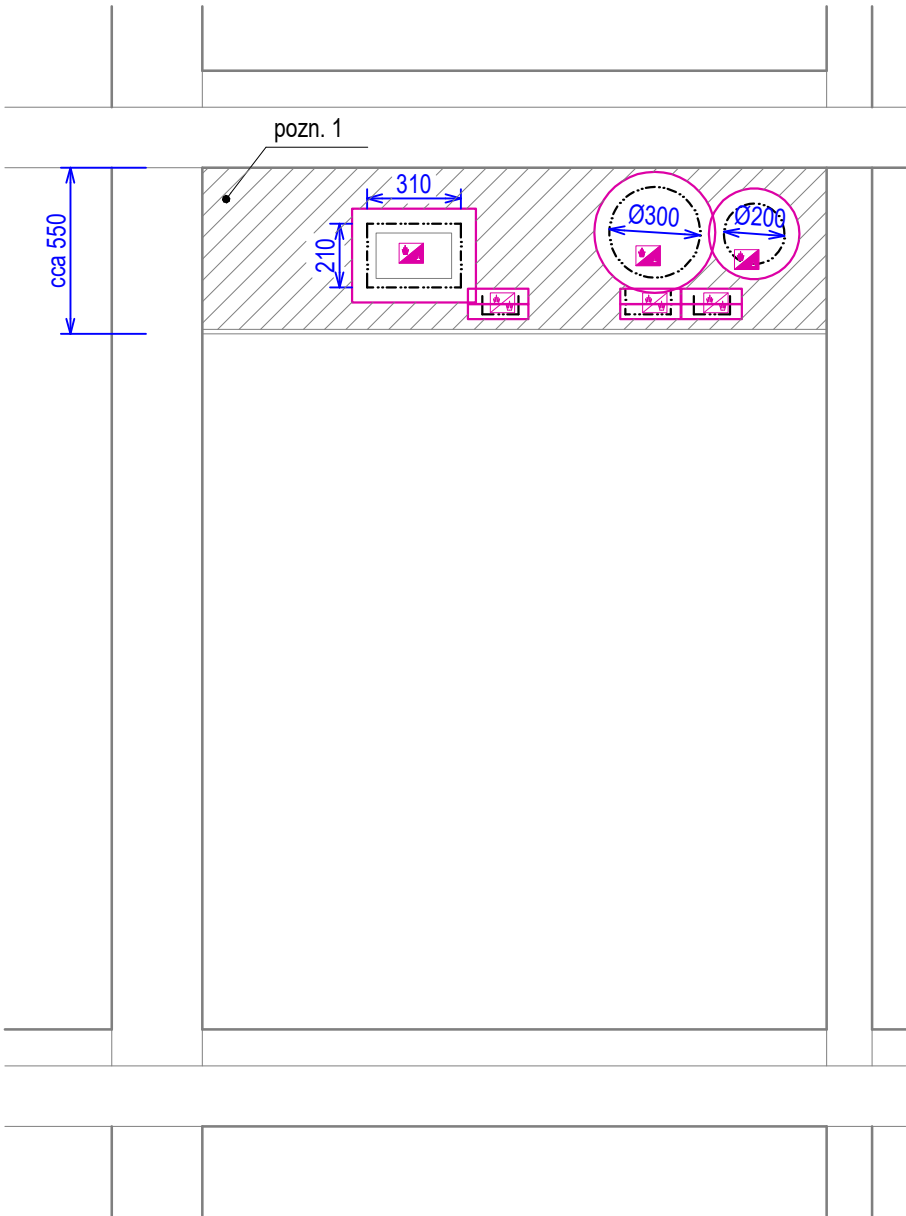

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,0m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 11.NP HRANICE PŮ - 11.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.11.2		
		0	

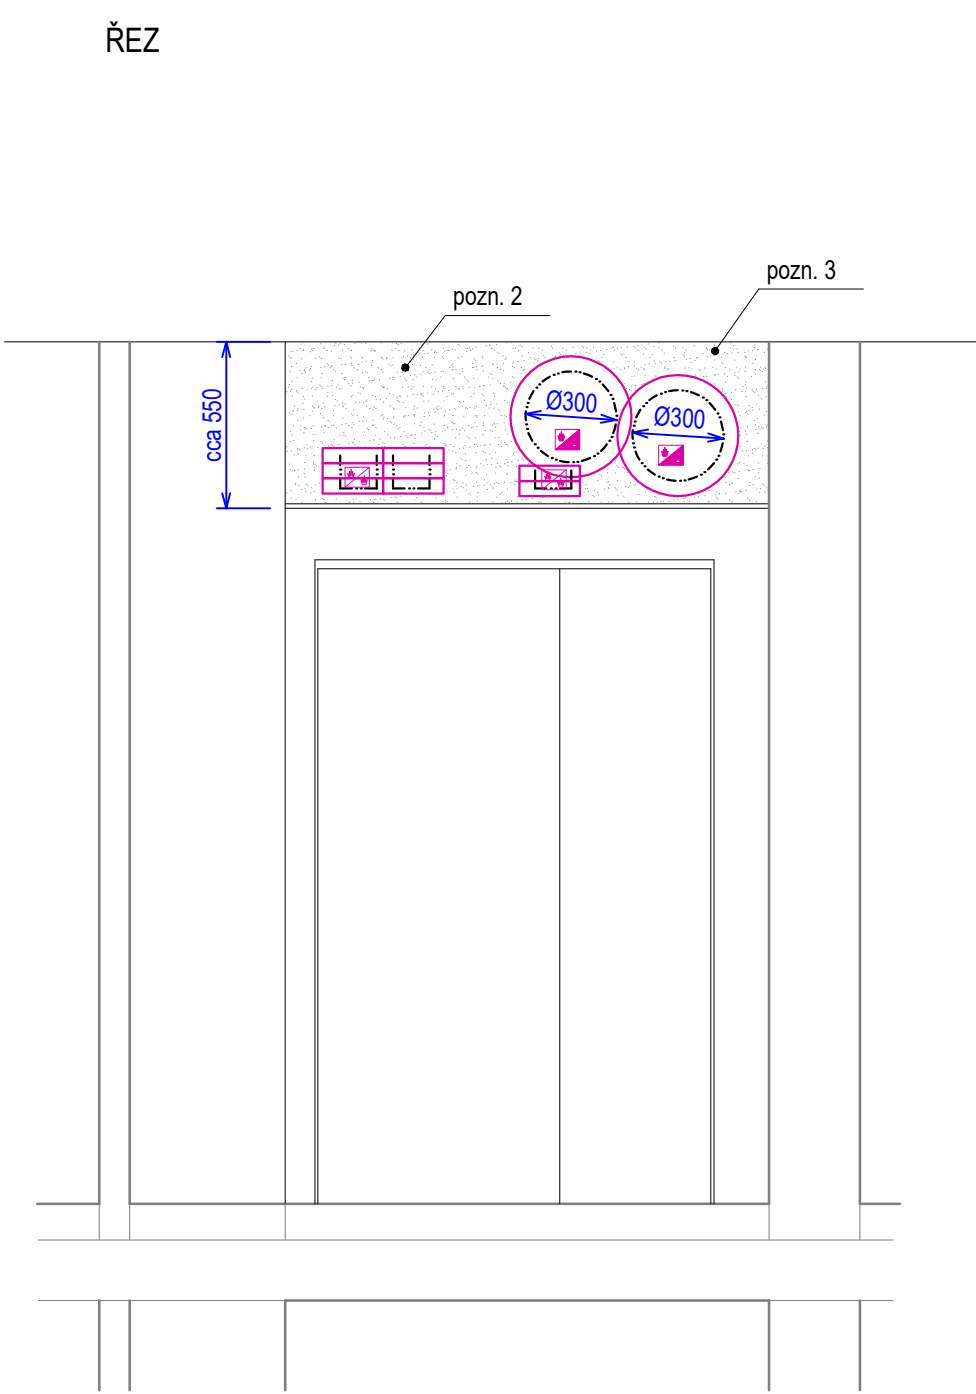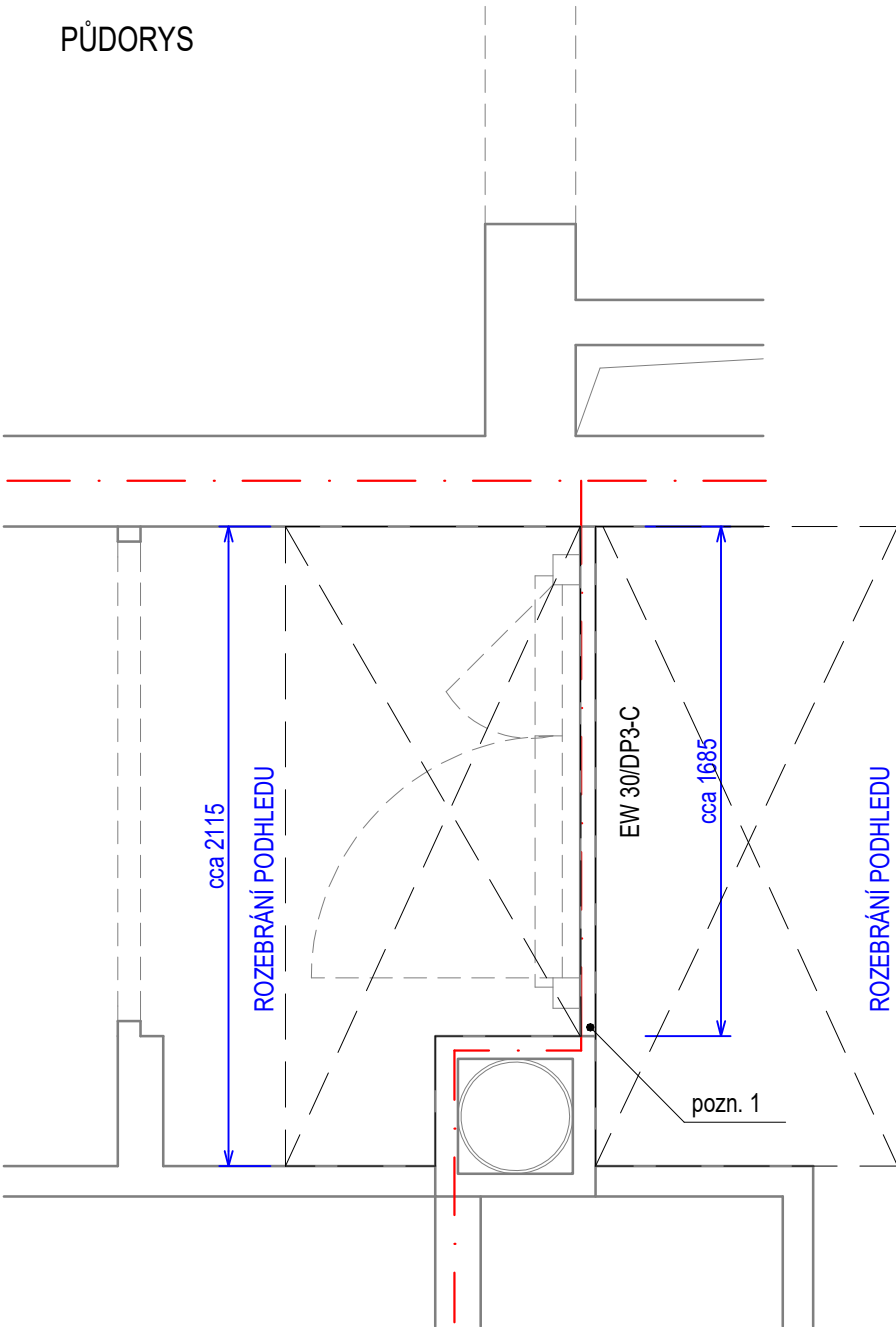

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,2m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,6m² (1,2m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 11.NP HRANICE PŮ - 11.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.11.3	REV. :	0

PŮDORYS

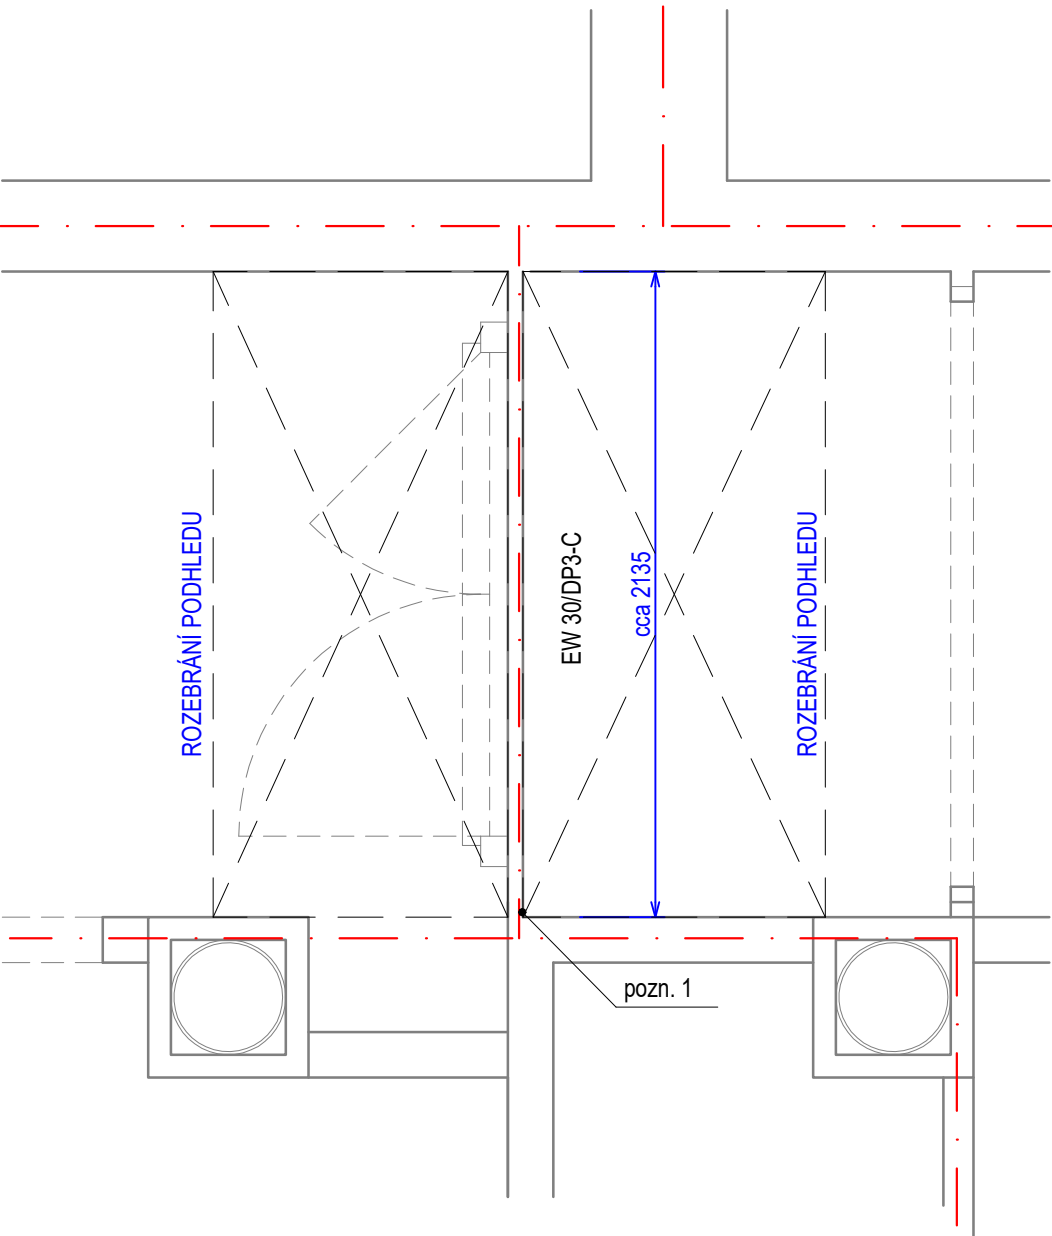

ŘEZ

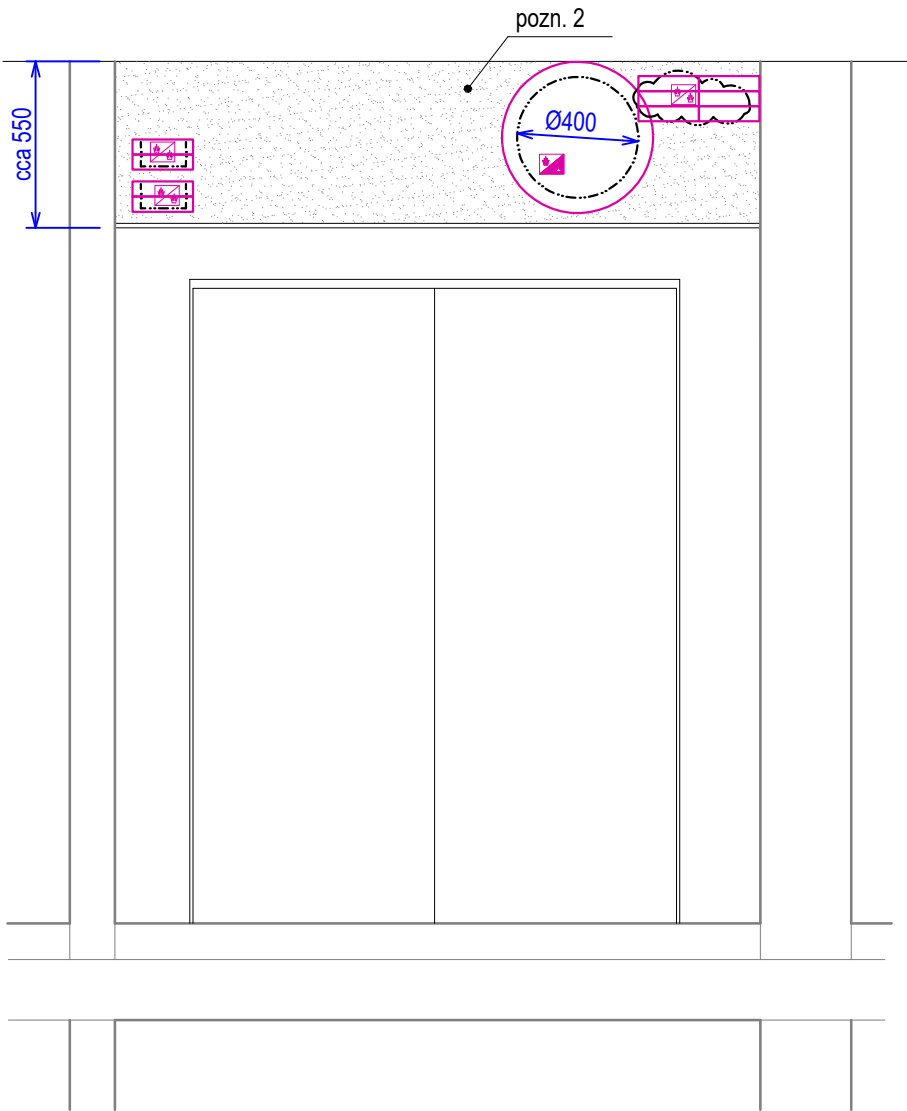

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,5m²
3. Nový Protipožární nástřík na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,7m² (1,4m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 11.NP HRANICE PŮ - 11.D


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.11.4
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

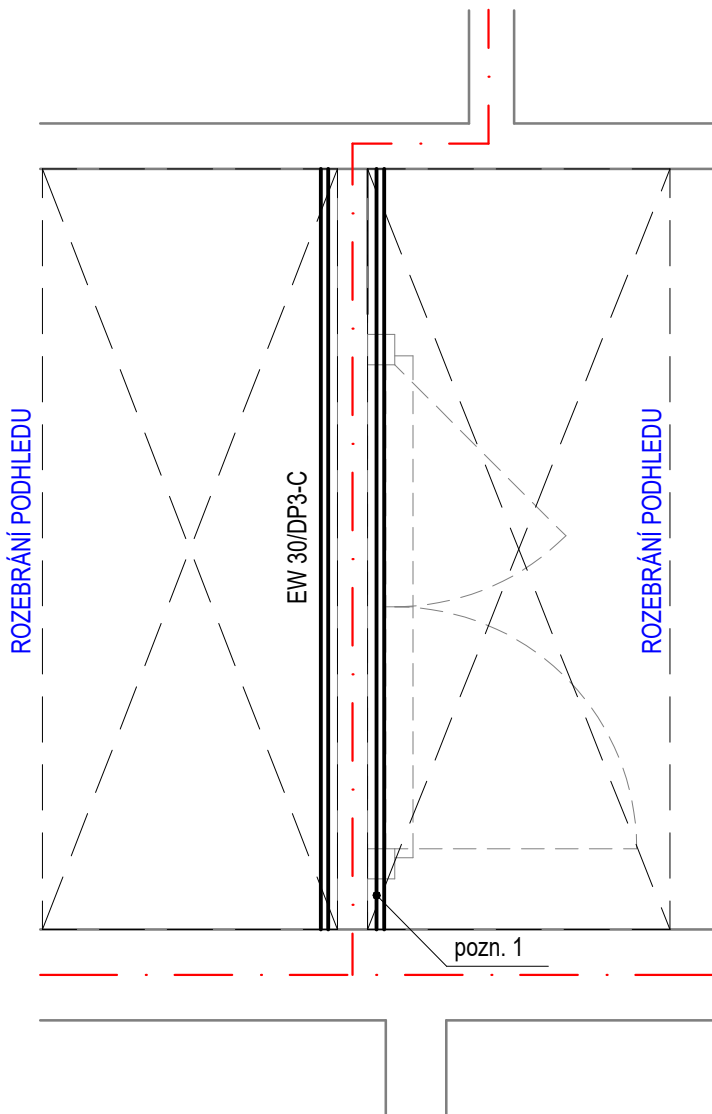

ŘEZ

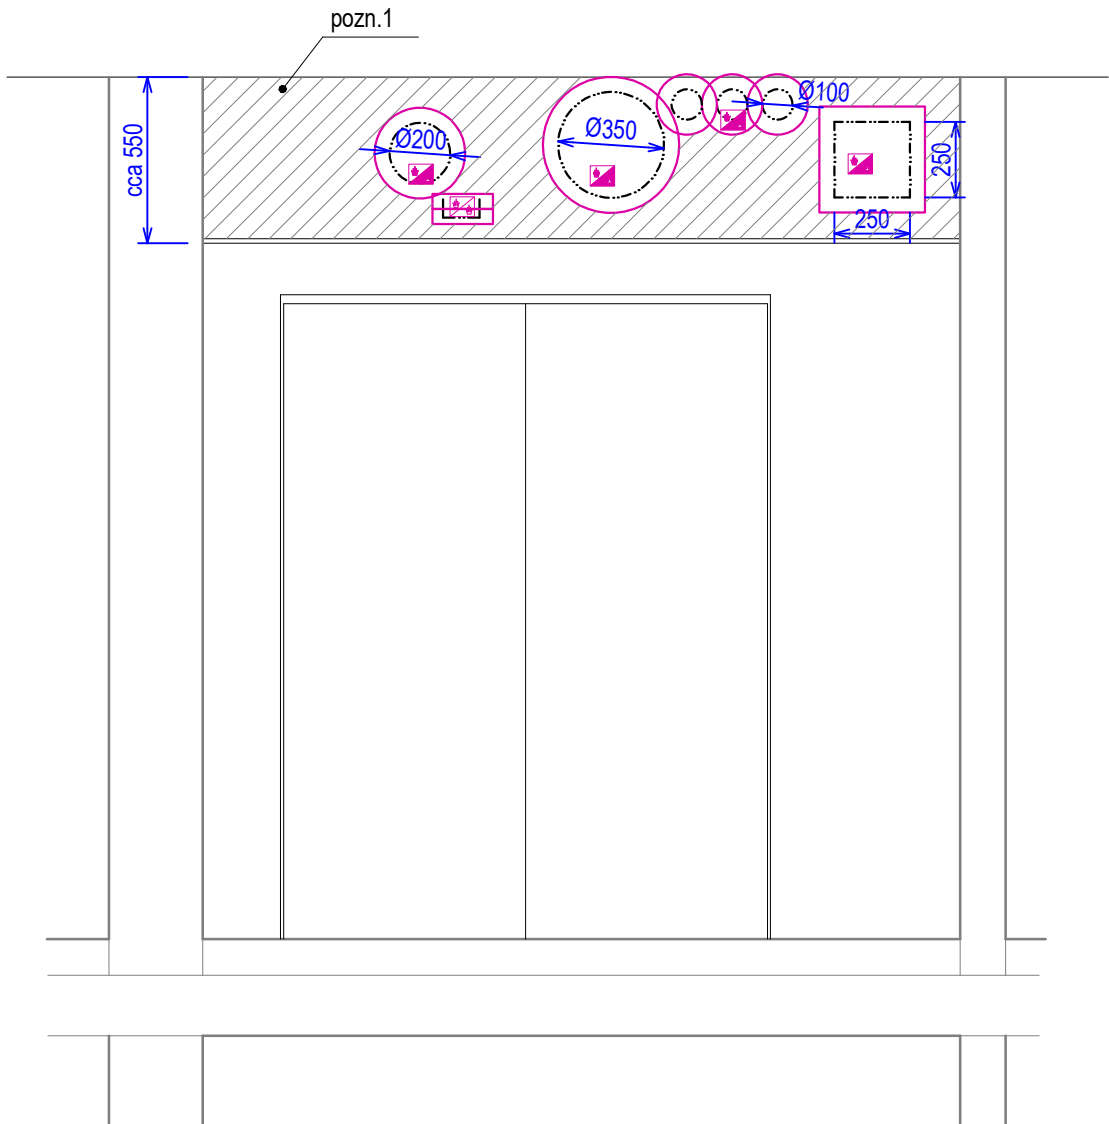

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFES:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 11.NP HRANICE PŮ - 11.E	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 E-mail: bront@bront.cz, Tel: 777 115 115	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.11.5	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

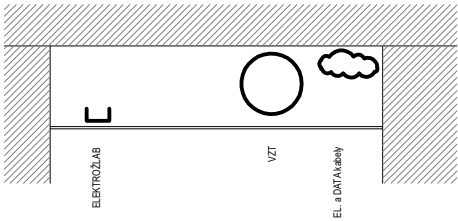


E

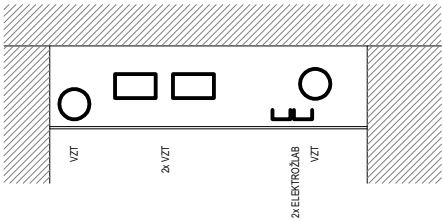


B

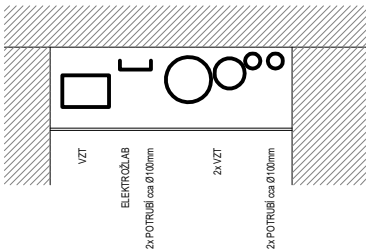



F

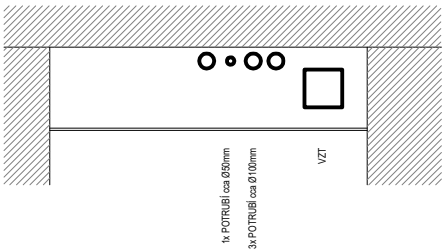

C

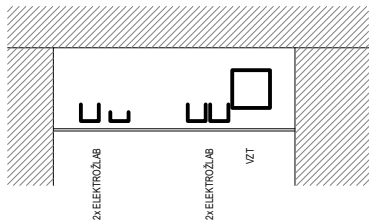

D

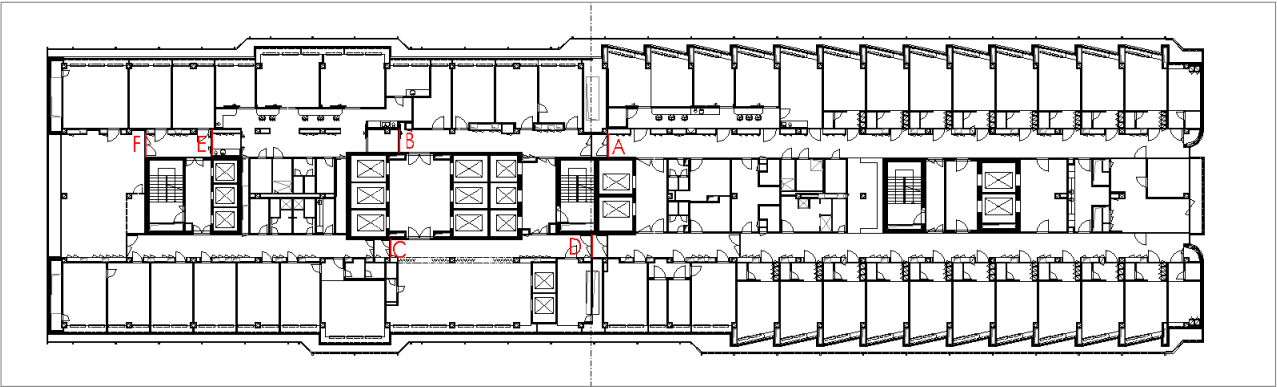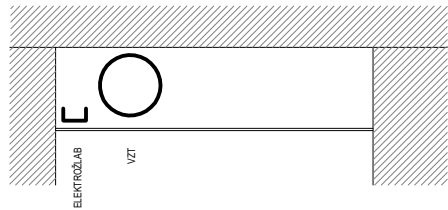


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 12.NP	

PROJEKTANT:	
 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.12.0
PARÉ :	
REV. :	1

PŮDORYS

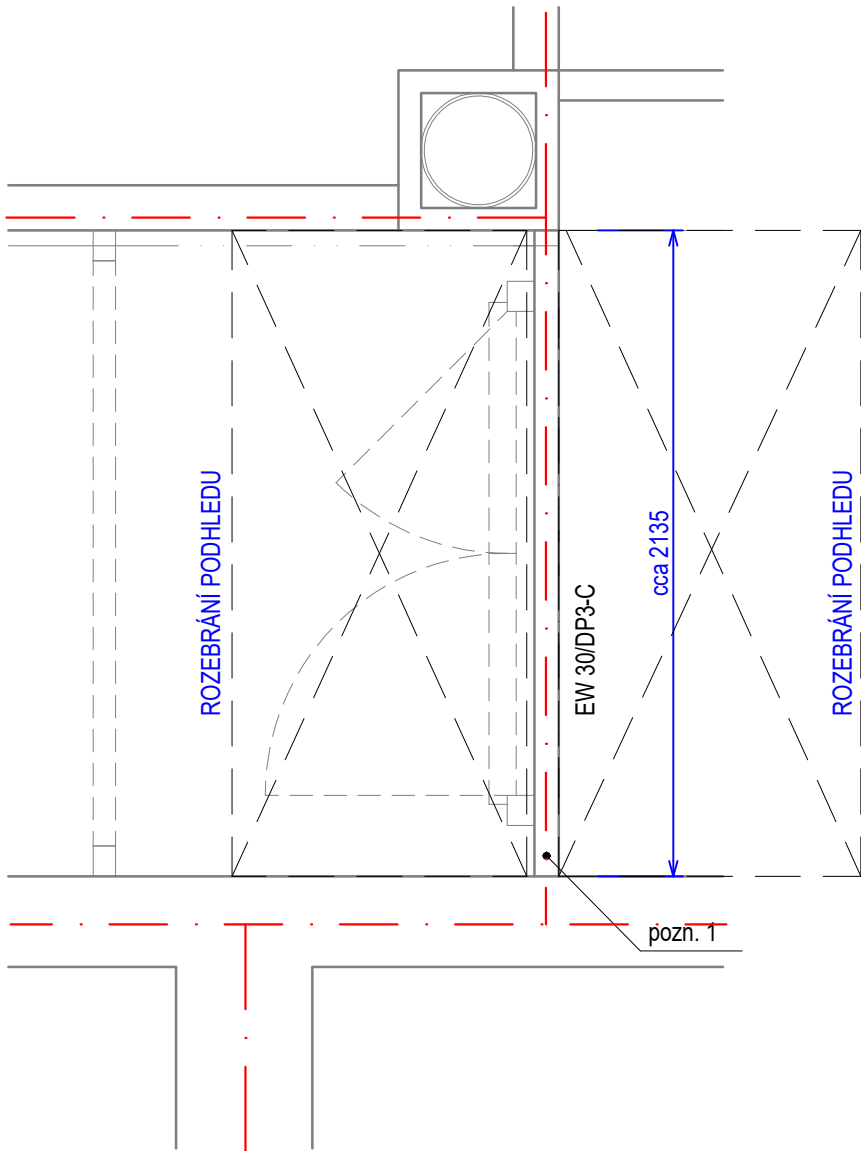

ŘEZ

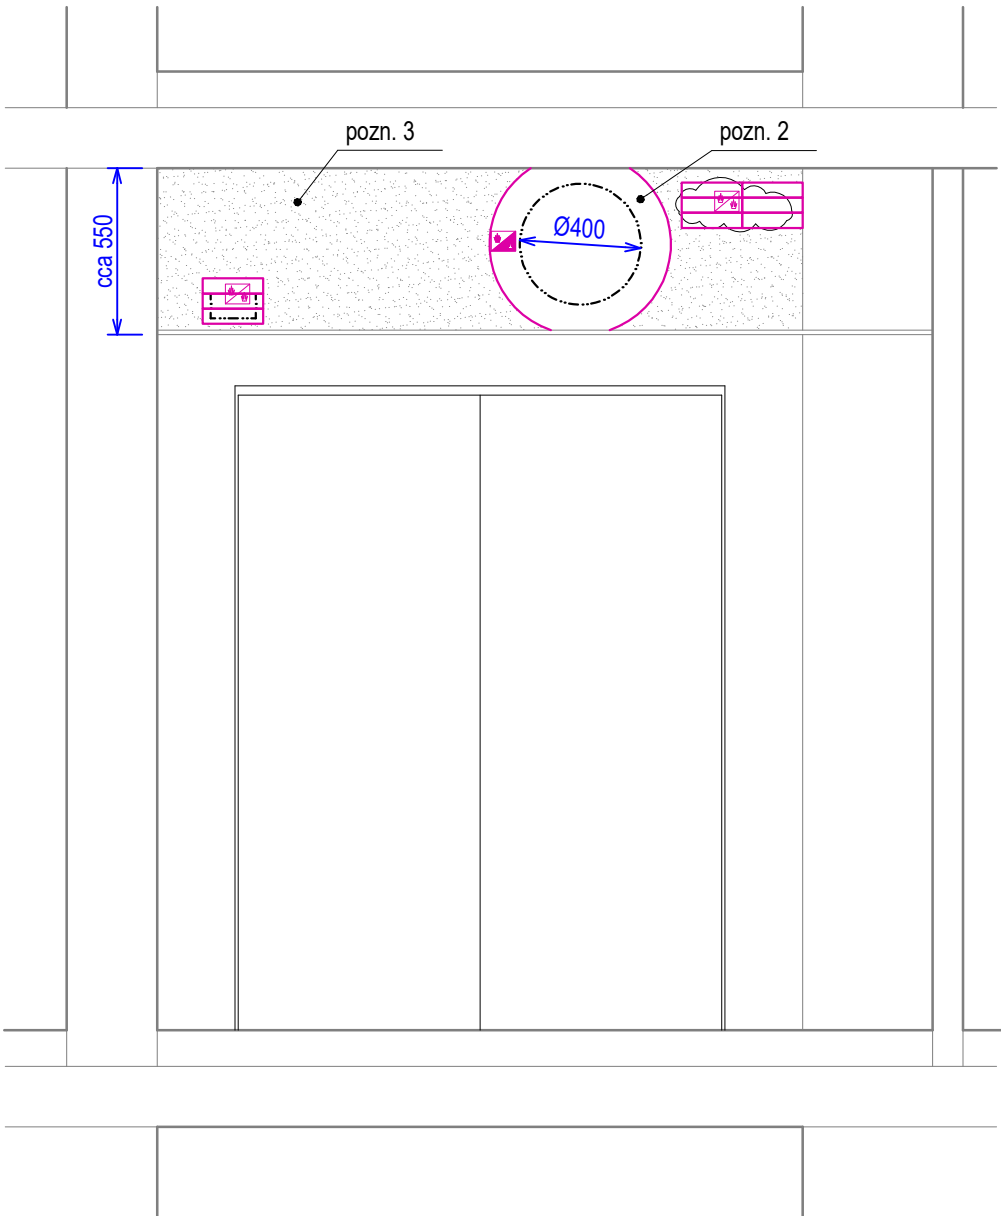

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,0m² (2,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 12.NP HRANICE PŮ - 12.A	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.12.1	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

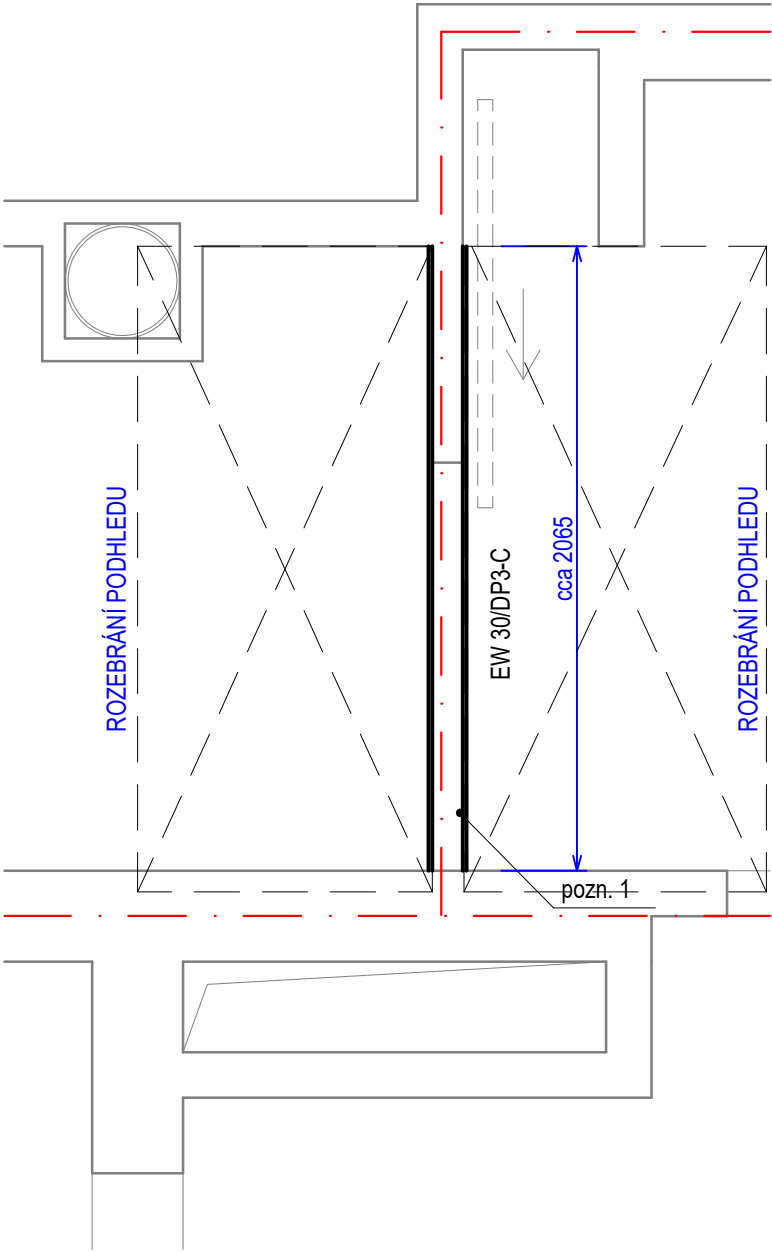

ŘEZ

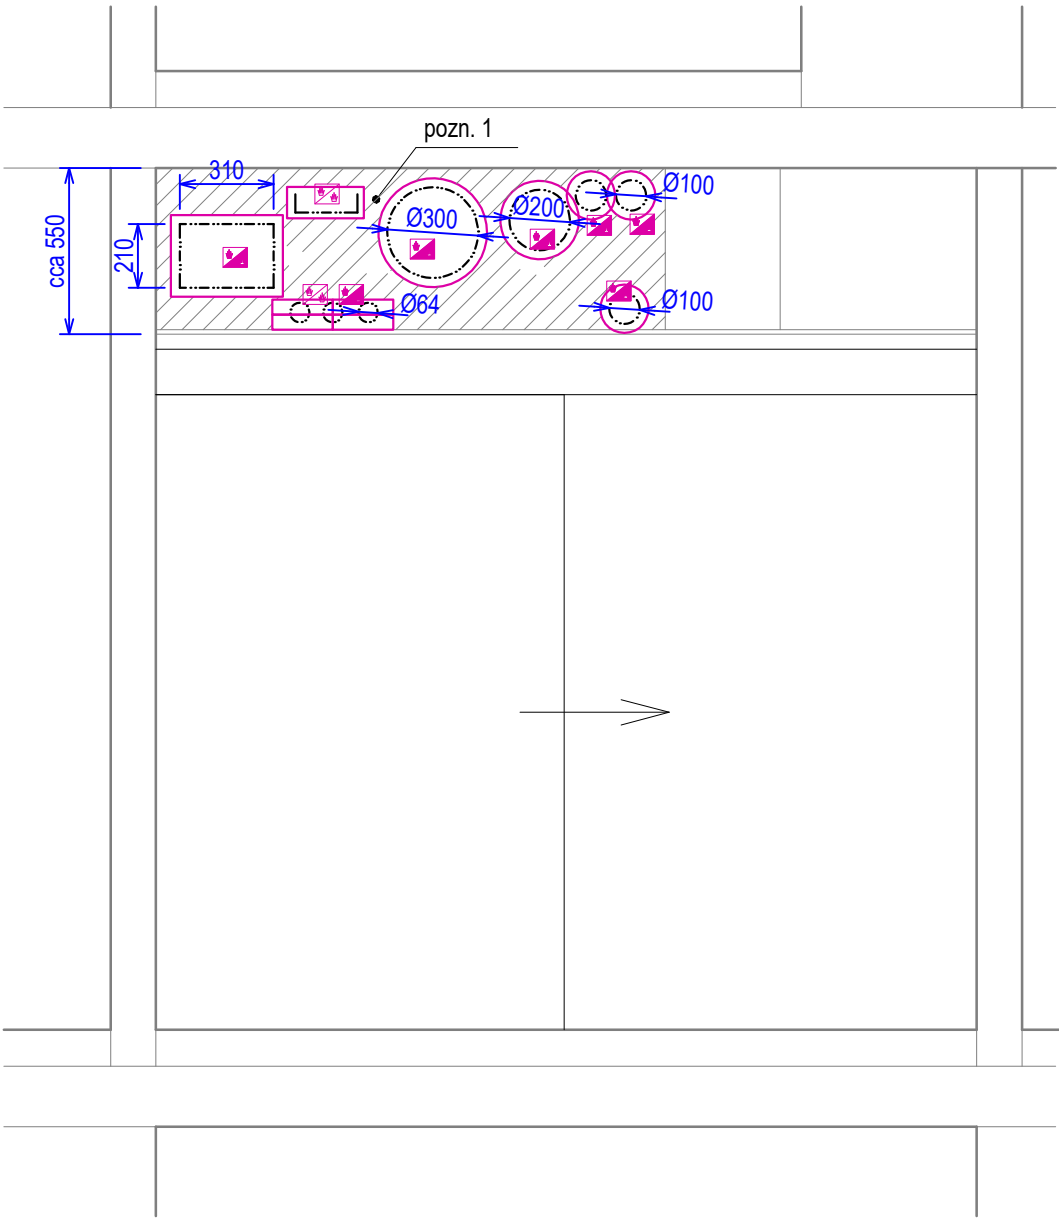

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 12.NP HRANICE PŮ - 12.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.12.2		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **4**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

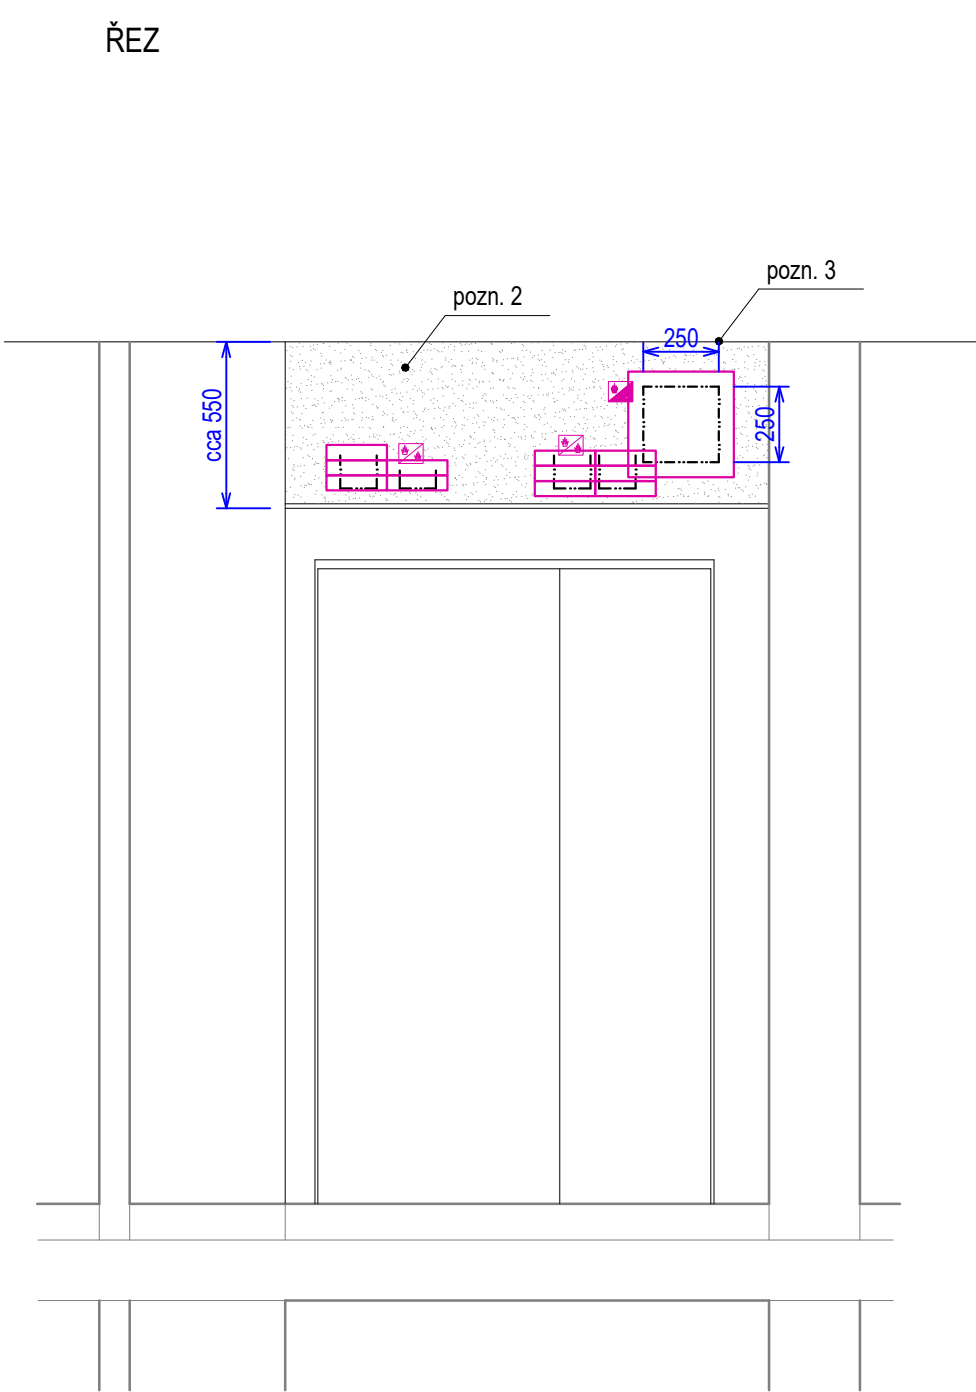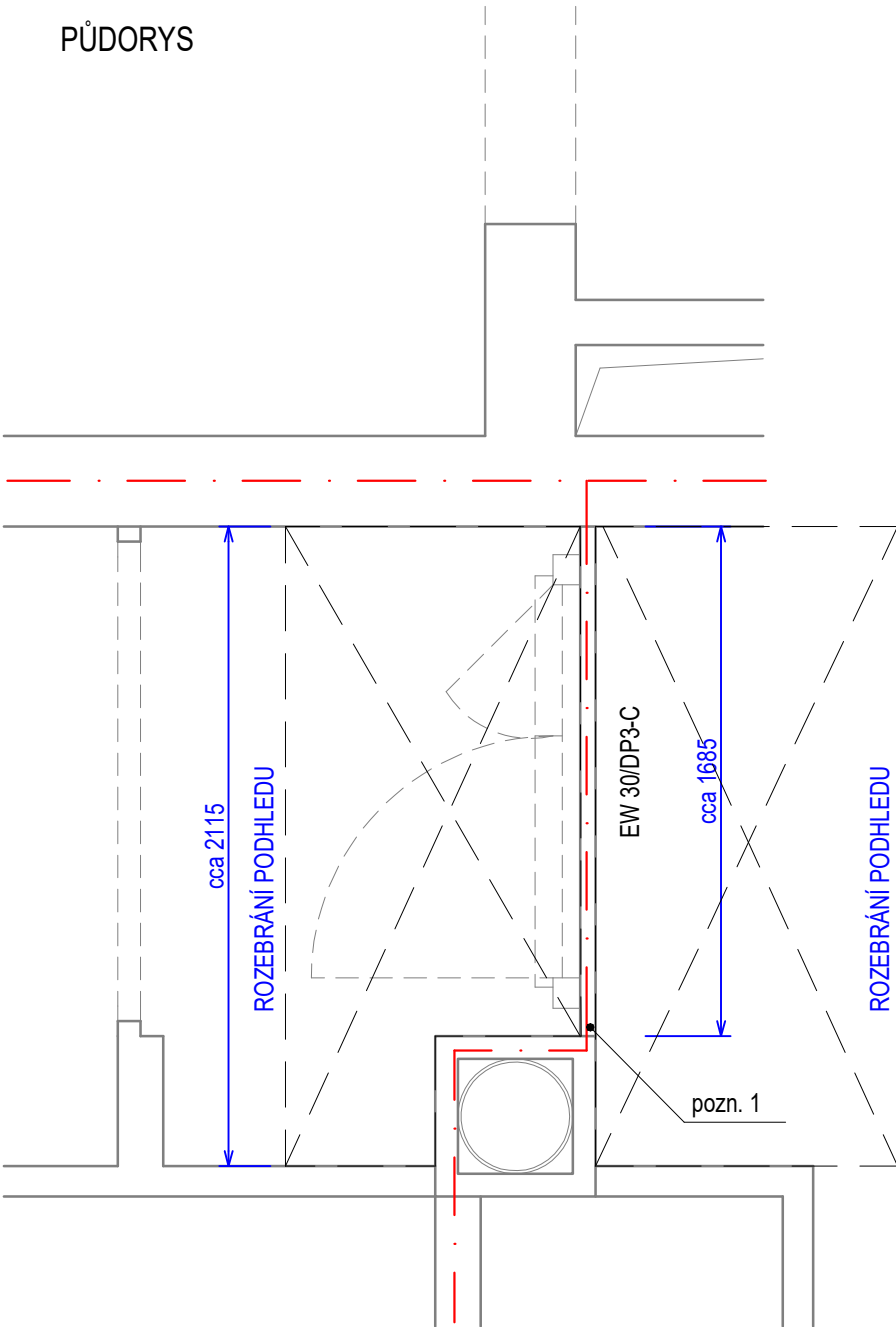

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,8m² (1,6m²)
3. Utěsnění u stropu (protipož. montážní pěna)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 12.NP HRANICE PŮ - 12.C

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.12.3
PARÉ :	
REV. :	0

PŮDORYS

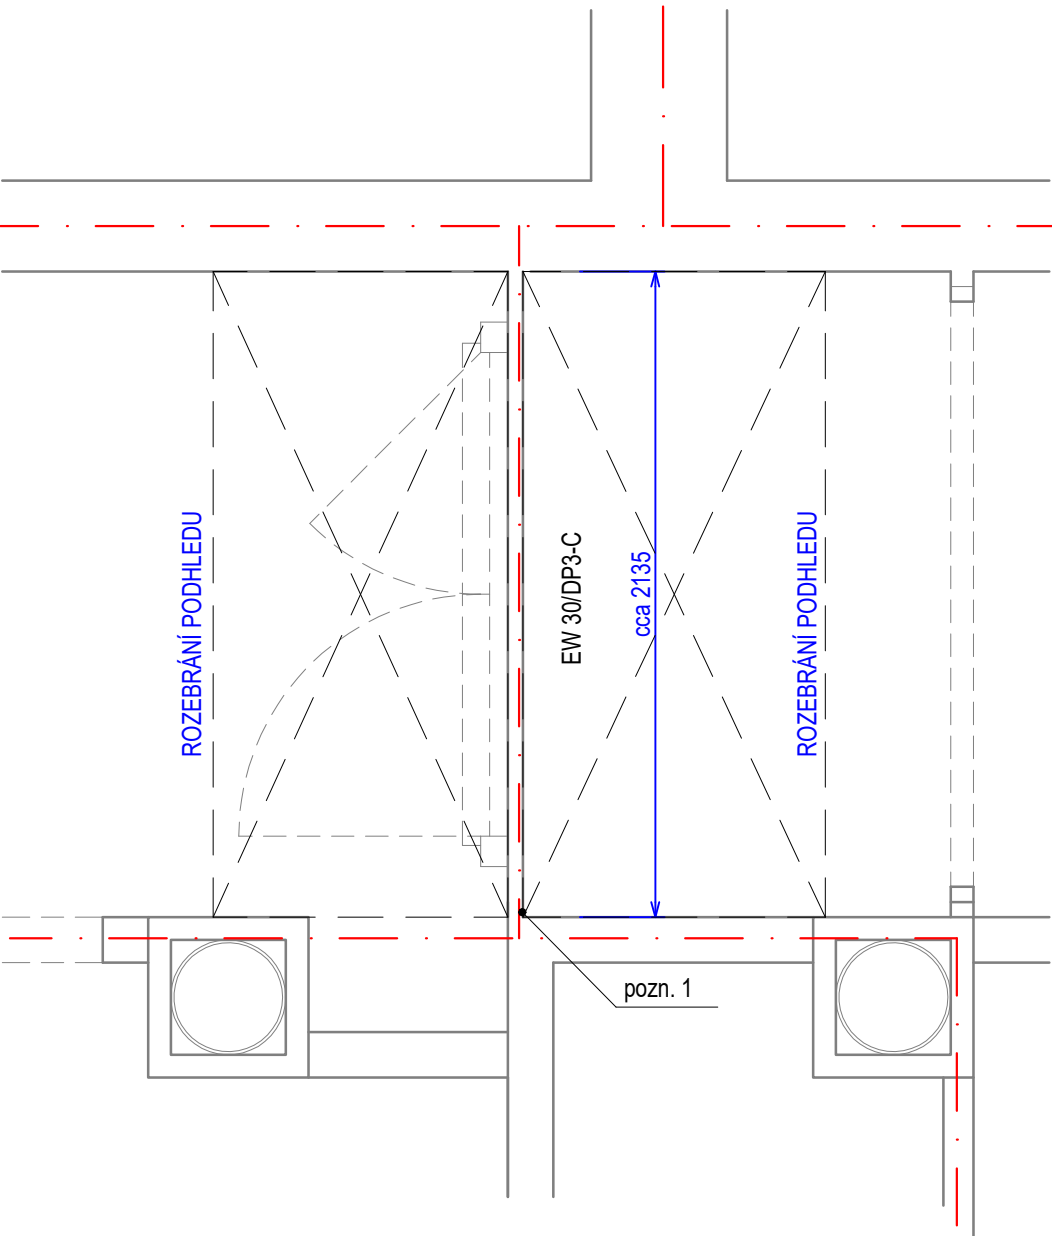

ŘEZ

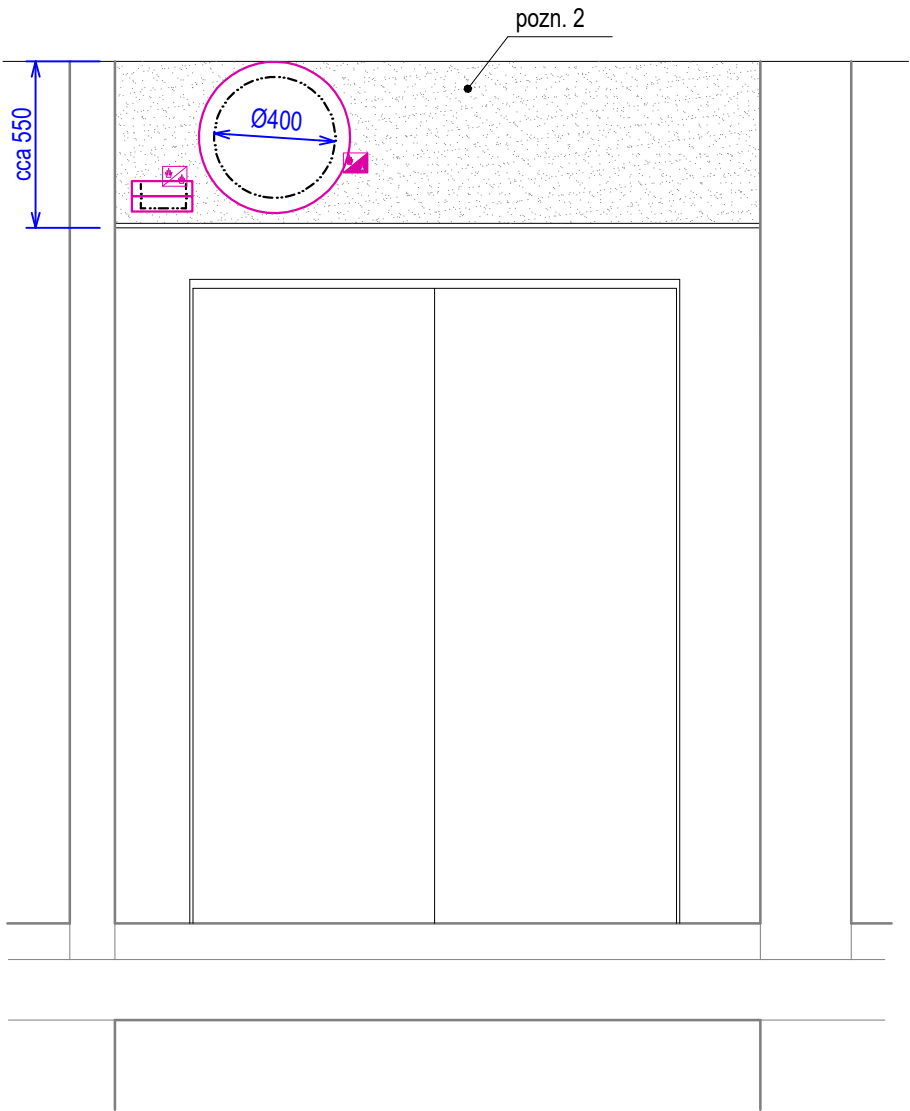

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,8m² (1,6m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
- 🔌 Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- 🔌 Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 12.NP HRANICE PŮ - 12.D


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.12.4
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

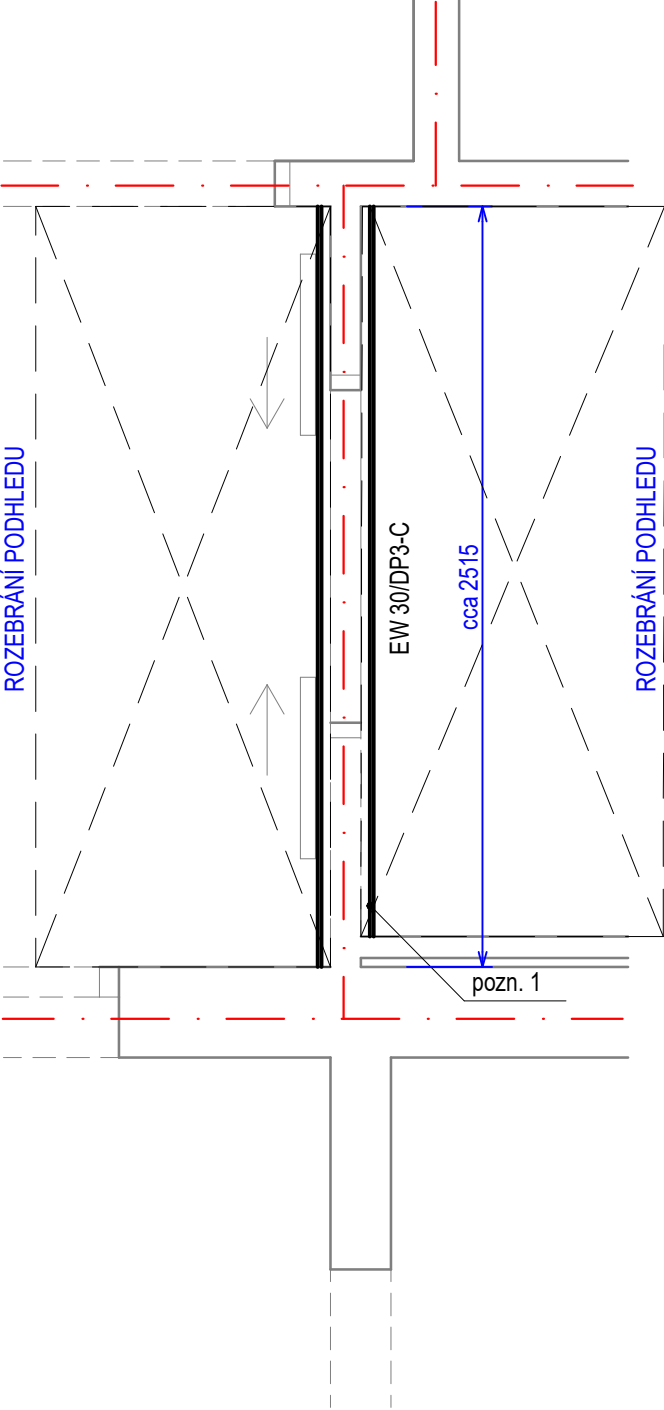

ŘEZ

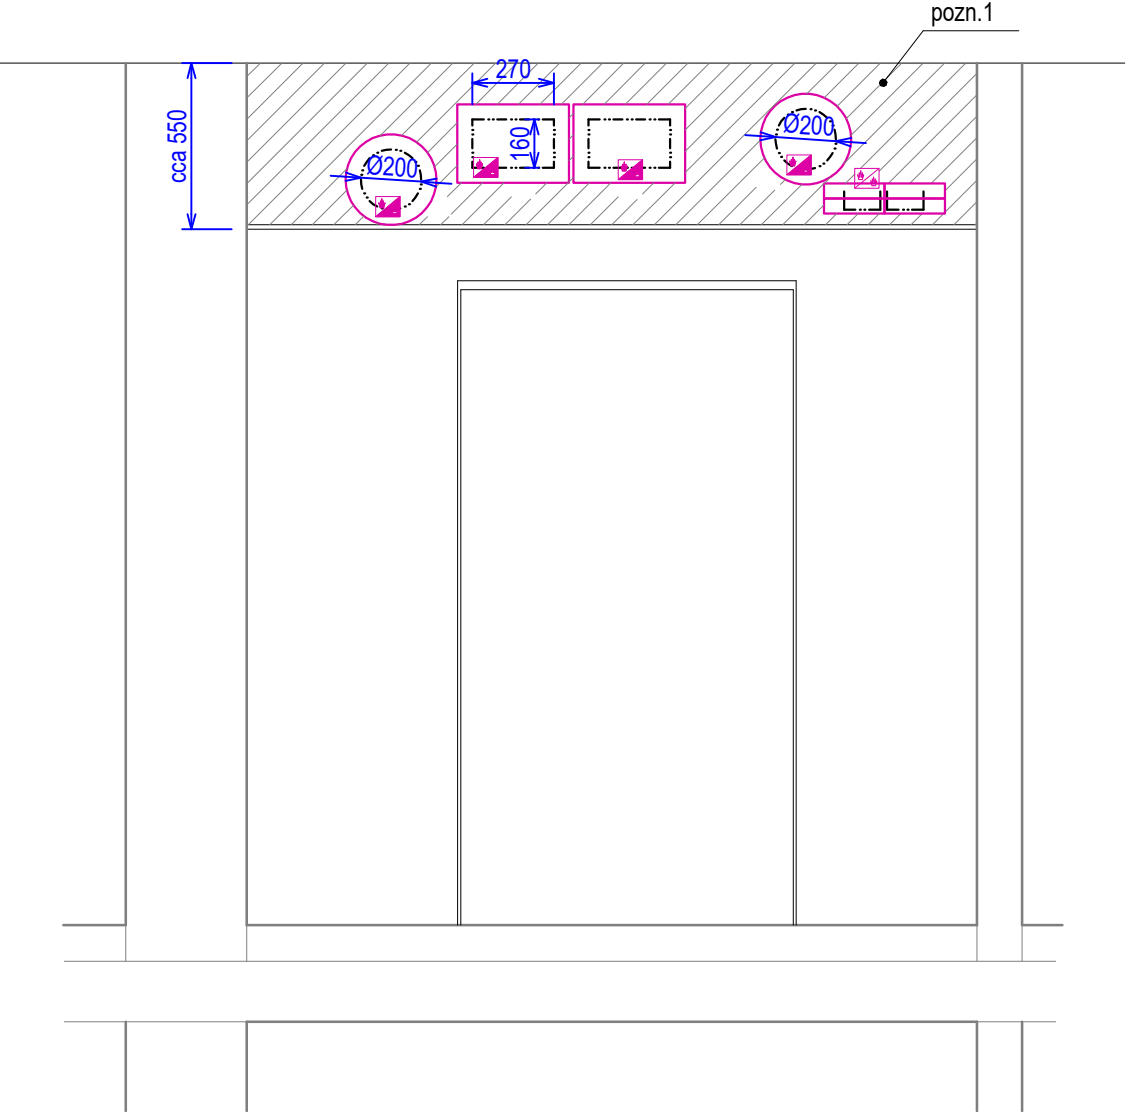

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFES:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 12.NP HRANICE PŮ - 12.E	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.12.5	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

ROZEBRÁNÍ PODHLEDU

EW 30/DP3-C

cca 2135

ROZEBRÁNÍ PODHLEDU

pozn. 1

ŘEZ

cca 550

pozn.1

1. Nové dopláštění nadedveřního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např. Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A
nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T
SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

	Stávající konstrukce
	Hranice PÚ
	Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
	Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


$\pm 0,000$ = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :		FN Brno - Nadedveřní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:		Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:		Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:		Ing. Radim Sikora	
STUPEŇ PD:		Ing. Radim Sikora	
OBJEKT:		DPS	
PROFESE:		ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:		PŮDORYS 12.NP HRANICE PŮ - 12.F	


PROJEDANT:  	
Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
PŘÍJEMCE: Tufanova 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	

ZAK.Č. : DATUM : MĚŘÍTKO : VÝKRES ČÍSLO :	2206 10/2024 1 : 25 D.12.6	PARÉ : REV. :
--	---	--------------------------


A

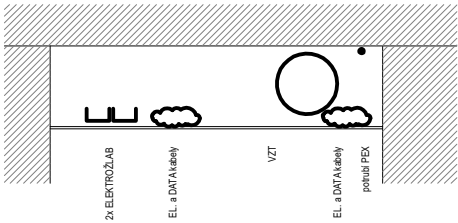


E

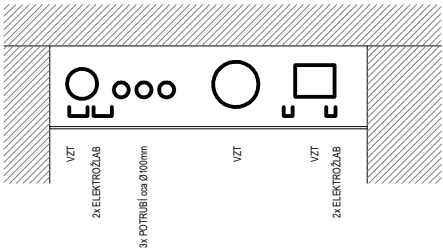



B

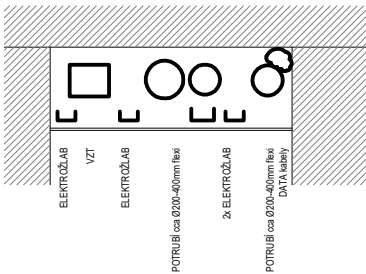

C

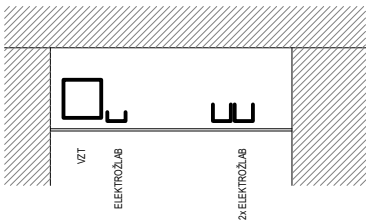

D

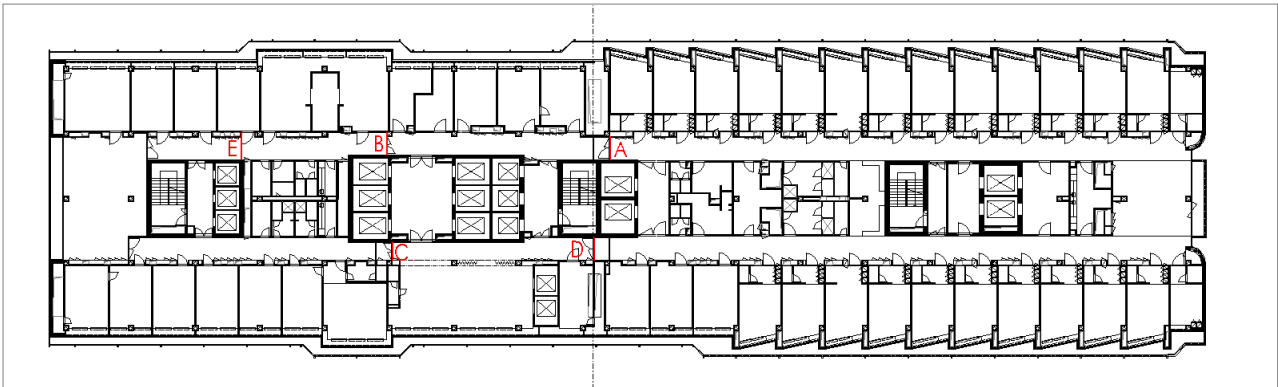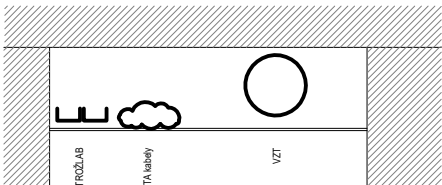


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadadvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 13.NP	

PROJEKTANT:	
 Malečková 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.13.0
PARÉ :	
REV. :	
1	

PŮDORYS

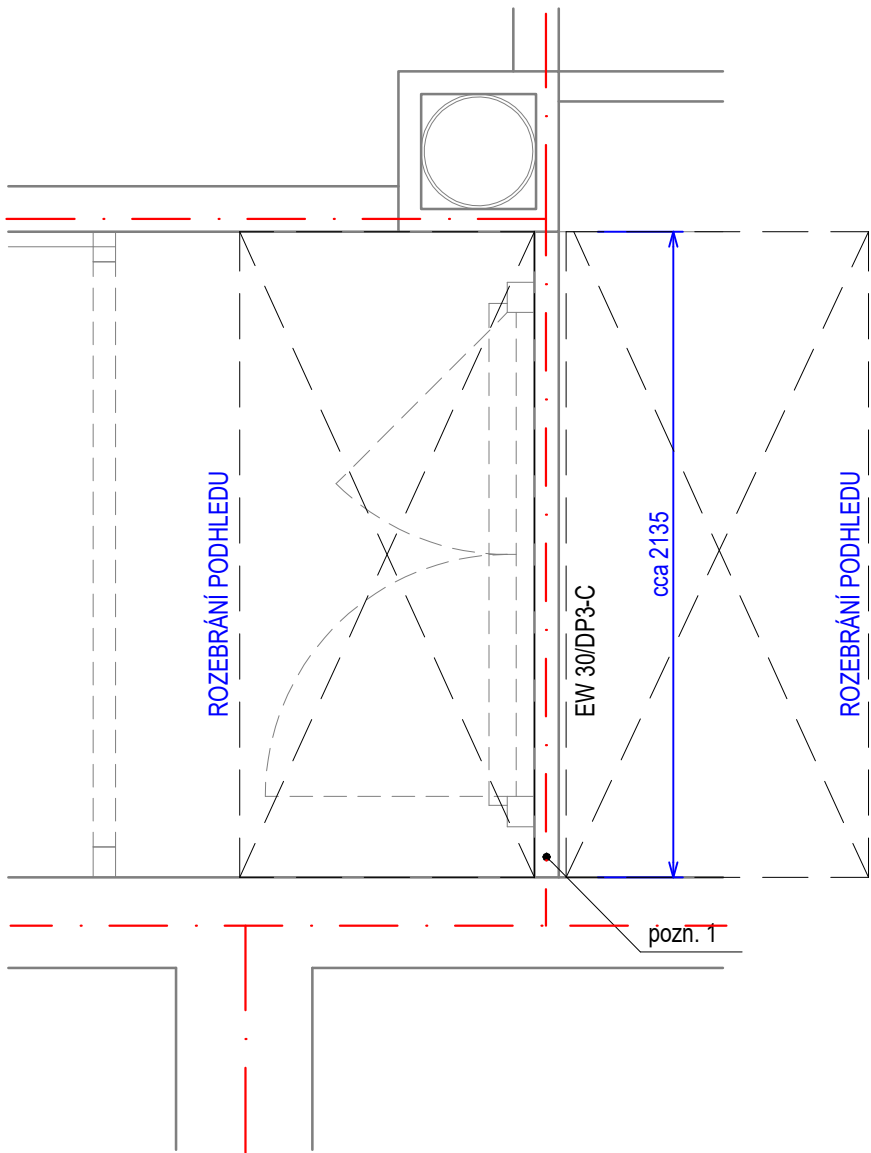

ŘEZ

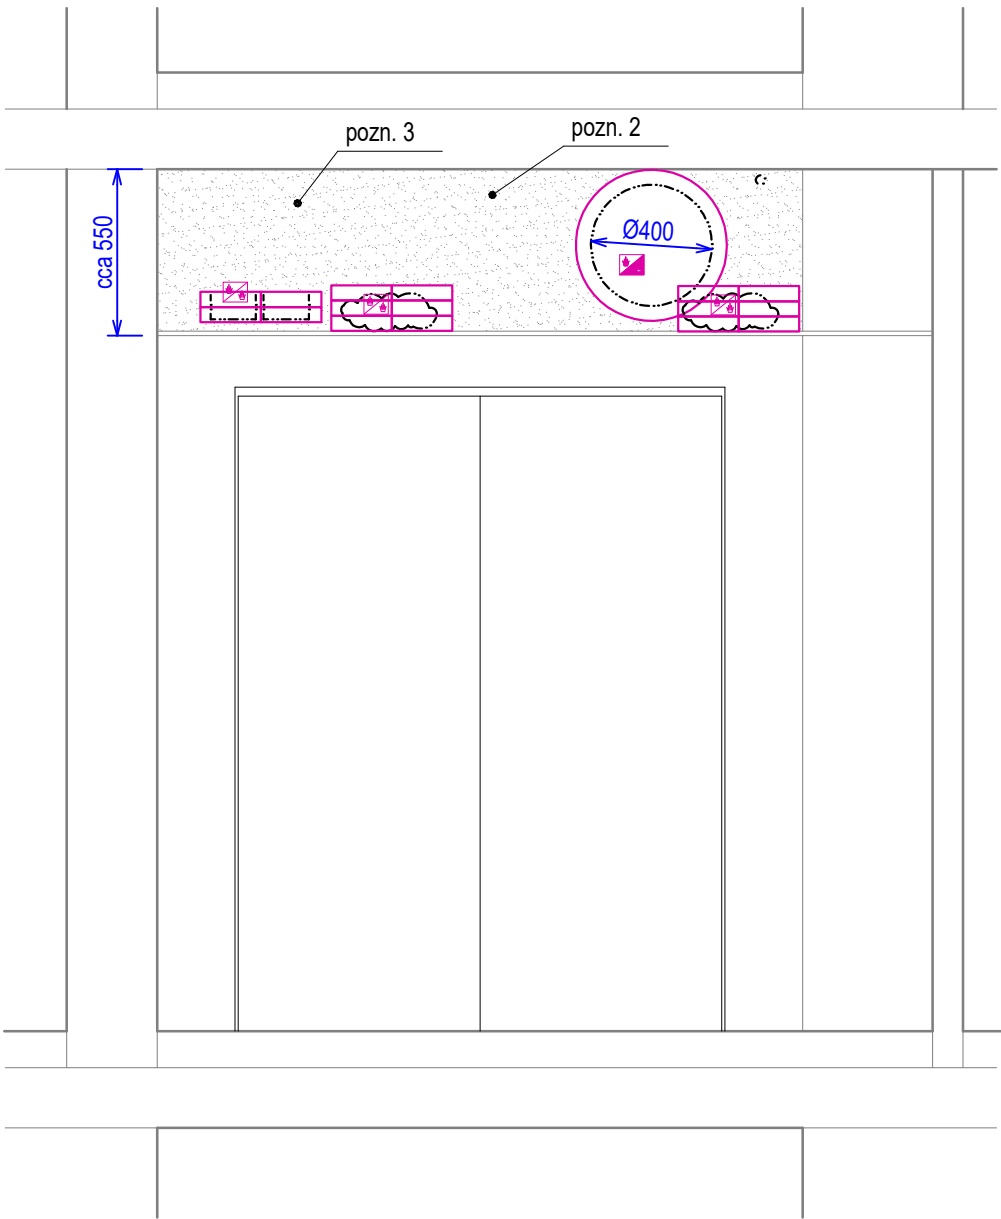

POZNÁMKA:

- 1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
- 2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,5m²
- 3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,8m² (1,6m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 13.NP HRANICE PŮ - 13.A


PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.13.1
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

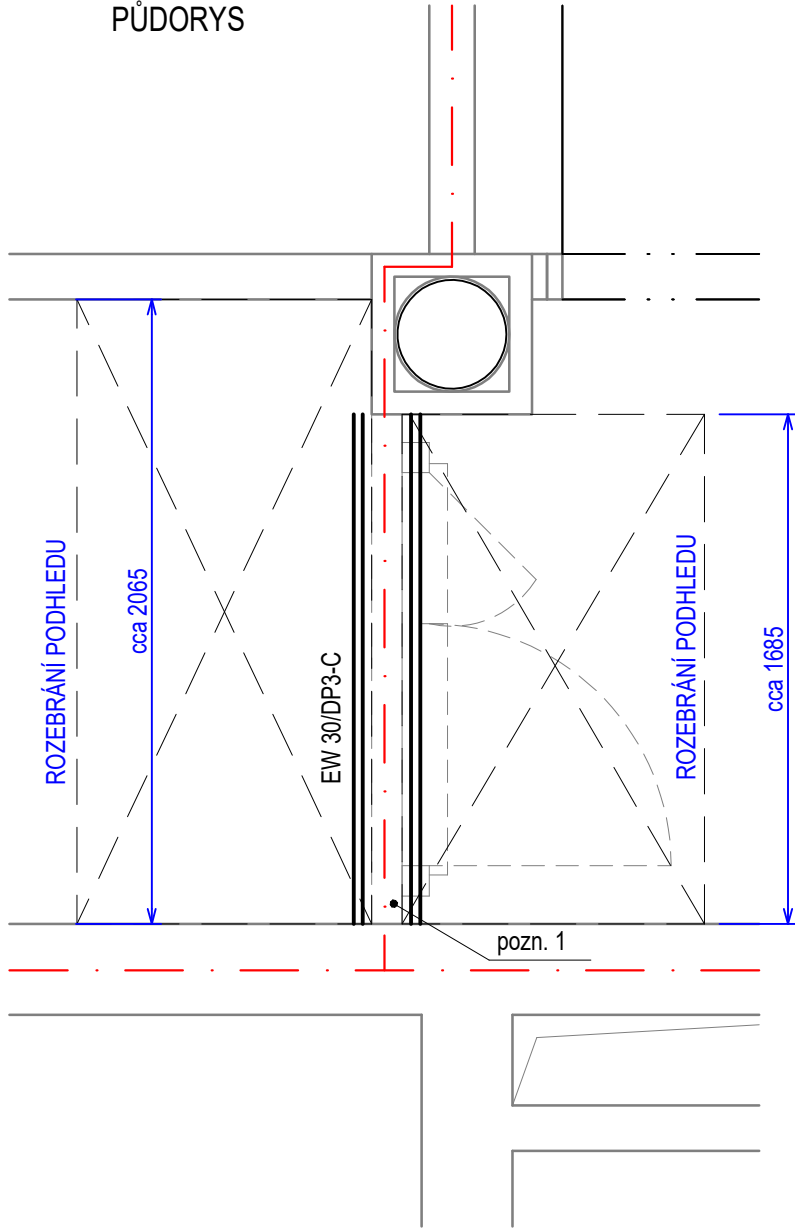

ŘEZ

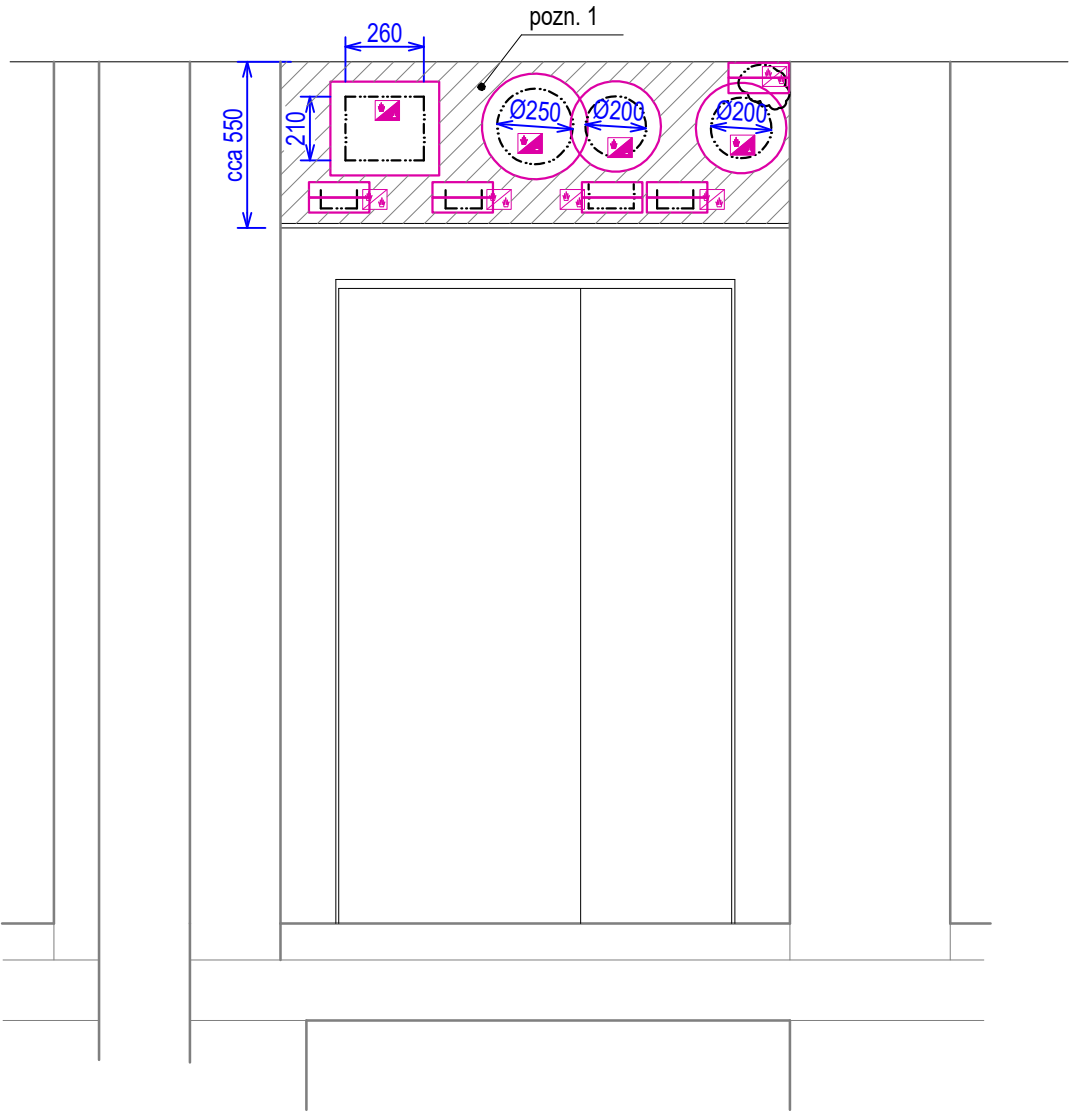

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,0m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 13.NP HRANICE PŮ - 13.B	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.13.2		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

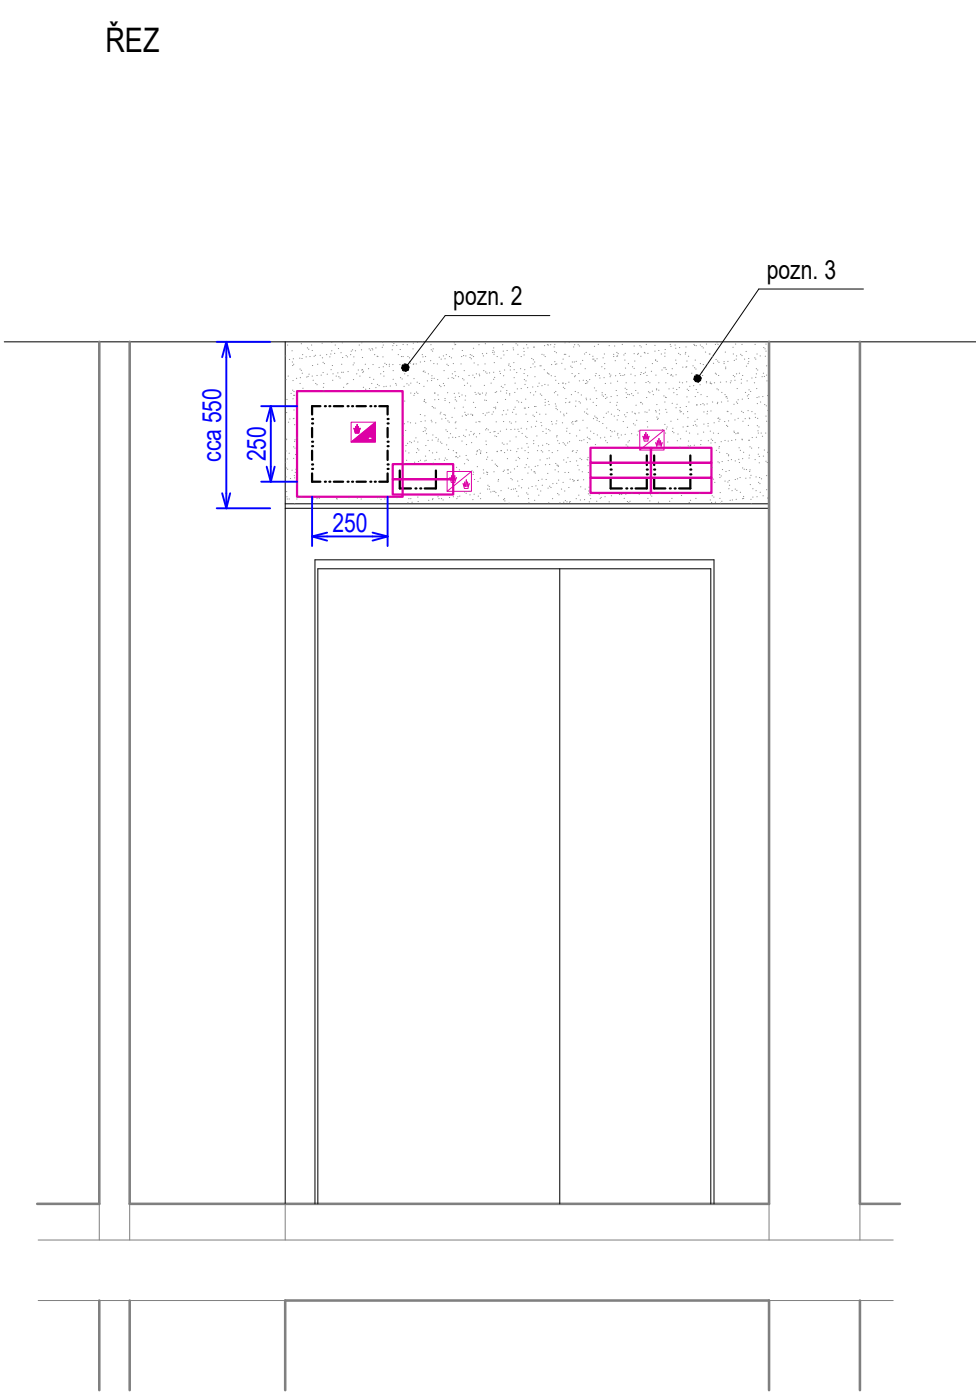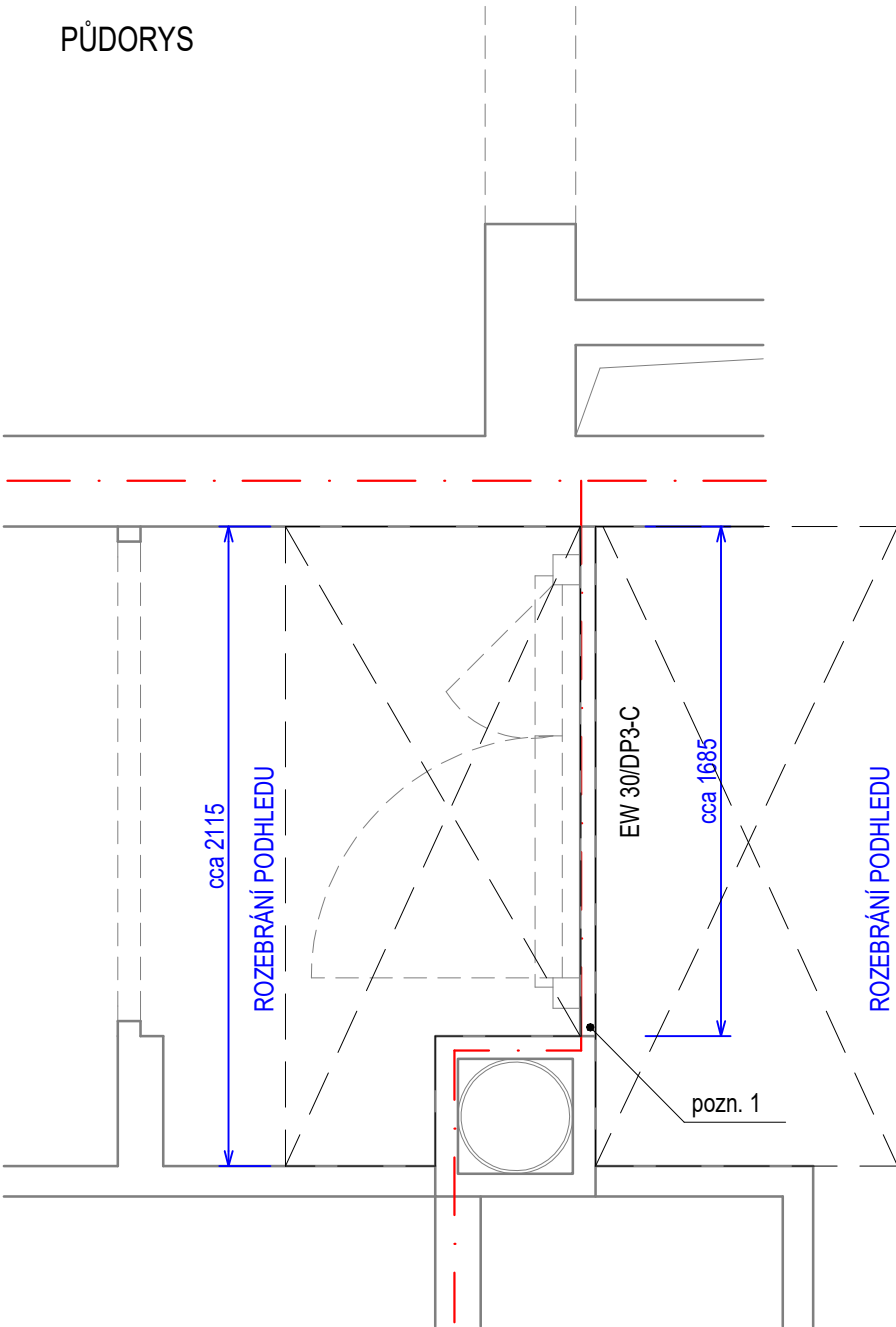

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,8m² (1,6m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **1**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 13.NP HRANICE PŮ - 13.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.13.3	REV. :	0

PŮDORYS

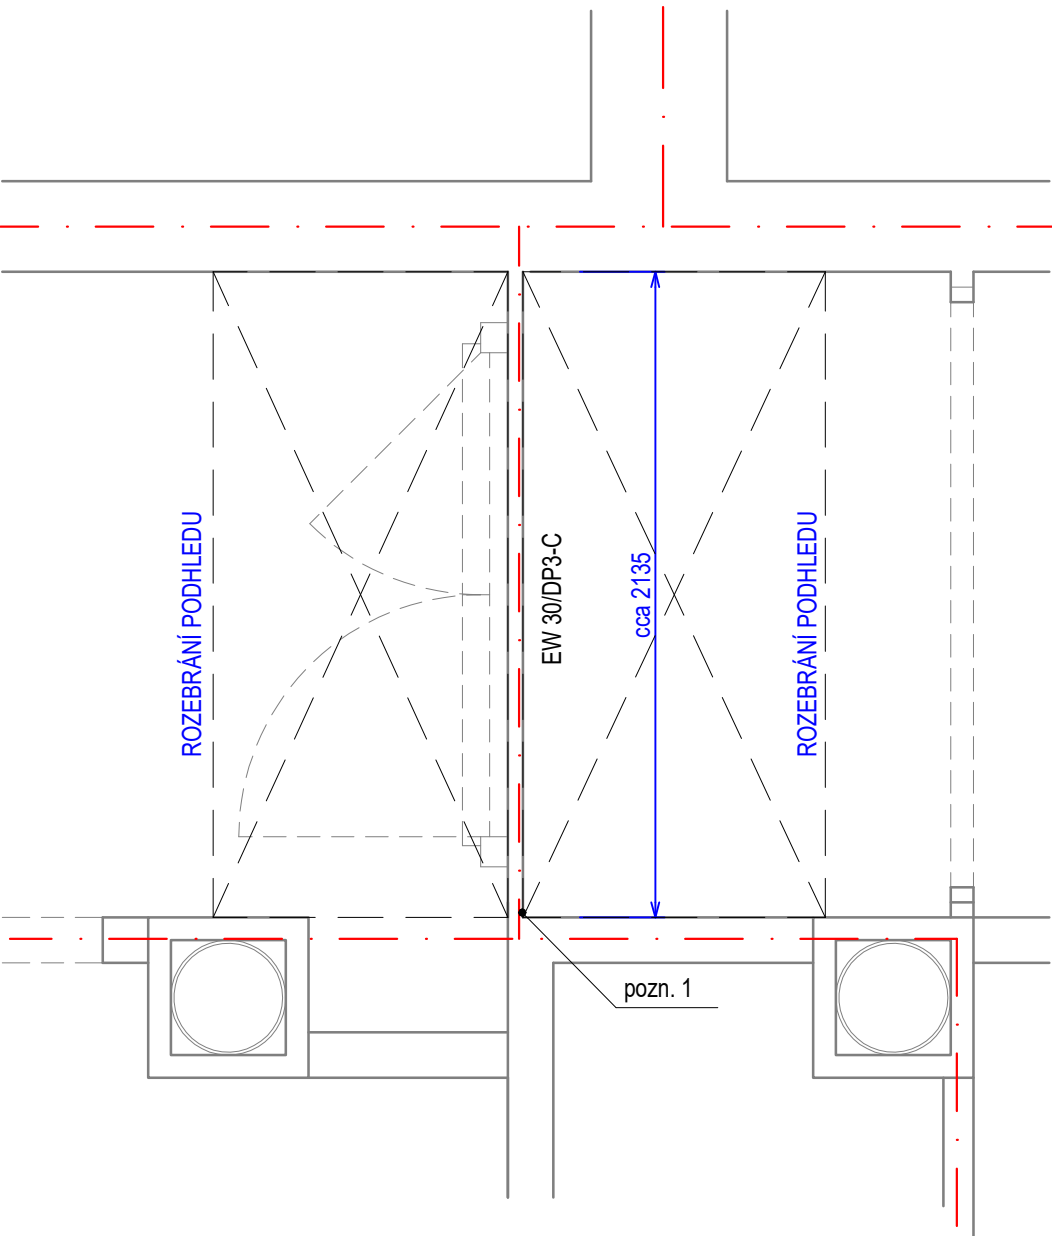

ŘEZ

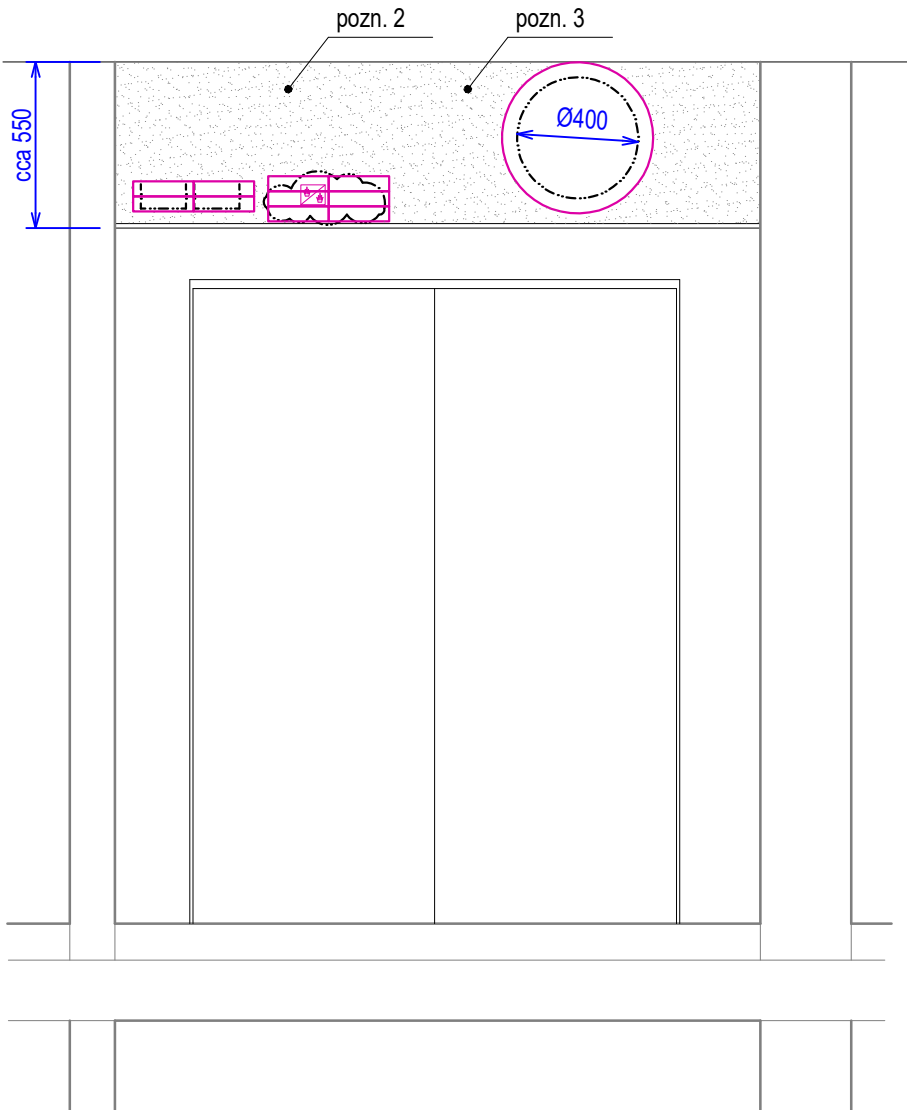

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,6m²
3. Nový Protipožární nástřík na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,1m² (2,2m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PÚ
- 🔧 Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- 🔧 Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:		DPS
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 13.NP HRANICE PÚ - 13.D	


PROJEKTANT:			
ZAK.Č. :		2206	PARÉ :
DATUM :		10/2024	
MĚŘÍTKO :		1 : 25	
VÝKRES ČÍSLO :		D.13.4	REV. :
			0

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

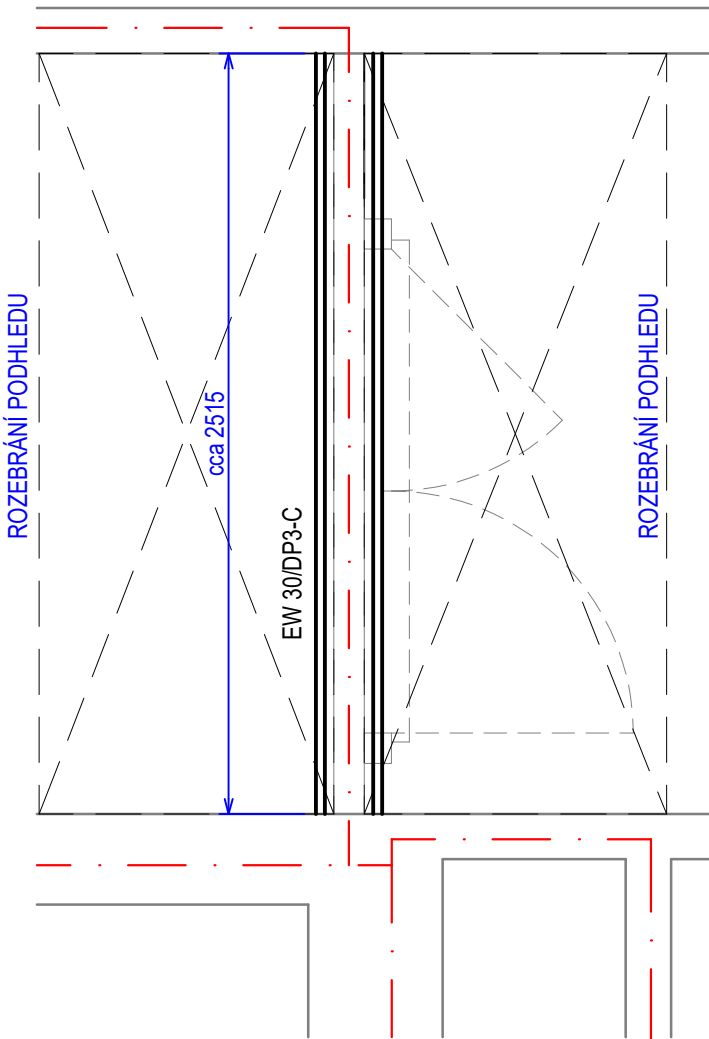

ŘEZ

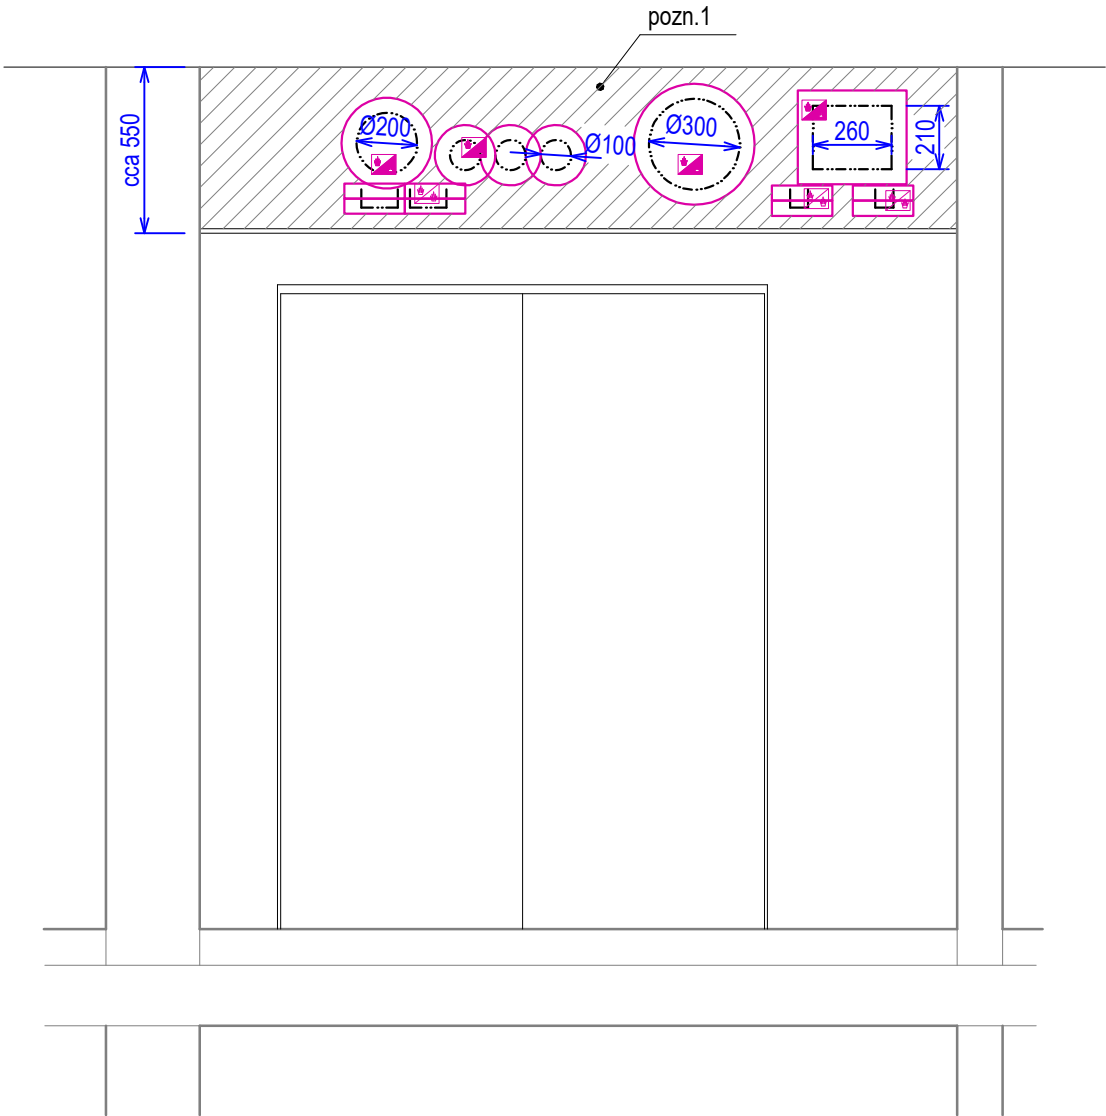

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,4m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 13.NP HRANICE PŮ - 13.E	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.13.5	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


A

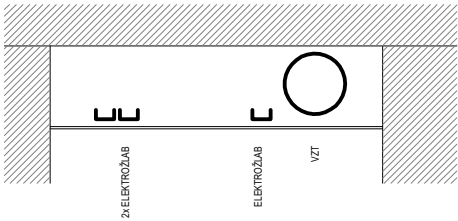


E

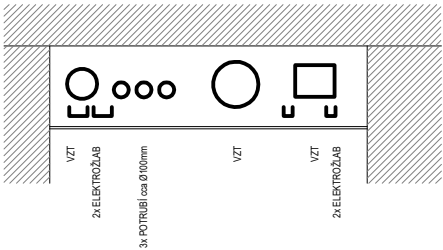



B

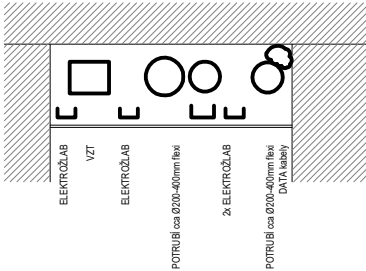

C

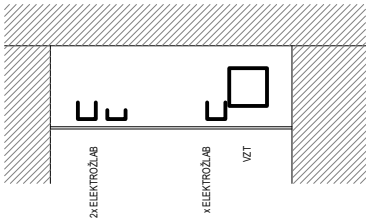

D

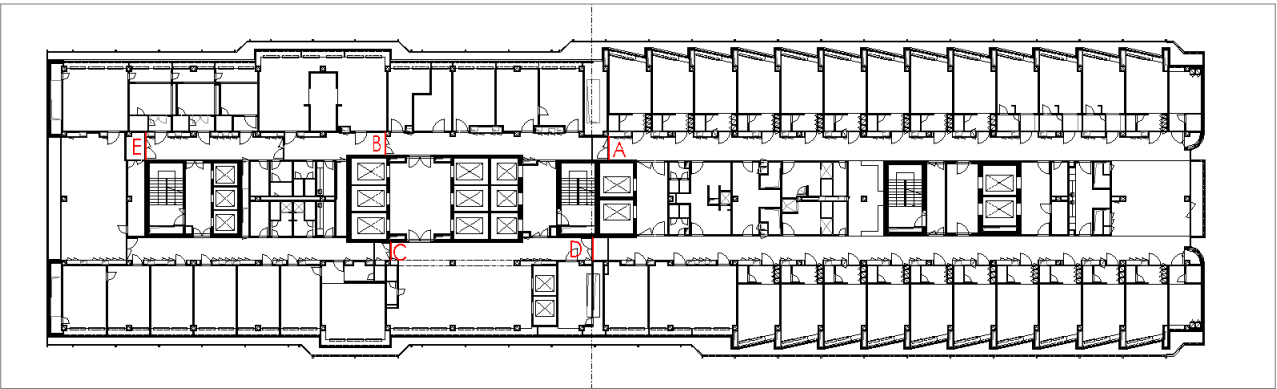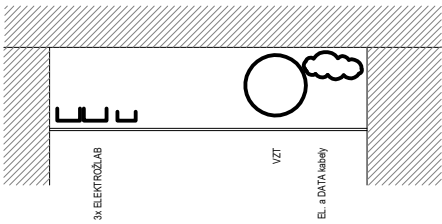


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	.
PŮDORYS 14.NP	

PROJEKTANT:	
 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.14.0
PARÉ :	
REV. :	
	1

PŮDORYS

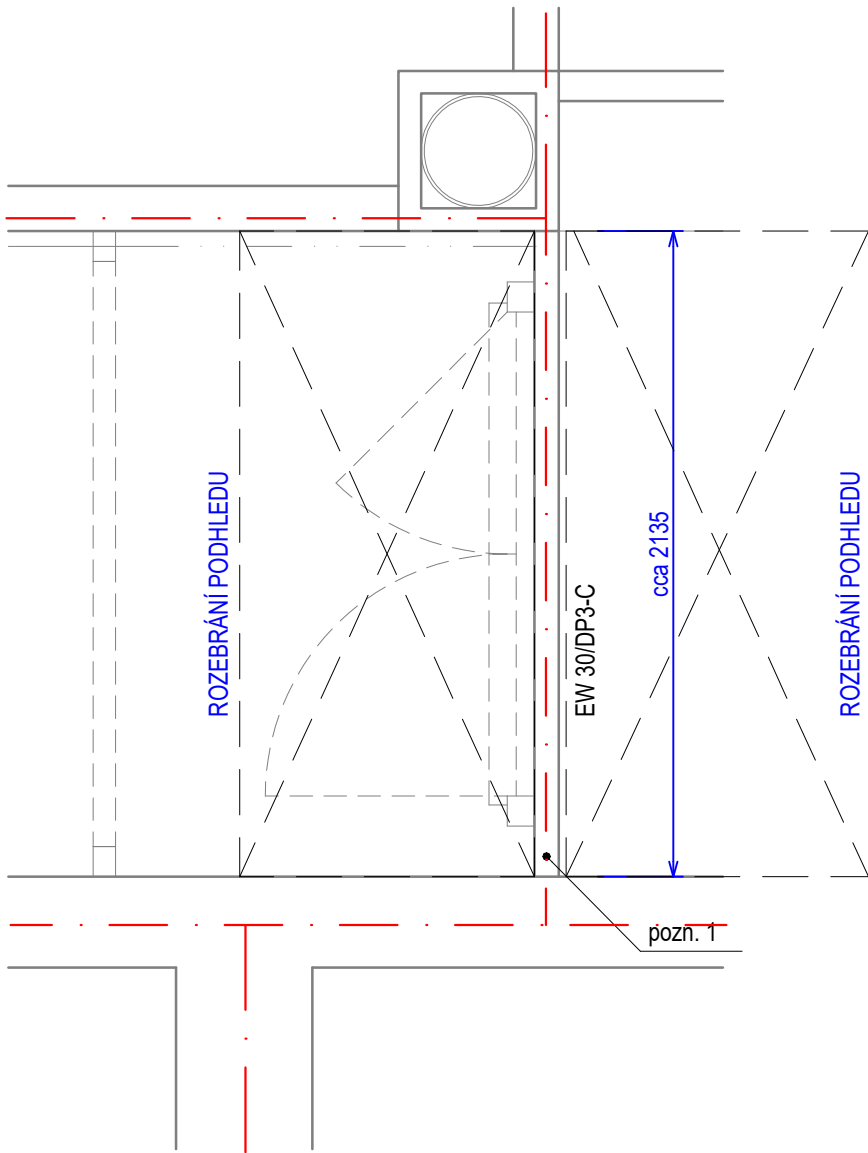

ŘEZ

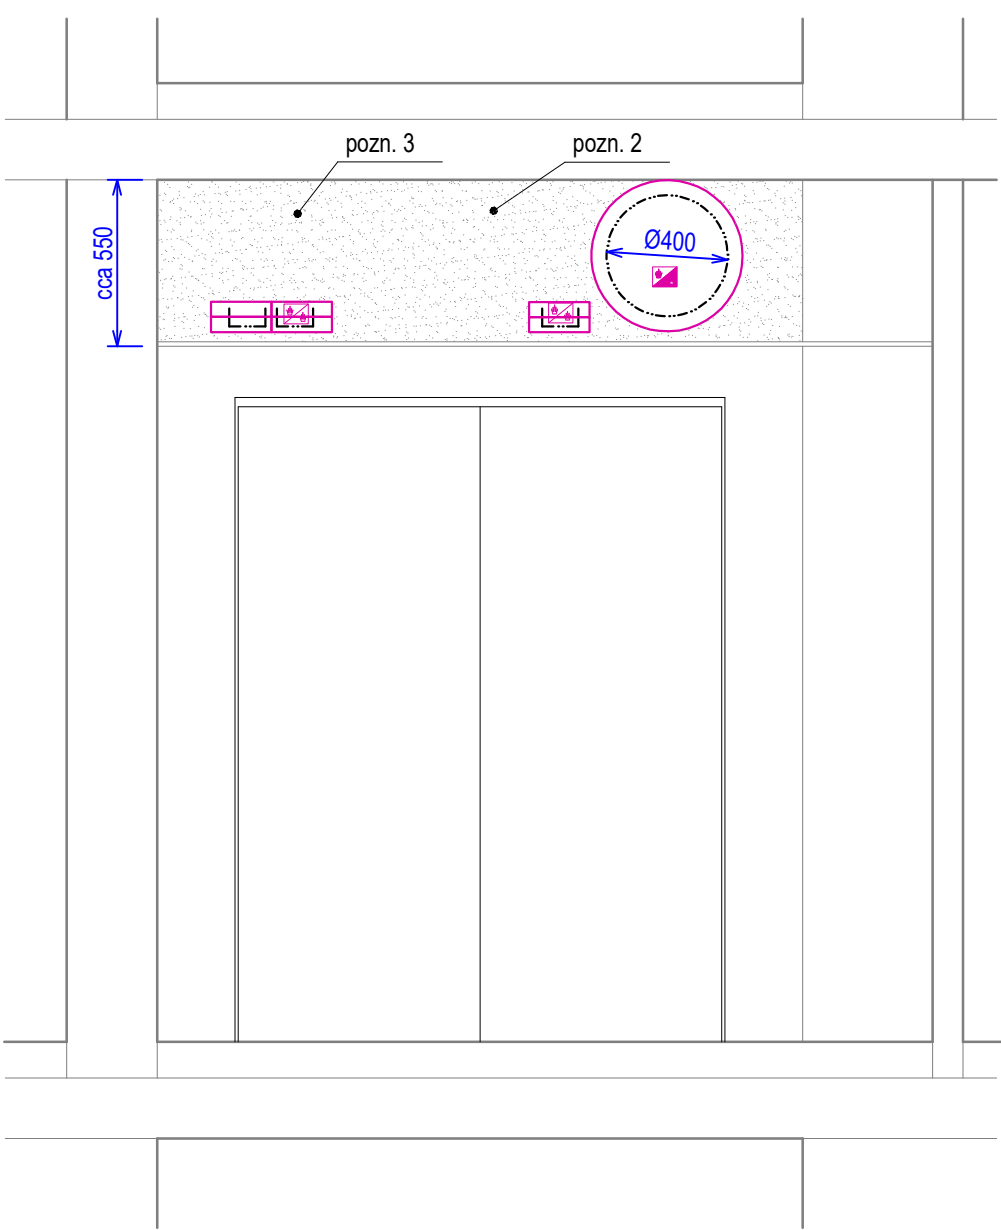

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,0m² (2,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlábech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 14.NP HRANICE PŮ - 14.A	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.14.1	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

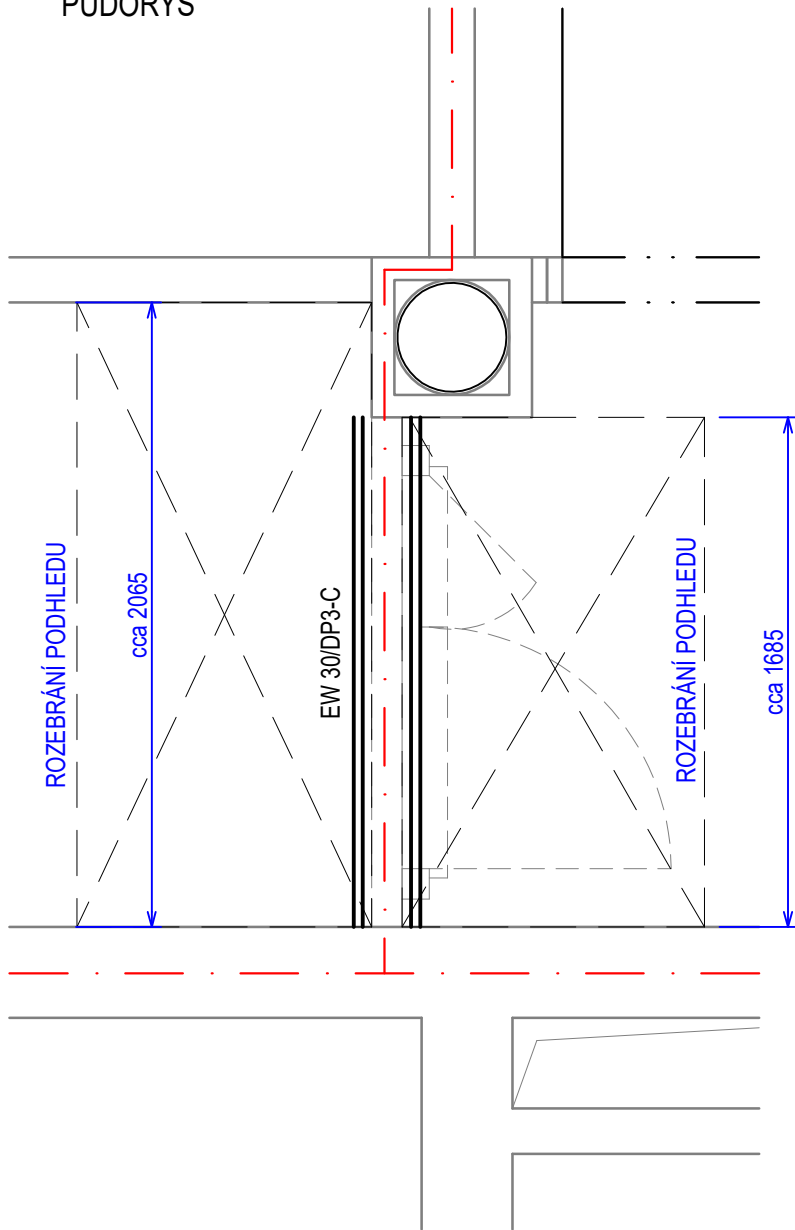

ŘEZ

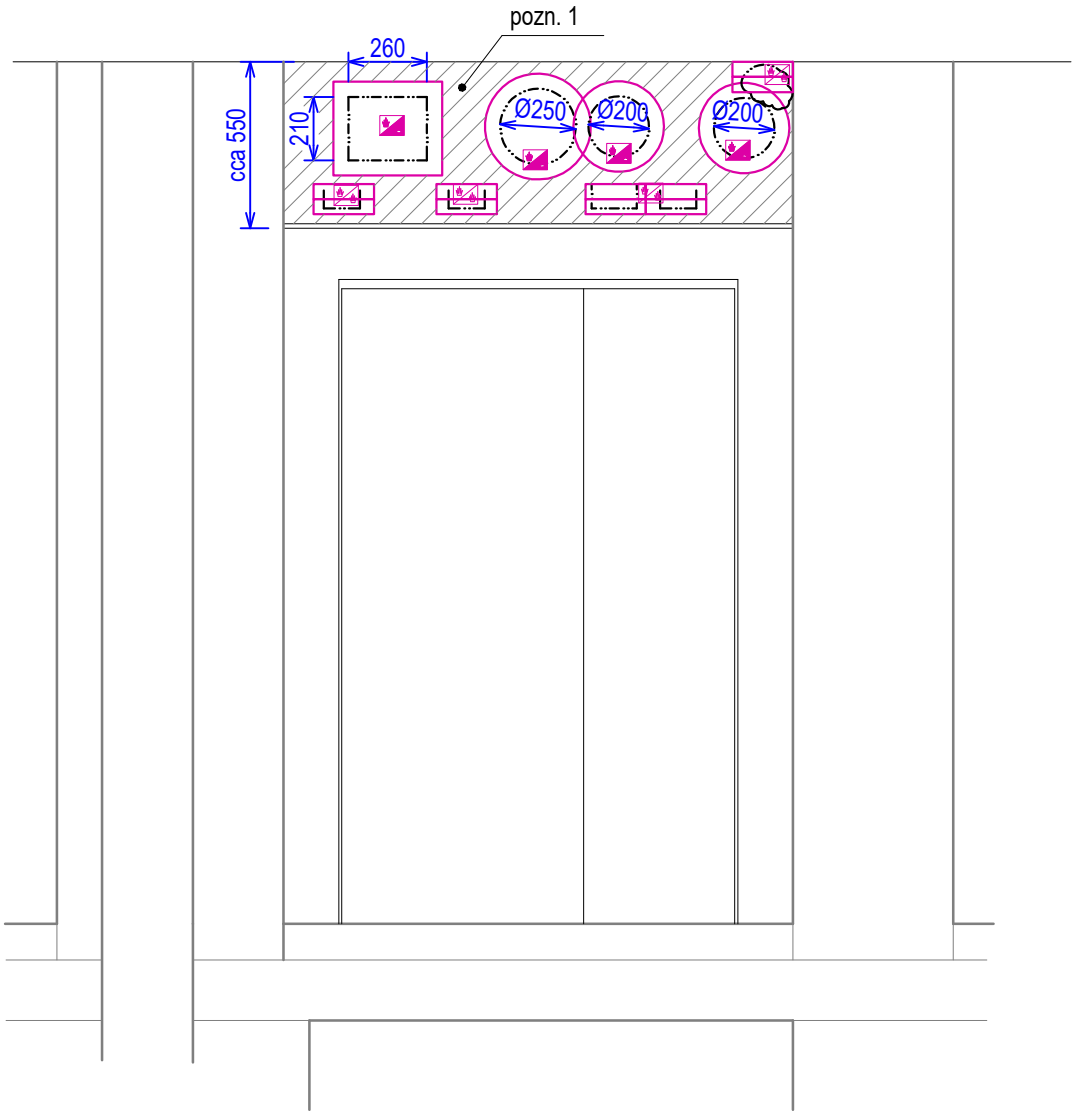

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,0m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 14.NP HRANICE PŮ - 14.B

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 25
VÝKRES ČÍSLO :	D.14.2
PARÉ :	
REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

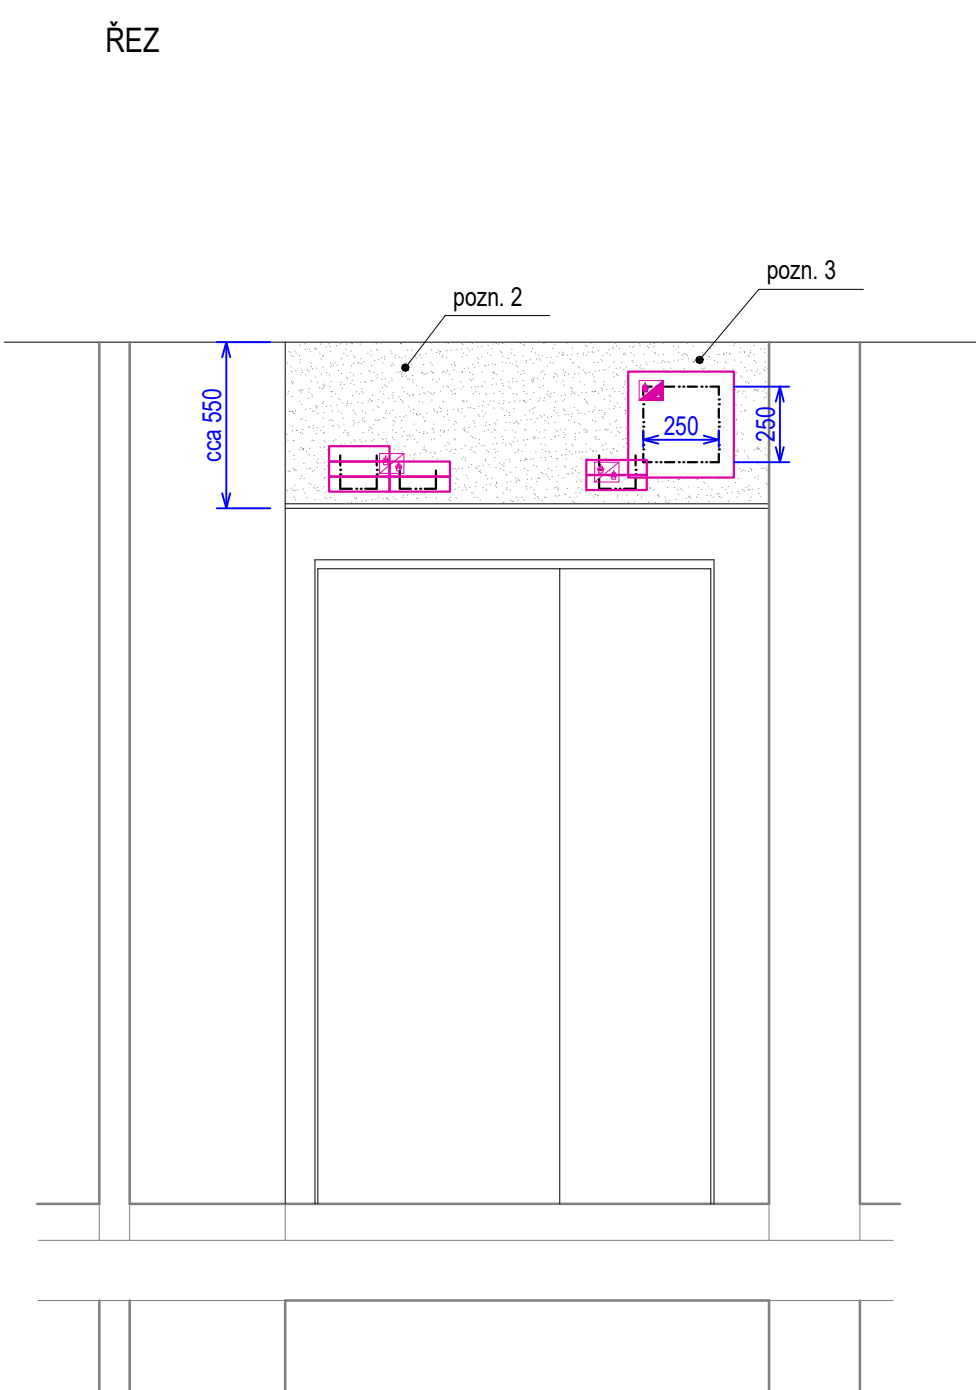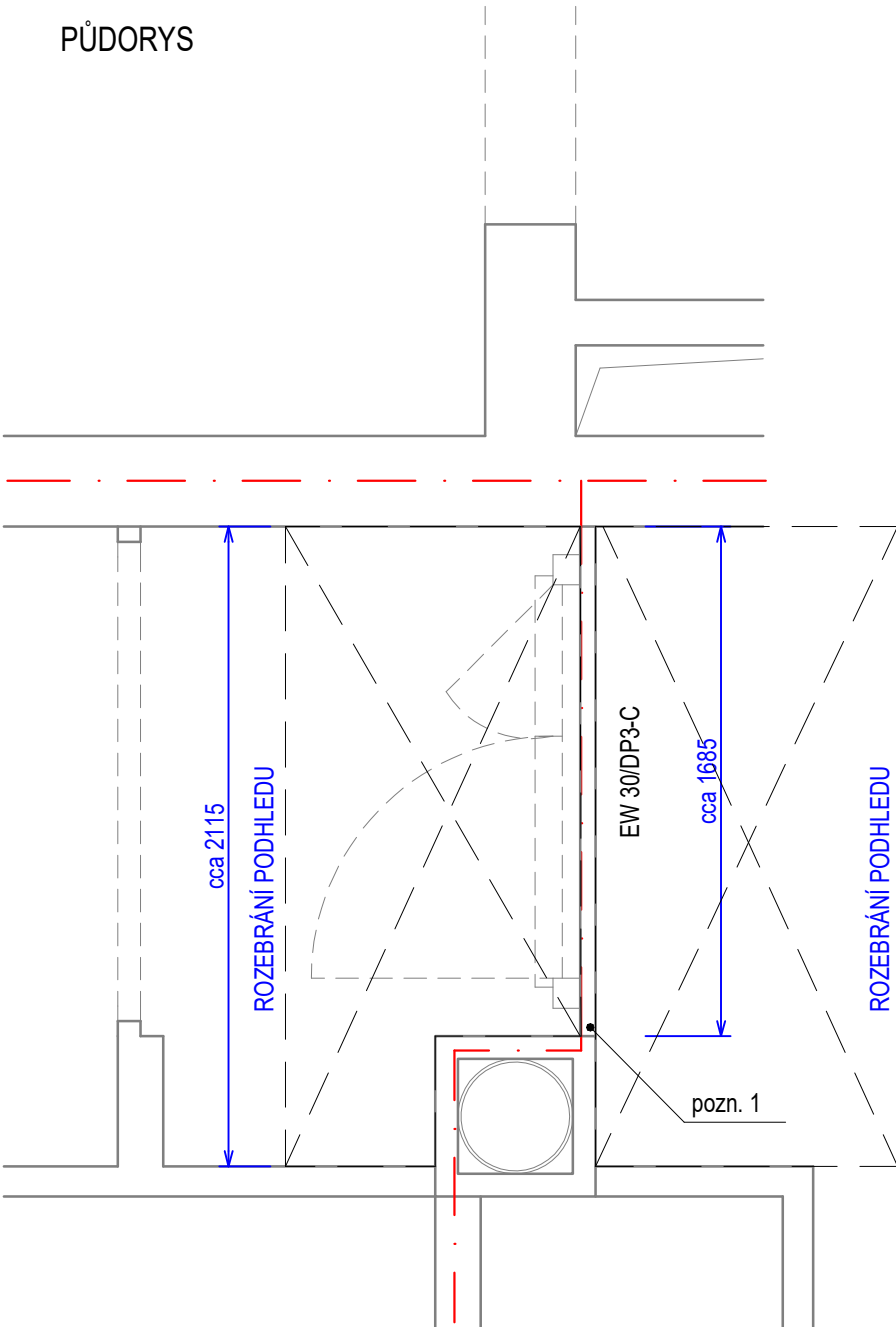

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 1,0m² (2,0m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 14.NP HRANICE PŮ - 14.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č.:	2206	PARÉ:	
DATUM:	10/2024		
MĚŘÍTKO:	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO:	D.14.3	REV.:	0

PŮDORYS

ŘEZ

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné



např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

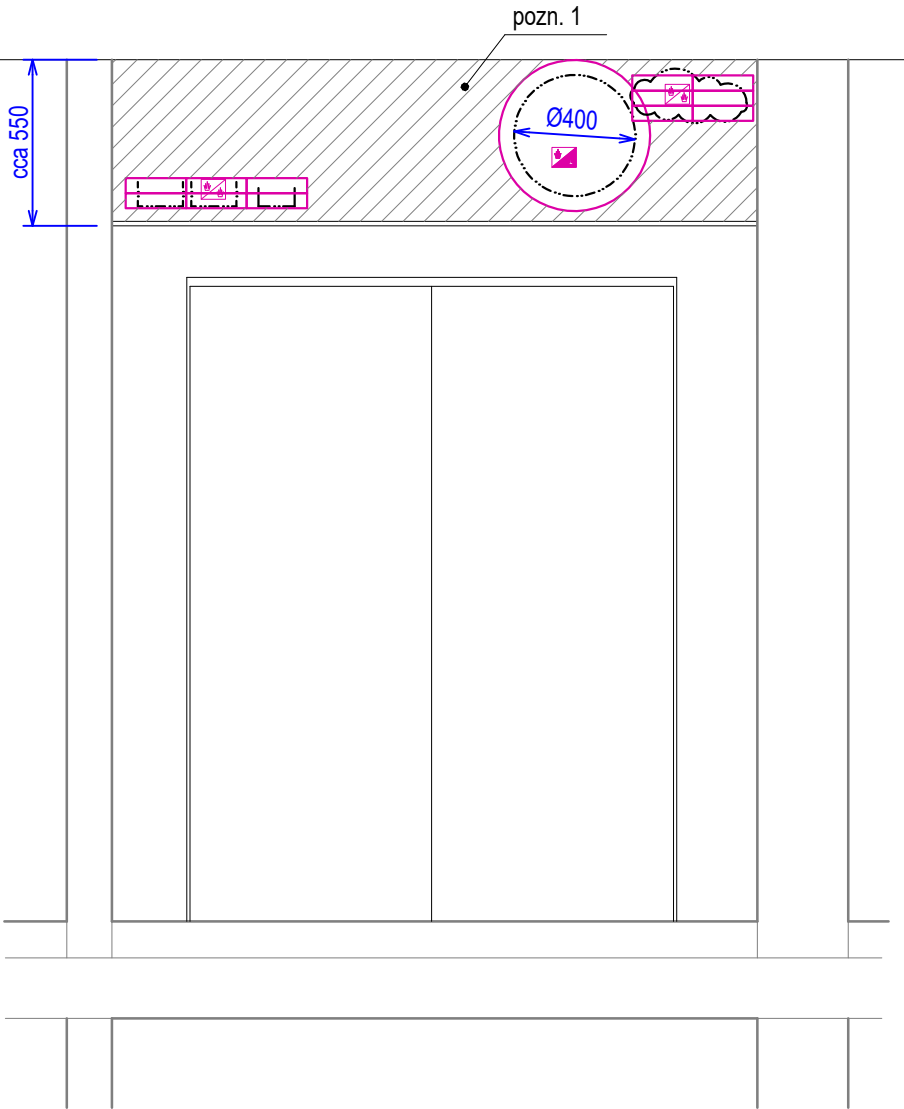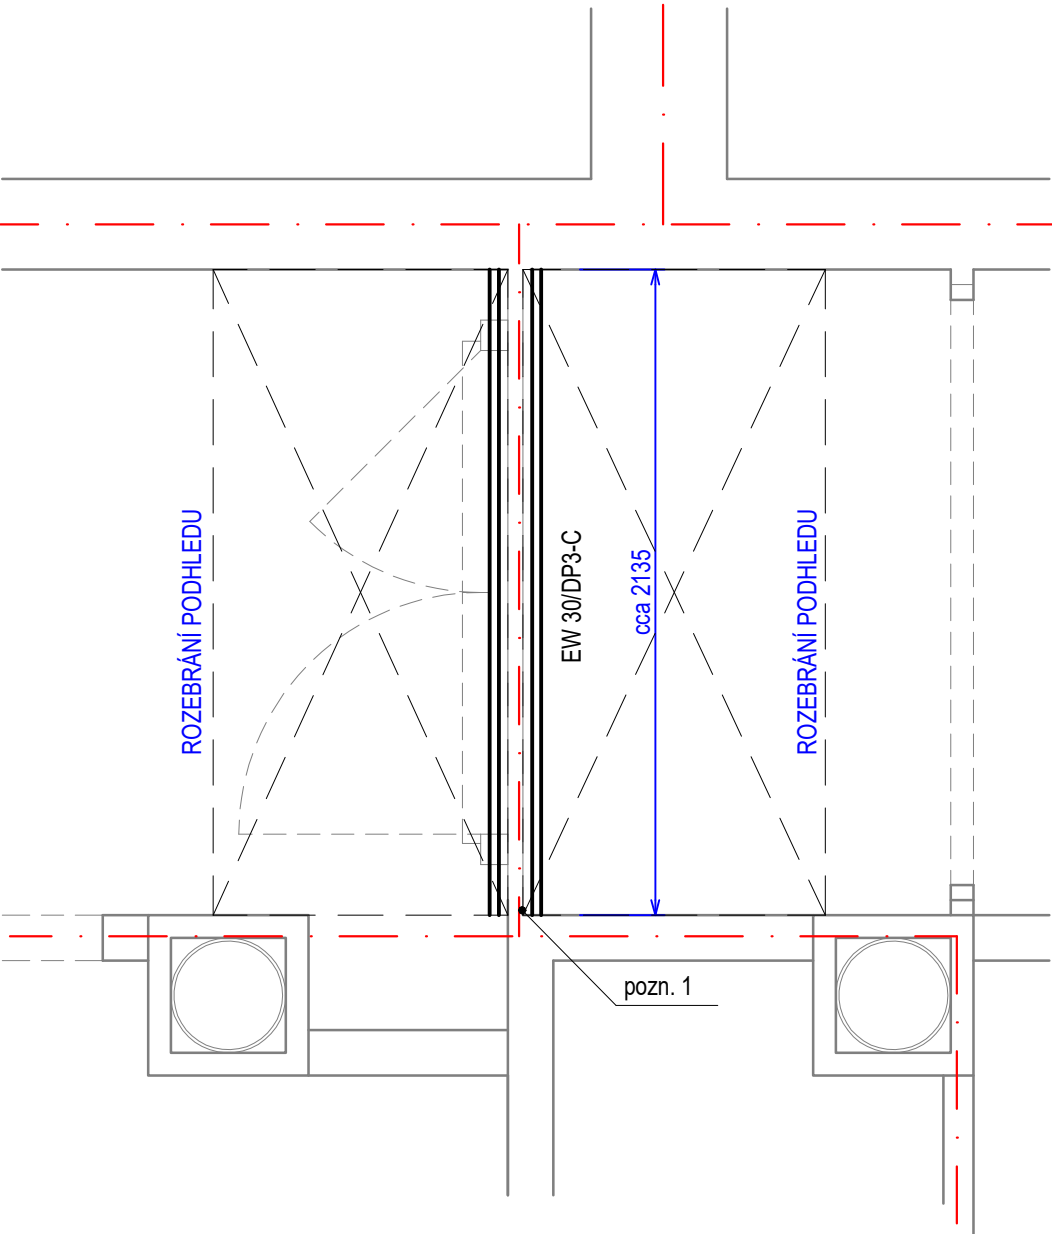

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- Stávající konstrukce
— Hranice PŮ
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
■ Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 14.NP HRANICE PŮ - 14.D	


PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25		
VÝKRES ČÍSLO :	D.14.4	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

PŮDORYS

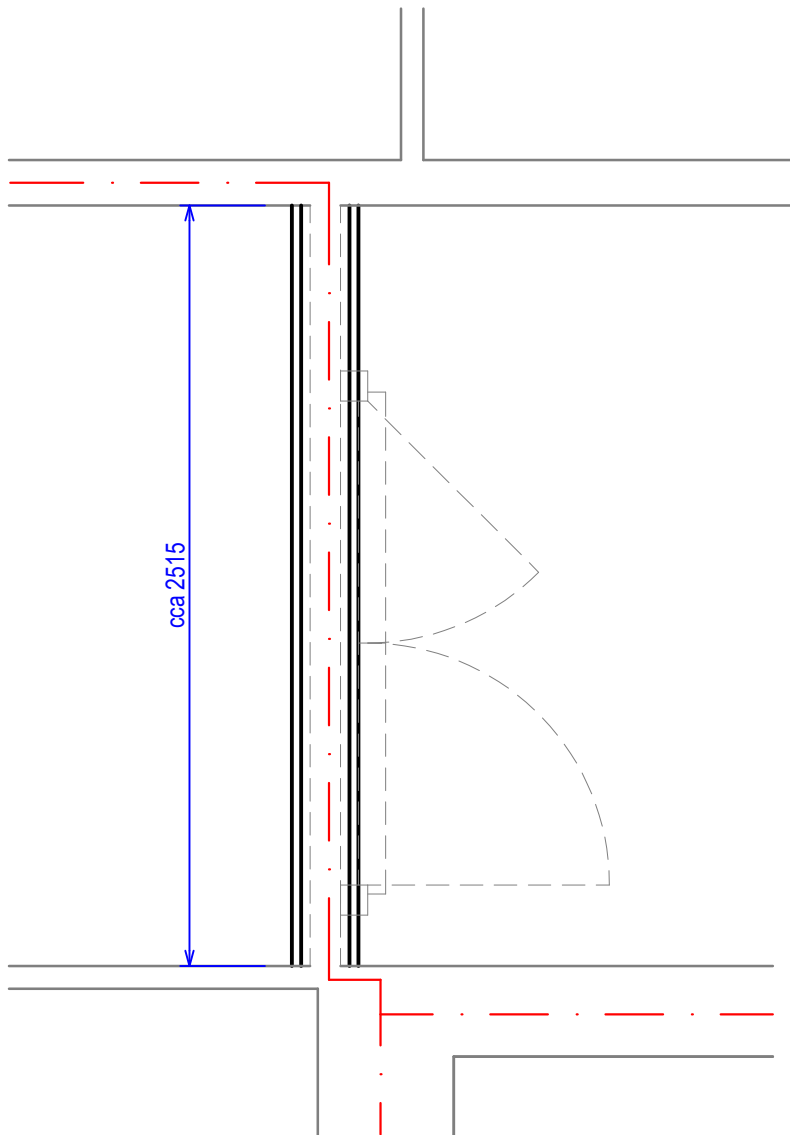

ŘEZ

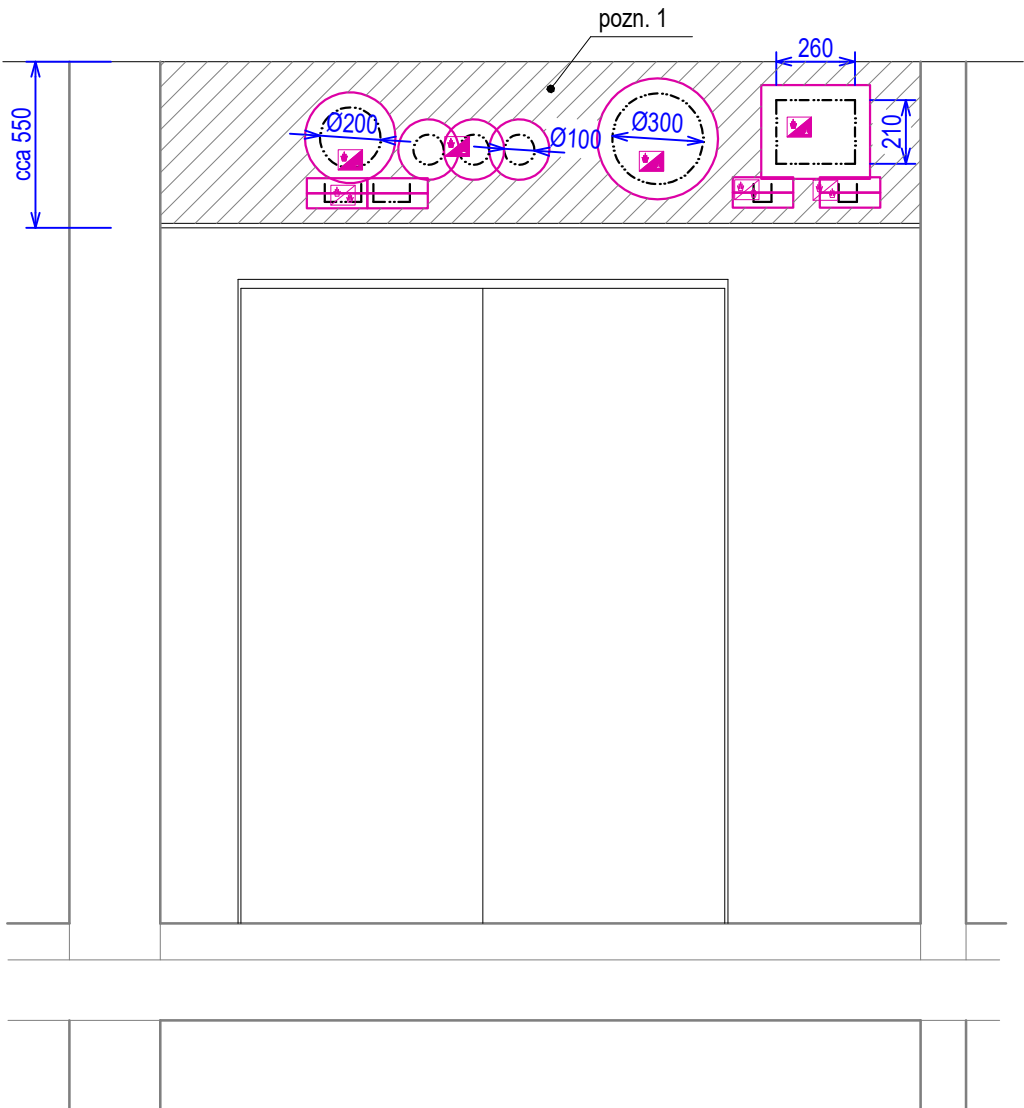

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 14.NP HRANICE PŮ - 14.E	

PROJEKTANT:		 <i>Bront</i> s.r.o. Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 <u>PROJEKTOVATEL:</u> Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	VÝKRES ČÍSLO :	REV. :
D.14.5			
		0	


Stupeň proveditelnosti: 5
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

A


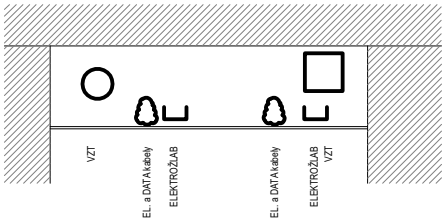


B - provedeny pož. ucpávky

C

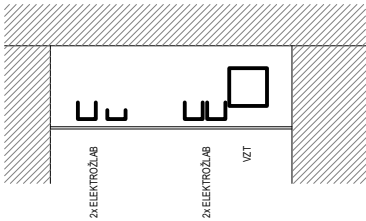

D

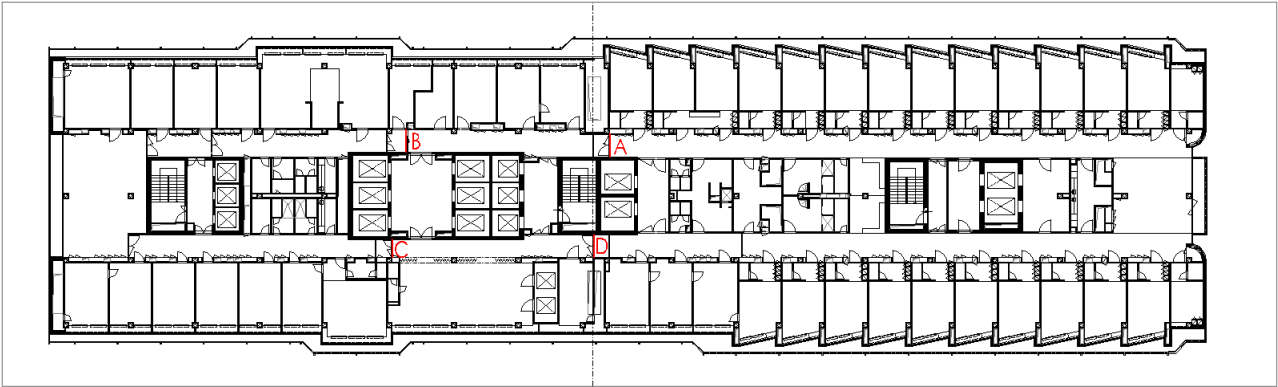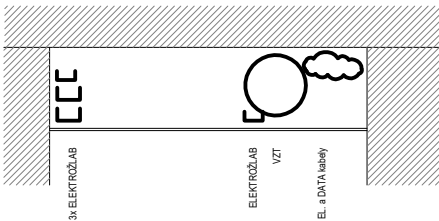


±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE : FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS
OBJEKT:	.
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	PŮDORYS 15.NP

PROJEKTANT:  Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206
DATUM :	10/2024
MĚŘÍTKO :	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	D.15.0
PARÉ :	
REV. :	1

PŮDORYS

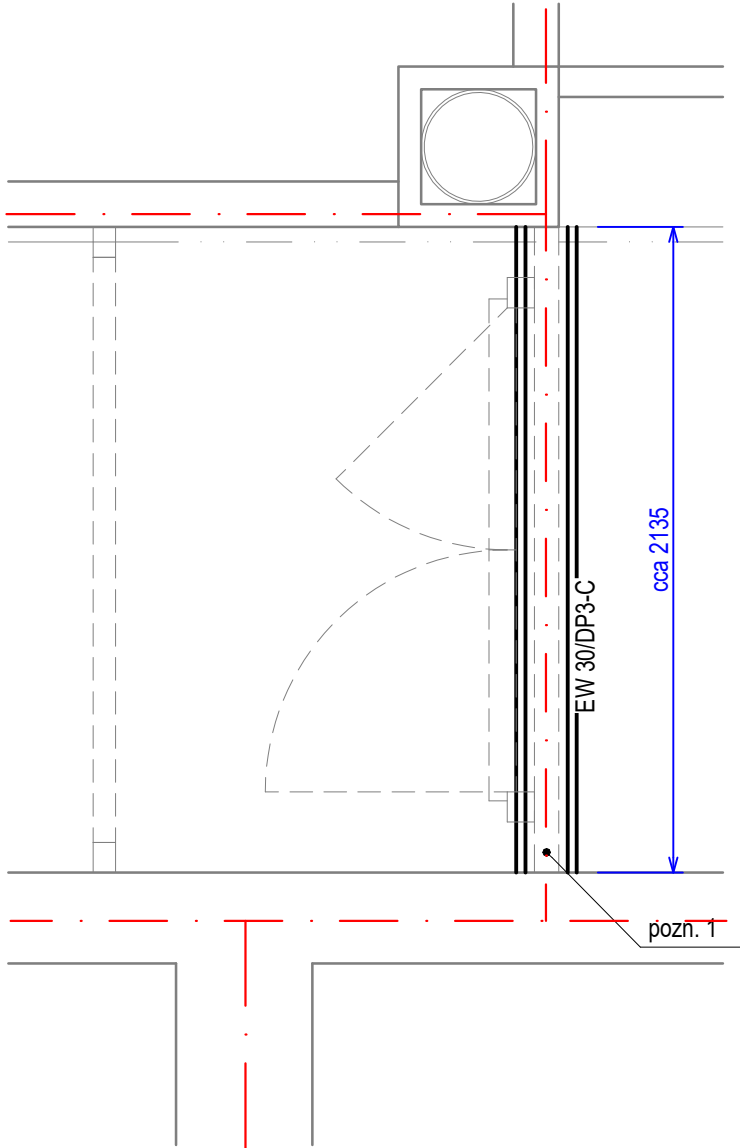

ŘEZ

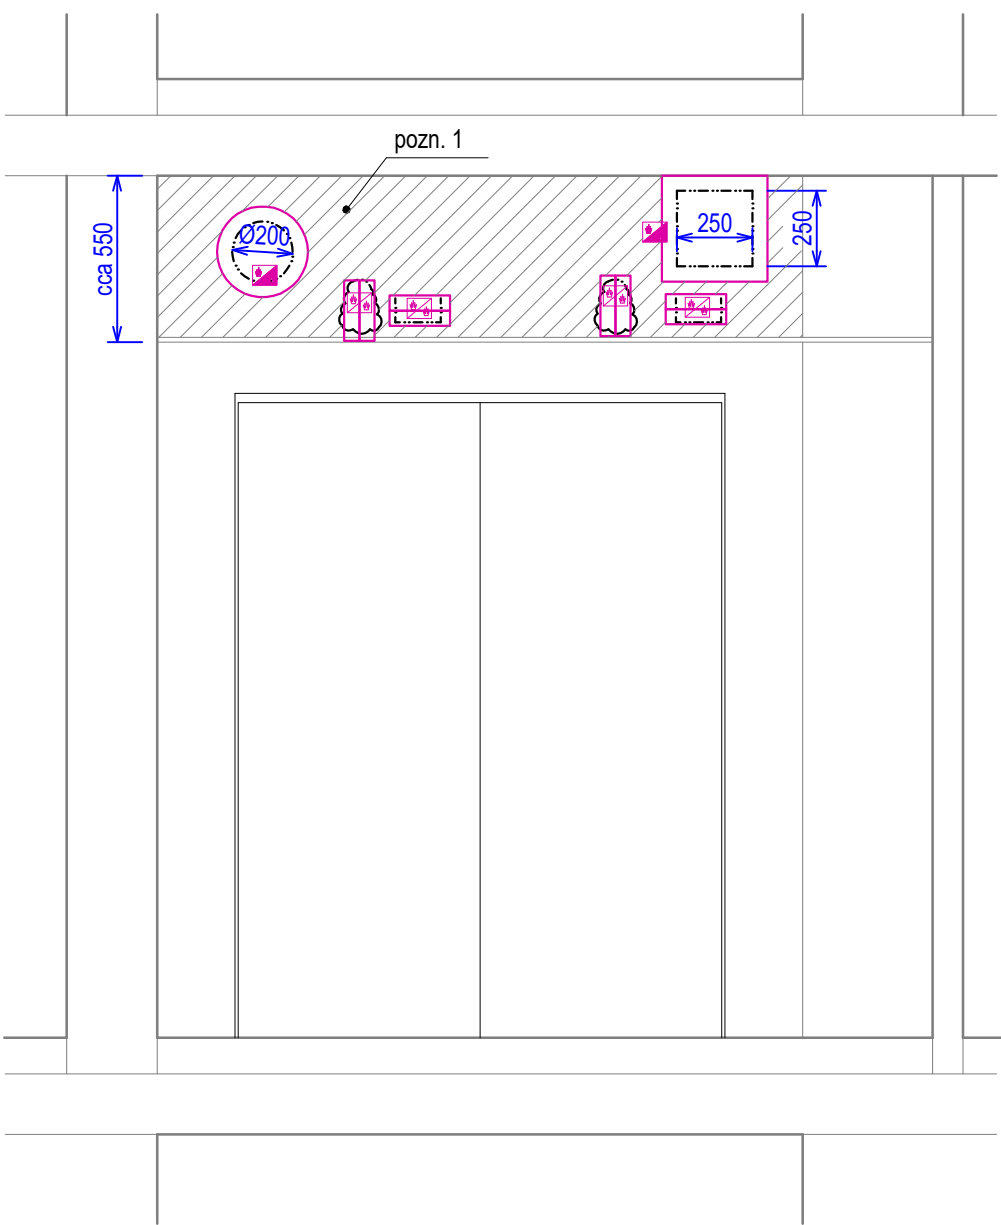

POZNÁMKA:

1. Nové dopláštění nadedvevního prostoru SDK RED 2x 12,5 + mineral + 2x 12,5 cca 1,2m² - spodní UD profil pozink

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natřou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PÚ
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
[Symbol] Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.



KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 15.NP HRANICE PÚ - 15.A	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.15.1		
		0	

Stupeň proveditelnosti: **5**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)

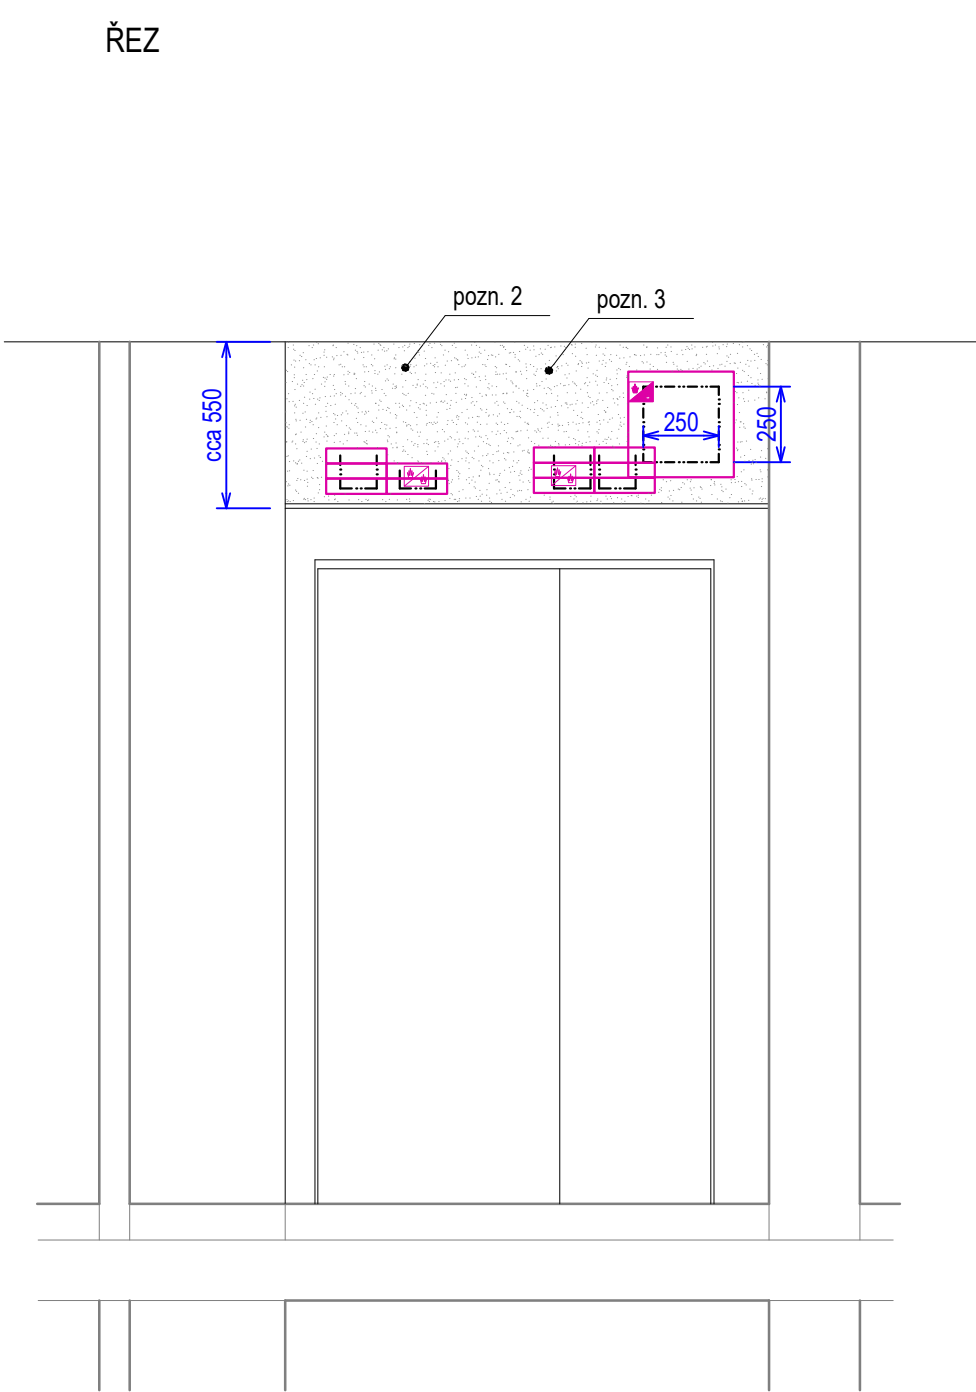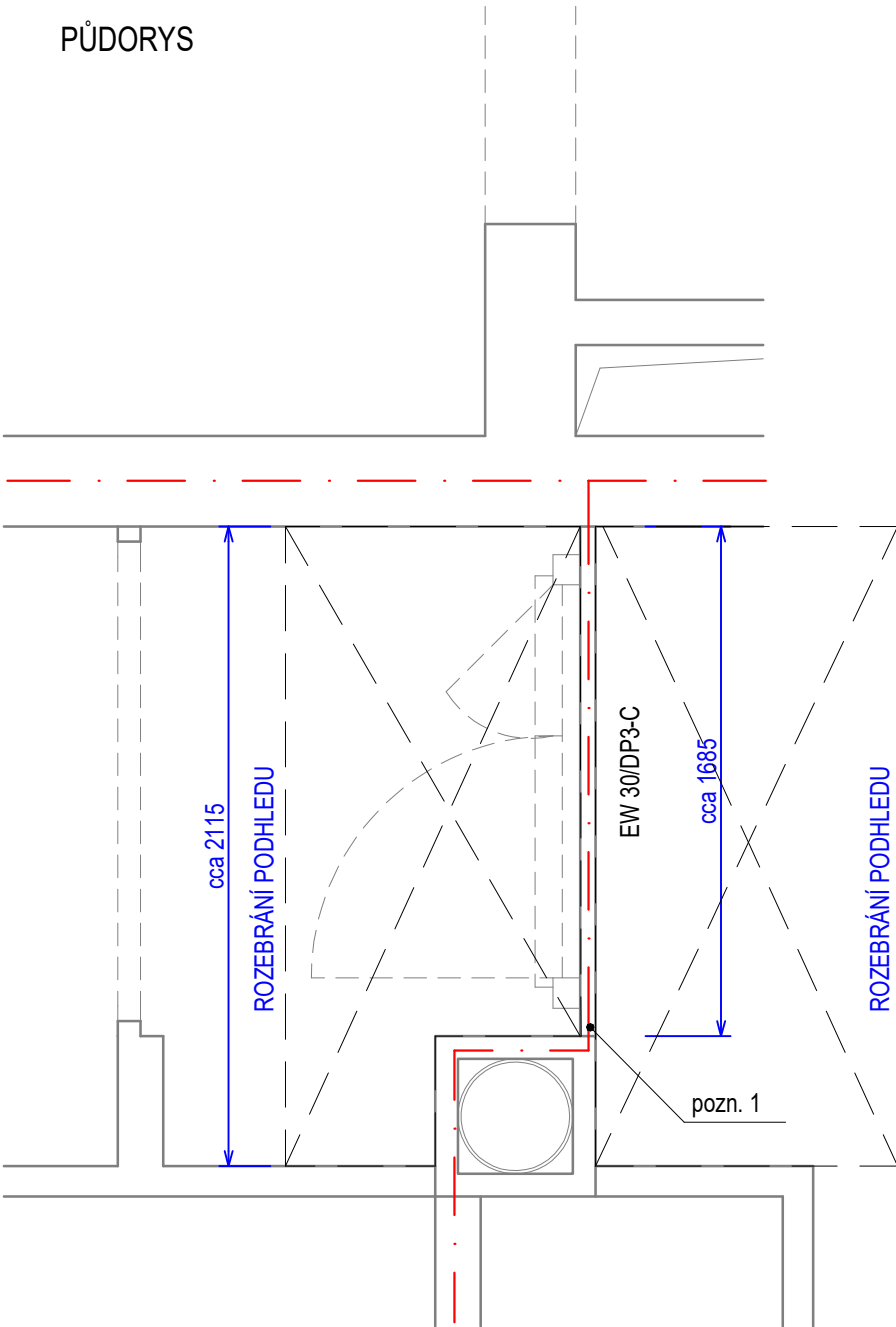

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přizdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,8m² (1,6m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

Stupeň proveditelnosti: **2**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)


KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"


AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 15.NP HRANICE PŮ - 15.C	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024		
MĚŘÍTKO :	1 : 25	REV. :	
VÝKRES ČÍSLO :	D.15.3		
		0	

PŮDORYS

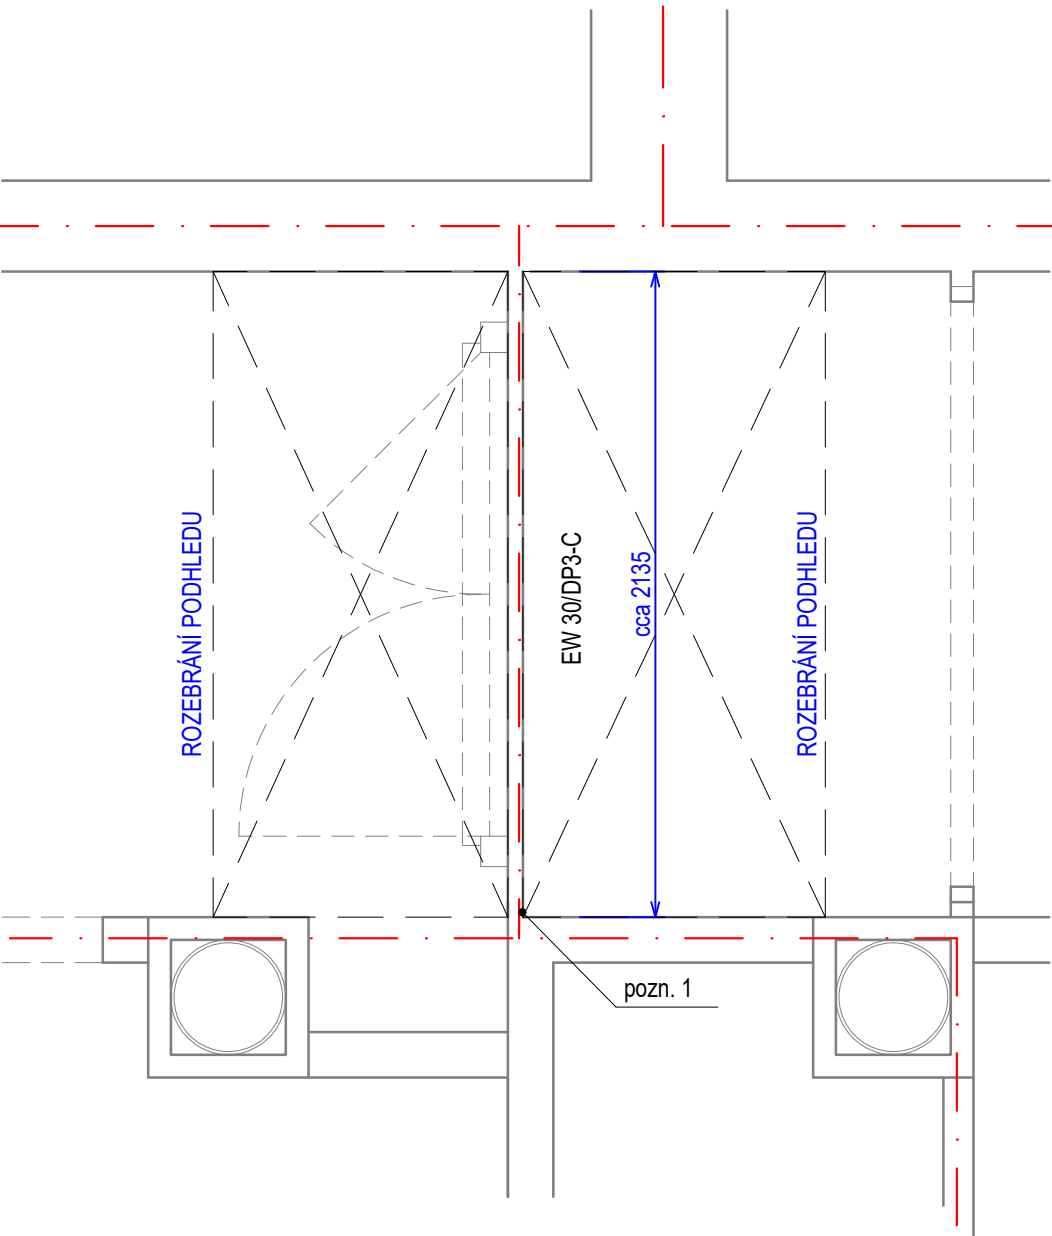

ŘEZ

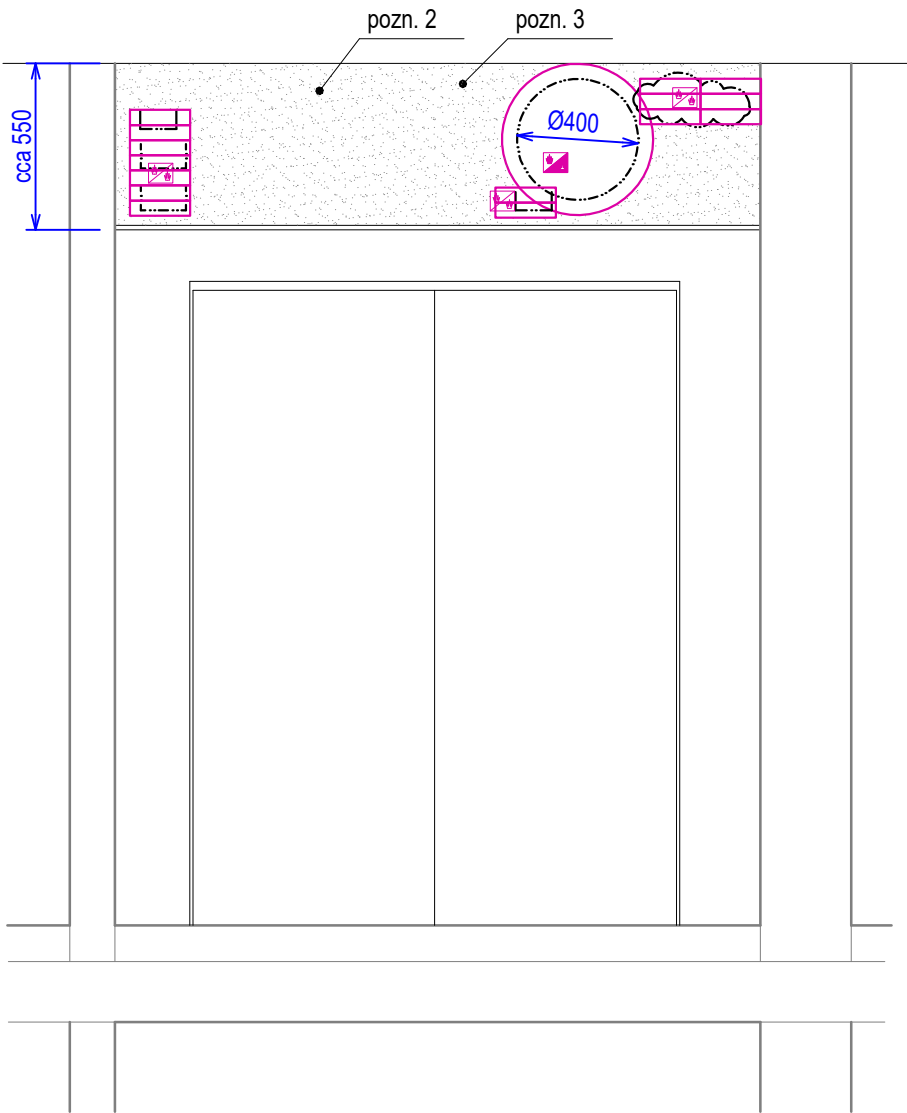

POZNÁMKA:

1. Stávající zděná přízdívka z CP, která se může ve skutečnosti nacházet vlevo či vpravo stávajících dveří
2. Nová dozdivka z cihel plných pálených cca 0,1m²
3. Nový Protipožární nástřik na spáry - např. HILTI CFC-SP WB z obou stran v ploše cca 0,8m² (1,6m²)

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

elektro rozvody volné

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Jedná se o blok pěny, který se dá lehce upravovat dle požadovaného prostupu a lze použít pro prostup stěnou pro elektrické, telekomunikační i optické kabely, pro hořlavé i nehořlavé potrubí.
Pro jednotlivé kabely např Protipožární zátky CFS-PL nebo kabelový disk CFS-D 25 od HILTI
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A

elektro rozvody v elektrožlabech

např. Protipožární blok CFS-BL (EI90) - HILTI (200x130x50mm)
Následně se kabely natrou ablativním nátěrem na kabely např. HILTI CP 679 A nebo se kabelové žlaby včetně kabelů obalí do Protipožární těsnící pásky CFS-T SST

Potrubí VZT a jiné

např. Protipožární malta CFS-M RG - HILTI, případně se použije Protipožární deska s protipožárním nátěrem např. HILTI CFS-CT HDB

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- - - Hranice PŮ
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody elektro
- Oblasti osazení požárních ucpávek na rozvody VZT aj.

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ - PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

±0,000 = STÁVAJÍCÍ OBJEKT "L"

AKCE :	FN Brno - Nadedvevní požární ucpávky objet L - - projektová dokumentace	
INVESTOR:	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno	
VYPRACOVAL:	Ing. Radim Sikora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radim Sikora
STUPEŇ PD:	DPS	
OBJEKT:	.	
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
VÝKRES:	PŮDORYS 15.NP HRANICE PŮ - 15.D	

PROJEKTANT:		 Malečkova 579/9, 628 00 Brno IČ: 177 08 451, DIČ: CZ 1770845 EPOS@BRONT.cz, Tufanka 1222/115c, 627 00 Brno, Budova "B"	
ZAK.Č. :	2206	PARÉ :	
DATUM :	10/2024	1 : 25	
MĚŘÍTKO :			
VÝKRES ČÍSLO :	D.15.4	REV. :	0

Stupeň proveditelnosti: **3**
(kde 1 je dobře proveditelný a 5 je těžce proveditelný)