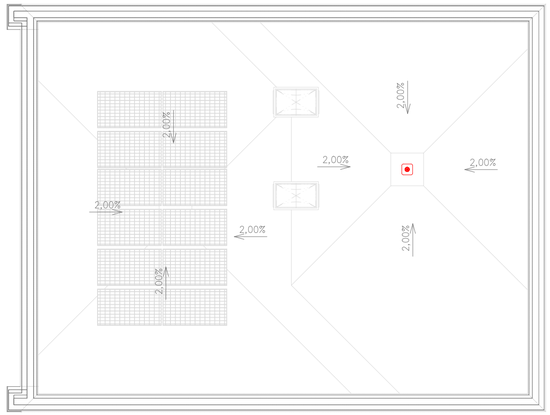

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
  Border of fire compartment
- N 1.01 – III.SPB — Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, III. stupeň požární bezpečnosti
  Number of the fire compartment - III. fire safety degree
- EW 30DP3+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30 minutovou požární odolností, konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení
  Sort of the fire door (EW) with fire resistance (30 minutes) + door closer
- EI 30DP3+C+S200 — Požární uzávěr bránící šíření tepla s 30 minutovou pož. odolností, konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení, kouřotěsné
  Sort of the fire door (EI) with fire resistance (30 minutes) + door closer + smoke-tight
- REI 45DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut, konstrukce druhu DP1
  Fire resistence of the fire wall (45 minutes)
- REI 45DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut konstrukce druhu DP1
  Fire resistence of the horizontal construiction (45 minutes)
- PANIK — Dveře opatřené panikovým kováním (horizontálním madlem dle ČSN
  Panic exit devices operated by a horizontal bar
- PK — Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří klikou (např. paniková klika dle ČSN EN 179)
  Emergency exit devices operated by lever handle
- Ústředna EPS
  Fire alarm control panel
- Paralelní tablo EPS
  Secondary fire alarm control panel
- OPPO — Obslužné pole požární ochrany
  Fire detection and device equipment
- KTPO — Klíčový trezor požární ochrany
  Fire safe with universal key
- Zábleskový maják
  Flash beacon
- Požární úsek vybavený nouzovým zvukovým systémem
  Fire compartment equipped with an emergency sound system
- Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru EPS
  Fire compartment equipped with automatic fire detectors of FAS
- Požární úsek vybavený nouzovým osvětlením
  Fire compartment equipped with emergency lighting
- Chráněná úniková cesta typu "B" - nucené větrání
  Protected escape route type "B" - power ventilation
- Chráněná úniková cesta
  Protected escape route
- Požární úsek bez požárního rizika
  Fire compartment without fire risk
- Nucené požární větrání
  Forced fire ventilation
- Směr úniku (minimální šířka únikové cesty)
  Direction of escape (minimum width of escape route)
- Únikový východ (minimální šířka únikového východu)
  Emergency exit (minimum width of emergency exit)
- Úniková cesta
  Escape route
- 23m — Délka únikové cesty
  Length of escape route
- 459 — Počet osob v místnosti
  Number of people in the room
- E — Evakuační výtah
  Evacuation elevator
- H D25 — Vnitřní hadicový systém (vnitřní hydrant) D25, délka hadice 30m
  Hydrant system, D25, hose length 30m
- CS — CENTRAL STOP
  Central stop
- TS — TOTAL STOP
  Total stop
- Požární klapka (automatická)
  Fire damper (automatic)
- Hranice požárně nebezpečného prostoru
  Border of fire risk area
- d=2,50m/ds=1,00m — Odstupová vzdálenost (v přímém směru / do stran na okraji)
  Fire risk distance (straight distance / distance to sides)

LAPLAN

LAPLAN a.s., Celí 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 232,12 m n.m.– B.p.v.

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby	k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černopolní 217/22a
Místo	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705
Stavebník	
Stavební objekt	1.2.0.4.1_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ
Část dokumentace	D.4_POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Stupeň dokumentace	provádění stavby
Název výkresu	PŮDORYS STŘECHA
Měřítko	SCHÉMA
Formát	420.00 x 720.00mm
Číslo výkresu	D.4.106
Revize	0
Datum	05/2025
Kótováno	mm
Číslo zakázky	22_2408
Sada	

Ing. Filip Vacek — Hlavní projektant
Ing. Matouš Helegda, Ph.D. — Vypracoval
Ing. Marek Hrabal — Autor
Ing. Jan Pavelek — Autorizovaná osoba