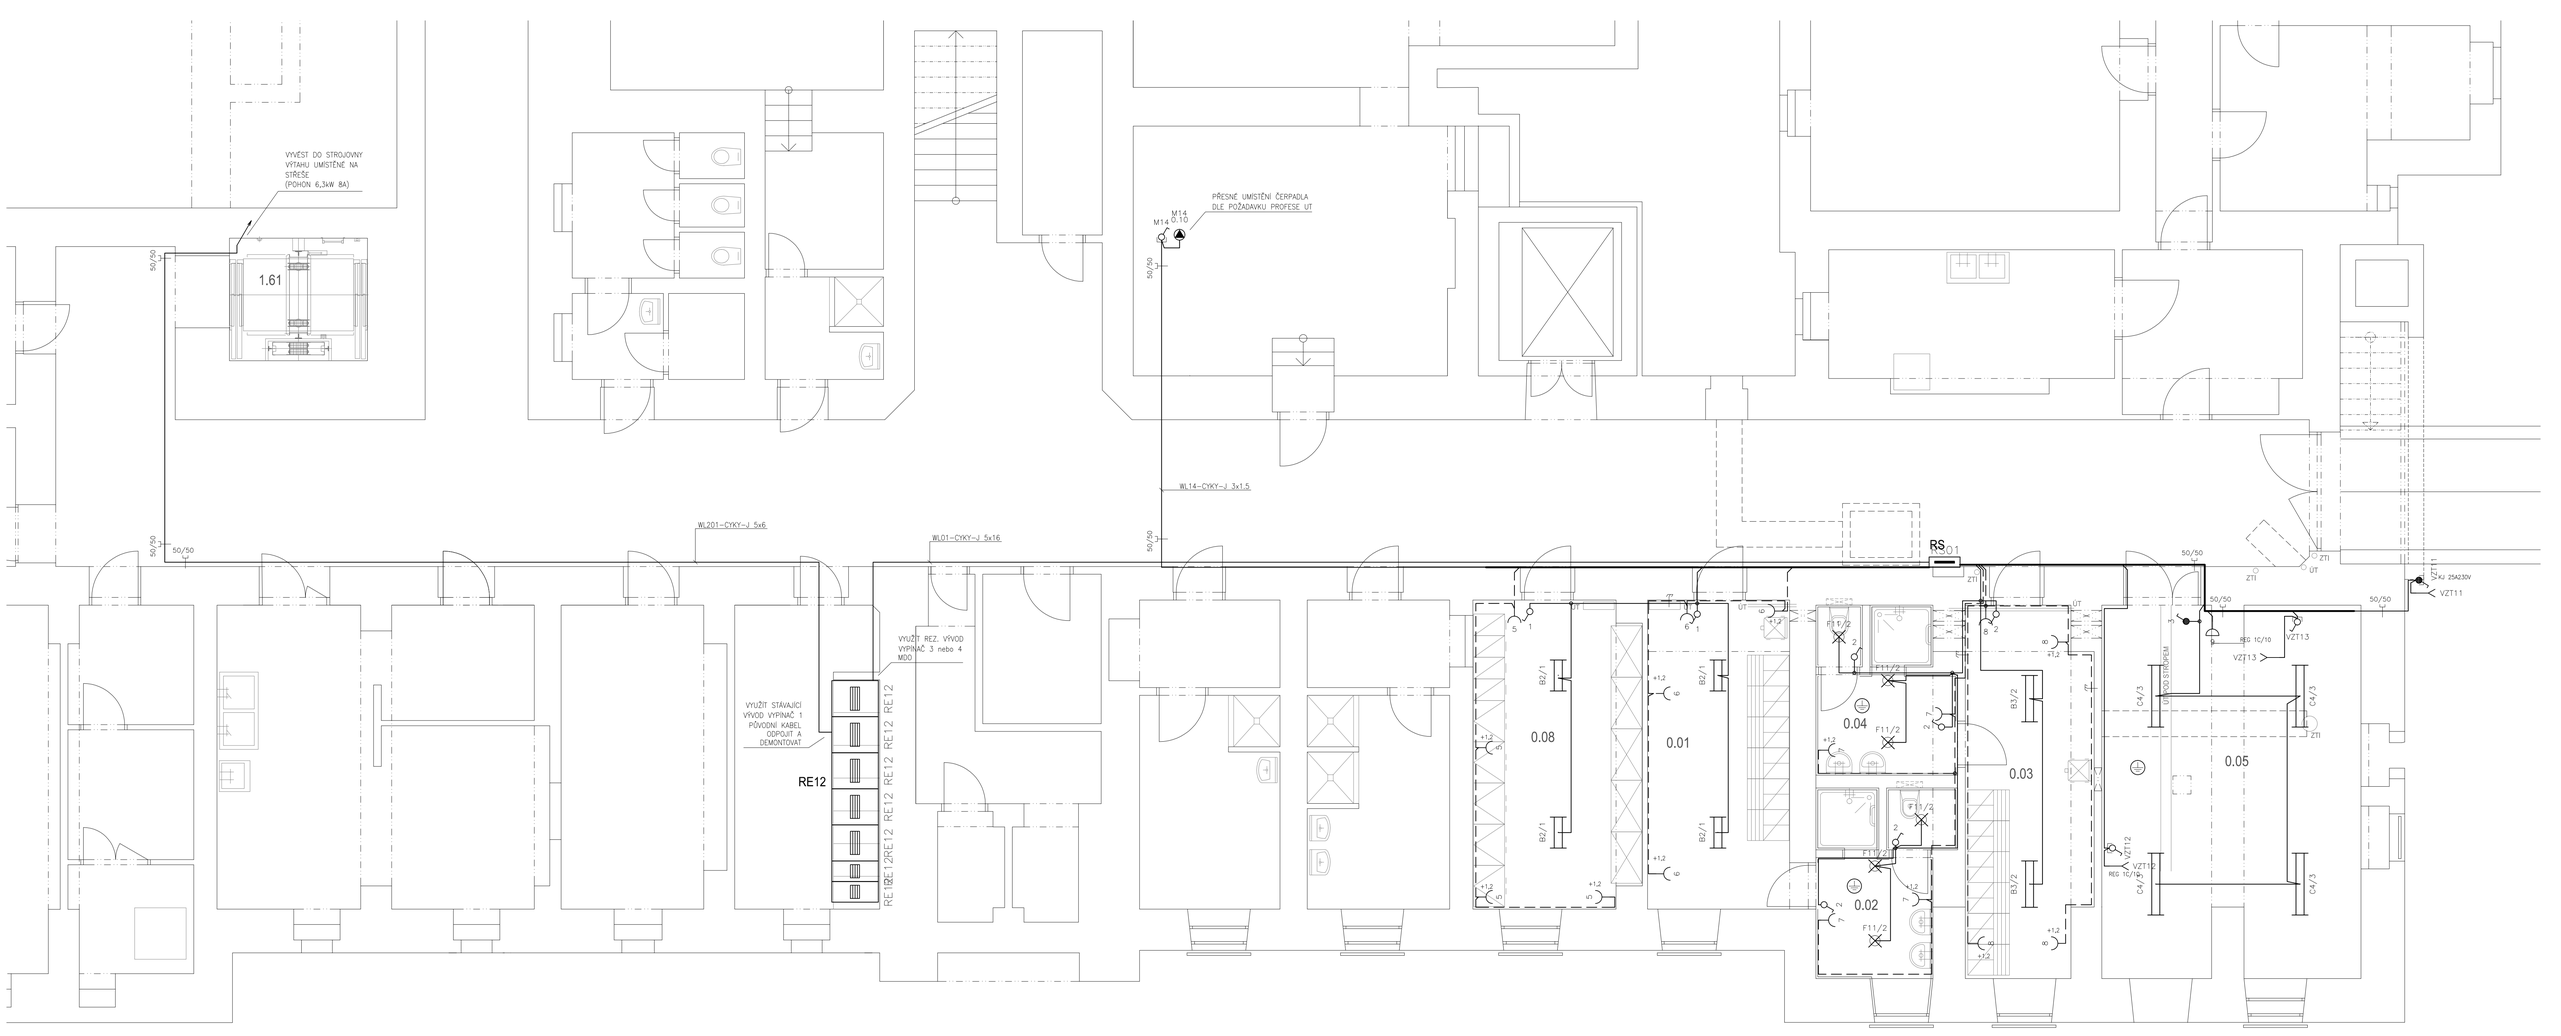

LEGENDA:

MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ CY4 ČSN 33 2000-7-701 ed.2
PRO SLP ZAŘÍZENÍ CY6

Poznámky:
– umístění každého koncového prvku a zařízení bude podléhat souhlasu provozovatele nebo architekta
– výška zásuvky nad hotovou podlahou je dána kótou +x,x , kóta –x,x od stropu nebo podhledu
– výška zásuvky bez uvedené kóty je 0,35m
– výška vypínačů osvětlení je +1,2m nad hotovou podlahou, pokud není uvedeno jinak
– uložení elektroinstalace bude provedeno v max. možné míře pod omítkou, v SDK příčkách, v hlavních trasách volně v drátěných zinkovaných drátěných žlabech a na příchytkách
– vývody pro SLP zařízení a zásuvkové sestavy silových a SLP zásuvek budou s touto profesí dispozičně koordinovány, bude zvolen shodný design zásuvek a rámečků
– montáž svítidel bude provedena striktně dle pokynů výrobce, včetně umístění kabelových vývodů

Legenda číslování obvodů:
_x.y.z
x... 1 vývod z rozváděče 1RO–P, 1RO–II
2 vývod z rozváděče 2.1RO–P, 2RO–II
y... 1 obvody MDO
2 obvody DO
z... pořadové číslo vývodu z rozváděče

Vývody z rozváděče RS jsou bez uvedeného číslování, a sice MDO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č.M.	NÁZEV	SKUPINA ZDRAV. DISPOZICE	OSVĚTLENOST (lx)	UGR	Uo	Ra
0.01	ŠATNA MUŽI	–	200	25	0.4	80
0.02	HYG. ZÁZEMÍ MUŽI	–	200	25	0.4	80
0.03	ŠATNA ŽENY	–	200	25	0.4	80
0.04	HYG. ZÁZEMÍ ŽENY	–	200	25	0.4	80
0.05	STROJOVNA VZT	–	200	25	0.4	80
0.06	–		–	–	–	–
0.07	–		–	–	–	–
0.08	SPISOVNA, ARCHIV		200	25	0.4	80
1.61	VÝTAHOVÁ ŠACHTA		200	25	0.4	80

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A PROST. SE SPRCHOU DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

±0,000 = 232,980 m n. m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

SPECIALIZACE: D.1.6 – SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLOŠE 51 570 01 LITOMYŠL
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DANIEL HAJZLER	
VYPRACOVAL	ING. DANIEL HAJZLER	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VÁCLAV RIKAN	PROJECT BUILDING	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN TOMEK		
VYPRACOVAL	ING. JAN NĚMEC	PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 602 00 BRNO	
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ		
INVESTOR:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO	FORMÁT	X A4
NÁZEV AKCE:	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PDM REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R	DATUM	ČERVEN 2017
MÍSTO:	FN BRNO – PDM, ČERNOPOLNÍ 9, 613 00 BRNO	STUPEŇ	DPS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	D.1.6 – SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO ZAKÁZKY	0517
		SPECIALIZACE	D.1.6
NÁZEV VÝKRESU	ELEKTROINSTALACE 1PP	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.6–101