



Hlavní inženýr projektu:  
ING. JAN KOČMÁNEK  
Vedoucí projektant zakázky:  
ING. VÁCLAV KŘEPELKA

Investor:



Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno  
+420 532 231 111  
fnbrno@fnbrno.cz

Profese:

**MAR**

Zpracovatel dílu:

Siemens s.r.o. Solution & Service Portfolio  
Divize Building Technologies (SSP)  
Olomoucká 7/9 618 00 Brno Česká republika  
Tel.: +420 544 508 535 Mobil: +420 725 045 388  
E-mail: petr.mikulasek@siemens.com

Autorizace:

Odpovědný projektant:

Vypracoval:

Kontroloval:

ING. PETR MIKULÁŠEK

ING. PETR MIKULÁŠEK

ING. PETR MIKULÁŠEK

Akce:

**FN BRNO - VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY  
IHOK, PMDV - L**

Zakázkové číslo:

JDS 38 - 2018

Paré:

Datum:

11 - 2018

Formát:

Objekt:

BUDOVA L - 17.NP

SO 01

Stupeň:

DSP + DPS

Obsah:

ROZVADĚČ MAR R VELIN1




Měřítko:

Číslo výkresu:

**D1.01.04g-007**

Stránka	1
---------	---



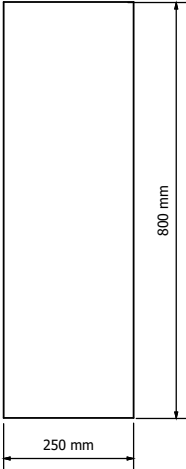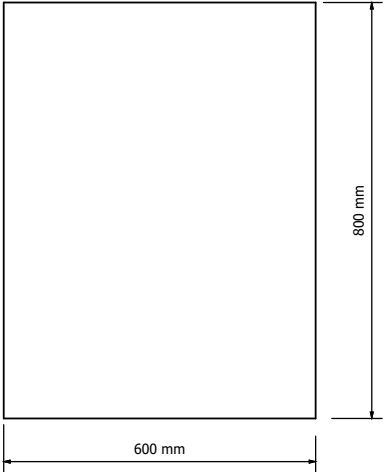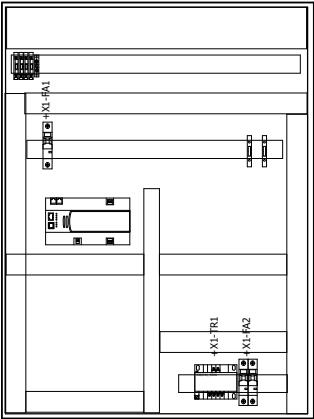

Silnoproudová část:

Jistič	NAPÁJENO Z R VELIN
Přepětová ochrana Typu B	CHRÁNĚNO Z R VELIN
Servisní zásuvka	230V
MaR	230V/1kW/5A


Technická údaje o rozvaděči R VELIN.1:

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Jmenovité napětí řídících a pomocných obvodů	24 VAC, 24 VDC
Jmenovité izolační napětí	500 VAC
Jmenovitý proud	6A/1
Součinitel soudobosti	0,9
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Zkratová odolnost	6kA
Krytí	IP40
Způsob ochrany osob	Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana proti nadproudům Dovolené proudy v elektrických obvodech

Teplota okolního vzduchu	0 až 50°C
Relativní vlhkost okolního vzduchu	5 až 85%

Rozměry v mm [šířka x výška x hloubka]	600 x 800 x 300
Barva	RAL 7035
Přívod kabelů	Shora
Uchycení dveří	Vpravo
Ventilace v rozvaděči	Ano
Místo použití	Vnitřní
Nadmořská výška	Do 1000 m



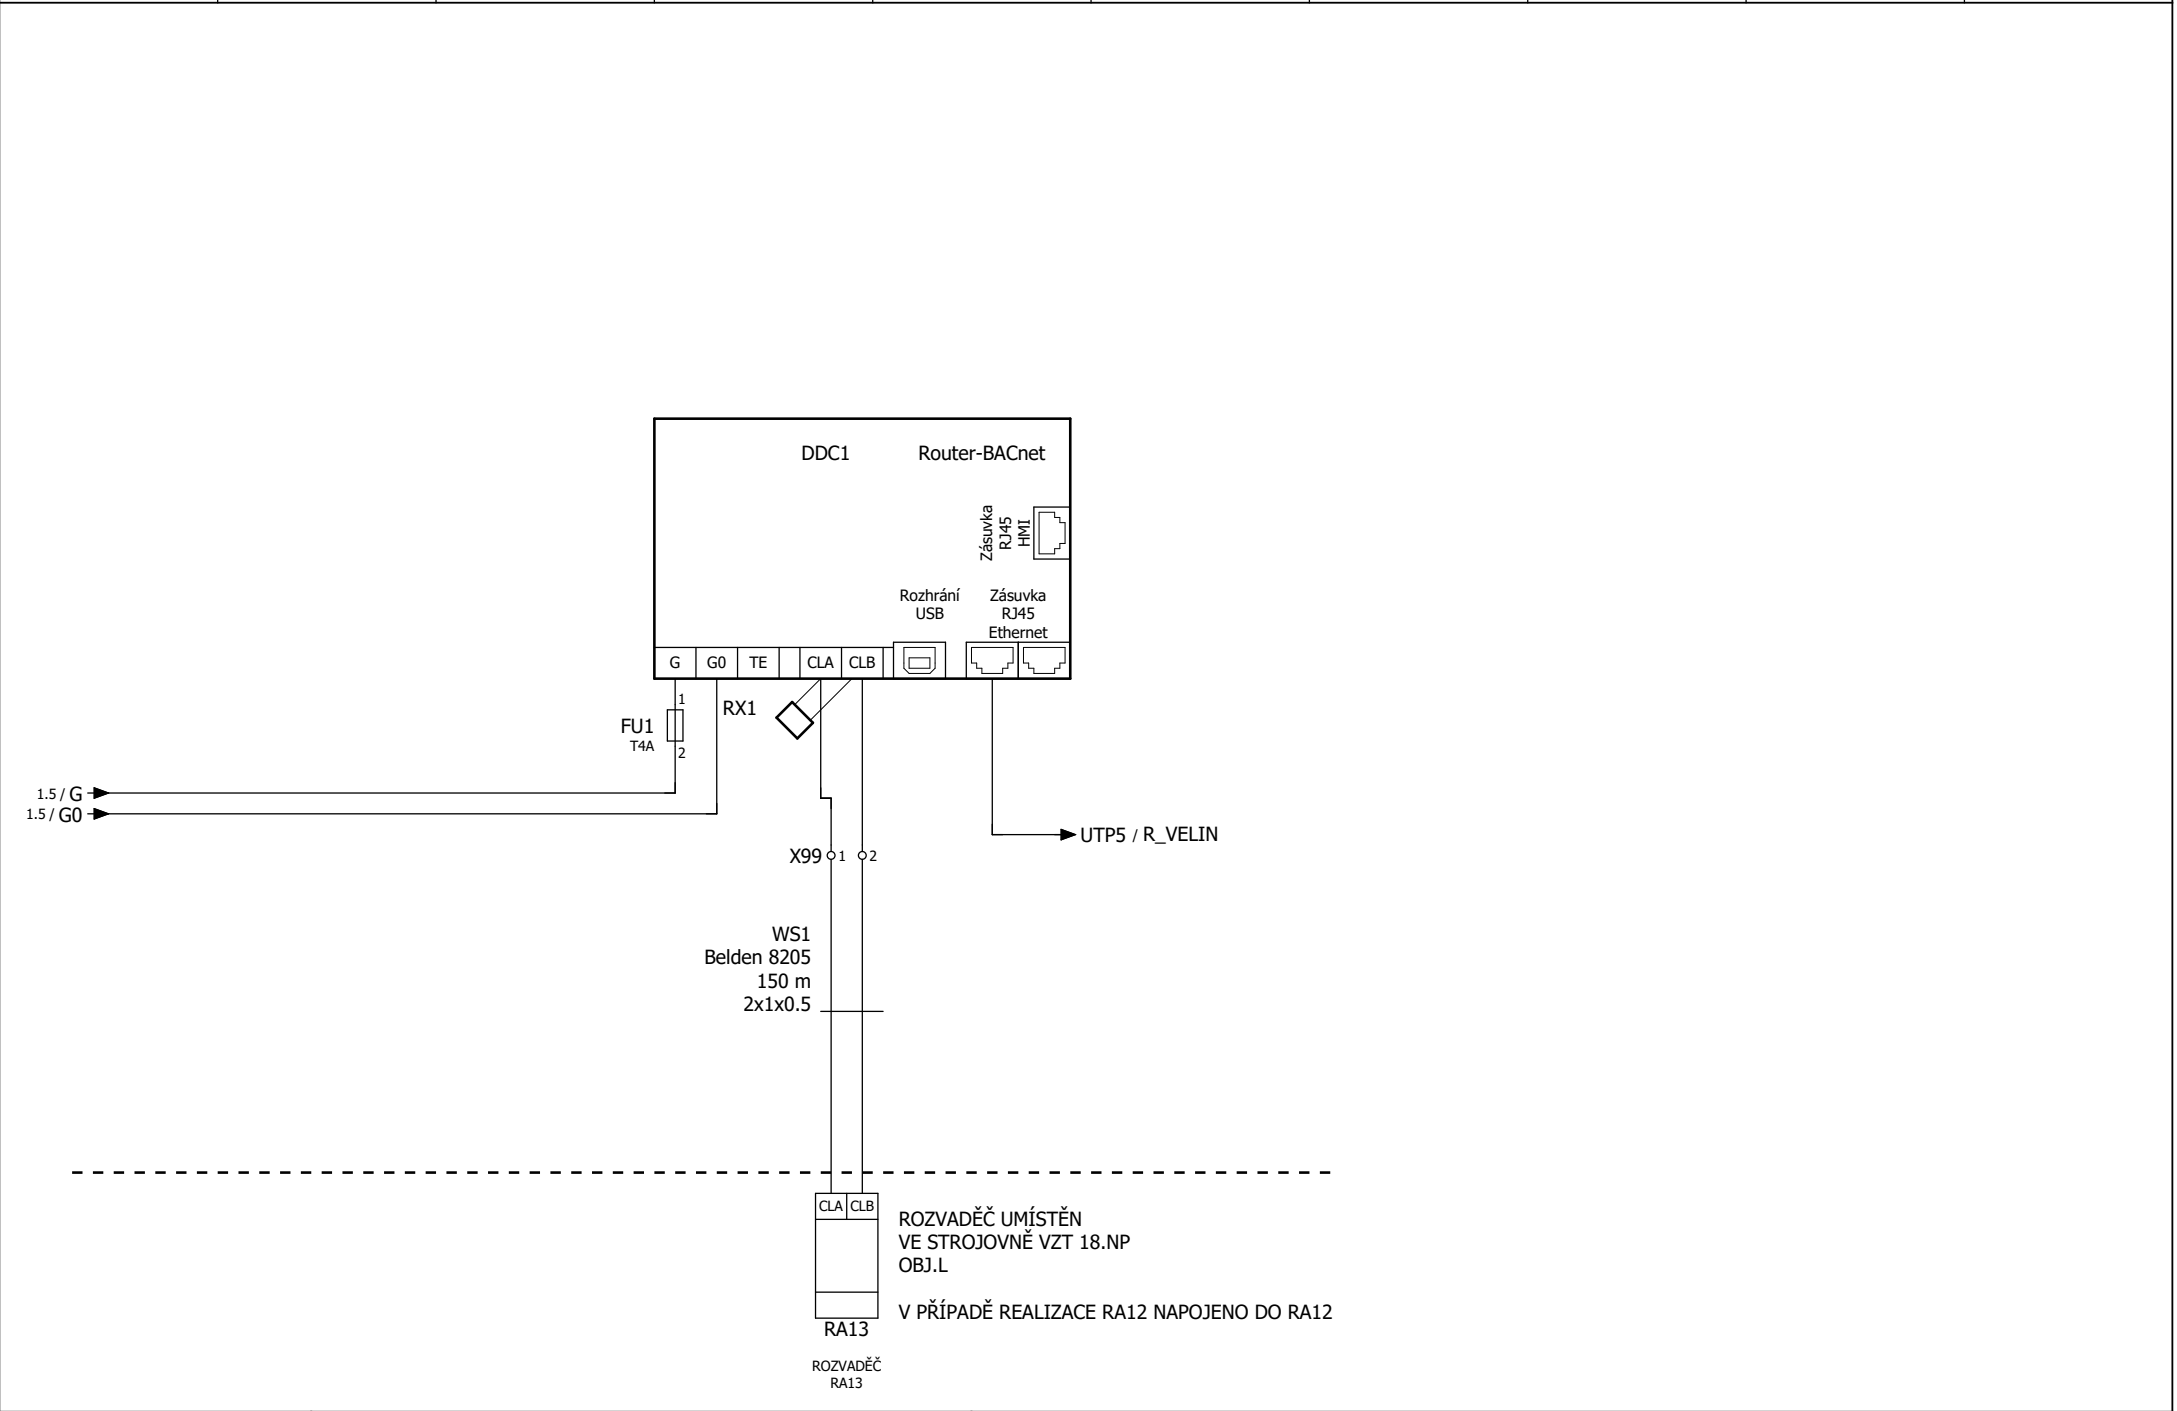



## Seznam kabelů

F10\_001

[illegible]

			Datum	01.11.2018	FN BRNO VYBUDOVÁNÍ ČISTÉ LŮŽKOVÉ JEDNOTKY IHOK, PMDV-L	 building technologies	ROZVADĚČ R VELIN.1	Č.VYKRESU Č.ZAKAZKY	D.1.01.4g-007 JDS 38 - 2018	=			
			Zprac.	Ing. Petr MIKULÁŠEK			Seznam kabelů	ZÁKAZNÍK	LT Projekt a.s.	+	SK	Stránka Stránek	1 9
Změna	Datum	Název	Zkontr.	Ing. Petr MIKULÁŠEK									