



HLAVNÍ PROJ.	Ing. Eduard HAVELKA	Ing. Jaroslav Kreslík Riegrova 13a, 612 00 BRNO tel. 420 608 97 66 23 e-mail: kreslikj@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav KRESLÍK 		
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav KRESLÍK 		
INVESTOR	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO		
AKCE FN BRNO, JIHLAVSKÁ 20 POSÍLENÍ ZDROJE CHLADU OBJEKT SO 16 - CENTRÁLNÍ STROJOVNA CHLAZENÍ D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, MĚŘENÍ A REGULACE		DRUH DOKUM.	DPS
		ZAKÁZKA Č.	02/20
		DATUM	02/2020
		FORMÁT	5xA4
		MĚŘÍTKO	--
ROZVADĚČ RMB - ÚPRAVA			D.1.4.6.102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVADĚČ JE STÁVAJÍCÍ, JE ŘEŠENA POUZE JEHO ÚPRAVA
SPOČÍVAJÍCÍ V DOZBROJENÍ A TOMU ODPOVÍDAJÍCÍ ÚPRAVĚ
ZAPOJENÍ

OBSAH

- 1 ROZPISKA
2 TECHNICKÉ ÚDAJE, OBSAH
3 DVEŘE, TEXTY ŠTÍTKŮ
4 ZDROJ CHLADU 4 (ZCH4), VAZBA NA MaR
5 POMOCNÉ OBVODY

UPOZORNĚNÍ

TYPY JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ JSOU VOLENY V SOULADU SE STÁVAJÍCÍ VÝZBROJÍ ROZVADĚČE.

NA UVEDENÉ PŘÍSTROJE (JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O JISTIČE QF21.1 A QF21.2) JSOU PROVEDENY VÝPOČTY (DIMENZOVÁNÍ VÝVODŮ) A PŘI ZMĚNĚ TYPŮ JE NUTNÁ KONTROLA A PŘÍPADNÁ ÚPRAVA DIMENZE KABELŮ.

DODRŽENÍ UVEDENÝCH TYPŮ NENÍ PODMÍNKOU, JEVI SE VŠAK JAKO VHDNÉ PRO PROVOZOVATELE Z DŮVODU ÚDRŽBY, PŘÍPADNĚ SERVISU A OPRAV.

V PŘÍPADĚ ZAMĚNY JE DODRŽENÍ UVEDENÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PŘI SOUČASNÉM ZOHLEDNĚNÍ VÝŠE UVEDENÉHO (KONTROLA A PŘÍPADNÁ ÚPRAVA DIMENZOVÁNÍ).

OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE PROVÉST V SOULADU
S PROVENÍM STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVADĚČE (VÝŠKA OSAZENÍ, PROVEDENÍ
POPISŮ ATD.)


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 3/PEN AC 400/230V 50Hz/TN-C-S (PEN N/PE)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna: Vypracoval: Datum:						Obsah listu: TECHNICKÉ ÚDAJE, OBSAH				Akce: FN Brno, Jihlavská 20 – posílení zdroje chladu				Zak. č.: 02/20		Listů: 5	
Datum: 02/2020													Obsah:				V.č.:		List:	
Měřítka: není													ROZVADĚČ RMB–ÚPRAVA				D.1.4.6.102		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

POLE 2




TEXTY ŠTÍTKŮ

- 1 – PŘÍVOD 1 ZDROJE CHLADU 4 VYPNUTO
- 2 – PŘÍVOD 1 ZDROJE CHLADU 4 ZAPNUTO
- 3 – PŘÍVOD 2 ZDROJE CHLADU 4 VYPNUTO
- 4 – PŘÍVOD 2 ZDROJE CHLADU 4 ZAPNUTO
- 5 – VYPNUTÍ ZDROJE CHLADU 4
- 6 – ZAPNUTÍ ZDROJE CHLADU 4

OZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ (V ZÁVORKÁCH) NEBUDE NA PŘEDNÍ STRANĚ DVEŘÍ UVEDENO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:						Obsah listu:			Akce: FN Brno, Jihlavská 20 – posílení zdroje chladu			Zak. č.: 02/20			Listů: 5	
Datum: 02/2020			Vypracoval:						SKŘÍŇ, DVEŘE, TEXTY ŠTÍTKŮ			Obsah:			V.č.: D.1.4.6.102			List: 3	
Měřítko: není			Datum:									ROZVADĚČ RMB–ÚPRAVA							

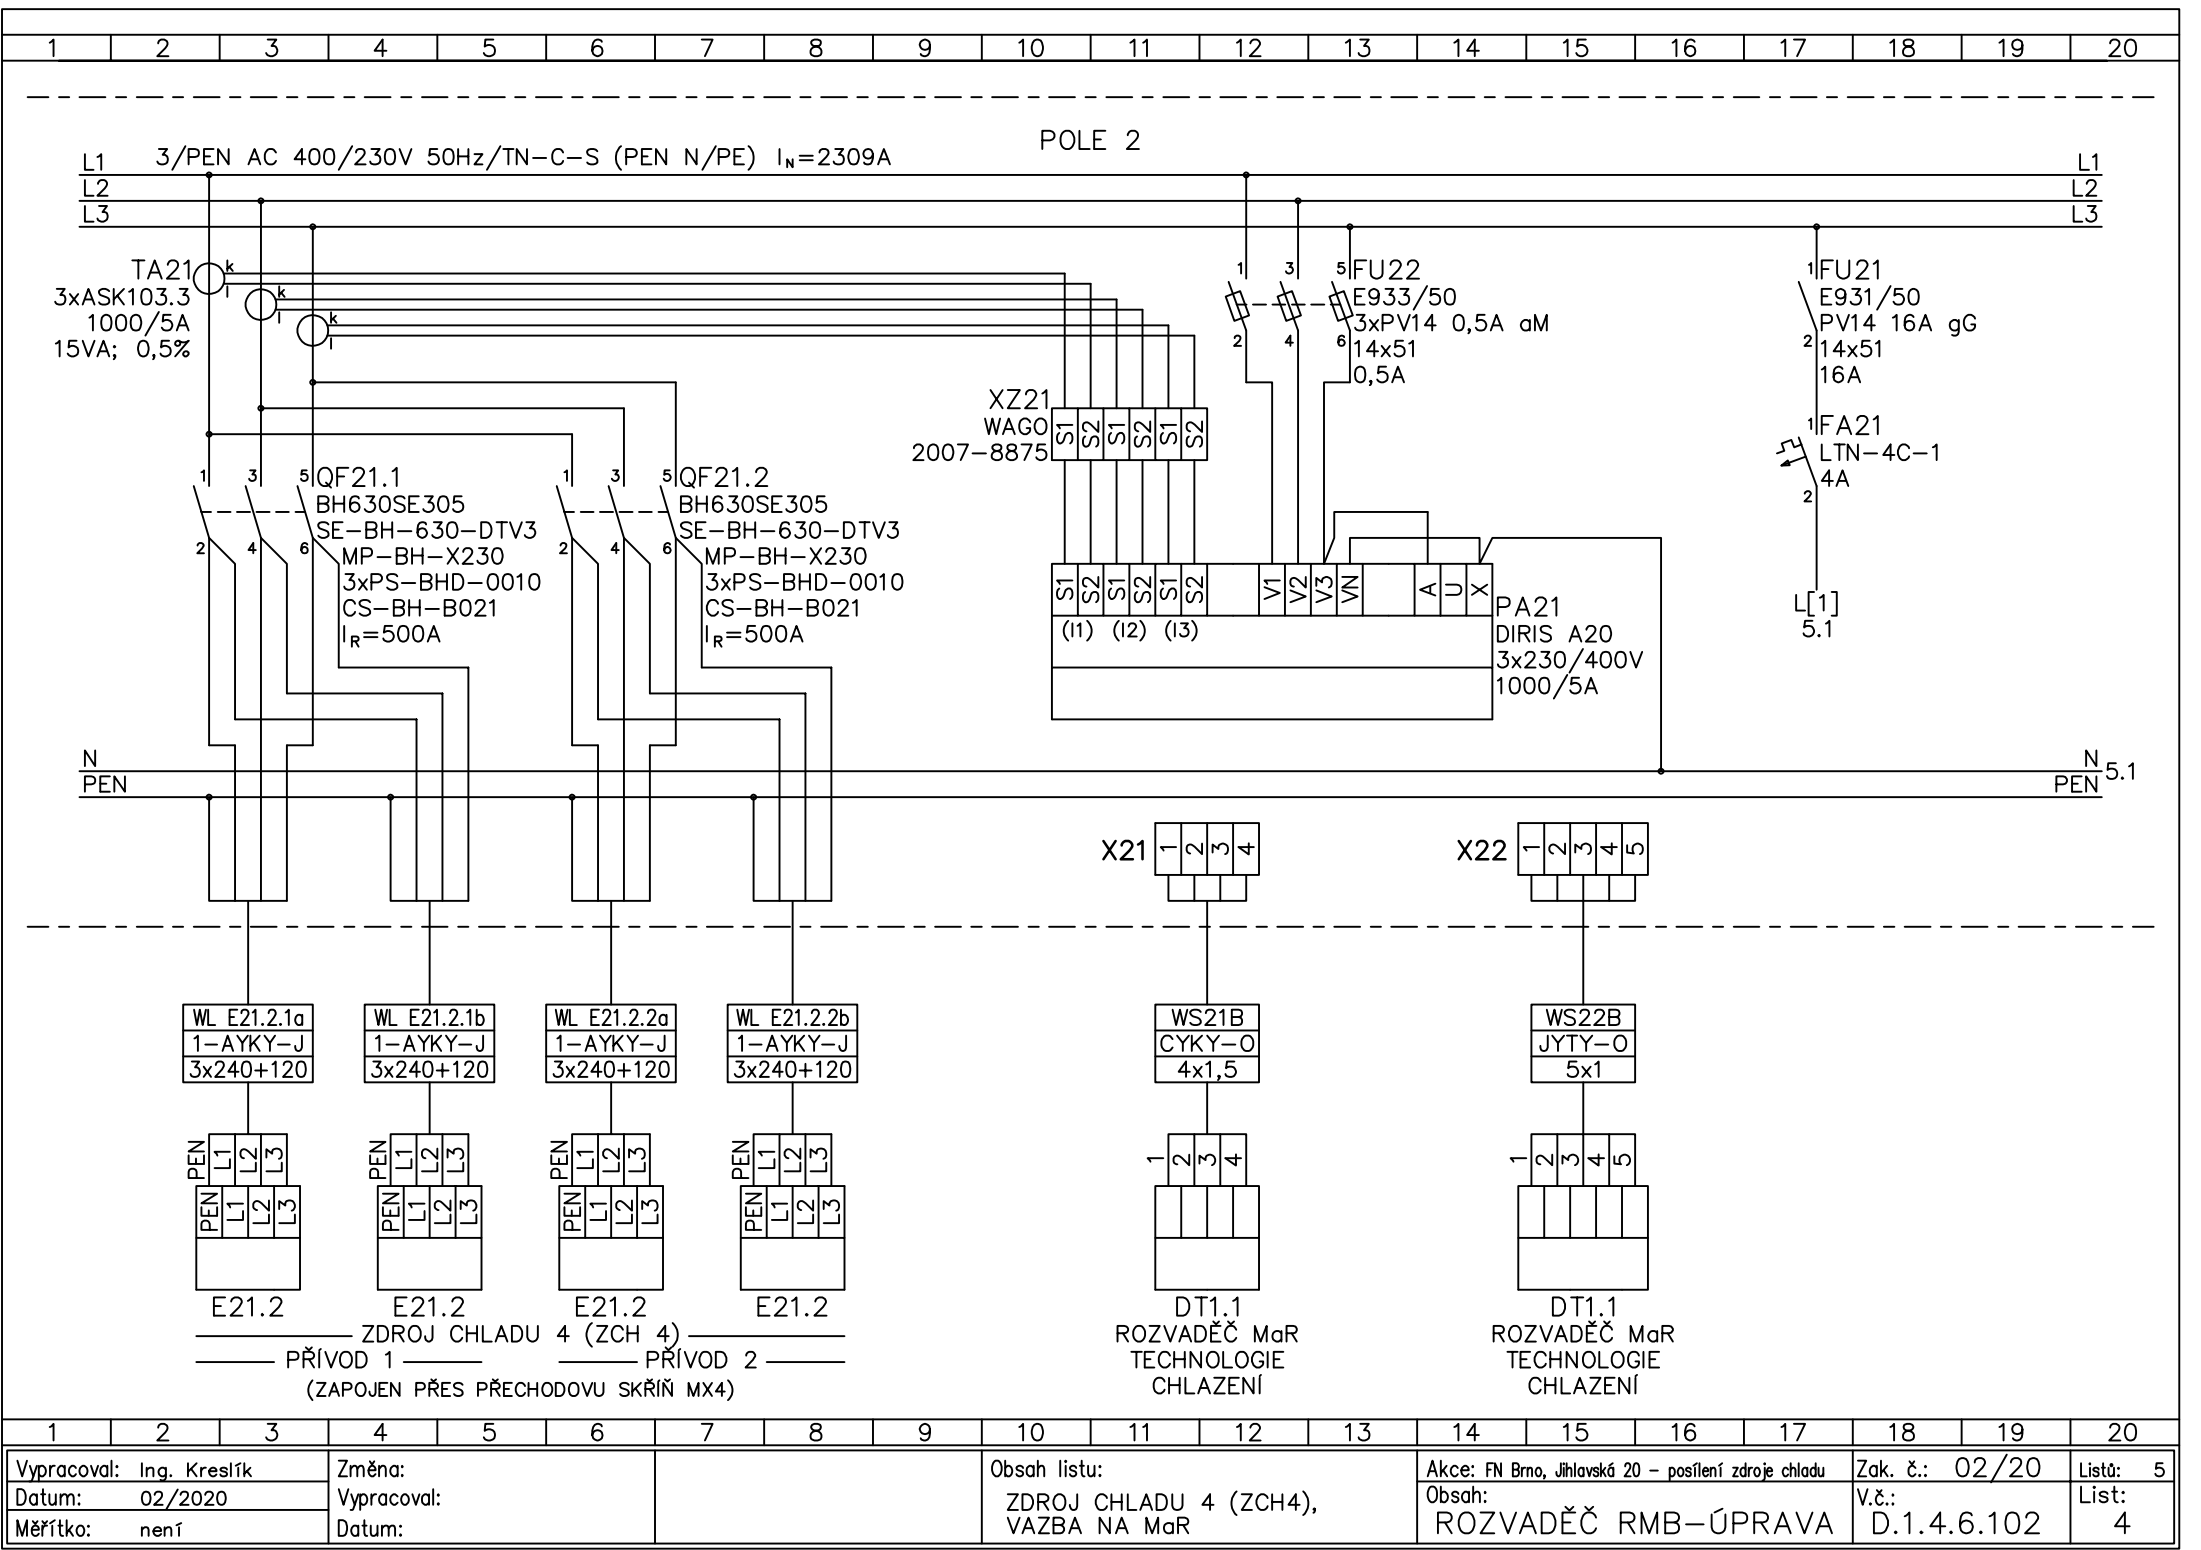

Vypracoval: Ing. Kreslík	Změna:	Obsah listu:	Akce: FN Brno, Jihlavská 20 – posílení zdroje chladu	Zak. č.: 02/20	Listů: 5
Datum: 02/2020	Vypracoval:	ZDROJ CHLADU 4 (ZCH4), VAZBA NA MaR	Obsah:	V.č.: D.1.4.6.102	List: 4
Měřítko: není	Datum:		ROZVADEČ RMB-ÚPRAVA		

